


1 Installation et raccordement

A - Installation neuve

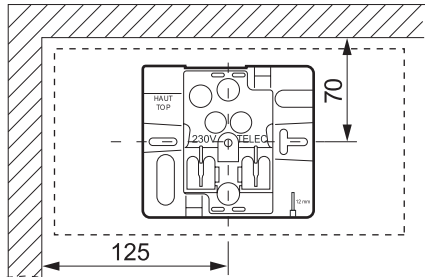

TELEC - Bornes non utilisées.

Capacité maxi. des bornes 2 x 2,5mm²

Performances

0 628 25 et 0 629 25 : LSC d'évacuation IP43 - IK07 45lm Classe II


Cosommation :

62825	24V \equiv	1,7W
	48V \equiv	1,7W
62925	110V \equiv	1,6W
	220V \equiv	1,6W
	230V \sim	2,8VA

2 Pour garantir l'IP43, déboucher ① et ② sur le diffuseur (bloc au plafond) ou ③ sur la patère et ④ sur le diffuseur (bloc au mur).

3 Coller une étiquette de maintenance réf. 609 00 et y inscrire la date de mise en service.

4 Clipser le bloc de la patère.

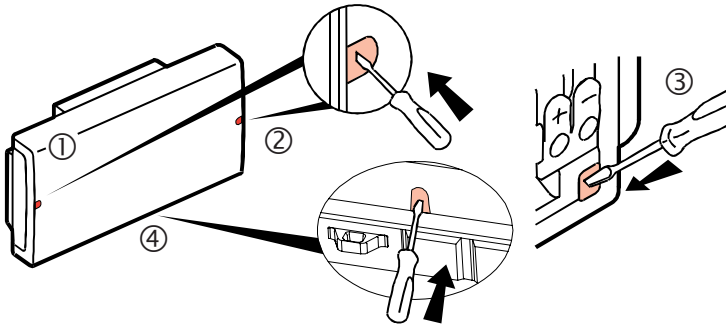

Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.

FR LU BE