

Caractéristiques techniques

<input type="checkbox"/>	IP65 - IK07	Références	Tension Fréquence	Conso	Flux Autonomie	Batteries	Poids	Type batterie
BAES	SATI Connecté	0 625 32	230 VAC 50/60 Hz	8,2 W	2500 lm-1h	2 x 6 609 74	3,7 Kg	KRMU 33/62 NiCd 4 Ah - 7,2 V
	SATI Adressable (*)	0 626 32		2 W	2500 lm-1h	2 x 6 609 75	3,35 Kg	HRMU 26/50 NiMH 4 Ah - 7,2 V

Nota : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

(*) Fonction adressable :

Ce bloc à phares «SATI adressable» est contrôlé à distance par la centrale de gestion réf. 0 626 00 (compatible avec la centrale réf. 0 625 11).






Cette référence 0 626 32 est adressable par Infra rouge à l'aide de la passerelle de configuration réf. 0 882 40 et de l'application «**legrand Close Up**» disponible sur **Google Play** et **Apple Store** ou par micros-switchs voir le «Manuel de mise en oeuvre des BAES SATI Adressables».

Risques photobiologiques




Il convient que le luminaire soit positionné de telle manière que le regard prolongé du luminaire à une distance inférieure à 3 m ne soit pas attendu.

Installation et câblage

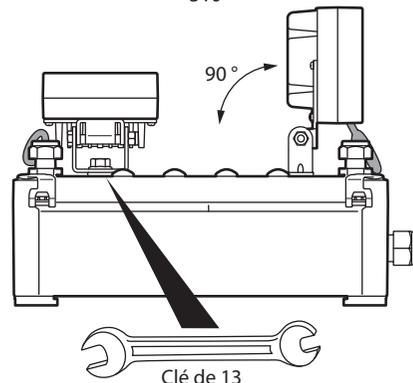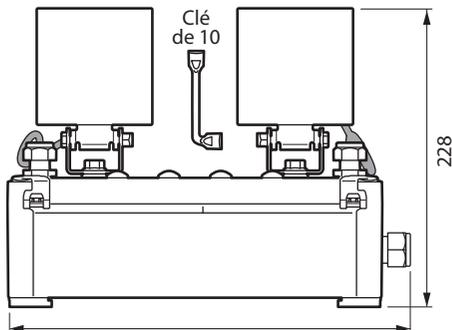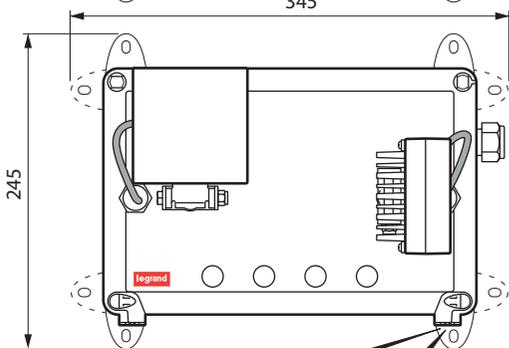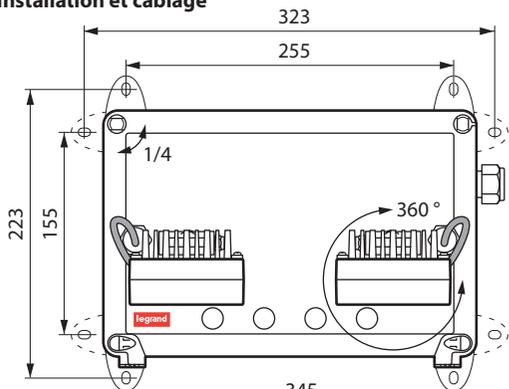


ou



legrand	Voyant			
	Capteur Infra-Rouge	Veille	Jaune SATI	Vert SATI
0 625 32	X	X	X	X
0 626 32	X	X	X	X

Câblage

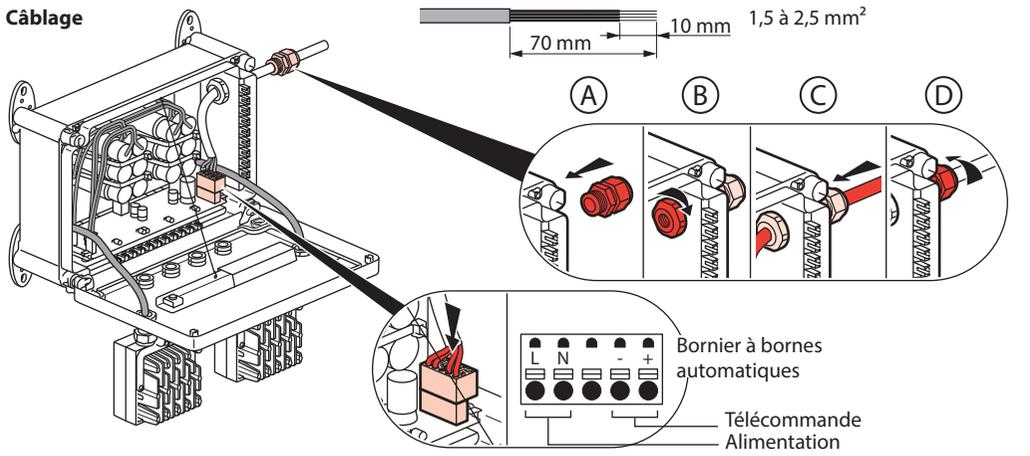

Mise sous tension / Etat de veille

- Allumage de la LED de veille et du voyant (vert) d'état du bloc.

Nota : Pendant les 28 premières heures de charge le voyant SATI (vert) clignote.

Interruption secteur / Fonctionnement en sécurité

- Le voyant SATI (vert) est éteint et les phares sont allumés en forte intensité.

Mise au repos

- Après interruption volontaire de l'éclairage normal, un appui sur la touche Extinction  de la télécommande 0 625 20/21 ou 0 039 00/01 (ancienne génération) met le bloc au repos, afin de ne pas décharger la batterie.

- A la remise sous tension de l'éclairage normal, le bloc revient automatiquement en veille.

Maintenance

Possibilité de visualiser l'état du bloc Réf. **0 625 32** à distance, à l'aide de l'application en ligne ;

<https://erpconnecte.legrand.fr>

Le bloc surveille en permanence l'état de ses composants de sécurité et effectue automatiquement les tests suivants :

- **Hebdomadaire** : passage en mode secours et test des sources lumineuses pendant 15 secondes
- **Trimestriel** : passage en mode secours, test des sources lumineuses et de la durée d'autonomie de la batterie.

Nota : L'heure des tests est fixée à l'heure de la première mise sous tension du bloc. Le jour du test est choisi aléatoirement afin de garantir qu'un minimum de blocs se testent en même temps.


L'heure de test de l'ensemble des blocs peut être modifiée par un appui simultané sur les touches  et  de la télécommande, à la nouvelle heure souhaitée.

Résultats des contrôles automatiques

	Voyant d'état	Etat du bloc
	Vert fixe	OK
	Vert clignotant	En charge
	Jaune Fixe	Remplacer la batterie ou le bloc
	Jaune clignotant	Remplacer le bloc

Fonctionnement en mode adressable


 Cette référence 0 626 32 est adressable par Infra rouge à l'aide de la passerelle de configuration réf. 0 882 40 et de l'application «**legrand Close Up**» disponible sur **Google Play** et **Apple Store** ou par micro-switchs voir le «Manuel de mise en oeuvre des BAES SATI Adressables»



Position d'origine

Fonctionne en mode SATI et est programmable avec l'outil de configuration.

*Ce bloc ne peut-être programmé avec l'application «**legrand Close Up**» que si les micro-switch sont dans cette position.*




Fonctionnement en mode adressable

Dès qu'un des micro-switch n'est plus en position ON, cela veut dire que le bloc est adressé.

*Dans cette position l'adresse peut-être lu mais non modifiée à l'aide de l'application «**legrand Close Up**»*

Remplacement de batteries :

Important : Les batteries doivent être remplacées lorsque le bloc autonome ne satisfait plus à sa durée assignée de fonctionnement.

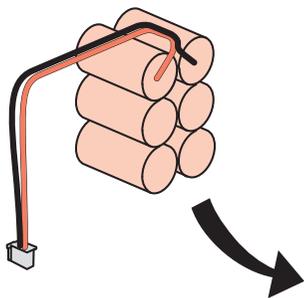

 Couper l'alimentation avant toute intervention.



Après le remplacement des batteries, inscrire la date de remise en service du bloc sur une nouvelle étiquette de maintenance.

	Références batteries	Description
0 625 32	2 x 6 609 74	KRMU 33/62 NiCd 4 Ah 7,2 V
0 626 32	2 x 6 609 75	HRMU 26/50 NiMH 4 Ah 7,2 V


Remplacement des batteries (Suite)

 Procéder à l'intervention qu'après interruption de l'alimentation électrique.


1




2

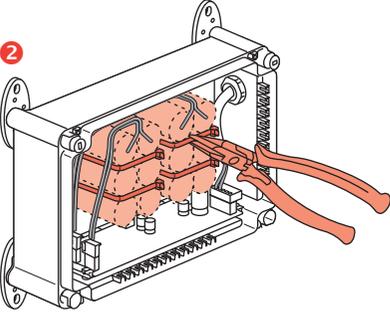


3

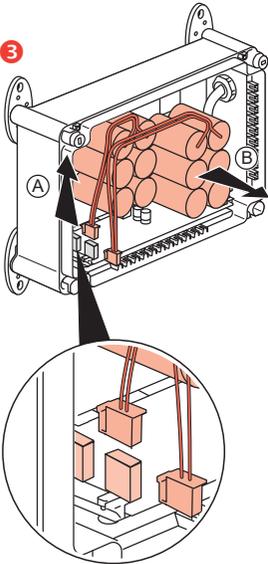

4

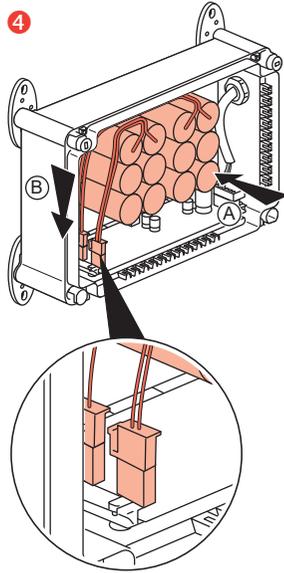

5

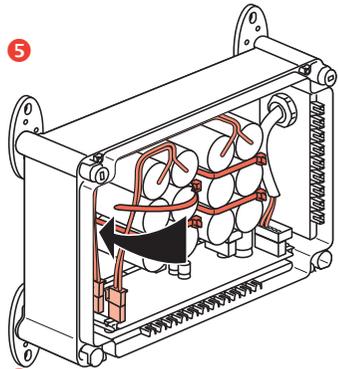

6





Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.

إرشادات الأمان:



يجب تركيب هذا المنتج طبقاً لقواعد التركيب ويفضل أن يقوم بالتركيب كهربائي مؤهل. فقد يؤدي التركيب الخاطئ و/أو الاستخدام الخاطئ إلى مخاطر التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق. اقرأ النشرة قبل التركيب، وأفرد مكاناً لتركيب المنتج خاصاً به. لا تفتح أو تفك أو تعدل أو تحوّر المنتج ما لم يُشر إلى ذلك بشكل محدد في النشرة. فكل منتجات Legrand يجب فتحها وإصلاحها حصراً من قبل فنيين مدربين ومؤهلين لدى Legrand. وكل فتح أو إصلاح غير مسموح به يُبطل المسؤوليات وحقوق الاستبدال والضمانات.

لا تستخدم سوى إكسسورات من ماركة Legrand حصراً.