


## Lecteur à badge RFID BUS/SCS

Référence(s) : 0 487 71/81  
 FL4648/48W/58

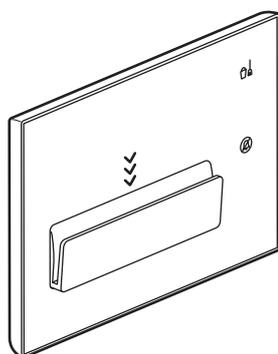

SOMMAIRE	Page
1. Description .....	1
2. Caractéristiques techniques .....	1
3. Normes, certifications et marques .....	1
4. Dimensions .....	1
5. Câblage.....	2
6. Installation.....	2
7. Version configurée réf. 0 487 81/FL4658. ...	3

### 1. DESCRIPTION

C'est un lecteur à badge RFID (13.56 MHz) situé à l'entrée de la chambre qui permet, en positionnant une carte RFID dans le logement prévu à cet effet :

- de signaler la présence
- de déclencher un scénario « bienvenue »

Et en la retirant :

- de signaler l'absence
- de déclencher un scénario « au revoir ».

Il indique et permet d'activer des informations de service :

- Ne pas déranger (Do not disturb)
- Faire la chambre (Make up room)
- Service additionnel (par exemple ramasser le linge) (disponible uniquement sur version configurée)

L'emplacement de la carte est indiqué par des flèches (chemin clignotant lumineux).

Il possède un détecteur de proximité désactivable par configuration : lorsque le produit détecte une approche, il passe d'un état de veille à un état actif. Le niveau de luminosité des voyants (en veille ou actifs) peut être également réglé par configuration.

Il est configurable à l'aide du logiciel MyHOME\_Suite, téléchargeable sur le site [www.homesystems-legrandgroup.com](http://www.homesystems-legrandgroup.com).

Il est également utilisable pour les installations IP incluant le contrôleur 0484 08/12 et est configurable à l'aide du logiciel Hotel Room Configuration Software disponible sur le site [www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)



### 2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation sur BUS/SCS :	18 - 27 Vdc
Consommation en veille :	12 mA
Consommation en charge :	25 mA
Fréquence RFID :	13,56 Mhz
Température de fonctionnement :	0 °C à +40 °C
Température de stockage :	-20 °C à +70 °C
Indice de protection :	IP 20, IK 04
Couleur plaque et cadre :	Noir réf. 0 487 71/FL4648 ou blanc réf. FL4648W

### 3. NORMES, CERTIFICATIONS ET MARQUES

EN 60669-2-5  
 Conforme CE


### 4. DIMENSIONS

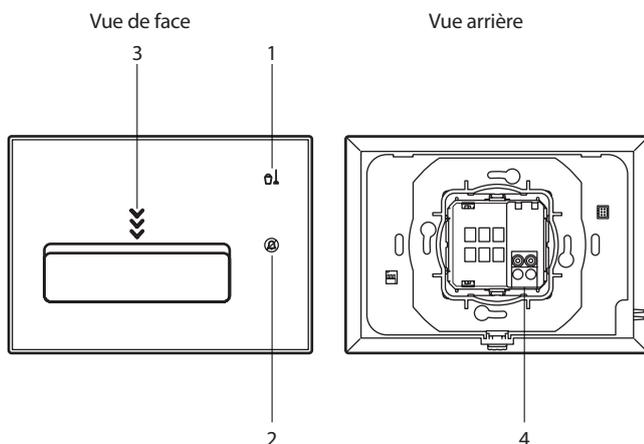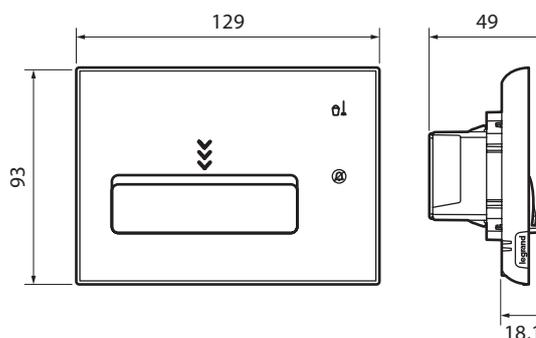

#### Légende

1. Indicateur MUR (voyant vert allumé = FAIRE LA CHAMBRE)
2. Indicateur DND (voyant rouge allumé = NE PAS DÉRANGER)
3. Indicateur d'emplacement du badge
4. Connecteur de branchement BUS/SCS


## 5. CÂBLAGE

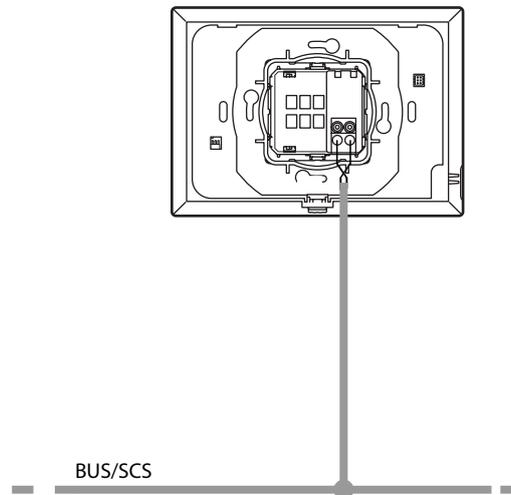


## 6. INSTALLATION

Installation en saillie


0 800 41

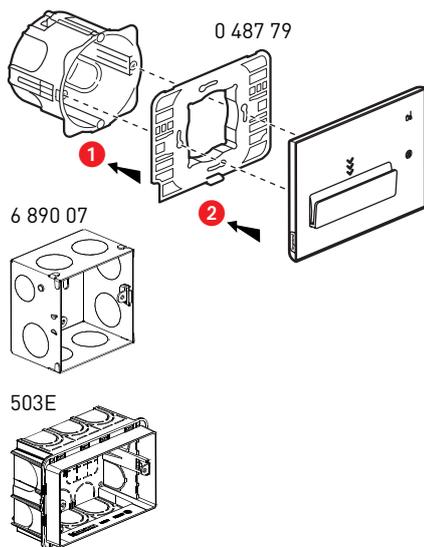


Avec accessoire réf. 0 487 88

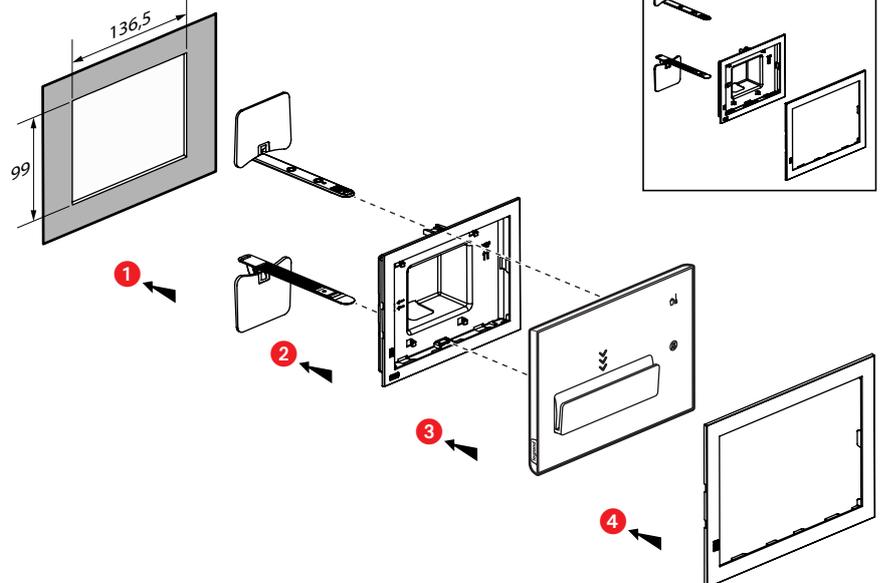

7. VERSION CONFIGURÉE RÉF. 0 487 81/FL4658

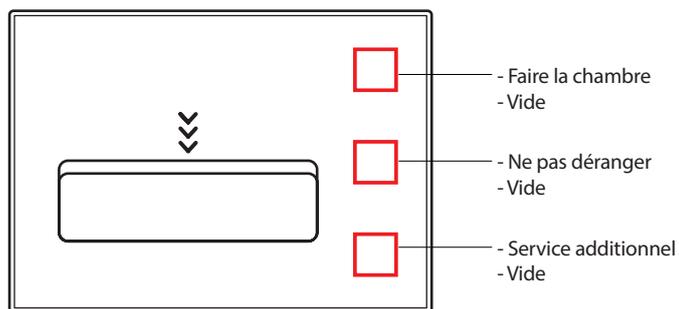

Couleur plaque au choix

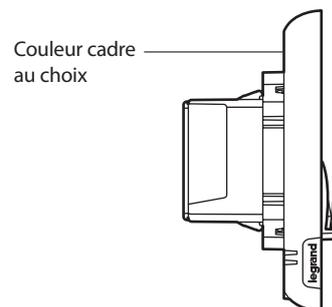

Options (emplacement prédéfinis) :  
- Logo hôtel  
- Version affleurante

Le configurateur est disponible à l'adresse suivante : [www.uxforupscalehotel.legrand.com](http://www.uxforupscalehotel.legrand.com).  
La liste de choix des pictogrammes et des couleurs (plaque et cadre) est accessible par le configurateur.