


SCHEMA DE PRINCIPE GÉNÉRAL

En conformité avec la norme NF C 15-100 amendement 5

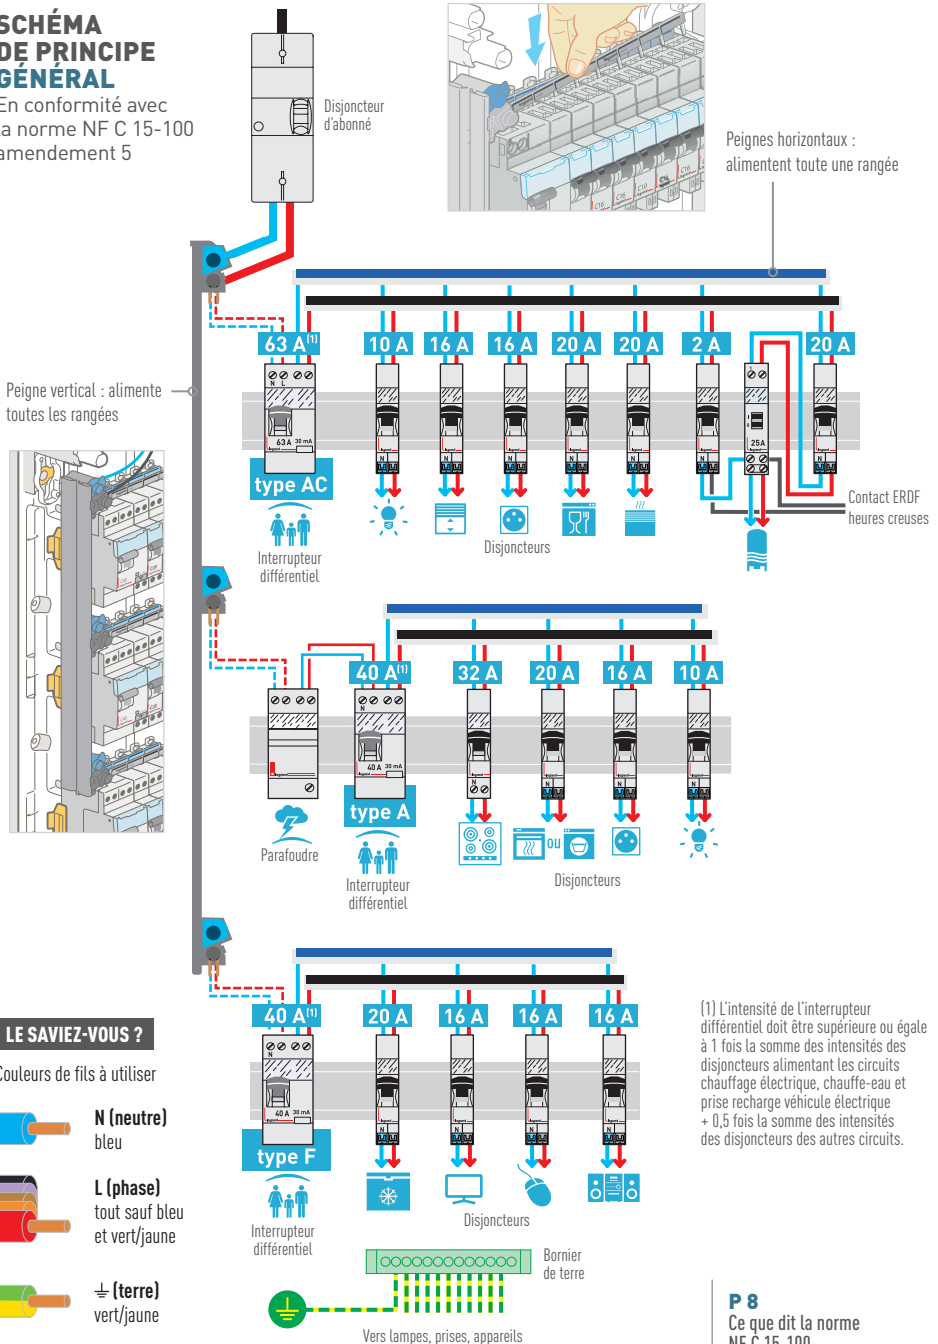

LE SAVIEZ-VOUS ?

Couleurs de fils à utiliser

N (neutre)
bleu

L (phase)
tout sauf bleu et vert/jaune

⊕ (terre)
vert/jaune

(1) L'intensité de l'interrupteur différentiel doit être supérieure ou égale à 1 fois la somme des intensités des disjoncteurs alimentant les circuits chauffage électrique, chauffe-eau et prise recharge véhicule électrique + 0,5 fois la somme des intensités des disjoncteurs des autres circuits.

P 8

Ce que dit la norme NF C 15-100