

CENTRALE HEXACT PLUS REF.696003

Centrale 1Porte – GESTION PC



Les versions V2 sont
compatible au Lecteur Vigik +



*OPTION Module DATA
(DATA ou Data & GSM)



*Module GSM nécessaire pour la mise à jour

Caractéristiques Techniques

| EMBALLAGE | | |
|---|------|--|
| Réf. | | 696003 |
| EAN13 | | 3431046960039 |
| Couleur | | NOIR |
| Emballage | | Carton |
| Poids emballé | Kg | |
| Poids du produit | Kg | |
| Largeur | mm | |
| Hauteur | mm | |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | |
| Technologie | | Lecture / écriture |
| Clé de proximité compatible | Réf. | 696550 – 696551 – 696552 – 696553 – 696554 – 696557 – 696558 - 696559 |
| Nbre de platines à défilement des noms gérées | U | 1 |
| Capacité de clés | U | 26 000 |
| Capacité de noms interphonie | Noms | 500 |
| Initialisation par Terminal Portatif | Réf. | 696008 |
| Ajout des clés | | sur le site HEXACT WEB (https://tonna.hexact.fr) |
| Suppression et modification des clés | | sur le site HEXACT WEB (https://tonna.hexact.fr) |
| Nombre d'événements | u | 2000 |
| Mémoire débrochable | | OUI |
| Nombre de plages horaires par clé | | 3 |
| Nombre de plages accès libre | | 3 |
| Nombre de services VIGIK® | | 30 services dont 4 pré-enregistrés |
| Tête de lecture compatible | Réf. | 696131 - 696232 |
| Étanchéité des têtes de lecture | | IP68 |
| Résistance aux chocs des têtes de lecture | | IK10 |
| Alimentation | | 12 V - - 1 A |
| Dimensions de la centrale H x L x P | mm | 73 x 58 x 18 |
| Température de fonctionnement | °C | -20 / 70 |
| COMPATIBLE | | |
| Lecteur VIGIK + | Réf. | 696232 |
| MODULE DATA ECO 4G (mise à jour à distance uniquement) | Réf. | 696645 |
| MODULE DATA & GSM 4G (mise à jour à distance + appel téléphonique) | Réf. | 696545 |
| Forfait abonnement voix durée 12 ans | Réf. | 696548 |
| Pack de démarrage de programmation HEXACT | Réf. | 696537 |
| Programmeur USB seul | Réf. | 696535 |
| CARTE GESTIONNAIRE | Réf. | 696526 |
| ALIMENTATION | Réf. | 648133 |

CENTRALE HEXACT PLUS V2/V3





Nécessite un Module GSM
(DATA ou Data & Appel)



696232
Version
après 2024



696131
Version
avant 2024

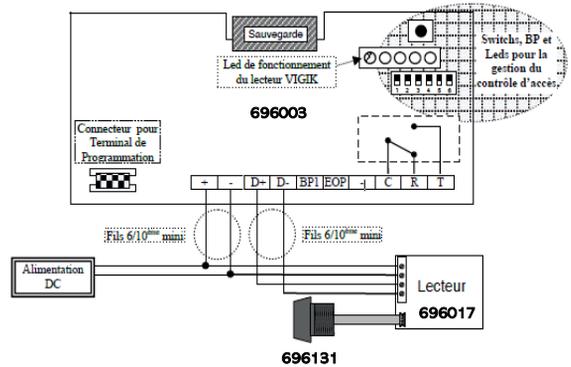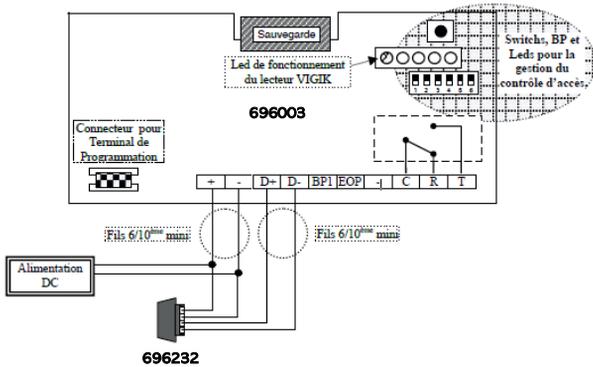

...se préparer pour l'année 2030


Cette évolution n'aura aucun impact pour les résidents, qui conserveront leurs badges personnels d'accès actuels. Pour profiter du meilleur niveau de sécurité et de service à l'immeuble avec VIGIK+, les copropriétés et leurs gestionnaires doivent mettre à jour le système d'accès du bâtiment.

Ils doivent intégrer cette nouvelle possibilité aux études sur les contrôles d'accès dès à présent.

Dimensions

Dimensions et montage

sans couvercle

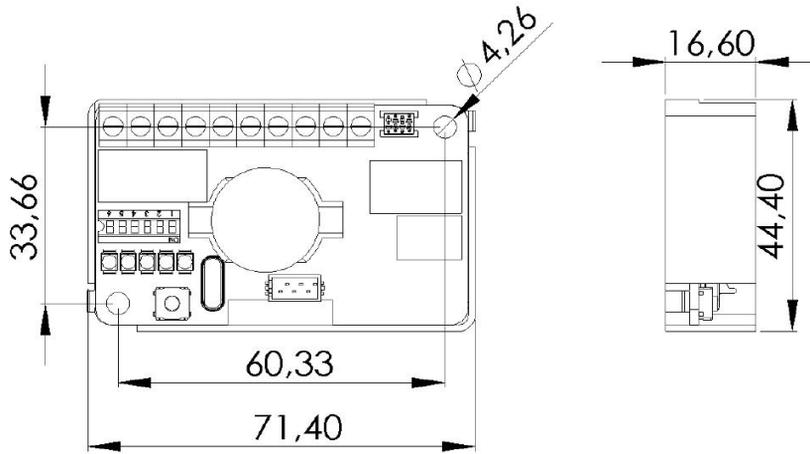

avec couvercle

