



Mode rafraîchissement

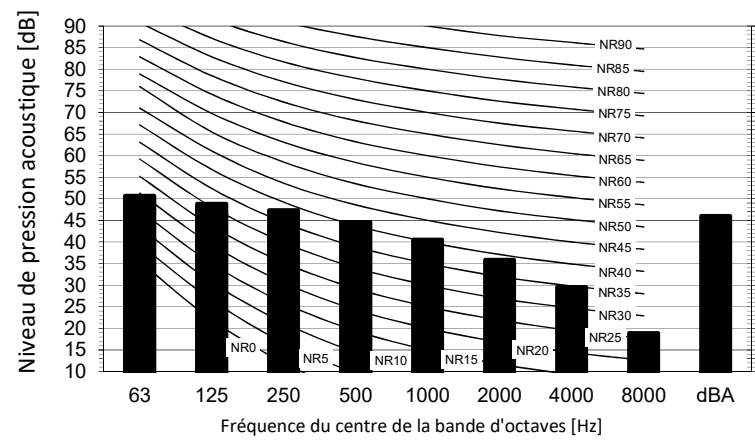

Mode chauffage

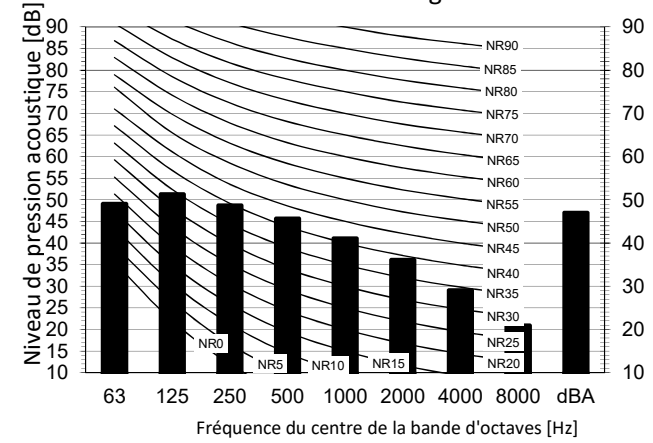

Légende


dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle
B  Vitesse du ventilateur: Haut

Rafraîchissement		Total dB
A	B	
dBA	46	

Chauffage		Total dB
A	B	
dBA	47	

Emplacement du microphone



Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde
6. Les valeurs ci-dessus s'appliquent lors de la connexion avec les types d'unités intérieures suivants:

1.5, 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0 kW Classe