


# Configuration no. 1: Application par paire / une AHU+ une ODU (puissance du serpentin $\leq 25$ kW) / ERQ / Commande Z

- > Le taux de connexion est limité à 50~110 %
- > **Max. 1 kits DX par ODU**
- > **Max. 4 kit DX par AHU selon le taux de connexion**

> Pour commander la température de l'air repris vers AHU à l'aide du régulateur Daikin (commande Z)

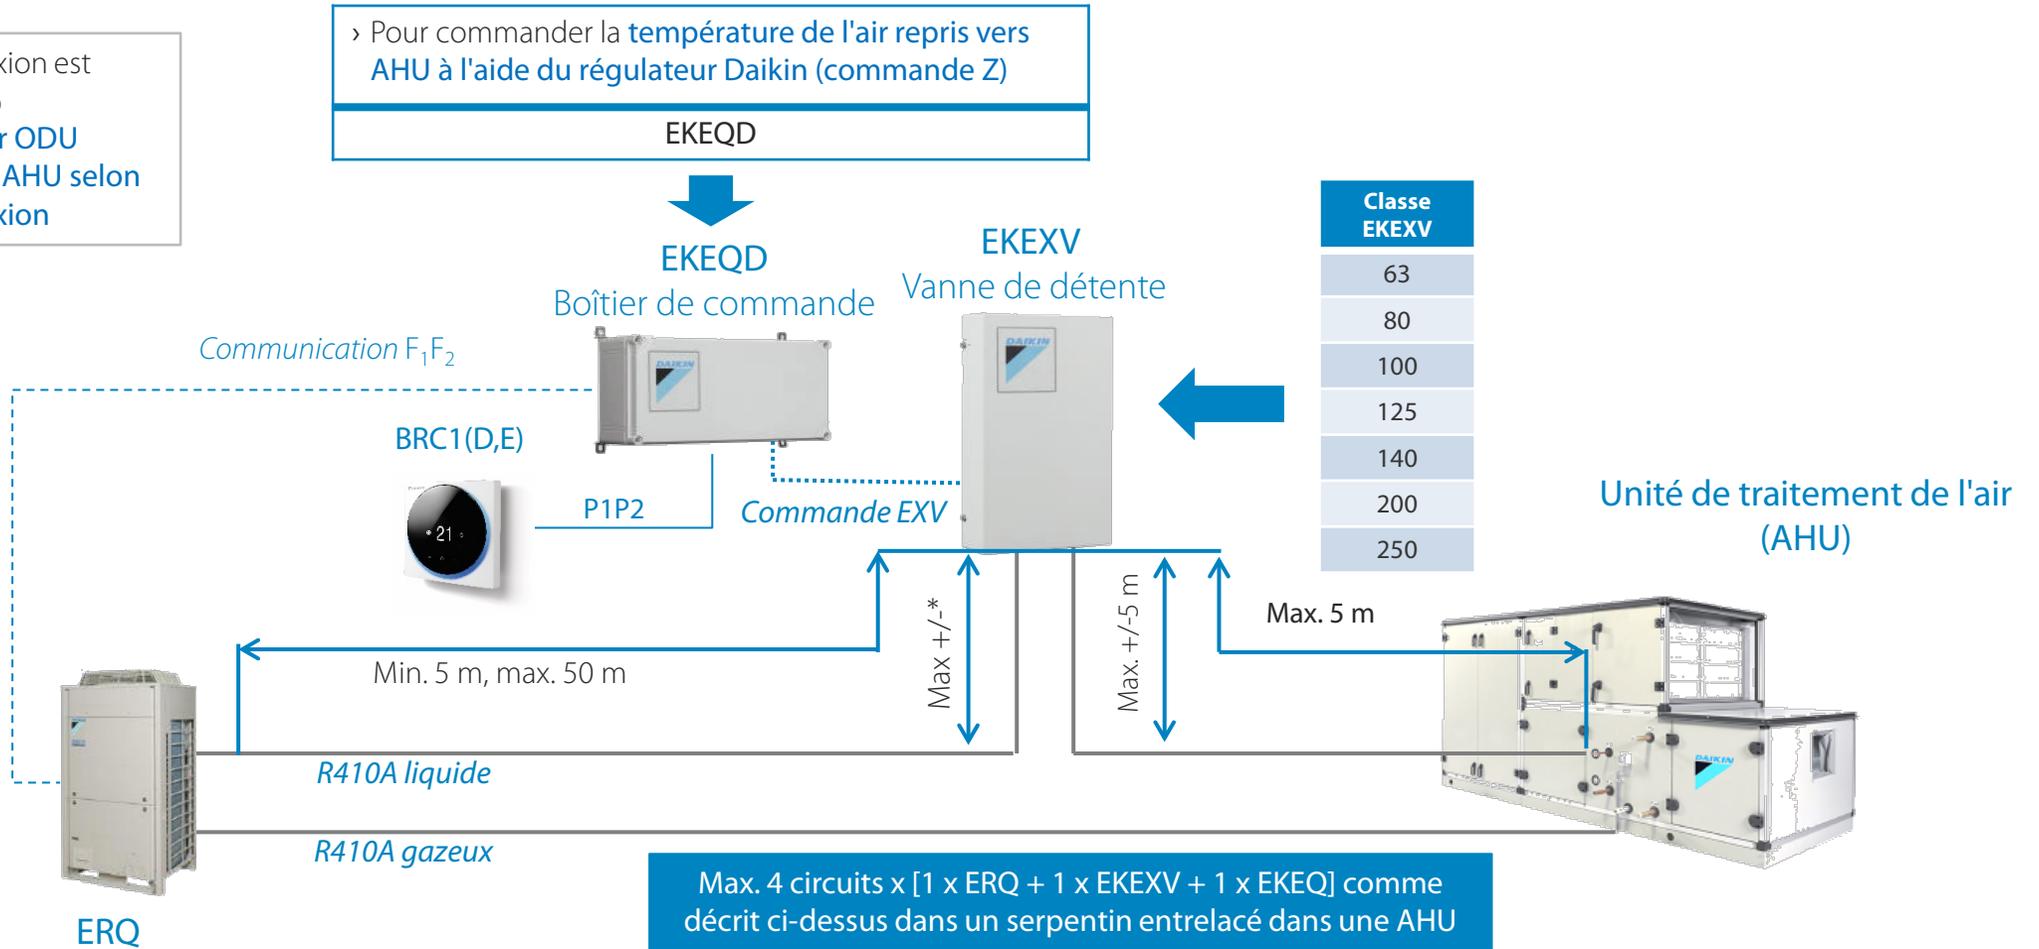

## Remarques :

- Un supplément de charge de réfrigérant n'est pas nécessaire tant que la limitation de tuyauterie et le taux de connexion sont respectés.
- La M-box dispose de la sortie C1C2 pour connecter et bloquer le ventilateur. Veuillez vous reporter au boîtier de commande IOM à ce propos.
- \*La différence de hauteur maximale dépend des spécifications de l'unité extérieure

