


Configuration no. 1: Application par paire / une AHU+ une ODU (puissance du serpentin ≤ 25 kW) / ERQ / Commande Z

- > Consulter la documentation technique pertinente pour les combinaisons ERQ/EKEXV
- > **Max. 1 kits DX par ODU**
- > **Max. 4 kit DX par AHU selon le taux de connexion**

> Pour commander la température de l'air repris vers AHU à l'aide du régulateur Daikin (commande Z)

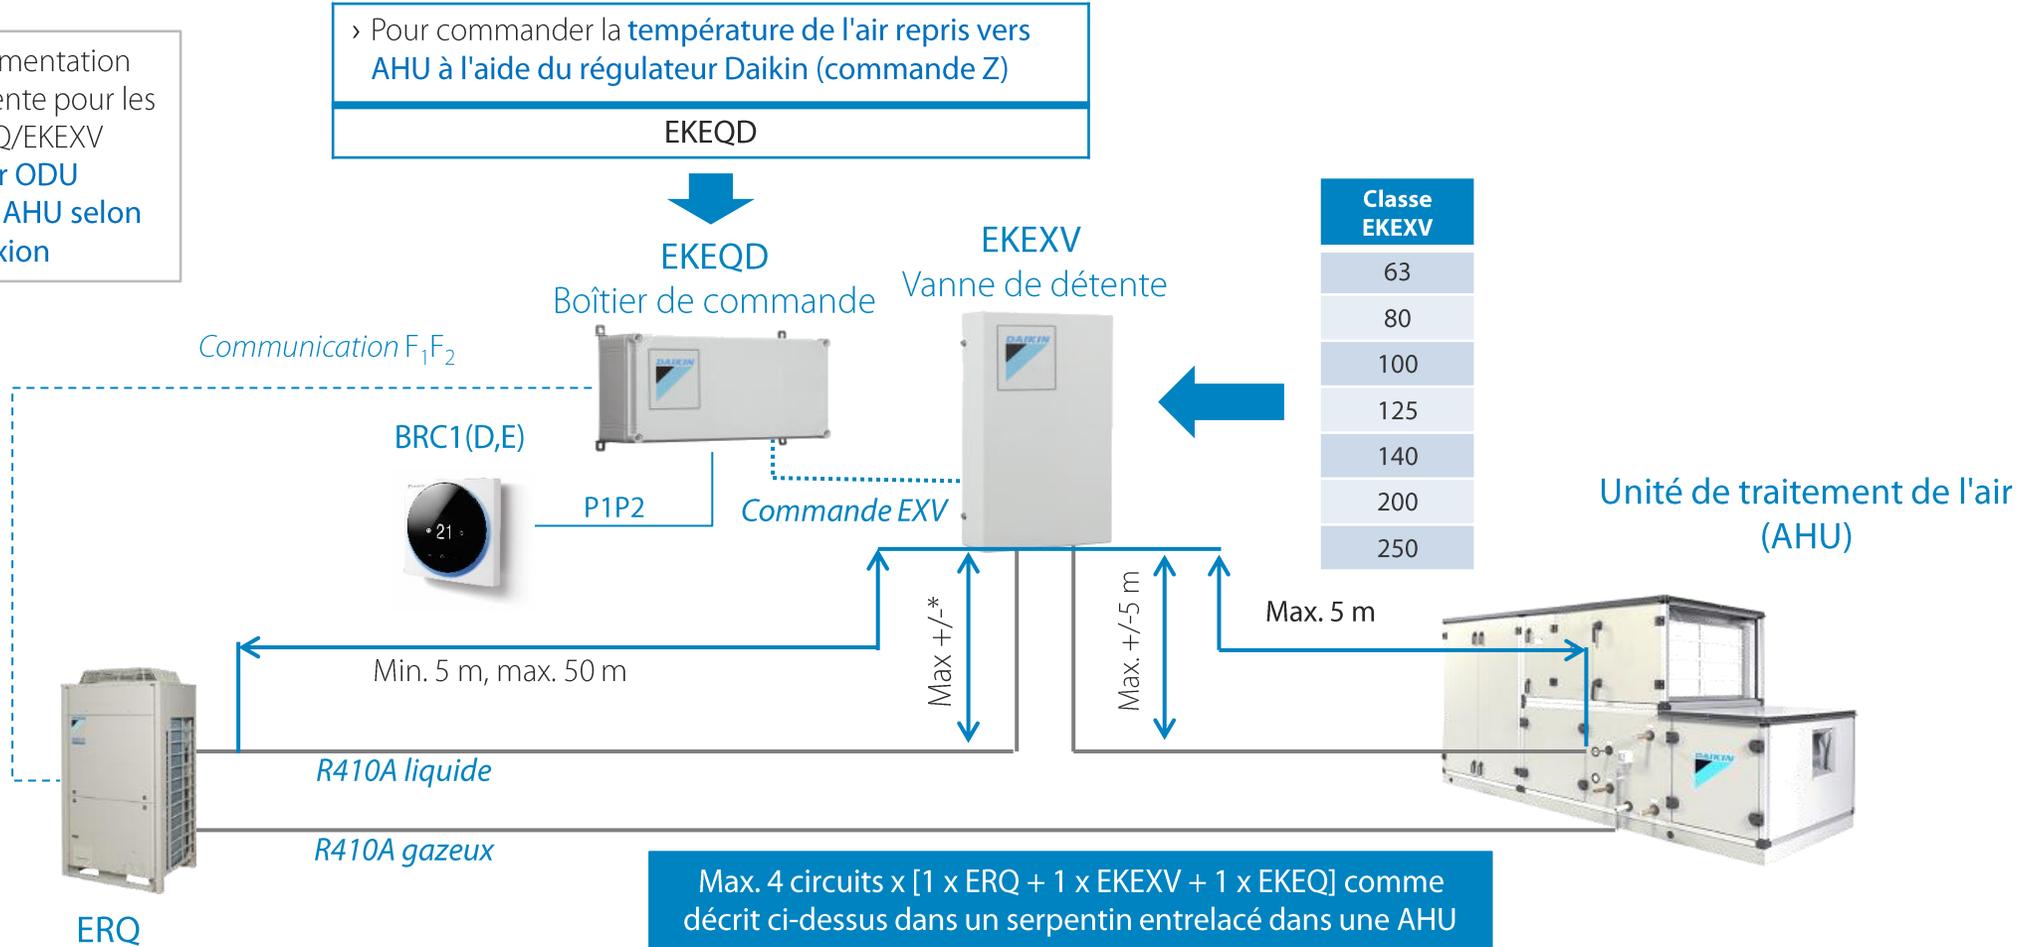

Remarques :

- Aucune charge de réfrigérant supplémentaire n'est requise.
- La M-box dispose de la sortie C1C2 pour connecter et bloquer le ventilateur. Veuillez vous reporter au boîtier de commande IOM à ce propos.
- *La différence de hauteur maximale dépend des spécifications de l'unité extérieure

