



# Configuration no. 4: Application par paire / une AHU+ une ODU (puissance du serpentin > 25 kW e < 61 kW) / VRV / Commande Z

- > Le taux de connexion est limité à 90~110 %
- > **Max. 4 kit DX par AHU selon le taux de connexion**
- > Régulation par iTM II et/ou régulateurs locaux Daikin (OBLIGATOIRE)

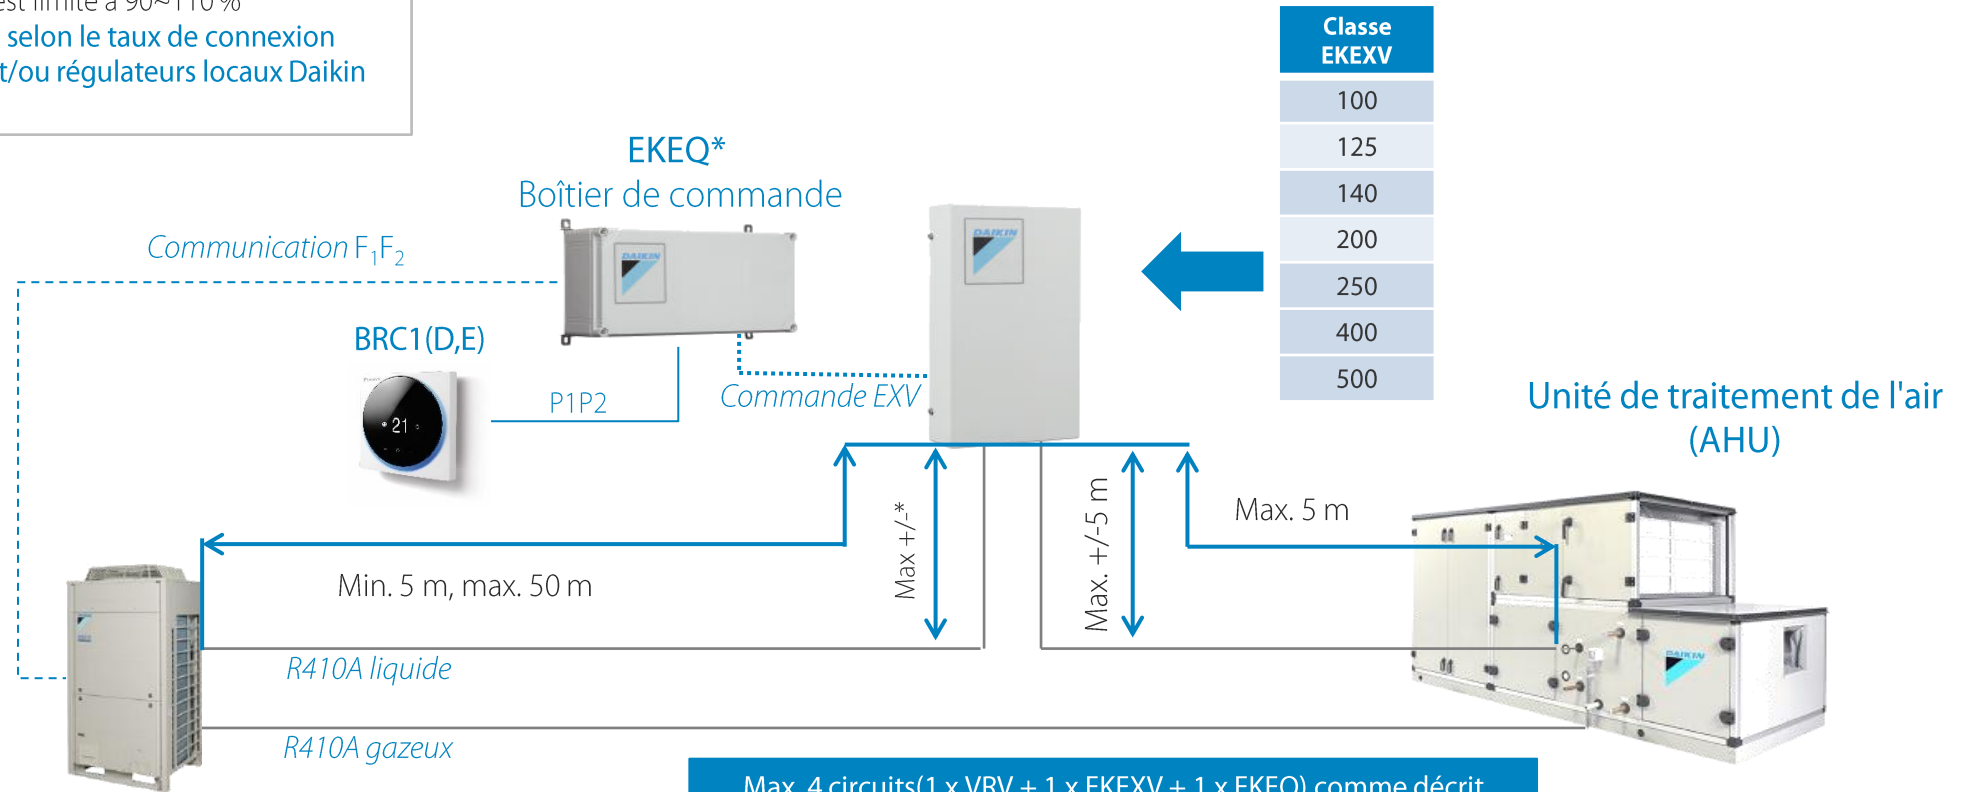

Pompe à chaleur VRV IV CH/Non-CH  
Unité VRV / VRV-i à refroidissement par eau

Max. 4 circuits(1 x VRV + 1 x EKEQV + 1 x EKEQ) comme décrit ci-dessus dans un serpentin entrelacé dans une AHU

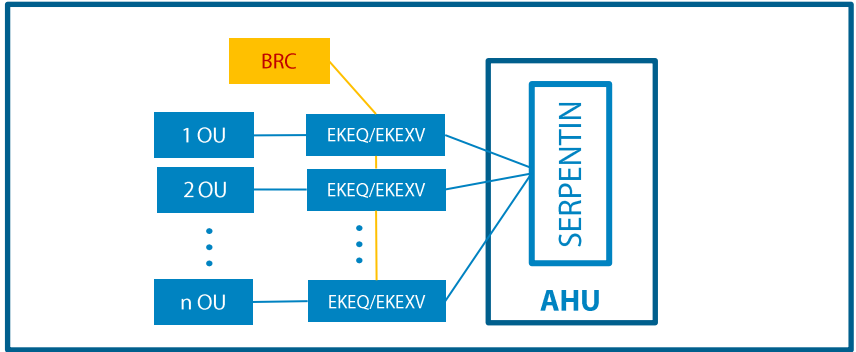

### Remarques :

- Un supplément de charge de réfrigérant n'est pas nécessaire tant que la limitation de tuyauterie et le taux de connexion sont respectés.
- La M-box dispose de la sortie C1C2 pour connecter et bloquer le ventilateur. Veuillez vous reporter au boîtier de commande IOM à ce propos.
- \*La différence de hauteur maximale dépend des spécifications de l'unité extérieure