


REFROIDISSEMENT

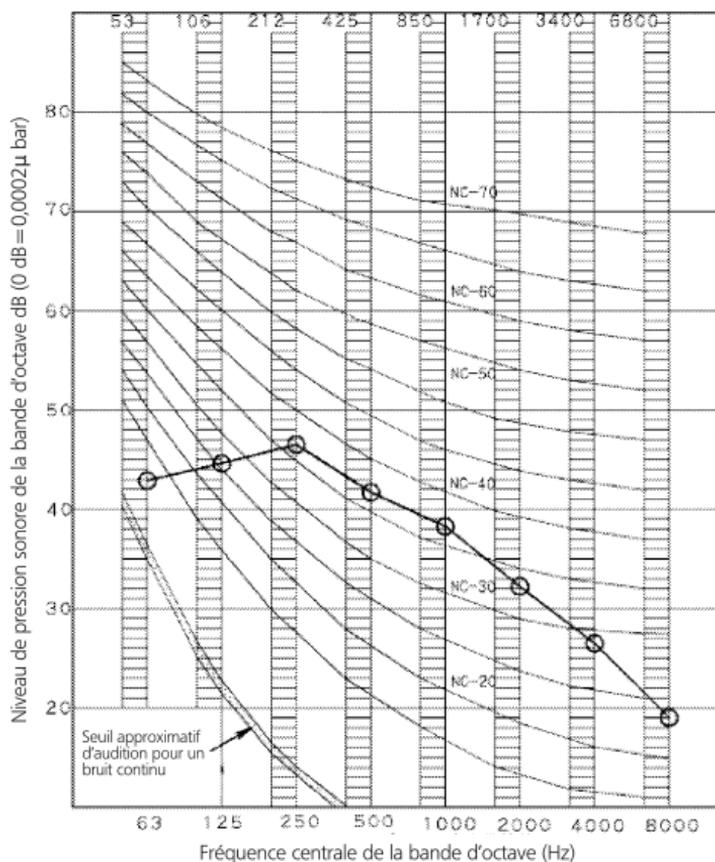

REMARQUES

- 1 Total (dB)

| Echelle | 50Hz 220-240V (H) |
|---------|----------------------|
| A | 48 |

(B.G.N déjà rectifié)

- Point de mesure: Mesuré dans une chambre anéchoïque
- Le niveau sonore varie en fonction du mode de fonctionnement et des conditions ambiantes.
- Conditions de fonctionnement: Source d'alimentation 220-240V 50Hz
- Rafraîchissement
- Position du microphone
JISC9612

La méthode de mesure du bruit de fonctionnement est conforme à la norme JISC9612

