


Panneau de contrôle de service
A3P P2 P1

Raccorder au système ERQ

F2 F1

Conduite de gaz de chauffage
Conduite de liquide

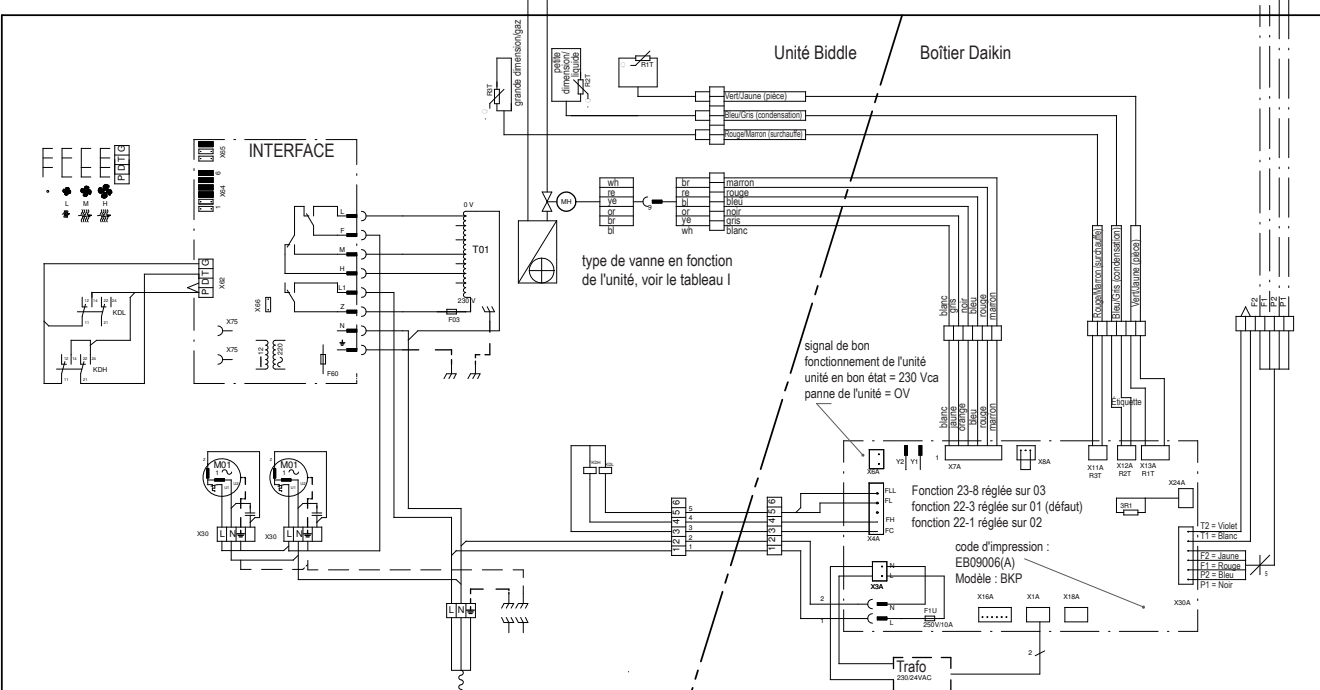

KDL/KDH = relais Finder type 46.52.8.230.0054 (230 Vca)

~ 230V 50Hz