


connecter au système VRV

F2 P1

Conduite de gaz de chauffage
 Conduite de liquide

Unité Biddle Boîtier externe Daikin

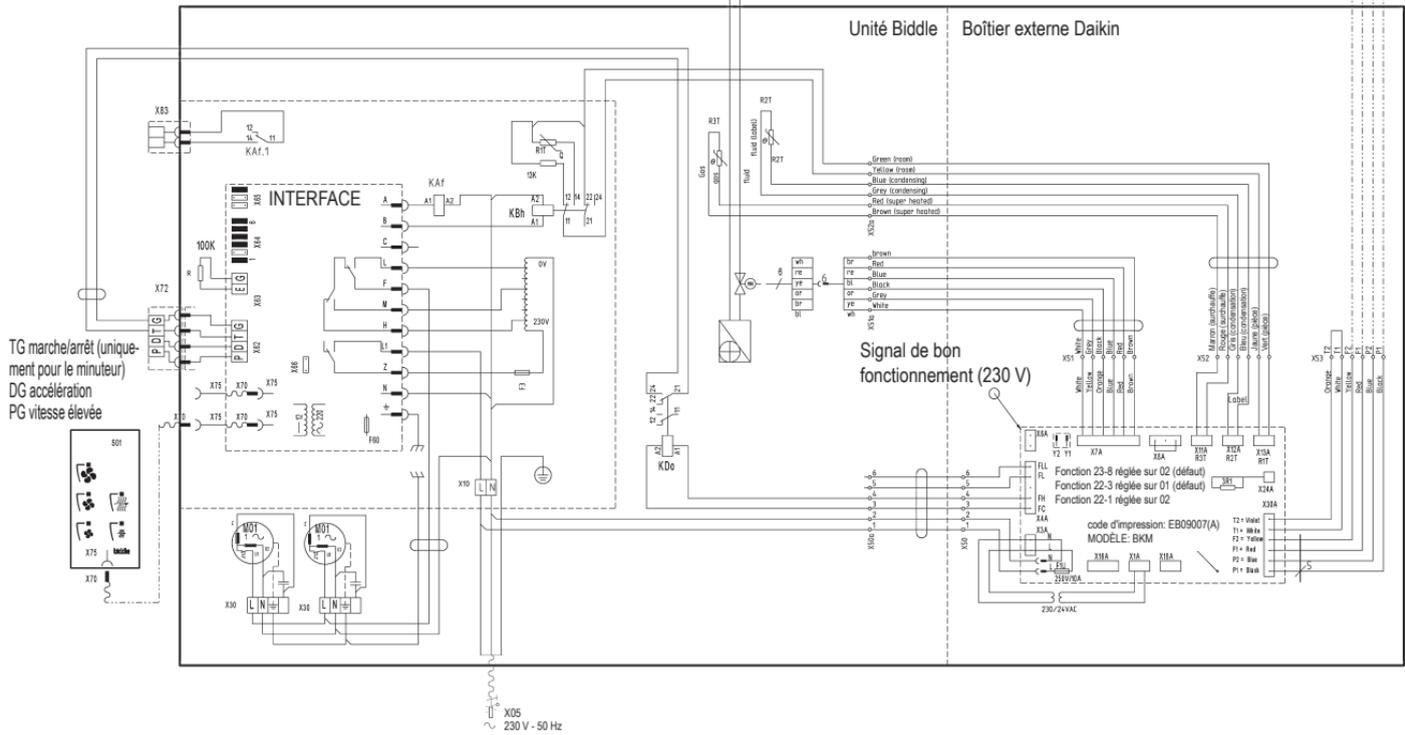

TG marche/arrêt (uniquement pour le minuteur)
 DG accélération
 PG vitesse élevée



REMARQUES

KBh, KAf, KDo = relais Finder type 46.52.8.230.0054 (230 Vca)