EMRQ-AB

Schéma de câblage électrique Altherma

Pour plus d'informations, consultez le schéma de câblage de l'unité

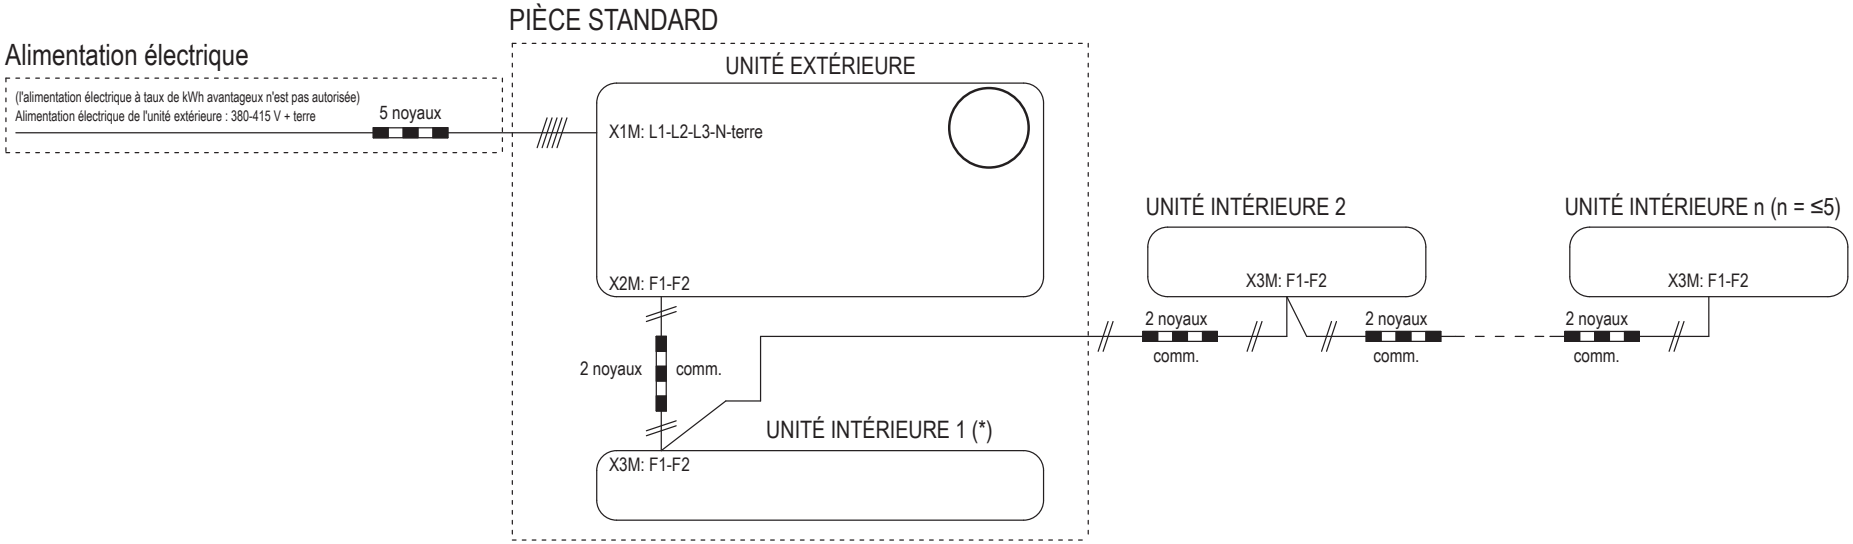

REMARQUES

1. Dans le cas d'un câble de signal ou de communication : garder une distance minimale par rapport aux câbles d'alimentation > 5 cm
2. (*) Référez-vous au schéma de connexion des unités intérieures.