
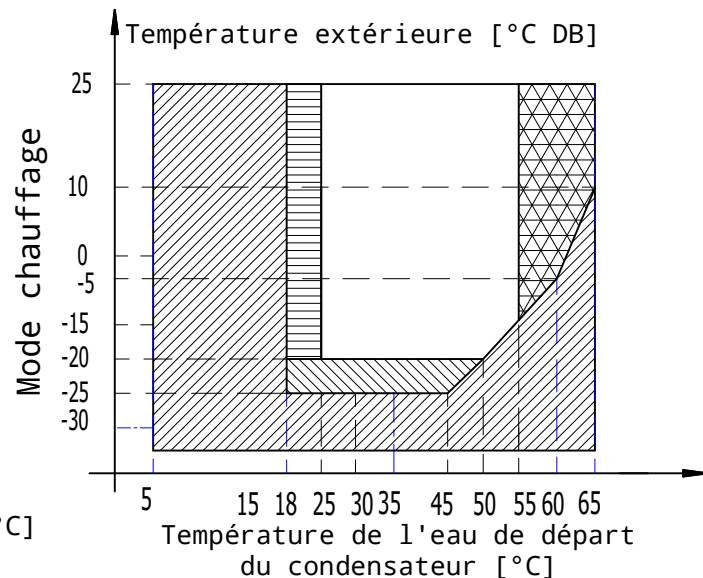


ERGA04-08EV
 ERGA04-08EVA
 ERGA-EV7

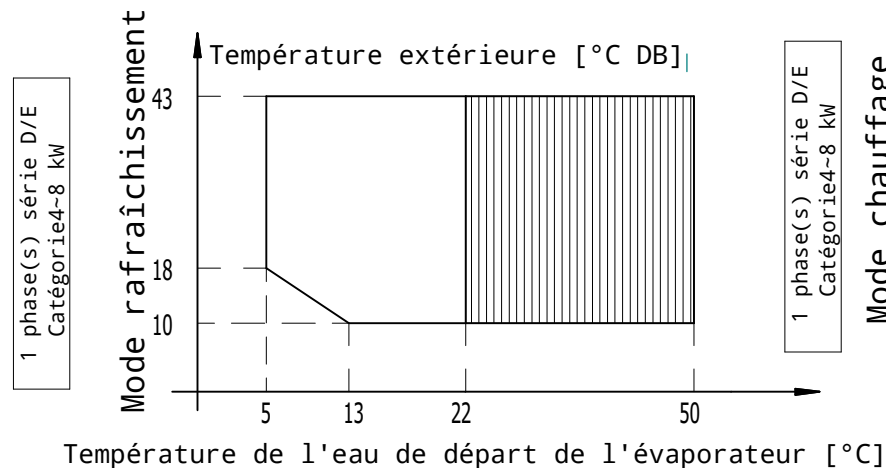

Légende

- Fonctionnement du chauffage d'appoint uniquement
Pas de fonctionnement de l'unité extérieure
- Fonctionnement de l'unité extérieure si point de consigne $\geq 25^{\circ}\text{C}$
- Fonctionnement de l'unité extérieure possible mais avec une probable réduction de puissance.
L'unité extérieure s'arrête si la température extérieure est inférieure à -25°C .
Le fonctionnement de l'unité intérieure et du chauffage d'appoint se poursuit.
- Zone déroulante
- Fonction de l'unité extérieure si le point de consigne $>55^{\circ}\text{C}$ et si $\Delta T = 10^{\circ}\text{C}$ ($\Delta T = \text{température de sortie} - \text{température d'entrée}$)

Intérieur
 Série D/E(A/J) Standard

Remarque

En mode d'alimentation électrique limitée, l'unité extérieure, le booster ECS et le chauffage d'appoint peuvent uniquement fonctionner séparément.

Avertissement

Dans les régions à faibles températures ambiantes et à humidité élevée, ou dans les régions où les chutes de neige sont importantes, retirez la grille d'aspiration afin de garantir le bon fonctionnement.

Liste non exhaustive de régions: Allemagne, Autriche, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Suède, etc.