


1 phase(s) série D/E  
Catégorie4~8 kW

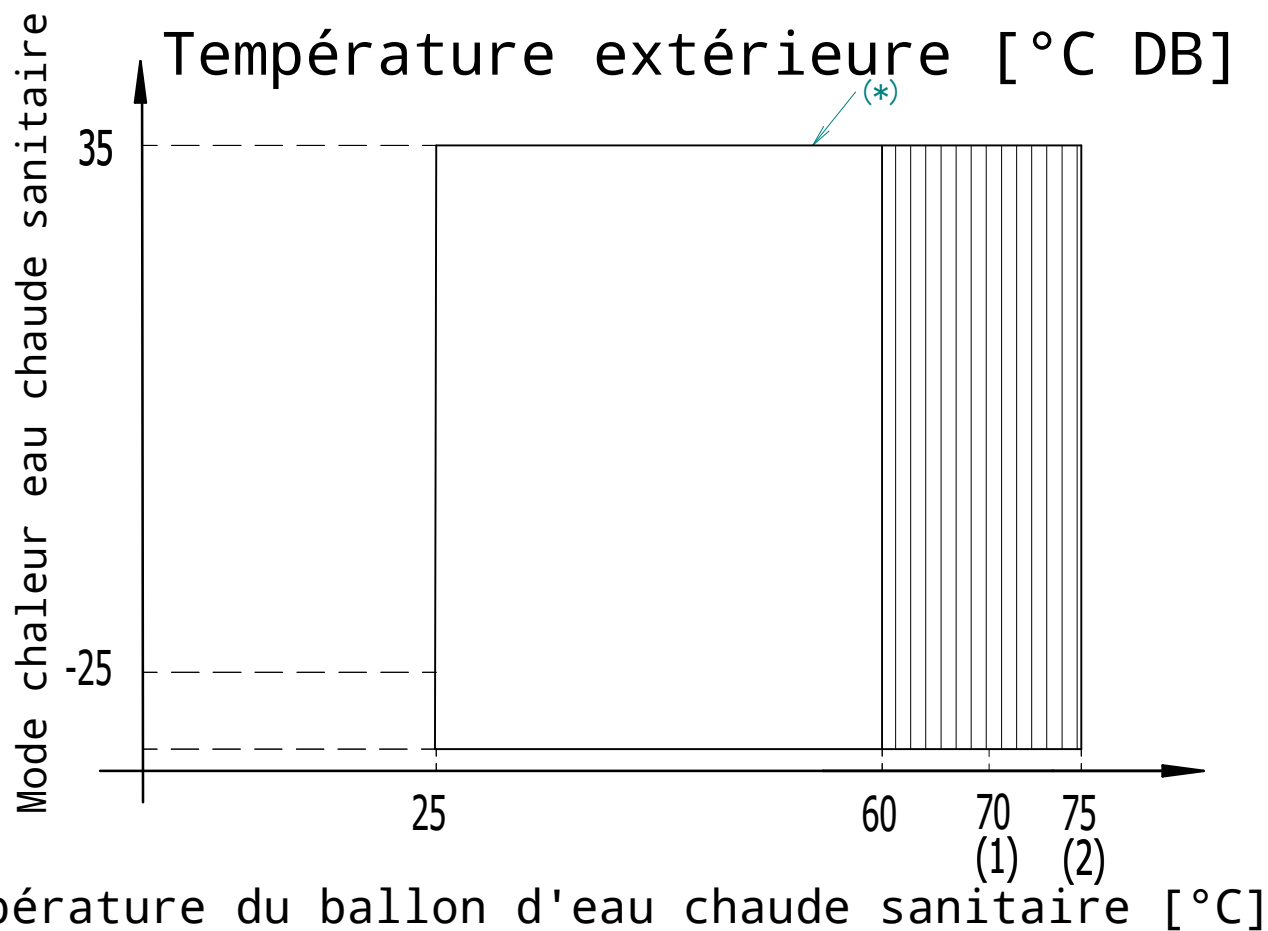

#### Légende

▨ Booster ECS uniquement (si un booster fait partie du système)

(1) EHV\*D/E(A/J)V\* unités intérieures uniquement

(2) Association d'unités intérieures EKHWS\*DA\* et EHB\*D/EAV\*

(\*) Fonctionnement du système: le système comprend une unité extérieure et une unité intérieure, et selon le système, un booster ECS et/ou un chauffage d'appoint.

#### Remarque

En mode d'alimentation électrique limitée (EKHW\* uniquement), l'unité extérieure, le booster ECS et le chauffage d'appoint peuvent uniquement fonctionner séparément.

Si la température d'air extérieur est  $< -20^{\circ}\text{C}$ , le fonctionnement de l'unité extérieure est possible, mais avec une réduction probable de la puissance.

L'unité extérieure s'arrête si la température extérieure est inférieure à  $-25^{\circ}\text{C}$ .

Le fonctionnement de l'unité intérieure et du chauffage d'appoint se poursuit.