


# ERQ125AV1

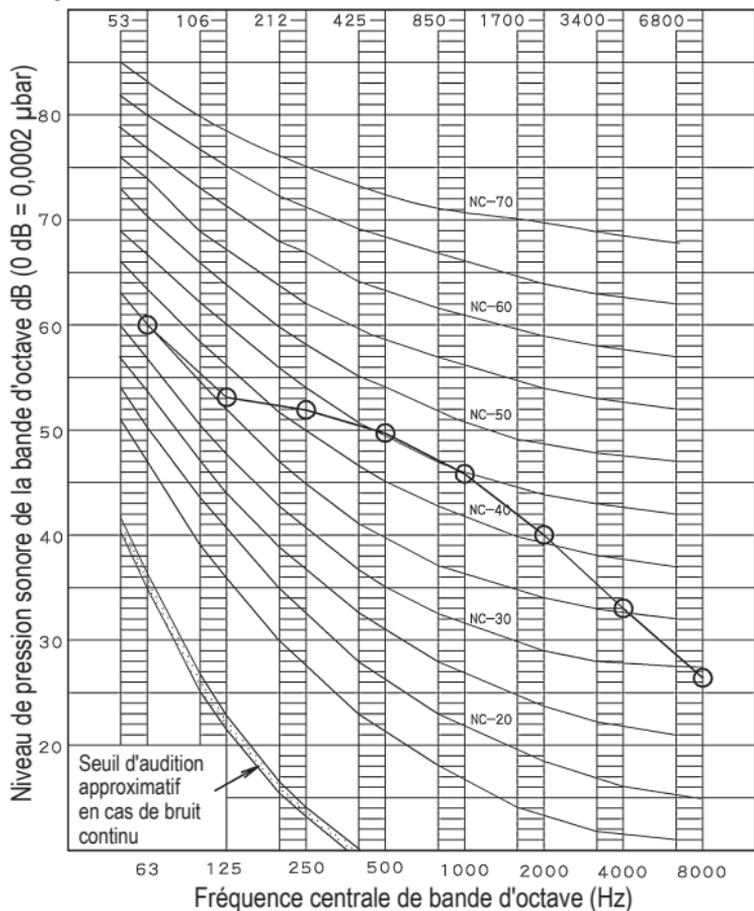

## REMARQUES

### 1. Total (dB):

Échelle A	51.0
Échelle C	63.5

(B, G, N déjà rectifié)

### 2. Lieu de mesure

Chambre anéchoïque

### 3. Conditions de fonctionnement

Source d'alimentation : 220-240V 50Hz, 220V 60Hz


Rafraîchissement

Température de l'air de reprise : 27°C BS, 19°C BH

Température extérieure : 35°C BS, 24°C BH

5. Le bruit de fonctionnement a été mesuré en chambre anéchoïque ; s'il est mesuré dans des conditions réelles de fonctionnement, la valeur mesurée sera probablement supérieure à cause du bruit ambiant et des réflexions de bruit.

### 4. Emplacement du microphone.



**4D052714L**