



# Mode chaleur eau chaude sanitaire

ETV\*

EKHWP\* + ETS\* +

EKHSW\*200\*  
EKHSW\*250\*  
EKHSW\*300\*


+ Tiers avec spécifications identiques à EKHSW\*200\*

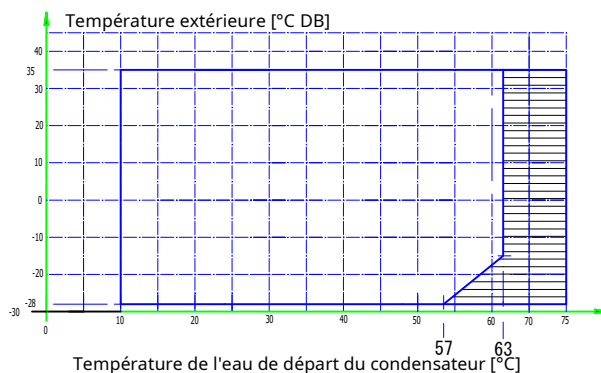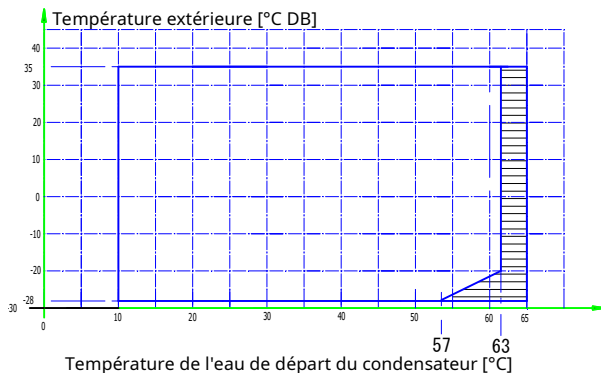


EKHSW\*150\*  
EKHSW\*180\*

+

Tiers avec spécifications identiques à EKHSW\*150\*

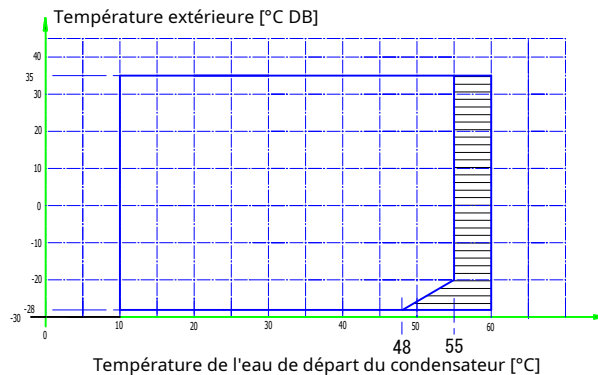

## Légende

 Chauffage d'appoint uniquement (ou booster, s'il fait partie du système)

## Remarque

1. En mode d'alimentation électrique limitée (EKHW\* uniquement), l'unité extérieure, le booster ECS et le chauffage d'appoint peuvent uniquement fonctionner séparément.
2. Tiers avec spécifications identiques à EKHSW\*150\*  
Surface du serpentin >1.05m<sup>2</sup>  
Thermistance du ballon: partie supérieure du serpentin de la pompe à chaleur. Faible chevauchement.
3. Tiers avec spécifications identiques à EKHSW\*200\*  
Surface du serpentin >1.8m<sup>2</sup>  
Thermistance du ballon: partie supérieure du serpentin de la pompe à chaleur. Faible chevauchement.