


E(B-D)LA09-16DV3_DW1 E(B-D)LA09-16D3V3_D3W1



Légende

- - - - Point de consigne [°C]
Eau chaude sanitaire
- Température de départ [°C]

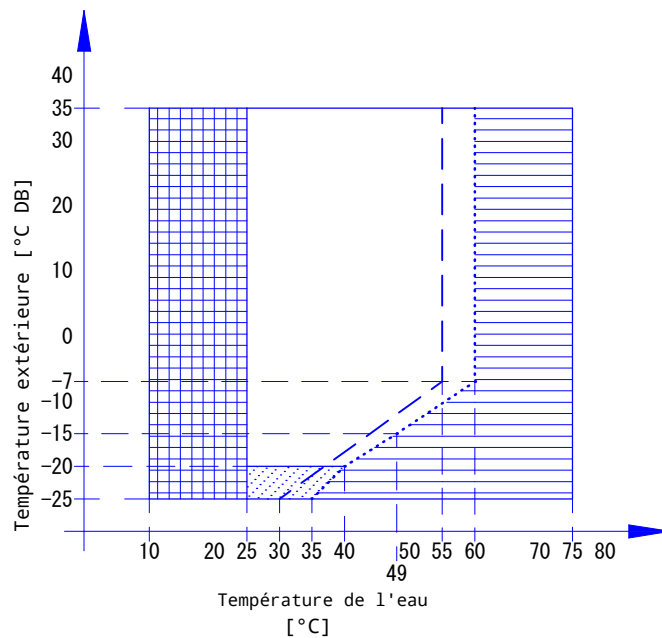

Zone de tirage



Fonctionnement de l'unité extérieure possible mais avec une probable réduction de puissance.



Booster ECS uniquement (si un booster fait partie du système)

Remarques

- En mode d'alimentation électrique limitée (EKHW* uniquement), l'unité extérieure, le booster ECS et le chauffage d'appoint peuvent uniquement fonctionner séparément.
- Tiers avec spécifications identiques à EKHWS*
Coil surface > 1.05·m² and < 3.7·m²
Tank thermistor and booster heater above heat pump coil.
- Si des températures ambiantes négatives sont attendues, à la fois durant le fonctionnement ou à l'arrêt, prendre les mesures de protection contre le gel nécessaires.
Pour plus d'informations, consultez le manuel d'installation.