



Mode rafraîchissement

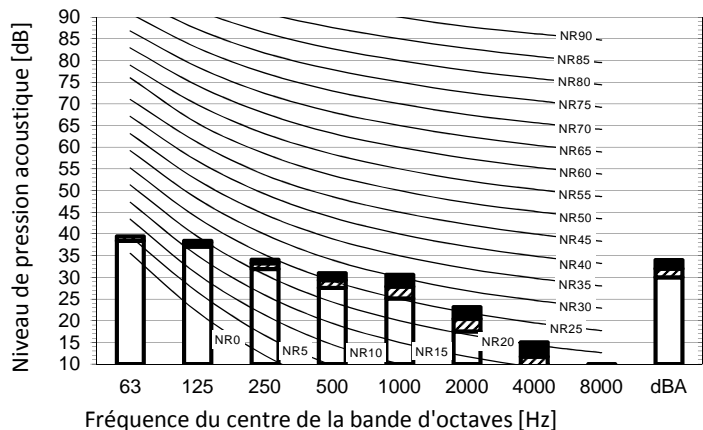


Mode chauffage

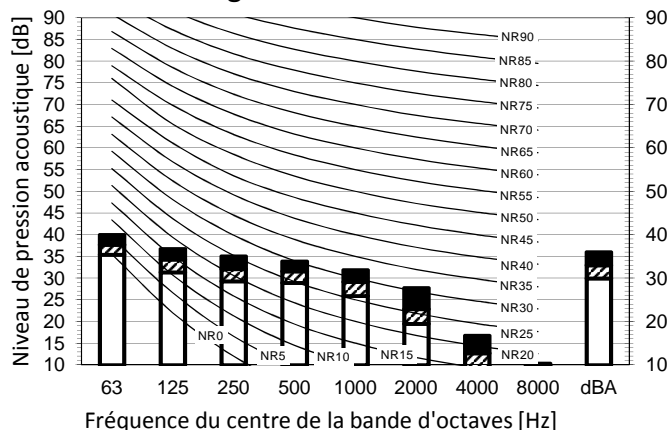

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

- A Échelle Vitesse du ventilateur
 - B Haut
 - C Support
 - D Bas
- Emplacement du microphone

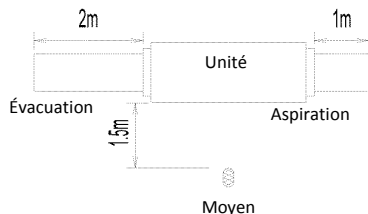

Rafraîchissement		Total dB	
A	B	C	D
dBA	34	32	30

Chauffage		Total dB	
A	B	C	D
dBA	36	33	30

Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïque