



Mode rafraîchissement

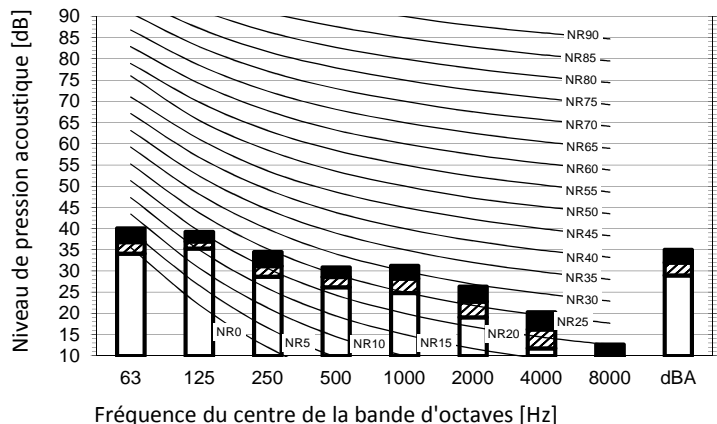

Mode chauffage

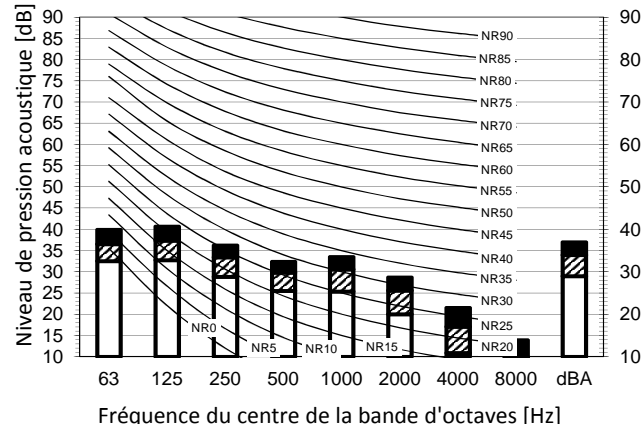


Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A	Échelle	Vitesse du ventilateur
B		Haut
C		Support
D		Bas

Emplacement du microphone

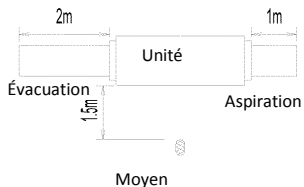

Rafraîchissement		Total dBA	
A	B	C	D
dBA	35	32	29

Chauffage		Total dBA	
A	B	C	D
dBA	37	34	29

Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz,
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde