
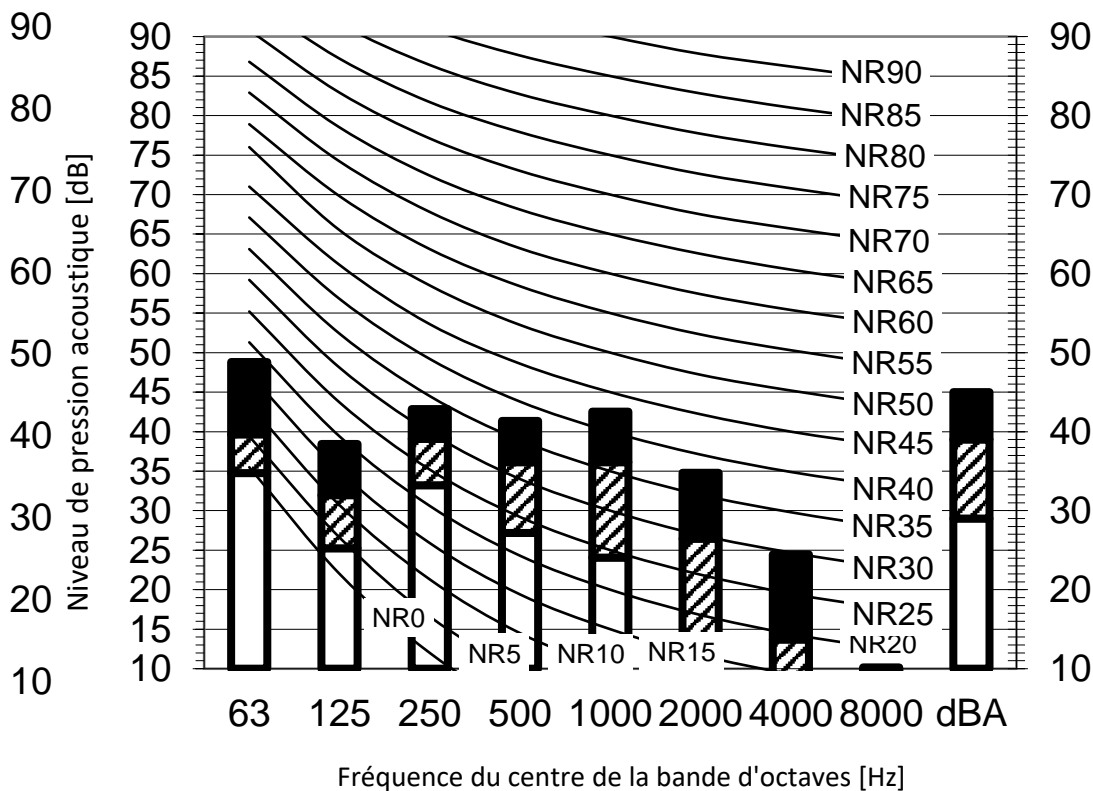


Mode rafraîchissement

Mode chauffage

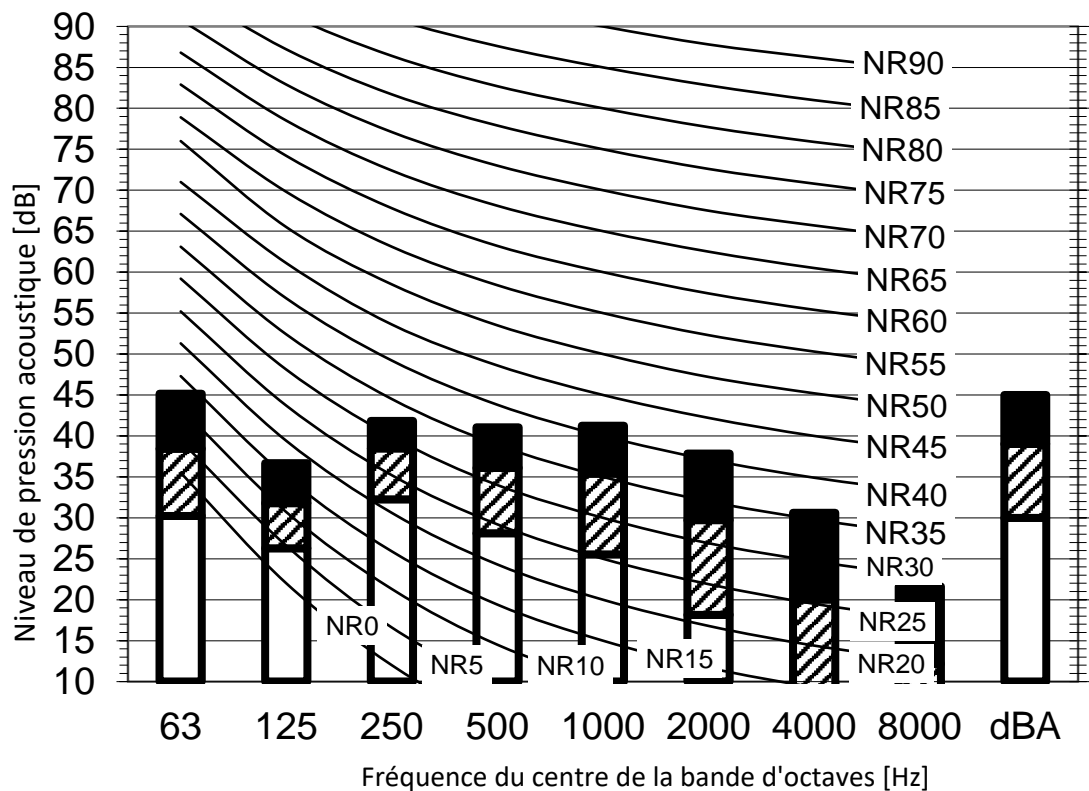

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC). Rafraîchissement

Total dB

Chauffage


Total dB

- A Échelle Vitesse du ventilateur
- B Haut
- C Support
- D Bas

A	B	C	D
dBA	45	39	30

A	B	C	D
dBA	45	39	29

Emplacement du microphone

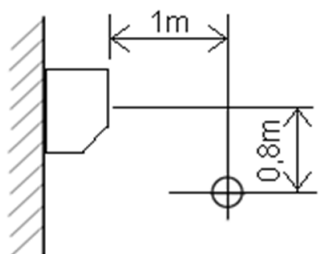

Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde