


|                         |
|-------------------------|
| Modèles concernés       |
| FTXM50R2V1B/FTXM60R2V1B |
| ATXM50R2V1B             |

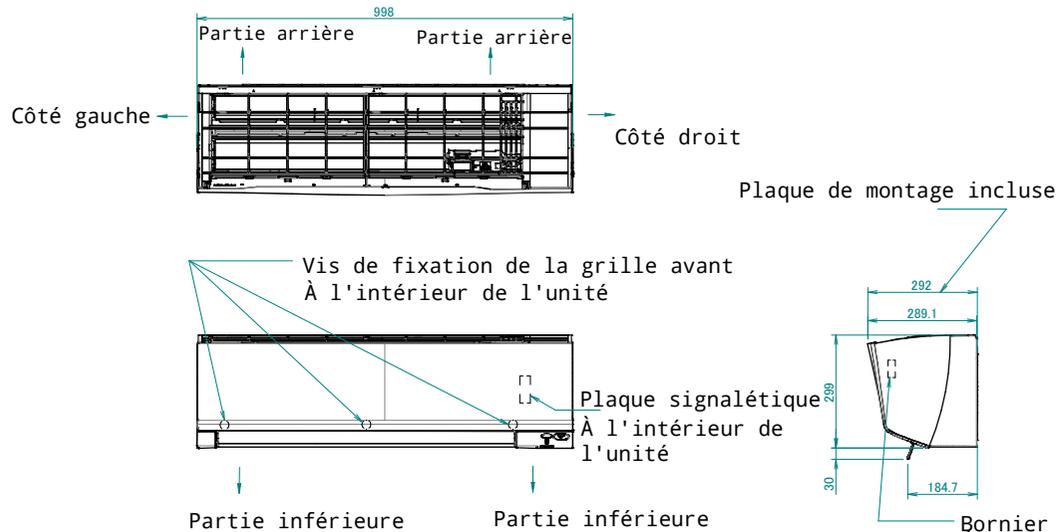

Vis de fixation de la grille avant  
À l'intérieur de l'unité


Plaqué signalétique  
À l'intérieur de l'unité

Partie inférieure


Voilet

- Récepteur de signal
- Témoin de fonctionnement
- Témoin de la temporisation
- Capteur Intelligent Eye
- Témoin Intelligent Eye
- Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT de l'unité intérieure
- Capteur de température intérieure À l'intérieur de l'unité

Espace requis pour l'entretien et la ventilation

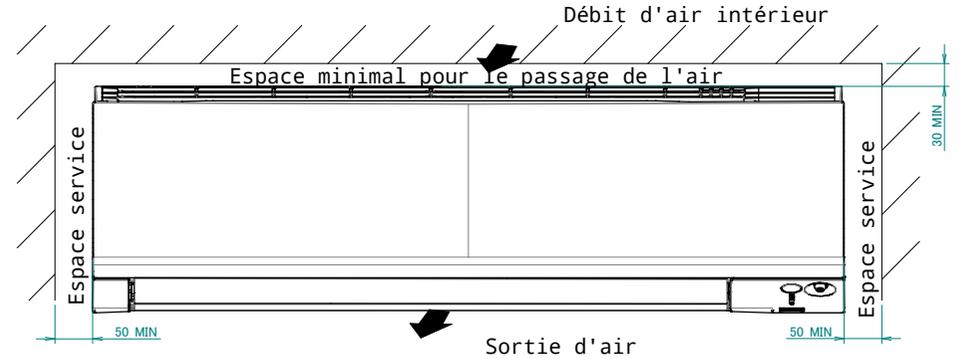



Tuyau de gaz  
Ø12.7 mm CuT  
La longueur du tuyau à l'extérieur de l'unité est de 400mm.

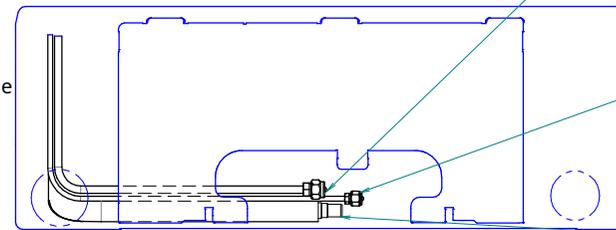


Tuyau de liquide  
Ø6.4 mm CuT  
La longueur du tuyau à l'extérieur de l'unité est de 460mm.

Tuyau d'évacuation Pièce de connexion  
Diamètre intérieur: Ø 14 mm  
Diamètre extérieur: Ø16mm  
La longueur du flexible de connexion à l'extérieur de l'unité est de 440mm.

Télécommande sans fil  
(ARC466A67)  
Émetteur de signal

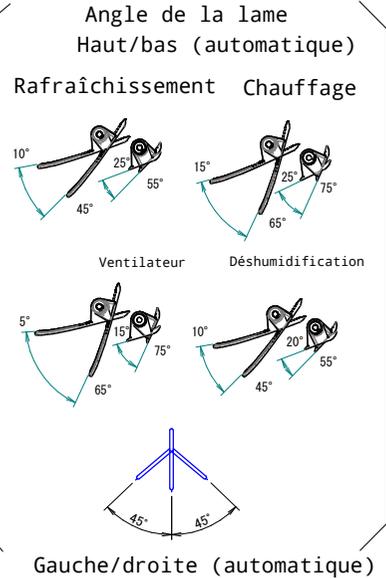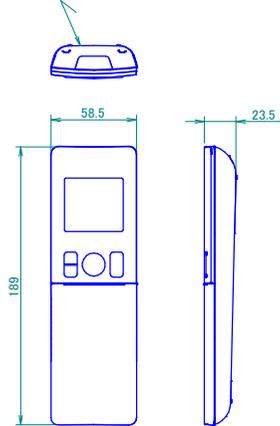

Emplacement standard des trous dans le mur

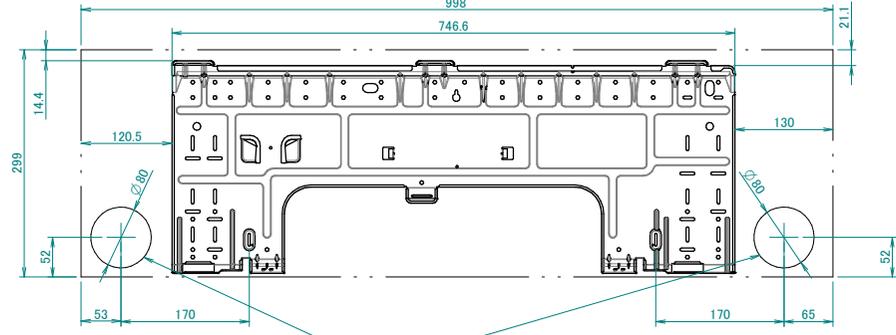

Trou pour la tuyauterie encastrée