CHAUFFAGE

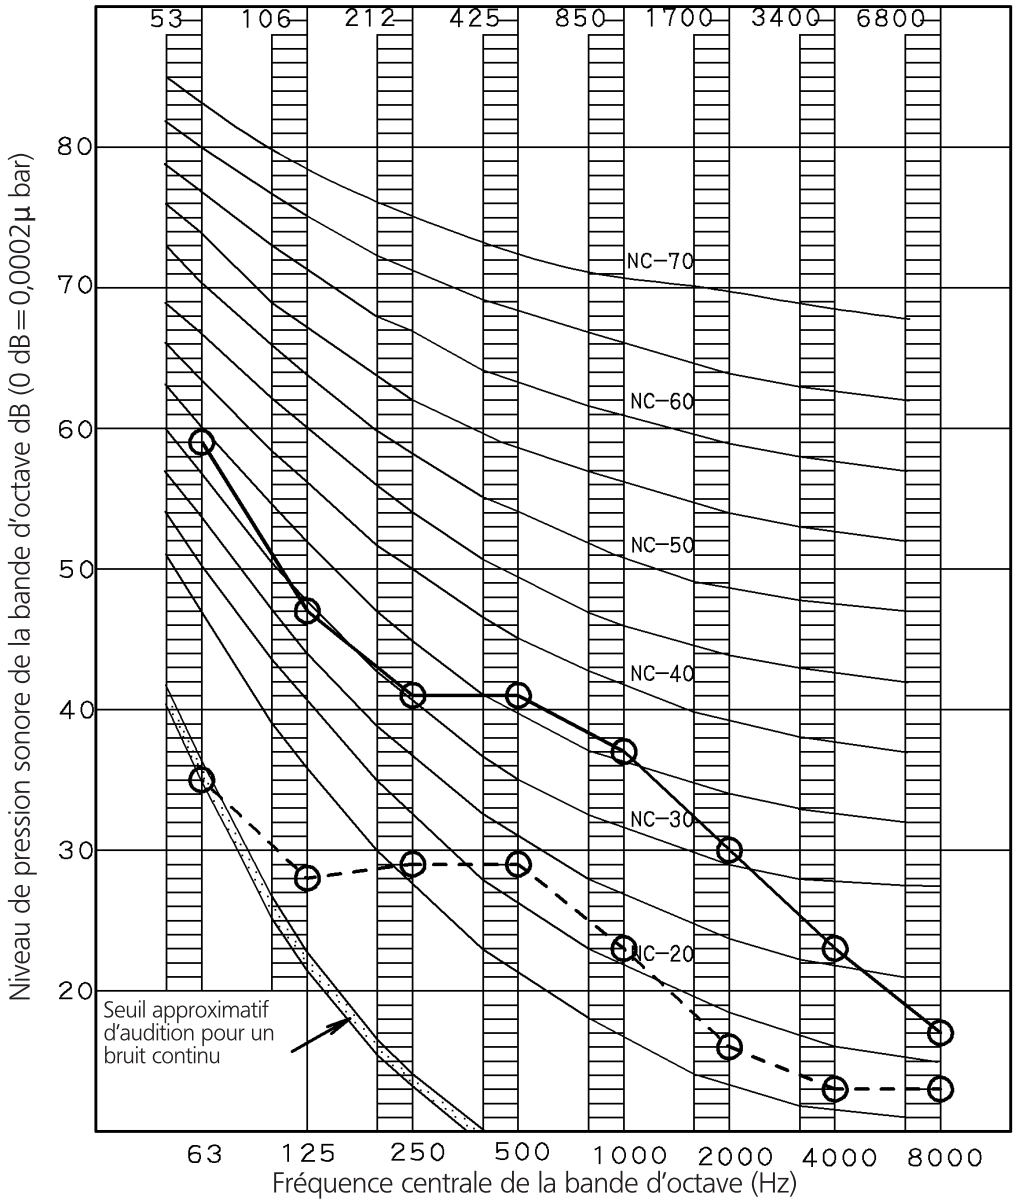

REMARQUES

1 Total (dB)

Echelle	50Hz 220-240V (H)	50Hz 220-240V (L)
A	42	29

(B.G.N déjà rectifié)

2 Point de mesure: Mesuré dans une chambre anéchoïque

3 Le niveau sonore varie en fonction du mode de fonctionnement et des conditions ambiantes.

4 Conditions de fonctionnement: Source d'alimentation 220-240V 50Hz; Norme JIS

5 Pression statique extérieure standard
O——O 50 Hz 220-240V (H)
O- - -O 50 Hz 220-240V (L)
Chauffage

6 Position du microphone
La méthode de mesure du bruit de fonctionnement est conforme à la norme JISC9612