



Mode rafraîchissement

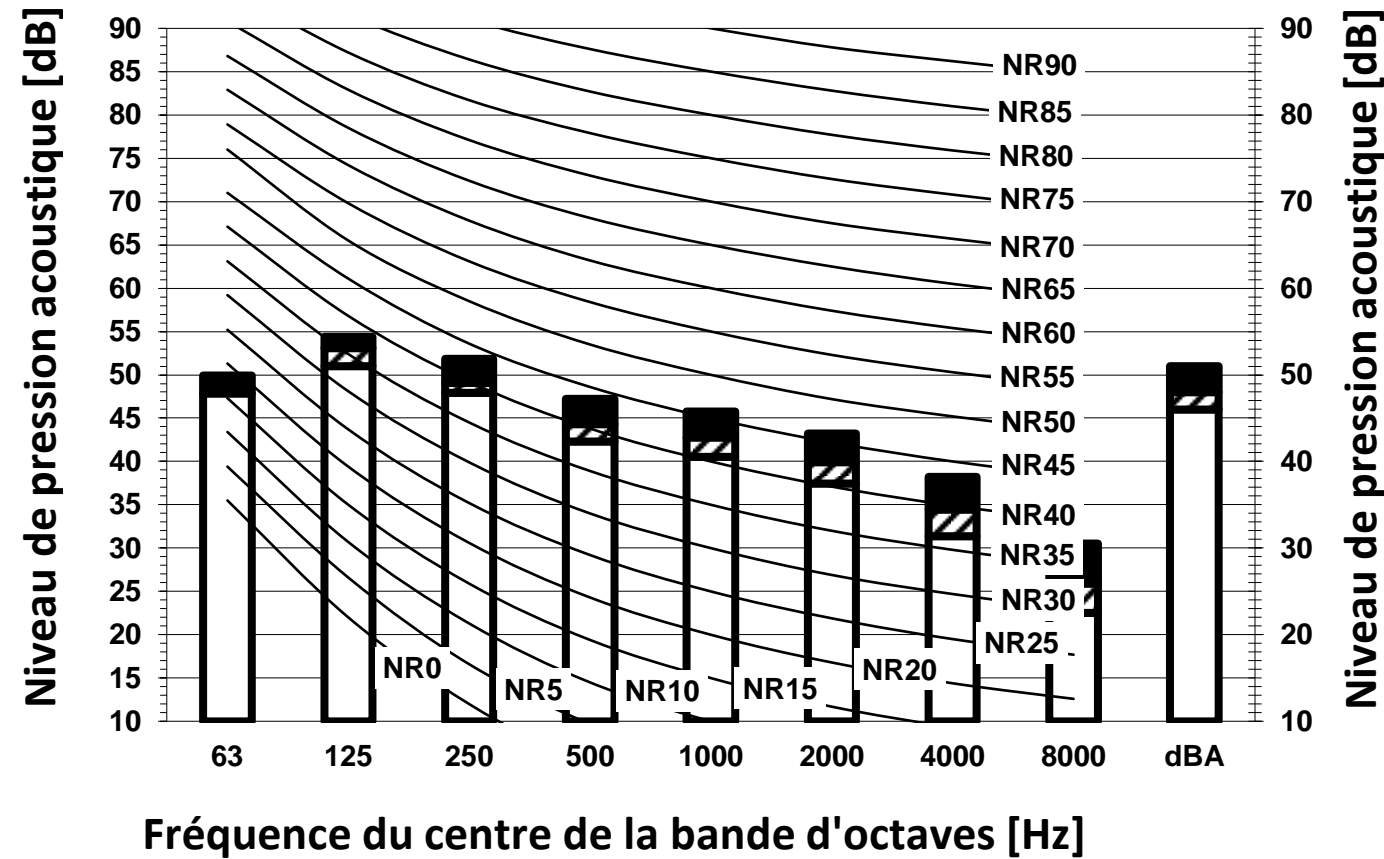


Mode chauffage

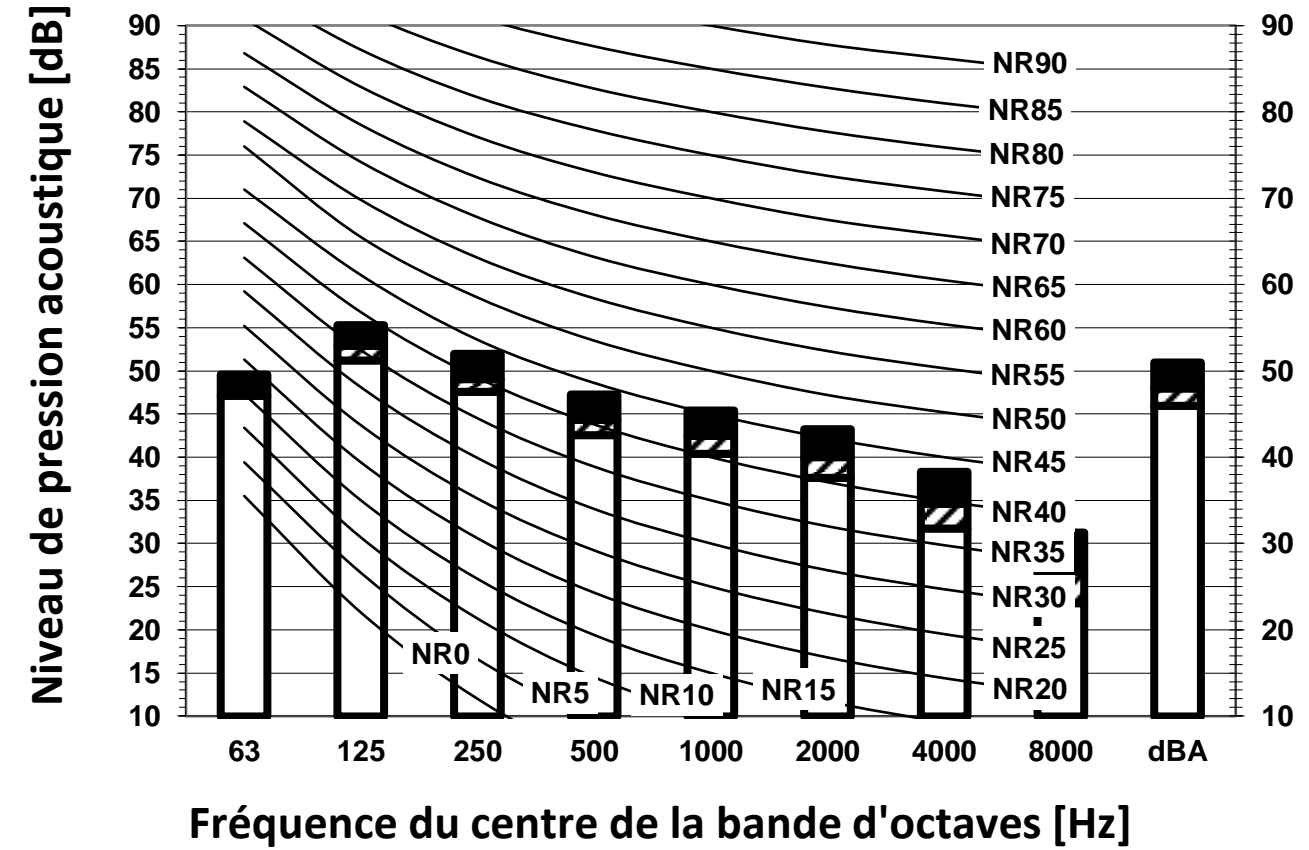

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).


A Échelle Vitesse du ventilateur

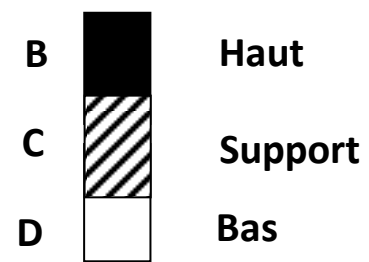

Rafraîchissement		Total dB	
A	B	C	D
dBA	51	48	46

Chauffage		Total dB	
A	B	C	D
dBA	51	48	46

Emplacement du microphone

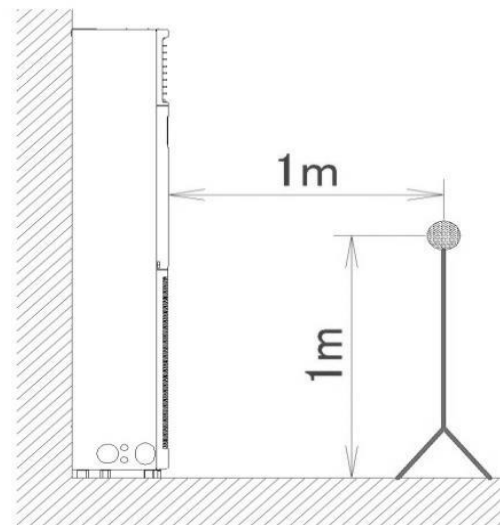

Remarques

- Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
- Bruit de fond déjà pris en compte.
- Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des
- La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
- Emplacement de mesure: salle anéchoïde