


# FXHQ100A9

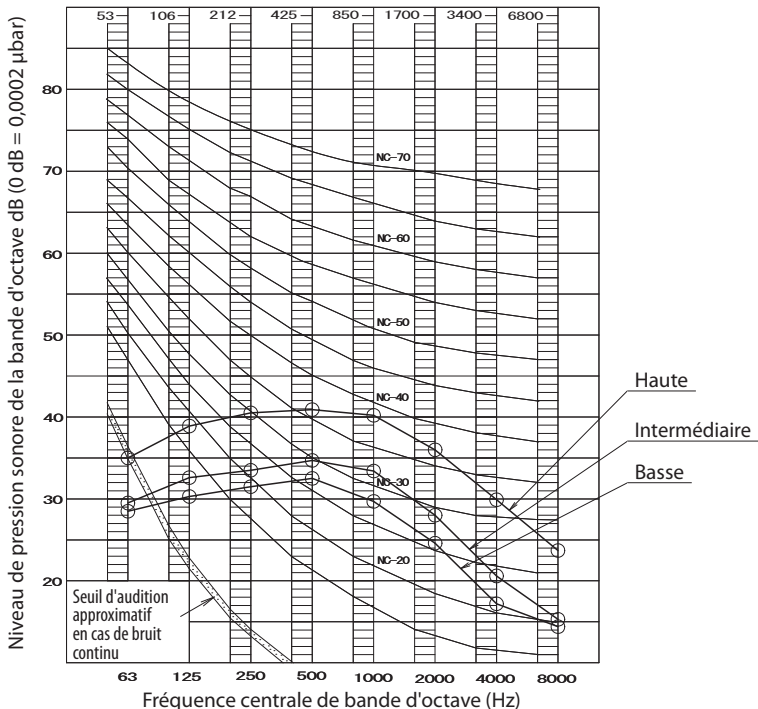

## REMARQUES

### 1. Total (dB) :

Échelle	Haute	Intermédiaire	Basse
A	44,0	37,0	34,0
C	47,0	40,0	37,0

(B, G, N déjà rectifié)

### 2. Lieu de mesure : Chambre anéchoïque

### 3. Conditions de fonctionnement :

Source d'alimentation :

- 220-240V/220V 50Hz/60Hz

Rafraîchissement

- Température du retour d'air :

27 °C BS, 19 °C BH

- Température extérieure : 35 °C BS, 24 °C BH

### 5. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation.


Chauffage :

- Température du retour d'air :

20 °C BS, 15 °C BH

- Température extérieure : 7 °C BS, 6 °C BH

### 4. Emplacement du microphone.

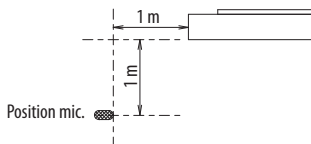

4D080124B