


HXHD-A8

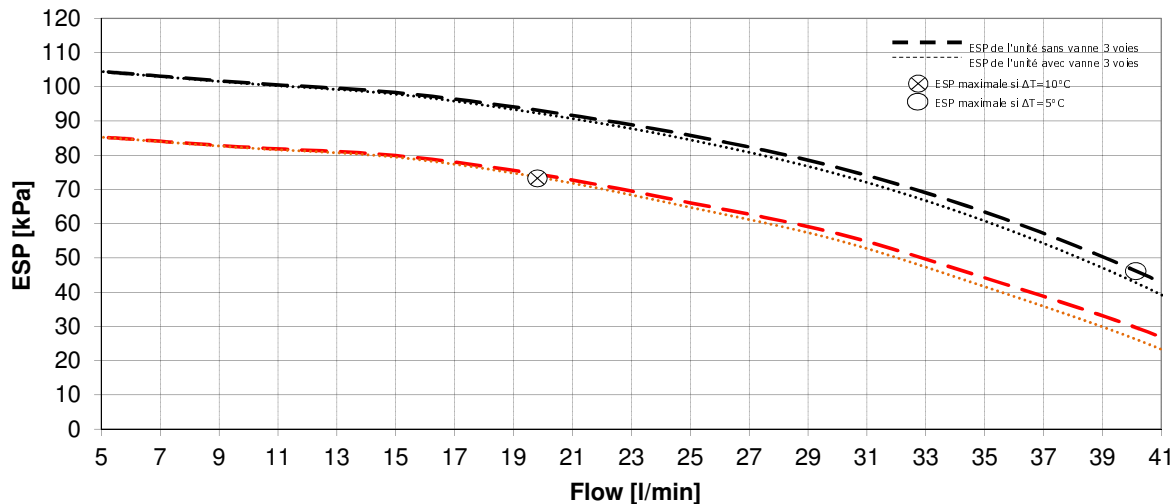

Remarques

- Les courbes ESP sont les courbes ESP maximales pour différents types de ΔT (régime de pompe=4200 pour $\Delta T=5^{\circ}\text{C}$; régime de pompe=3800 pour $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$). La pompe de l'unité intérieure est commandée par inverter et fonctionne de manière à avoir un ΔT fixe entre la température d'eau de retour et la température d'eau de sortie.
- En cas d'installation d'un ballon d'eau chaude sanitaire, une chute de pression supplémentaire se produit sur la vanne 3 voies (fournie en tant qu'accessoire avec le ballon).

ESP: pression statique extérieure (External Static Pressure)

Débit: débit d'eau dans l'unité

Avertissement

- La sélection d'un débit non conforme à la plage de fonctionnement peut endommager l'unité ou causer des anomalies de fonctionnement au niveau de l'unité. Reportez-vous également à la plage de débits minimaux et maximaux autorisés dans les spécifications techniques.
- La qualité de l'eau doit être conforme à la directive européenne 98/83 CE.