


HXHD125A8

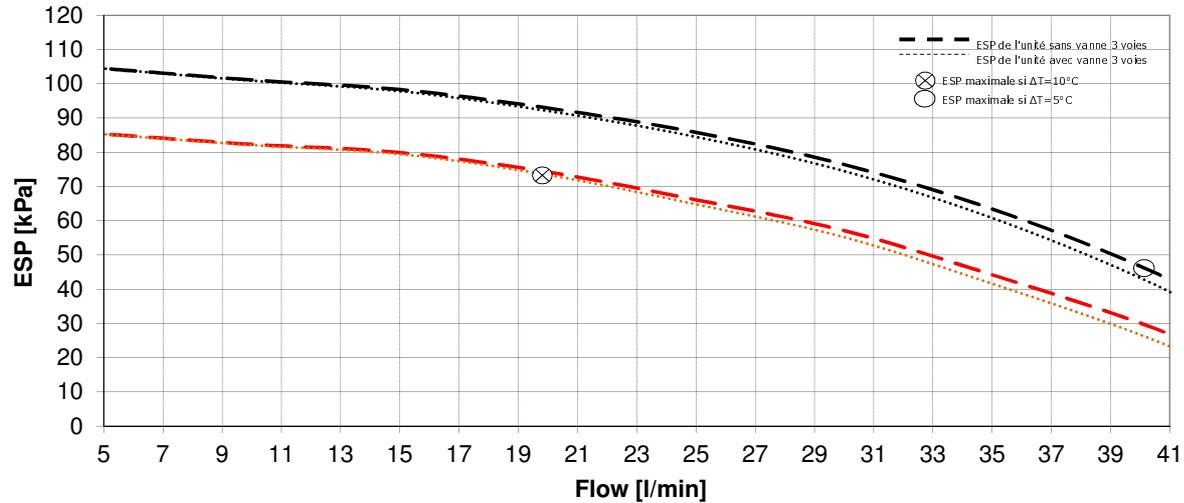

Remarques

1. Les courbes ESP sont les courbes ESP maximales pour différents types de ΔT (régime de pompe=4200 pour $\Delta T=5^{\circ}\text{C}$; régime de pompe=3800 pour $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$).
La pompe de l'unité intérieure est commandée par inverter et fonctionne de manière à avoir un ΔT fixe entre la température d'eau de retour et la température d'eau de sortie.
2. En cas d'installation d'un ballon d'eau chaude sanitaire, une chute de pression supplémentaire se produit sur la vanne 3 voies (fournie en tant qu'accessoire avec le ballon).

ESP: pression statique extérieure (External Static Pressure)

Débit: débit d'eau dans l'unité

Avertissement

1. La sélection d'un débit non conforme à la plage de fonctionnement peut endommager l'unité ou causer des anomalies de fonctionnement au niveau de l'unité.
Reportez-vous également à la plage de débits minimaux et maximaux autorisés dans les spécifications techniques.
2. La qualité de l'eau doit être conforme à la directive européenne 98/83 CE.