


LRYEQ16AY

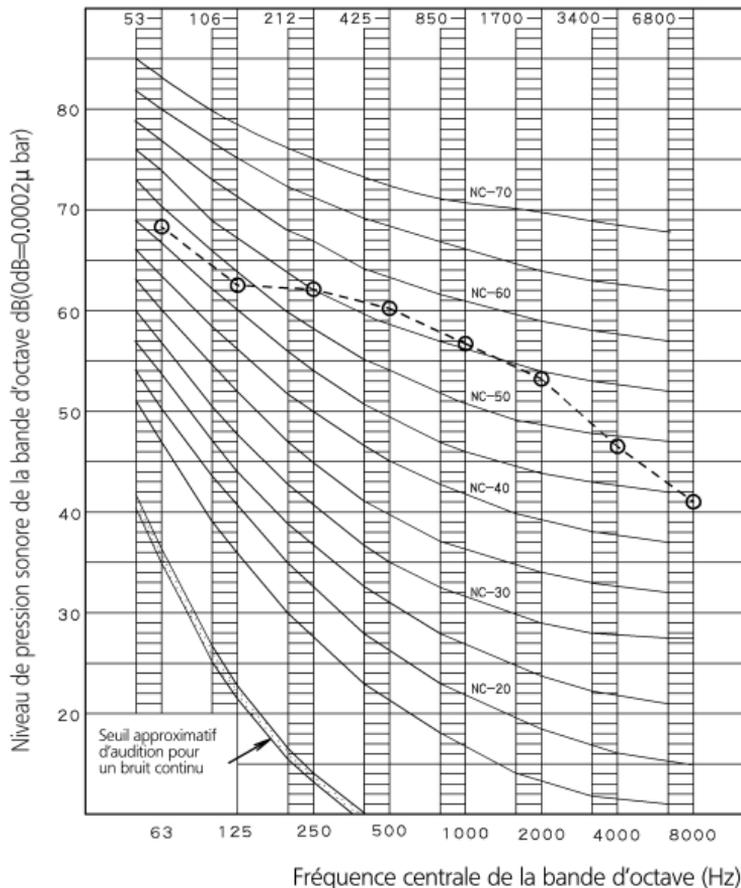

Total (dB)

Echelle	50Hz
A	62,0
C	71,0

(B.G.N déjà rectifié)

Point de mesure

Chambre anéchoïque (valeur de conversion)


Remarque: Le bruit de fonctionnement est mesuré dans une chambre anéchoïque (chambre sourde). En cas de mesure dans les conditions réelles d'installation, le bruit mesuré est toujours supérieur à la valeur de consigne étant donné les bruits environnants et les réflexions sonores.

Conditions de fonctionnement

Source d'alimentation: 380-415V 50Hz

Norme JIS

Position du microphone



4D066974