


Restrictions de tuyauterie sur site pour systèmes VRV4 à condensation par eau  
 Pompe à chaleur  
 Restrictions de tuyauterie 2/3

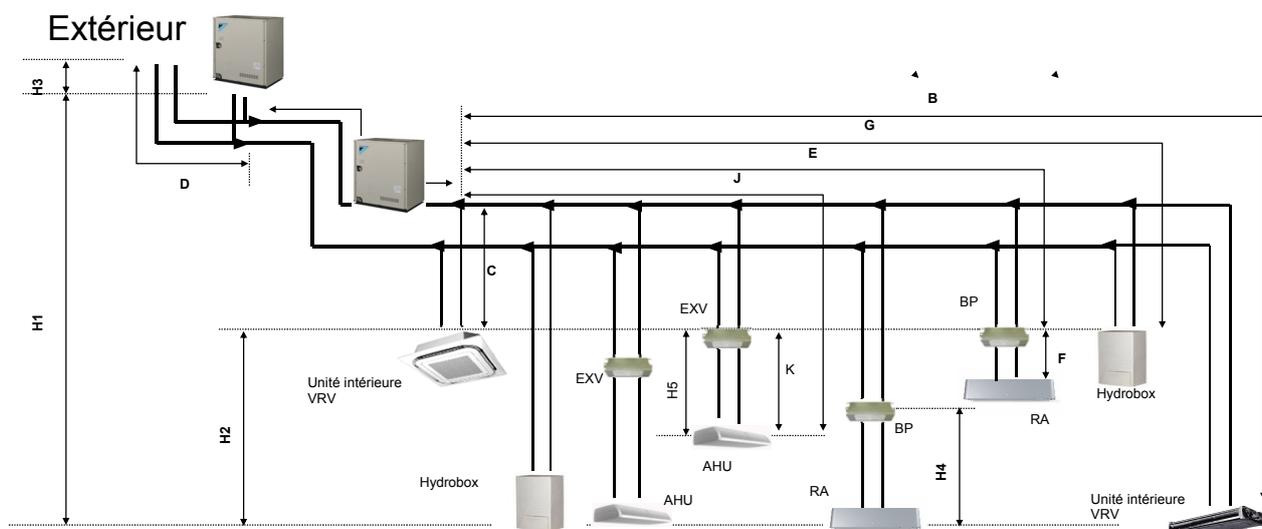

**Remarque**

(1) Indication schématique

Les illustrations peuvent ne pas correspondre à l'aspect réel de l'unité.

(2) Ce schéma a uniquement pour but d'illustrer les limitations en matière de longueur de tuyauterie.

L'association de types d'unités intérieures n'est pas autorisée.

Se reporter au tableau des combinaisons 3D079543 pour obtenir des informations détaillées sur les combinaisons autorisées.

		Longueur de tuyauterie autorisée		Différence maximale de hauteur	
		BP vers RA	EXV vers AHU	BP vers RA	EXV vers AHU
		(F)	(K)	(H4)	(H5)
<b>Connexion d'unité RA</b>		2~15m	-	5m	-
<b>Connexion d'unité AHU</b>	Paire <sup>(1)</sup>	-	≤5m	-	5m
	Multiple <sup>(2)</sup>	-	≤5m	-	5m
	Mélange	-	≤5m	-	5m

**Remarque**

(1) Unités de traitement de l'air multiples (AHU) (kits EKEXV + EKEQ).

(2) Mélange d'unités AHU et d'unités intérieures VRV DX