



RXYQQ-U

RXYQ-U

RYYQ-U

RYMQ-U Rafraîchissement

Chauffage

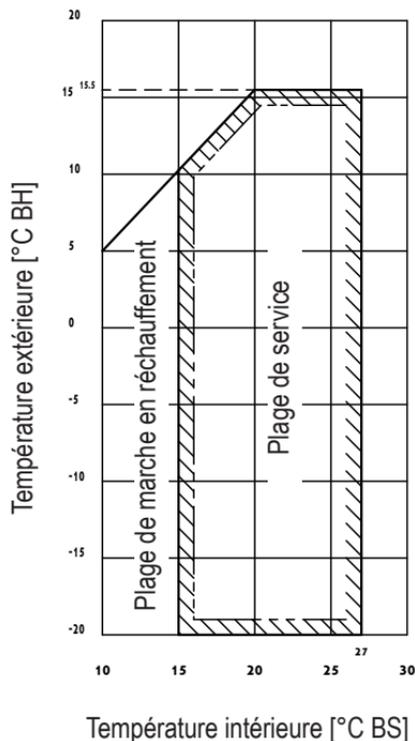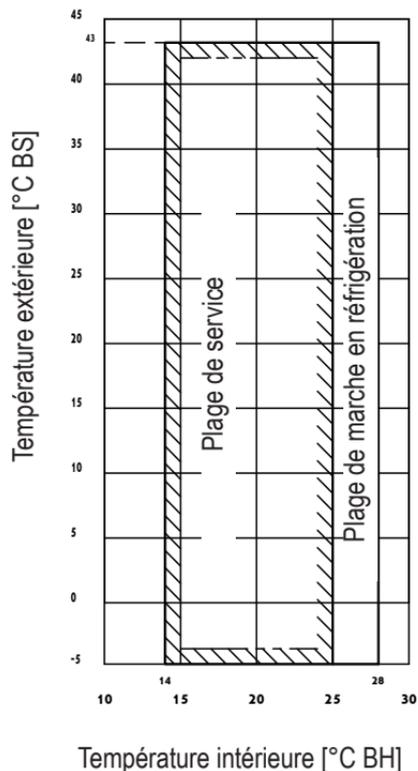

#### REMARQUES

1. Ces figures se basent sur les conditions de fonctionnement suivantes  
Unités intérieures et extérieures  
Longueur de tuyauterie équivalente : 5 m  
Dénivellation : 0 m
2. Suivant les conditions de fonctionnement et d'installation, l'unité intérieure peut se boucher par congélation (dégivrage interne).
3. Pour réduire la fréquence de bouchage par congélation (dégivrage interne), il est recommandé d'installer l'unité extérieure dans un lieu non exposé au vent.
4. Plage de service valable en cas d'utilisation d'unités intérieures à détente directe.

3D118465