


VRV4-S

Pompe à chaleur

Restrictions sur la tuyauterie 2/3

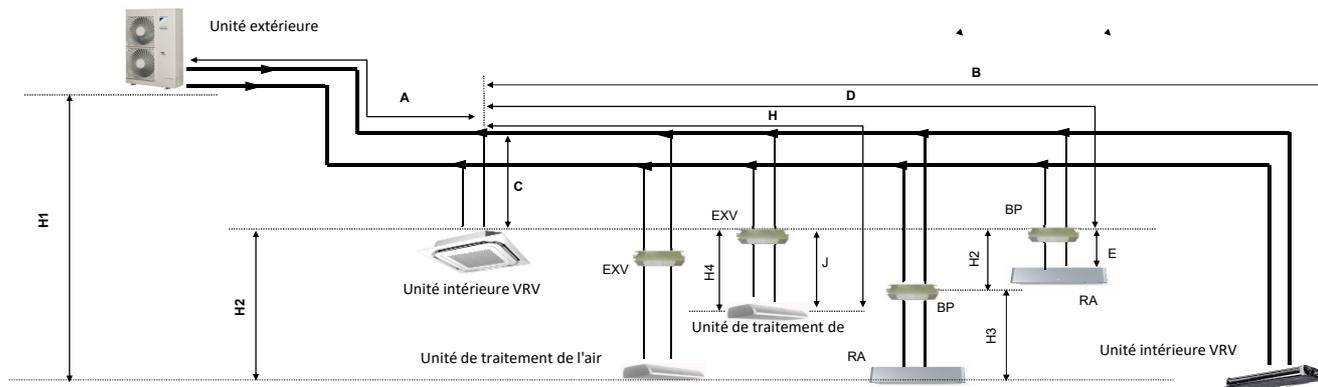

Remarques

- Indication schématique
Les illustrations peuvent ne pas correspondre à l'aspect réel de l'unité.
- Ce schéma a uniquement pour but d'illustrer les limitations en matière de longueur de tuyauterie.
Reportez-vous au tableau d'associations 3D097983 pour plus de détails concernant les associations autorisées.

		Longueur de tuyauterie autorisée		Différence maximale de hauteur	
		BP à RA (E)	EXV à AHU (J)	BP à RA (H3)	EXV à AHU (H4)
Raccord de RA		2~15m	-	5m	-
Unité de traitement de l'air (AHU)	Paire	-	≤5m	-	5m
	Multiple ⁽¹⁾	-	≤5m	-	5m
Connexion	Mélange ⁽²⁾	-	≤5m	-	5m

Remarques

- Plusieurs unités de traitement de l'air (AHU) (kits EKEXV + EKEQ).
- Mélange d'unités de traitement de l'air (AHU) et d'unités intérieures VRV DX.