


# RXYSQ-TV1

# RXYSQ-TV1

# RXYSQ-TV1

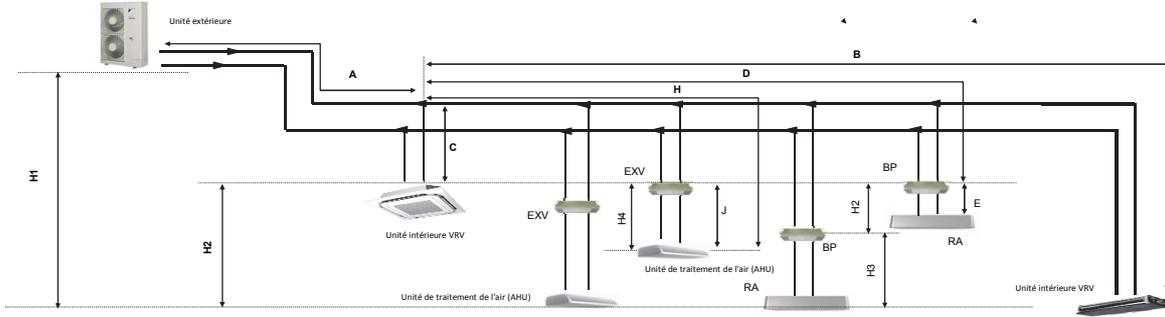

### Remarques

1. Indication schématique  
Les illustrations peuvent ne pas correspondre à l'aspect réel de l'unité.
2. Ce schéma a uniquement pour but d'illustrer les limitations en matière de tuyauterie.  
Reportez-vous au tableau d'associations 3D097983 pour plus de détails concernant les associations autorisées.

		Longueur de tuyauterie autorisée		Différence maximale de hauteur	
		BP à RA (E)	EXV à AHU (J)	BP à RA (H3)	EXV à AHU (H4)
Raccord deRA	Paire	2~15m	-	5m	-
	Multiple	-	≤5m	-	5m
Unité de traitement de l'air (AHU)	Mélange	-	≤5m	-	5m
	Connexion	-	≤5m	-	5m

### Remarques

1. Plusieurs unités de traitement de l'air (AHU) kits EKEKV + EKEQ.
2. Mélange d'unités de traitement de l'air (AHU) et d'unités intérieures VRV DX.