


CHAUFFAGE

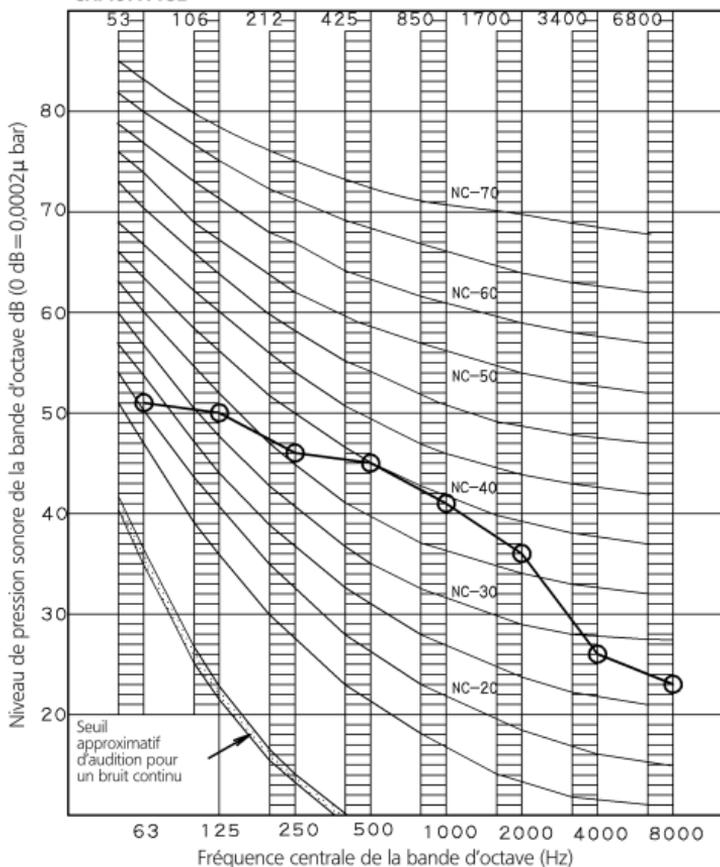

REMARQUES

1 Total (dB)

Echelle	50Hz 220-240V
A	46

(B.G.N déjà rectifié)

2 Point de mesure: Mesure réalisée en salle échoïque

3 Le niveau sonore varie en fonction du mode de fonctionnement et des conditions ambiantes.

4 Conditions de fonctionnement: Source d'alimentation 220-240V 50Hz

○—○ 50 Hz 220-240V

Chauffage

5 Position du microphone

JISC9612

La méthode de mesure du bruit de fonctionnement est conforme à la norme JISC9612