



RZQG100L9V1 RZQG100L8Y1

Rafraîchissement

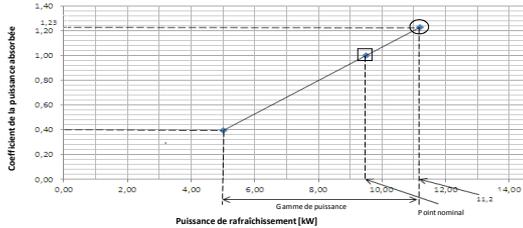

Chauffage

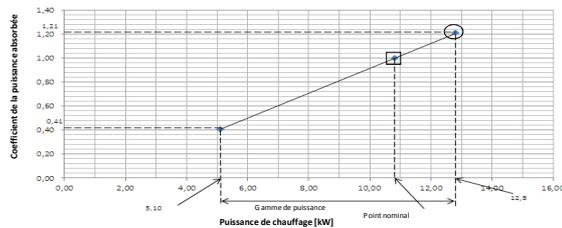

- Symboles**
 AFR: Débit d'air (m³/min)
 BF: Facteur de dérivation
 EWB: Température d'entrée du bulbe humide (°C BH)
 EDB: Température d'entrée du bulbe sec (°C BS)
 TC: Puissance calorifique/frigorifique totale maximum [kW]
 SHC: Puissance de chaleur sensible [kW]
 CPI: Coefficient de la puissance absorbée
 P: Entrée électrique [kW]
 moteurs de ventilateur du compresseur + unités intérieures et extérieures

Rafraîchissement

Intérieur	Température extérieure [°C DB]												
	25			30			35			40			
	TC	SHC	CPI	TC	SHC	CPI	TC	SHC	CPI	TC	SHC	CPI	
°CWB	°CDB	kW	kW	—									
16.0	22	11.20	7.61	1.01	10.85	7.44	1.11	10.50	7.29	1.22	10.11	7.09	1.32
18.0	25	11.80	7.59	1.01	11.37	7.49	1.12	11.00	7.27	1.23	10.55	7.09	1.33
19.0	27	12.00	7.57	1.02	11.62	7.44	1.12	11.20	7.26	1.23	10.80	7.04	1.33
19.5	27	12.15	7.59	1.02	11.74	7.37	1.13	11.43	7.34	1.23	10.91	7.04	1.34
22.0	30	12.80	7.52	1.02	12.37	7.36	1.13	11.90	7.16	1.24	11.52	7.03	1.35
24.0	32	13.30	7.42	1.03	12.88	7.27	1.14	12.40	7.06	1.25	11.97	6.91	1.36

Remarques

- Les puissances indiquées sont des puissances nettes qui comprennent une déduction pour la surchauffe du moteur du ventilateur intérieur.
- = Maximum dans les conditions standard
 - = Puissance nominale et coefficient nominal de la puissance absorbée

La puissance maximale n'est garantie que dans les conditions standard.
- SHC se base sur les unités intérieures EWB & EDB.
 SHC pour les autres températures de bulbe sec = SHC + SHC*
 SHC* = SHC correction pour les autres températures de bulbe sec
 = 0.02 x AFR (m³/min) x (1-BF) x (DB* - EDB)
- Les puissances sont basées sur les conditions suivantes:
 Air extérieur: 85% RH
 Cependant, la condition ambiante extérieure de la puissance nominale pendant l'opération de chauffage est 7°C DB / 6°C WB.
 Longueur de conduite du réfrigérant correspondante: 5.0 m
 Dénivellation: 0 m
- CPI est une valeur de pourcentage comparée à la valeur nominale qui est de 1.00.
- Le taux d'erreur sur cette valeur est inférieur à 5% et dépend du type d'unité intérieure.
- Les performances de chauffage tiennent compte de la baisse qui se produit pendant le dégivrage.
- Le débit d'air et le facteur de dérivation sont mentionnés dans le tableau.

Chauffage

Intérieur	Température extérieure [°C WB]																								
	-15.0			-10.0			-5.0			0.0			6.0			10.0									
	TC	CPI	—	TC	CPI	—	TC	CPI	—	TC	CPI	—	TC	CPI	—	TC	CPI	—							
°CDB	°CWB	kW	—	kW	—	kW	—	kW	—	kW	—	kW	—	kW	—	kW	—	kW	—						
16	8.50	0.92	0.45	0.98	1.01	1.02	10.4	1.05	12.9	1.11	13.2	1.18	18	8.57	0.97	9.44	1.02	10.0	1.06	10.3	1.09	12.8	1.16	13.8	1.23
20	8.56	1.00	9.43	1.06	10.0	1.11	10.3	1.13	12.0	1.21	13.8	1.27	21	8.56	1.02	9.42	1.08	10.0	1.12	10.3	1.15	12.8	1.23	13.8	1.30
22	8.58	1.04	9.42	1.10	10.0	1.14	10.3	1.18	12.9	1.26	13.8	1.32	24	8.54	1.08	9.41	1.14	10.0	1.19	10.3	1.22	12.8	1.31	13.8	1.37

- La puissance absorbée nominale de chaque modèle est mentionnée dans le tableau ci-dessous.

Paire

	FCQG100F	FCQ300F	FBQ100C	FHQ300C	FAQ100C	FVQ300C	FHQ100CB	FUQ100C	FBQ100D
AFR	32.3	32.0	32.0	20.0	26.0	28.0	28.0	31.0	29.0
(BF)	(0.17)	(0.17)	(0.13)	(0.09)	(0.10)	(0.20)	(0.09)	(0.20)	(0.03)

Paire

	FCQG100F	FCQ300F	FBQ100C	FHQ300C	FAQ100C	FVQ100C	FHQ100CB	FUQ100C	FBQ100D
Rafraîchissement	2,15	2,45	2,44	2,49	2,63	2,49	2,30	2,33	2,49
Chauffage	2,16	2,60	2,57	2,60	3,00	2,61	2,60	2,62	2,45

Jumeau

	FCQ350F x 2	FBQ300C x 2	FHQ350C x 2	FFQ300C x 2	FDK350F x 2	FBQ350 x 2	FNQ350A x 2
AFR	12.6 x 2	16 x 2	15 x 2	12 x 2	16 x 2	15 x 3	16 x 2
(BF)	(0.22 x 2)	(0.16 x 2)	(0.18 x 2)	(0.16 x 2)	(0.11 x 2)	(0.13 x 2)	(0.11 x 2)

Jumeau

	FCQ350F x 2	FBQ300C x 2	FHQ350C x 2	FFQ300C x 2	FDK350F x 2	FBQ350 x 2	FNQ350A x 2
Rafraîchissement	2,32	2,51	2,93	2,65	2,51	2,87	2,51
Chauffage	2,46	2,86	3,28	2,89	2,96	2,73	2,96

Triple

	FCQ335F x 3	FBQ350C x 3	FHQ350C x 3	FFQ350C x 3	FDK335F x 3	FBQ350 x 3	FNQ350A x 3
AFR	12.5 x 3	16 x 3	14 x 3	10 x 3	8.7 x 3	15 x 3	8.7 x 3
(BF)	(0.4 x 3)	(0.15 x 3)	(0.17 x 3)	(0.25 x 3)	(0.17 x 3)	(0.08 x 3)	(0.17 x 3)

Triple

	FCQ335F x 3	FBQ350C x 3	FHQ350C x 3	FFQ350C x 3	FDK335F x 3	FBQ350 x 3	FNQ350A x 3
Rafraîchissement	2,38	2,51	2,91	2,45	2,81	2,68	2,81
Chauffage	2,51	2,86	3,20	2,59	3,68	2,70	3,68