

# AZQS125B8V1

# AZQS125BY1

## Symboles

AFR: Débit d'air [m³/min]

BF: Facteur de dérivation

EWB: Température d'entrée du bulbe humide (°C BH)

EDB: Température d'entrée du bulbe sec (°C BS)

TC: Puissance calorifique/frigorifique totale maximum [kW]

SHC: Puissance de chaleur sensible [kW]

PI: Entrée électrique [kW]

moteurs de ventilateur du compresseur + unités intérieures et extérieures

CPI: Coefficient de la puissance absorbée


WB: Température bulbe humide [°C WB]

DB: Température bulbe sec [°C DB]


## Attention

TC et SHC sont affichés en kW

## Rafraîchissement

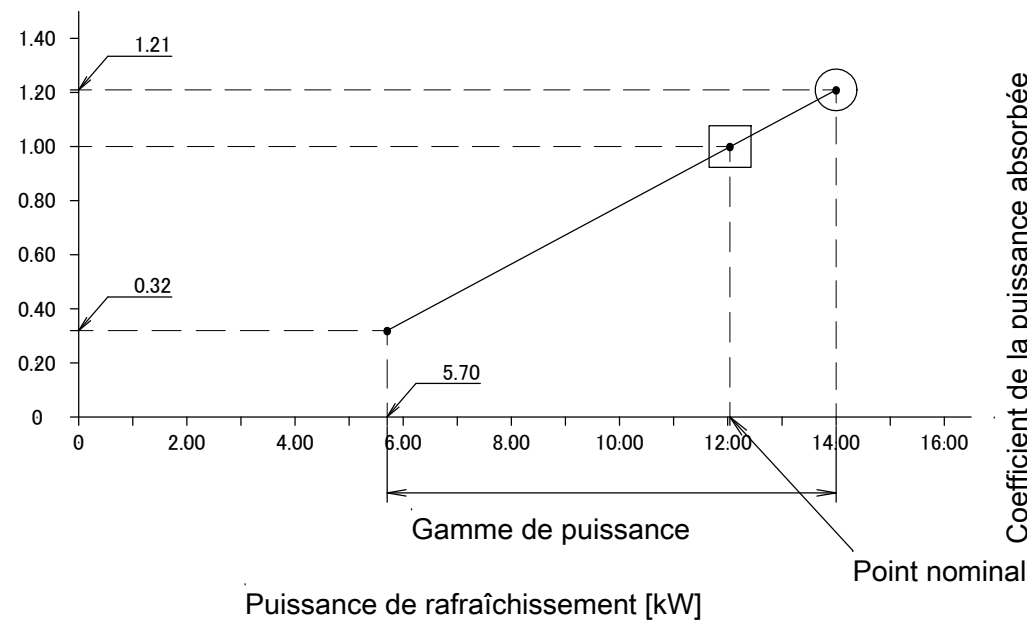

## Chauffage

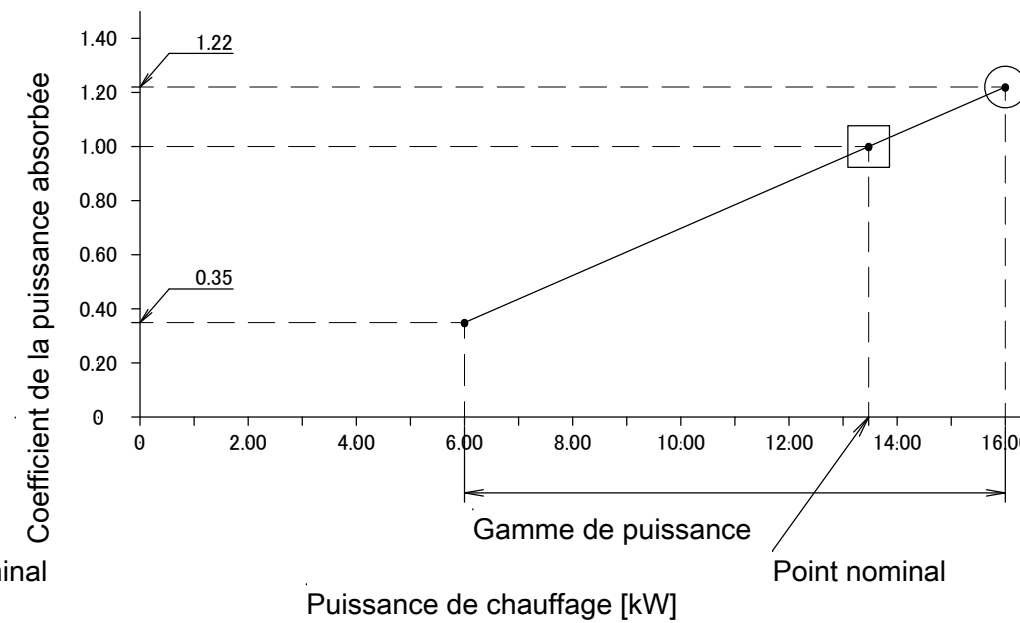

## Rafraîchissement

Intérieur		Température extérieure [°C DB]											
		25			30			35			40		
°C WB	°C DB	TC kW	SHC kW	CPI -	TC kW	SHC kW	CPI -	TC kW	SHC kW	CPI -	TC kW	SHC kW	CPI -
16.0	22	14.1	9.54	0.99	13.6	9.30	1.09	13.1	9.12	1.19	12.6	8.78	1.29
18.0	25	14.7	9.50	0.99	14.2	9.32	1.09	13.7	9.09	1.20	13.2	8.83	1.31
19.0	27	15.0	9.52	1.00	14.5	9.34	1.10	14.0	9.06	1.20	13.5	8.87	1.31
19.5	27	15.2	9.52	1.00	14.7	9.26	1.11	14.2	9.08	1.20	13.6	8.81	1.31
22.0	30	16.0	9.39	1.00	15.5	9.14	1.11	14.9	8.95	1.21	14.4	8.74	1.32
24.0	32	16.7	9.31	1.01	16.1	9.09	1.12	15.5	8.83	1.23	15.0	8.63	1.33

## Chauffage

Intérieur		Température extérieure [°C WB]											
		-15		-10		-5		0		6		10	
°C DB	°C WB	TC kW	CPI -	TC kW	CPI -	TC kW	CPI -	TC kW	CPI -	TC kW	CPI -	TC kW	CPI -
16	16	10.7	0.93	11.8	0.99	12.6	1.02	13.0	1.05	16.0	1.12	17.3	1.18
18	18	10.7	0.97	11.8	1.02	12.5	1.07	12.9	1.10	16.0	1.17	17.3	1.23
20	20	10.7	1.01	11.8	1.07	12.5	1.11	12.9	1.14	16.0	1.22	17.3	1.28
21	21	10.7	1.03	11.8	1.09	12.5	1.13	12.9	1.16	16.0	1.24	17.3	1.31
22	22	10.7	1.04	11.8	1.10	12.5	1.14	12.9	1.18	16.0	1.27	17.3	1.33
24	24	10.7	1.09	11.8	1.15	12.5	1.19	12.9	1.23	16.0	1.31	17.3	1.38

## Remarques

- Les puissances indiquées sont des puissances nettes qui comprennent une déduction pour la surchauffe du moteur du ventilateur intérieur.
- Sur l'illustration, le repère avec  $\bigcirc$  montre le maximum dans des conditions ordinaires.  
Sur l'illustration, le repère avec  $\square$  montre la puissance nominale et le coefficient nominal de l'entrée d'alimentation.  
La puissance maximale n'est toutefois pas garantie, excepté dans des conditions ordinaires.
- SHC est basé sur EWB et EDB internes.  
SHC pour une autre température de bulbe sec = SHC + SHC\*.  
SHC\* = correction SHC pour un autre bulbe sec. =  $0,02 \times \text{AFR} (\text{m}^3/\text{min}) \times (1-\text{BF}) \times (\text{DB}^* - \text{EDB})$ .
- Les puissances sont basées sur les conditions suivantes:  
Air extérieur: 85% RH  
Toutefois, la puissance nominale des conditions lors du chauffage correspond à 7 °C DB / 6 °C WB.  
Longueur de conduite du réfrigérant correspondante: 5.0 m  
Dénivellation: 0 m
- Le coefficient d'entrée d'alimentation correspond au pourcentage lorsque la valeur nominale est définie sur 1,00.
- La valeur comporte un taux d'erreur inférieur à 5% selon la catégorie d'unité intérieure.
- Le rendement de chauffage comporte la chute de formation de givre.
- Le débit d'air et le facteur de dérivation sont mentionnés dans le tableau.

- La puissance absorbée nominale de chaque modèle est mentionnée dans le tableau ci-dessous.

## Paire

	ACQ125DV1	ABQ125CV1	ADEQ125B	ADEQ125C	AHQ125CV1	FCQG125F	ADEA125A
Cooling	3.90	4.30	3.89	5.33	4.60	3.90	5.33
Heating	3.74	3.96	3.91	3.91	3.74	3.96	3.91

	ACQ125DV1	ABQ125CV1	ADEQ125B	ADEQ125C	AHQ125CV1	FCQG125F	ADEA125A
AFR	34.0	40.5	34.0	34.0	34.4	33.0	34.0
(BF)	(0.100)	(0.157)	(0.060)	(0.060)	(0.123)	(0.210)	(0.060)

**3D081256J**