ETBH-D6V
ETBH-D9W
ETBX-D6V
ETBX-D9W

Spécifications électriques des chauffages d'appoint et des boosters ECS

Chauffage d'appoint	Type						**6V**					**9W**			
	Réglage de la puissance				[kW]		**2 - 4**	**2 - 6**	**2-4 (en cas d'urgence: 2-6)**		**6**	**3 - 6**	**3 - 9**	**3 - 6 (en cas d'urgence: 3 - 9)**	
	Puissance du niveau						**2**	**2**	**2**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**
	Puissance du niveau 1				kW		**2**	**2**	**2**	**2**	**6**	**3**	**3**	**3**	**3**
	Puissance du niveau 2				kW		**4**	**6**	**4**	**6**	**-**	**6**	**9**	**6**	**9**
	Durée minimale entre les niveaux						**Remarque 4**					**Remarque 4**			
	Alimentation électrique (1)	Phase					1~				3~	3~			
		Fréquence			Hz		50								
		Tension			V		230 +-10%					400 +-10%			
	Courant	Courant de fonctionnement nominal			A		17,4	26,1	17,4	26,1	15	8,7	13	8,7	13
		Zmax (chauffage d'appoint)	(2)		Ω							-			
					Complexe		0,22				-	-			
		Valeur Ssc minimale			kVA		(3)					-			
Booster ECS (option)(modèles *KHW*)	Réglage de la puissance				kW		3								
	Puissance du niveau						1								
	Durée minimale entre les niveaux						**Remarque 5**								
	Courant de fonctionnement nominal			+EK*V3	A		13								
	Booster ECS			+EK*Z2			-				75				
	Zmax	Booster ECS	(2)		Ω		-								
					Complexe		-								
	Courant de fonctionnement nominal	Chauffage d'appoint +	Booster ECS	Chauffage d'appoint + EK*V3	A		30,4 (17,4+13)	39,1 (26,1+13)	30,4 (17,4+13)	39,1 (26,1+13)	28 (15 + 13)	21,7 (8,7+13)	26 (13+13	21,7 (8,7+13)	26 (13+13
				Chauffage d'appoint + EK*Z2	A						22,5 (15 + 7,5)	16,2 (8,7+7,5)	20,5 (13+7,5)	16,2 (8,7+7,5)	20,5 (13+7,5)
	Valeur Ssc minimale	Chauffage d'appoint +	Booster ECS + EK*V3		kVA		(3)								
			Booster ECS + EK*Z2		kVA		-				(3)	-	(3)	-	(3)

Remarques

(1)	L'alimentation électrique mentionnée ci-dessus pour l'unité hydrobox concerne uniquement le chauffage d'appoint. Le ballon d'eau chaude sanitaire en option dispose d'une alimentation électrique distincte.
(2)	Conformément à la norme EN/IEC 61000-3-11, il peut être nécessaire de vérifier auprès de l'opérateur du réseau de distribution que l'équipement est raccordé de manière à ne fournir qu'une alimentation où Zsys ≤ Zmax.
(3)	L'équipement est conforme à la norme EN/IEC 61000-3-12.
EN/IEC 61000-3-11	Norme technique européenne/internationale définissant les seuils pour les changements de tension, les fluctuations de tension et les oscillations des systèmes d'alimentation basse tension publics pour les équipements avec un courant nominal de ≤ 75 A.
EN/IEC 61000-3-12	Norme technique européenne/internationale définissant les seuils pour les courants harmoniques produits par les équipements raccordés à des systèmes basse tension publics, avec un courant d'entrée de > 16 A et ≤ 75 A par phase.
Zsys	Impédance du système

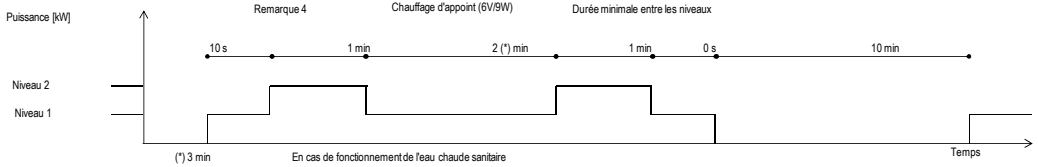

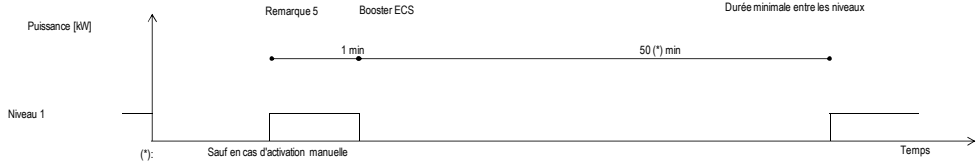

4D121020