



Rafrâichissement

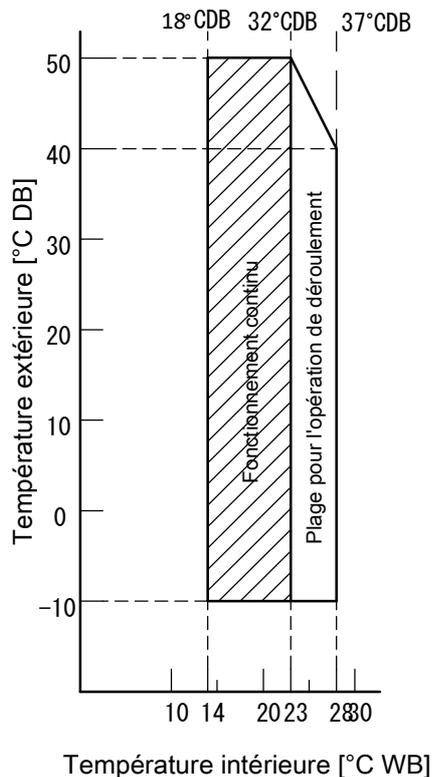


Chauffage

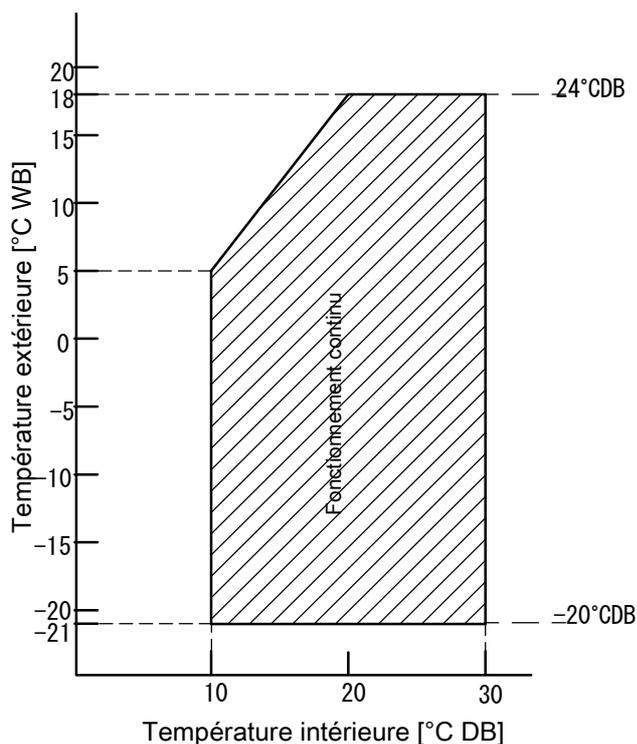


Uniquement possible en association avec CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B

Rafrâichissement

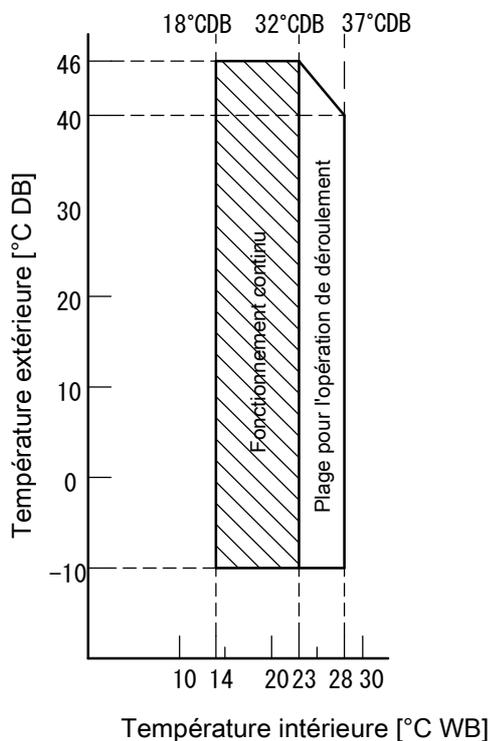

Chauffage

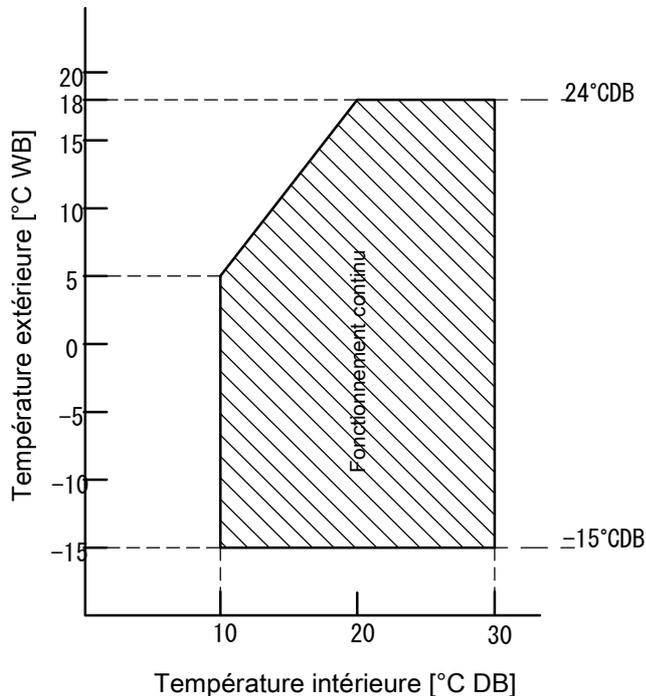

Uniquement possible en association avec CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAF*AVEB, FFA*A2V EB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB

Remarques

1. Le graph est basé sur les conditions suivantes.

Longueur de conduite du réfrigérant correspondante: 5 m

Dénivellation: 0 m

Débit d'air

Haut