finder
RELAYING INNOVATION

18.31.8.230.0031

EN 60669 - 1 / EN 60669 - 2 - 1

	18.31.8.230.0031 U_N (120...230)V AC (50/60 Hz) U_{min} 96 V AC U_{max} 253 V AC P 2 VA (50 Hz) / 1 W
	1 NO (SPST–NO) 10 A 120 V AC 10 A 230 V AC
	AC1 2300 VA AC15 (120 V AC) 250 VA AC15 (230 V AC) 450 VA
	(120 V AC) 500 W (230 V AC) 1000 W (120 V AC) 200 W (230 V AC) 350 W CFL-LED (230 V AC) 150 W
	(–10…+50)°C
IP40	

Utility Model - IB1831001 - 01/25
Finder S.p.A. con unico socio
10040 ALMESE (TO) - ITALY

1

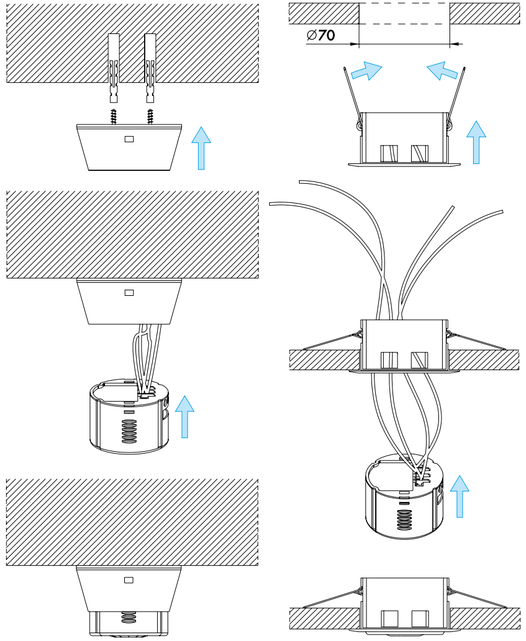

2





3



4

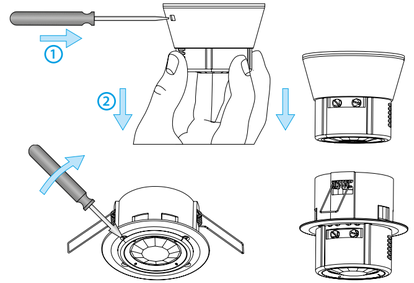

5



6







FRANCAIS

18.31
DETECTEUR DE MOUVEMENT POUR INSTALLATIONS AVEC HAUTEUR SOUS PLAFOND IMPORTANTE (jusqu'à 6 m)

1 **INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

2 **SCHEMA DE RACCORDEMENT**
2a Connections internes

3 **REGLAGES**
A consignes de réglage du crépusculaire: (5...350)lx
B temporisation à l'extinction: (30s...35min)
NOTA
EN POSITIONNANT LE SELECTEUR **A** en fond d'échelle, le détecteur, en cas de présence, agira sur le contact indépendamment de la lumière ambiante

4 **DEMONTAGE**

5 **FONCTIONNEMENT**
Détection de mouvement
Position du contact

6 **VUE DE COTE**
(Champ de couverture - Montage en plafond)
Aire de détection: 110°

NOTA
Après l'alimentation initiale, ou après une interruption de l'alimentation, le détecteur fait une initialisation de son logiciel interne pendant environ 30 secondes.

finder