

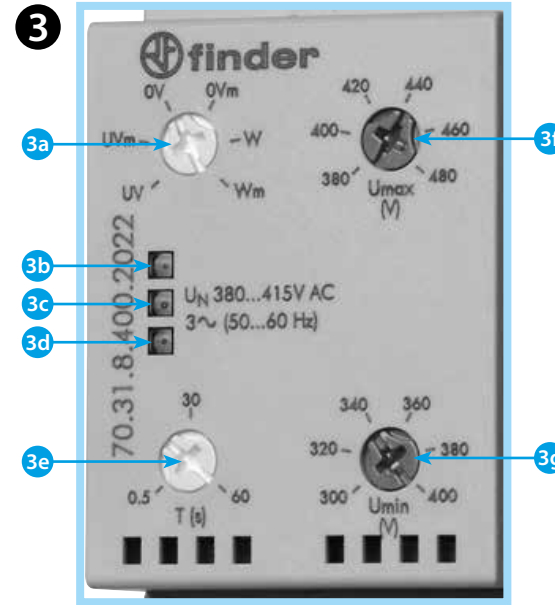
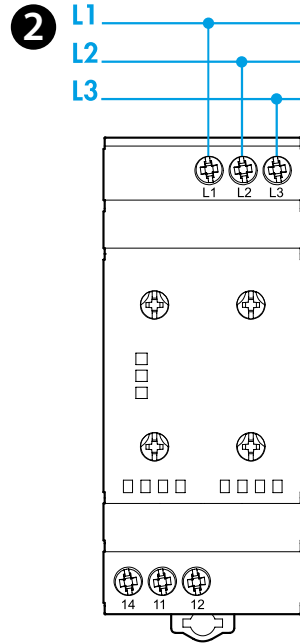


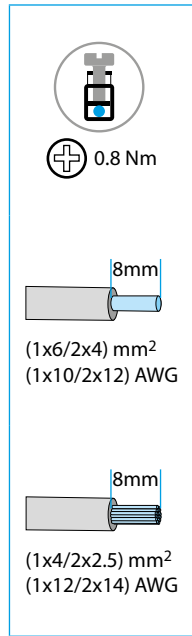


70.31

	70.31.8.400.2022	
	U _N (380...415) V AC (50/60 Hz)	
	U _{min} 220 V AC	
	U _{max} 510 V AC	
	P 11 VA / 0.9 W	
	1 CO (SPDT)	
	6 A 250 V AC	
	AC1	1500 VA
	AC15 (230 V AC)	500 VA
	 (230 V AC)	0.185 kW
	DC1 (24/110/220) V	(6/0.2/0.12) A
	(-20...+60)°C	
IP20		

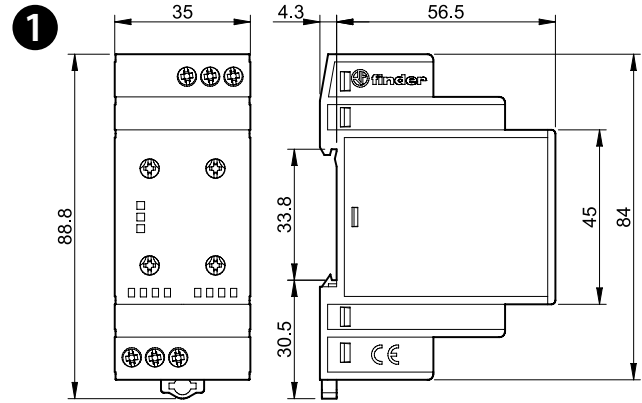


4


4a

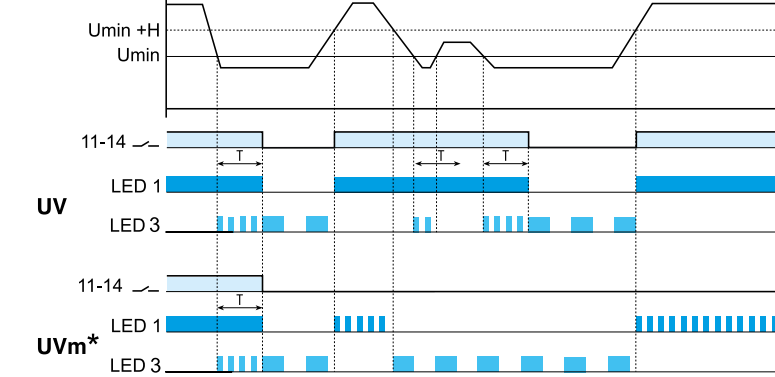


4c

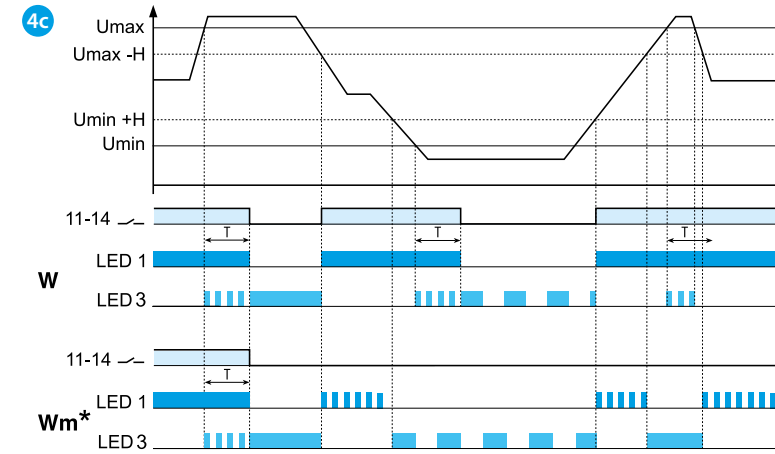

4b

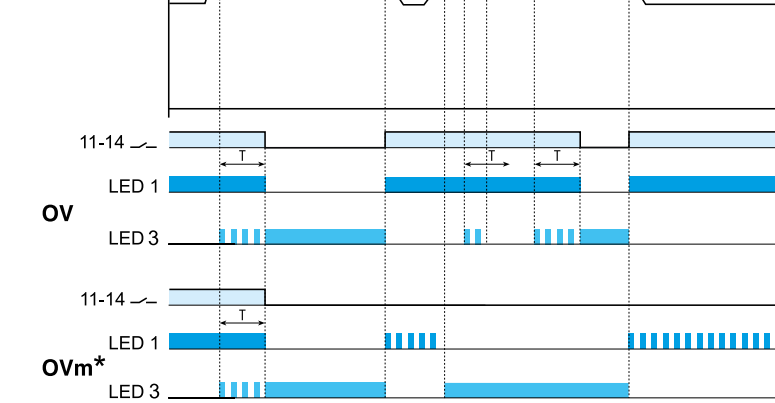

4d

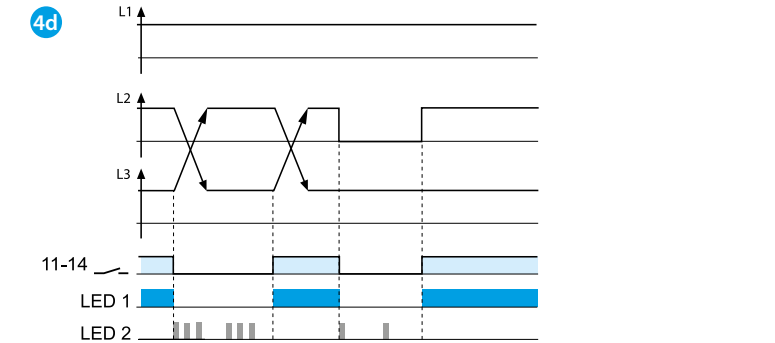

FRANCAIS

70.31
RELAIS DE CONTROLE DE TENSION POUR RESEAU TRIPHASE

1 DIMENSIONS

2 SCHEMA DE RACCORDEMENT

11-14 contact NO
11-12 contact NC

3 TABLEAU FRONTAL (détail)

- 3a Sélecteur des fonctions
UV Sous-tension sans mémorisation
UVm Sous-tension avec mémorisation
OV Surtension sans mémorisation
OVm Surtension avec mémorisation
W Contrôle surtension et sous-tension sans mémorisation
Wm Contrôle surtension et sous-tension avec mémorisation

3b LED 1 (verte)

3c LED 2 (jaune)

3d LED 3 (rouge)

3e Réglage temporisation à l'ouverture (T dans le diagramme des fonctions) (0.5...60)s

3f Réglage tension maximale (380...480)V

3g Réglage tension minimale (300...400)V

4 SCHEMA DES FONCTIONS

- 4a Surtension (OV sans mémorisation / OVm avec mémorisation)
4b Sous tension (UV sans mémorisation / UVm avec mémorisation)
4c Contrôle surtension et sous-tension (W sans mémorisation / Wm avec mémorisation)
4d Ordre et perte de phase

NOTE

Hystérésis (appelé H dans le schéma des fonctions): 10 V

Temps d'initialisation: 1s

Temps de réarmement: 1s

Fonctionnement en logique de sécurité positive: le contact s'ouvre lorsque la valeur mesurée dépasse la valeur réglée

*RESET DE LA MEMOIRE

Pour annuler la mémoire, il est nécessaire de couper l'alimentation et de la réactiver de nouveau ou mettre le sélecteur des fonctions (3a) dans une position adjacente à la fonction mémoire sélectionnée puis le remettre dans la position originale.