

Synapse 5"

Télécommande centralisée
TCT 064 CAB1

PRODUITS


- Idéale pour les petites et moyennes installations tertiaires :**
Jusqu'à 64 unités intérieures VRF et SPLIT
- Sécurité :**
Report d'alarme en cas de détection de fuite
- Interface intuitive :**
Paramétrage simplifié et écran tactile en couleurs 5"
- Économies d'énergie :**
Programmation hebdomadaire et limitation des températures de consigne



Télécommande centralisée 5"		
LIBELLÉ		TCT 064 CAB1
Dimensions (H x L x P)	mm	103 x 113 x 18
Poids	g	480
Référence		876627

Economies d'énergie

- Programmation hebdomadaire.

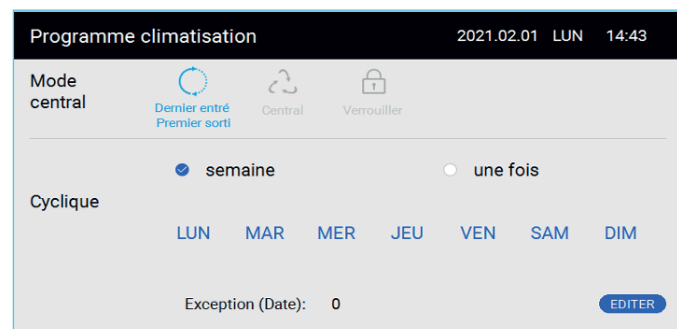


- Programmation de période exceptionnelle.

Exception (Date)							
	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
2020/11							
2020/12		01	02	03	04	05	06
2021/01							
2021/02	07	08	09	10	11	12	13
2021/03	14	15	16	17	18	19	20
2021/04	21	22	23	24	25	26	27
2021/05	28						

- Limitation des températures de consigne :

- La plage de température de consigne peut être limitée pour chaque mode de fonctionnement
- Possibilité de déroger à ces limites de températures pendant un temps limité paramétrable

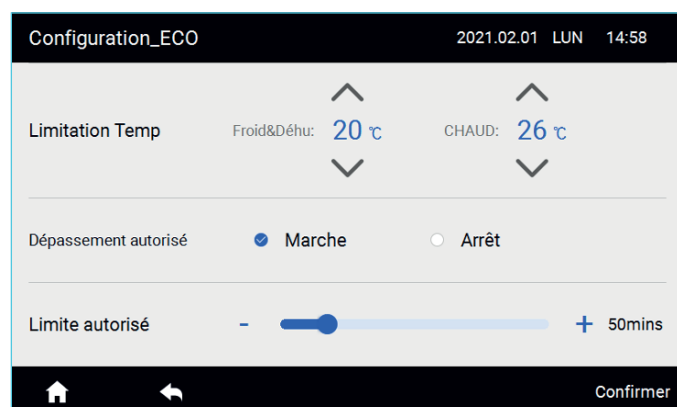

- 3 modes de gestion des télécommandes locales :


- Dernière commande
- Centralisée : température de consigne / vitesse de ventilation / On-Off
- Verrouillée

Interface intuitive

- Ecran couleur tactile.



- Informations facilement accessibles.

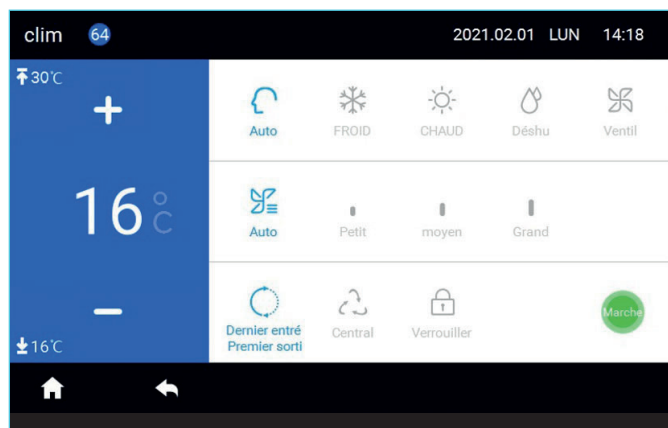

- Paramétrage simplifié.

L'icône s'affiche en cas de code erreur

Température de consigne

Température ambiante actuelle



Le mode actuel est « Froid »

La vitesse actuelle du ventilateur est « Auto »

Le mode de contrôle actuel est « Dernier entré, premier sorti »

Maintenance

- Affichage et historique des codes erreurs.

Erreur de configuration					2021.02.01 LUN 15:09
Type	Equipement	Code Erreur	Date	Heure	
Actuelle	clim-1_2	1	2021.02.01	14:12:41	
	clim-1_3	2	2021.02.01	14:12:41	
	clim-1_4	3	2021.02.01	14:12:41	
	clim-2_1	4	2021.02.01	14:12:41	
	clim-2_3	1	2021.02.01	14:12:41	

- Affichage des données de fonctionnement des unités intérieures.

Détail de configuration								2021.02.01 LUN 15:10
Nom	clim	Temp Amb	Mode	Temp tube Gaz	température LIQUIDE	Temps de fonctionnement	Erreur	
clim-1_1	1-1	18°C	FROID	173°C	-64°C	00:57	0	
clim-1_2	1-2	19°C	FROID	173°C	-64°C	00:57	1	
clim-1_3	1-3	20°C	FROID	173°C	-64°C	00:57	2	
clim-1_4	1-4	21°C	Déshu	173°C	-64°C	00:57	3	
clim-2_1	2-1	22°C	Ventil	173°C	-64°C	00:57	4	

Personnalisation du confort thermique

- Renommage des unités intérieures et groupes.



- Regroupement des unités intérieures pour une gestion par zone.

