



AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS


- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Se débarrasser des matériaux d'emballage comme il se doit. Déchirer les emballages plastiques et les mettre au rebut dans un endroit où des enfants ne risquent pas de jouer avec. Les emballages plastiques non déchirés peuvent être la cause d'étouffement.
- Avant toute intervention, s'assurer que l'alimentation électrique générale est coupée et consignée.
- Manipuler le produit avec des gants et des manchettes : risque de coupure.



COMPATIBILITÉS


Produit	Bride	Gainable(s) associé(s)	Dimensions (mm)	Référence
Bride de soufflage	BS 2x200 MIB1 05-16	UIG 05-16 MIB1	608 x 243 x 125	809066
Bride de reprise	BR 2x200 MIB1 05-16	UIG 05-16 MIB1	583 x 243 x 148	809067
Bride de soufflage	BS 4x200 MIB1 18-30	UIG 18-30 MIB1	1008 x 243 x 125	809068
Bride de reprise	BR 4x200 MIB1 18-30	UIG 18-30 MIB1	983 x 243 x 148	809069
Bride de soufflage	BS 5x200 MIB1 38	UIG 38 MIB1	1408 x 243 x 125	809070
Bride de reprise	BR 5x200 MIB1 38-54	UIG 38-54 MIB1	1383 x 243 x 148	809071
Plénum	PS 6X200 MIB1 48-54	UIG 48-54 MIB1	1535 x 245 x 310	809072
Bride de soufflage	BS 2x160 CIB1 4-9	UIG 04-09 CIB1	565 x 202 x 125	809073
Bride de reprise	BR 2x160 CIB1 04-09	UIG 04-09 CIB1	625 x 193 x 148	809074
Bride de soufflage	BS 3x160 CIB1 12	UIG 12 CIB1	765 x 202 x 125	809075
Bride de reprise	BR 3x160 CIB1 12	UIG 12 CIB1	825 x 193 x 148	809076
Bride de soufflage	BS 4x160 CIB1 16-18	UIG 16-18 CIB1	965 x 202 x 125	809077
Bride de reprise	BR 4x160 CIB1 16-18	UIG 16-18 CIB1	1025 x 193 x 148	809078

Bride de reprise

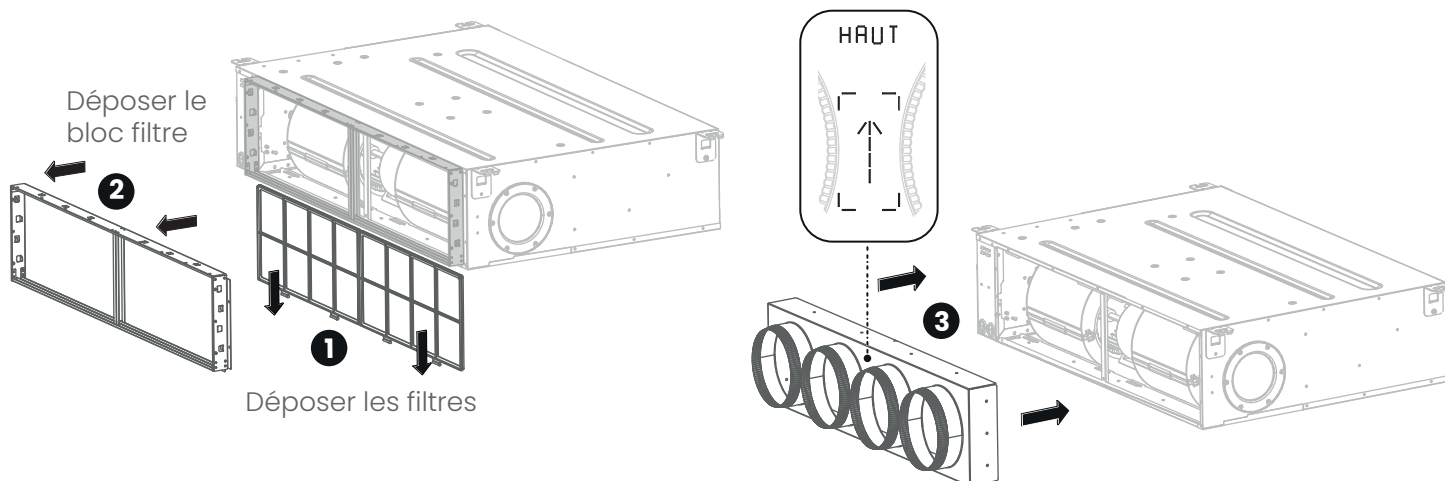

- i** • Pour les brides de reprise, le repère « HAUT » est également indiqué par une encoche triangulaire « ▽ ».
- Une fois la bride de reprise en place, la fixer à l'aide des vis fournies.
- Assurer l'étanchéité de l'installation entre la bride de reprise et le gainable, ainsi qu'entre les piquages et les gaines, à l'aide d'un ruban adhésif d'étanchéité.

Bride de soufflage

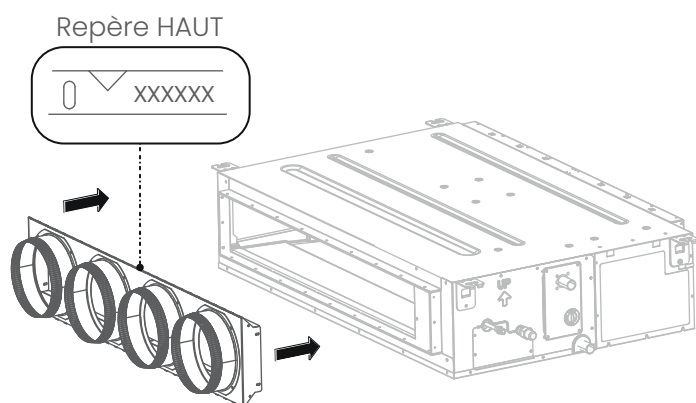

- i** • Pour les brides de soufflage, le repère « HAUT » est indiqué par un triangle découpé ainsi que par la référence de la bride.
- Assurer l'étanchéité et l'isolation de l'installation entre la bride de soufflage et le gainable, ainsi qu'entre les piquages et les gaines, à l'aide d'une mousse adhésive.

Garantie clients professionnels Atlantic

Nos appareils sont garantis contre tout défaut de fabrication dans les conditions définies dans nos CGV.

La garantie comprend l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par notre Service Après Vente, à l'exclusion de tous frais annexes qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement, perte de jouissance ou d'exploitation ou de toute indemnités à titre de dommages et intérêts.

Nos produits peuvent faire l'objet d'extension de garantie – consulter notre service après-vente.

La validité de la garantie est notamment conditionnée à l'installation et à la mise en service de l'appareil par un installateur professionnel agréé ou qualifié ainsi qu'à la réalisation des entretiens annuels conformément aux instructions précisées dans nos notices. Pour les systèmes de climatisation centralisée VRF, la garantie est subordonnée à la conformité de l'installation à l'étude de dimensionnement réalisée en amont de l'installation et à l'avis positif d'un technicien d'ATLANTIC porté sur le compte-rendu d'assistance à la mise en service.

La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non-conforme, un défaut d'entretien ou une utilisation impropre.

Retour sous garantie :

Les retours de produits effectués au titre de la garantie ne seront acceptés que s'ils font l'objet d'un accord préalable de la part d'ATLANTIC, par écrit, matérialisé par l'autorisation de retour numérotée.

Les pièces jugées défectueuses seront systématiquement retournées pour expertise en port payé au centre d'expertises Atlantic Climatisation & Traitement de l'Air à l'adresse mentionnée sur l'autorisation de retour communiqué par notre service après-vente. Un avoir ou un échange sera effectué suivant le cas, si l'expertise révèle une défaillance effective.

Les produits Atlantic Climatisation & Traitement de l'air doivent être exclusivement remis en état par des professionnels.

WWW.ATLANTIC-PROS.FR/

Rubrique ESPACE SAV

TÉL. 04 72 10 60 28

ACTA - 13 BOULEVARD MONGE - 69330 MEYZIEU



Code SAP 700U08217010