

B4X-PIR90-U

Instruction Manual


CARLO GAVAZZI

Attach here the label
Appliquer l'étiquette ici
Pegue aquí la etiqueta
Appicare qui l'etichetta
Befestigen Sie hier das Label

SIN 255.255.255/999.999



Write here the location
Ecrivez ici l'emplacement
Escriba aquí la ubicación
Scrivi qui la posizione
Schreiben Sie hier die Position

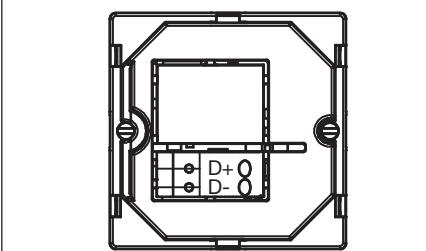

ENGLISH

Read carefully the instruction manual. If the instrument is used in a manner not specified by the producer, the protection provided by the instrument may be impaired. **Maintenance:** make sure that the connections are correctly carried out in order to avoid any malfunctioning or damage to the instrument. To keep the instrument clean, use a slightly damp cloth; do not use any abrasives or solvents. We recommend to disconnect the instrument before cleaning it.

■ INPUT SPECIFICATIONS

Infrared inputs Lens Dual detecting zones. Angle 90°. **Operating distance** ≤ 10 m.

■ SUPPLY SPECIFICATIONS

Power supply Supplied by bus.

■ DUPLINE® SPECIFICATIONS

Voltage 8.2 V. **Maximum Dupline® voltage** 10 V. **Minimum Dupline® voltage** 5.5 V. **Maximum Dupline® current** 5.5 mA.

■ GENERAL SPECIFICATIONS

Address assignments/channel programming If it is used with the SH2WEB24 the address assignment is automatic: the controller recognises the module through the SIN (Specific Identification Number) that has to be inserted in the SH tool. If it used with the BH8-CTRLX-230, the channels have to be programmed by the BGP-COD-BAT. **Degree of protection** IP 20. **Pollution degree** 3. **Operating temperature** 0° to +50°C (-32° to +122°F). **Storage temperature** -20° to +70°C (-4° to +158°F). **Humidity** (non-condensing) 20 to 80% RH. **Connection** D+ Signal. D- GND. **Approvals** CE, cULUS.

■ MODE OF OPERATION

B4X-PIR90-U connected to the SH2WEB24. If the PIR sensor is connected to the SH2WEB24, the number of pulses for presence and movement detection, the interval period, the sensitivity as well as the LED functions are programmed with a very user friendly interface in the tool (see SH tool manual). The detection speed (number of pulses in a time interval) and the sensitivity have to be defined as described above. **LED programming** There are two configurable LEDs (one white and one blue), built in the B4X-PIR90-U, to be programmed. **White LED** The user can select one of the following options: LED always OFF; LED programmed as guide light: it is always ON; LED ON when a presence is detected; LED ON when a movement is detected. If the white LED is not programmed, it is always OFF. **Blue LED** The user can select one of the following options: LED always OFF; LED ON when a presence is detected; LED ON when a movement is detected. If the blue LED is not programmed, it is always OFF. **Coding/Addressing** If the input module is connected to the SH2WEB24 controller, no addressing is needed since the module is provided with a specific identification number (SIN): the user has only to insert the SIN number in the SH tool when creating the system configuration. Used channel: 2 input channels, 1 output channel.

FRANÇAIS

Lire attentivement le manuel de l'utilisateur. Si l'appareil est utilisé dans des conditions différentes de celles spécifiées par le fabricant, la protection prévue par l'instrument peut être compromise. **Entretien:** s'assurer que les connexions sont réalisées correctement dans le but d'éviter tout dommage ou dysfonctionnement de l'appareil. Pour nettoyer l'instrument, utiliser un chiffon humide; ne pas utiliser d'abrasifs ou de solvants. Il faut déconnecter le dispositif avant de procéder au nettoyage.

■ CARACTÉRISTIQUES D'ENTRÉE

Entrées IR Lentille Doubles zones de détection. Angle 90°. **Distance de fonctionnement** ≤ 10 m.

■ CARACTÉRISTIQUES D'ALIMENTATION

Alimentation Par bus.

■ CARACTÉRISTIQUES DUPLINE®

Tension 8.2 V. **Tension Dupline® maxi** 10 V. **Tension Dupline® min** 5,5 V. **Courant Dupline®** maxi 5,5 mA.

■ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Attribution des adresses/programmation des adresses Lorsqu'on utilise le relais de sortie avec le contrôleur SH2WEB24, l'attribution des adresses est automatique: le contrôleur reconnaît le relais grâce au code d'identification spécifique (SIN) à saisir par l'utilisateur dans le logiciel SH. Lorsqu'on utilise le relais de sortie avec le contrôleur BH8-CTRLX-230, il faut programmer les adresses avec la console BGP-COD-BAT. **Degré de protection** IP 20. **Température de fonctionnement** 0° à +50°C. **Température de stockage** -20° à +70°C. **Humidité** (non-condensante) 20 à 80% RH. **Connexion** D+ Signal. D- GND. **Approvals** CE, cULUS.

■ MODE DE FONCTIONNEMENT

B4X-PIR90-U connecté au SH2WEB24. Si le capteur PIR est connecté au SH2WEB24, le nombre d'impulsions de détection de présence et/ou mouvement, l'intervalle de temps, la sensibilité ainsi que les fonctions de signalisation par LED sont programmées via une interface très conviviale du logiciel SH (se reporter au manuel du logiciel SH). La vitesse de détection (nombre d'impulsions dans un intervalle de temps) et la sensibilité doivent être définies comme indiqué plus haut. **Programmation des LED** Le B4X-PIR90-U est doté de deux LED configurables (une blanche et une bleue) à programmer. **LED blanche** L'utilisateur peut choisir l'une des options suivantes: LED toujours éteinte; LED programmée en lumière de guidage: la LED est toujours allumée; La LED s'allume sur détection d'une présence; La LED s'allume sur détection d'un mouvement. Si la LED blanche n'est pas programmée, elle est toujours éteinte. **LED bleue** L'utilisateur peut choisir l'une des options suivantes: LED toujours éteinte; La LED s'allume sur détection d'une présence; La LED s'allume sur détection d'un mouvement. Si la LED bleue n'est pas programmée, elle est toujours éteinte. **Adressage** Si le module d'entrée est connecté au générateur maître SH2WEB24, la configuration des adresses est inutile. Il suffit que l'utilisateur saisisse le code d'identification spécifique (SIN) dans le logiciel SH, lors de la création de la configuration du système. Adresses utilisées: 2 adresses d'entrée, 1 adresse de sortie.

ESPAÑOL

Lea atentamente este manual de instrucciones. Si el equipo se utiliza de forma no especificada por el fabricante, la protección dotada al equipo puede resultar dañada. **Mantenimiento:** Asegúrese de que el montaje de los módulos extraíbles y de las conexiones relevantes se ha llevado a cabo correctamente, con el fin de evitar un funcionamiento incorrecto o que el equipo resulte dañado. Para mantenerlo limpio, use un trapo humedecido, no utilice abrasivos ni disolventes. Recomendamos desconectar el equipo antes de limpiarlo.

■ ESPECIFICACIONES DE ENTRADA

Entradas de infrarrojos Lente Zonas de detección duales. Ángulo 90°. **Distancia de funcionamiento** ≤ 10 m.

■ ESPECIFICACIONES DE ALIMENTACIÓN

Alimentación Por bus.

■ ESPECIFICACIONES DE DUPLINE® Tensión 8,2 V. Tensión máxima Dupline® 10 V. Tensión mínima Dupline® 5,5 V. Intensidad máxima Dupline® 5,5 mA.

■ ESPECIFICACIONES GENERALES

Asignación de direcciones/programación de canales Si se utiliza con el SH2WEB24, la asignación de direcciones es automática: el controlador reconoce el módulo a través del SIN (número único de identificación específico) que debe introducirse en la herramienta SH. Si se utiliza con el BH8-CTRLX-230, los canales deben programarse con el BGP-COD-BAT. **Grado de protección** IP 20. **Grado de contaminación** 3. **Temperatura de funcionamiento** de 0° a +50°C. **Temperatura de almacenamiento** de -20° a +70°C. **Umedad** (sin condensación) 20 a 80% HR. **Conexión** D+ Señal. D- GND. **Homologaciones** CE, cULUS.

■ MODO DE FUNCIONAMIENTO

B4X-PIR90-U conectado al SH2WEB24. Si el sensor PIR está conectado al SH2WEB24, el número de pulsos para la detección de presencia y movimiento, el intervalo de tiempo, la sensibilidad y las funciones LED se programan a través de una interfaz de uso muy sencillo que incorpora la herramienta (véase el manual de la herramienta SH). La velocidad de detección (número de pulsos en un intervalo de tiempo) y la sensibilidad deben definirse como se describe más arriba. **Programación LED** Hay dos LED configurables en el B4X-PIR90-U que se pueden programar. **LED blanco** El usuario puede seleccionar una de las siguientes opciones: LED siempre desactivado; LED programado como luz de guía; siempre estará activado; LED activado al detectarse una presencia; LED activado al detectarse un movimiento. Si el LED blanco no está programado, siempre estará apagado. **LED azul** El usuario puede seleccionar una de las siguientes opciones: LED siempre desactivado; LED activado al detectarse una presencia; LED activado al detectarse un movimiento. Si el LED azul no está programado, siempre estará apagado. **Codificación/Direcciónamiento** Si el módulo de entrada está conectado al controlador SH2WEB24, no se requiere de direcciónamiento, ya que el módulo está equipado con un número de identificación específico (SIN). El usuario solo tiene que introducir el número SIN en la herramienta SH a la hora de crear la configuración del sistema. Canal utilizado: 2 canales de ingreso, 1 canal de salida.

ITALIANO

Leggere attentamente il manuale di istruzioni. Qualora l'apparecchio venisse usato in un modo non specificato dal costruttore, la protezione prevista dall'apparecchio potrebbe essere compromessa. **Manutenzione:** Assicurarsi che il montaggio dei moduli estraibili e le connessioni previste siano eseguiti correttamente al fine di evitare qualsiasi malfunzionamento o danneggiamento dello strumento. Per mantenere pulito lo strumento usare un panno inumidito; non usare abrasivi o solventi. E' necessario scollegare lo strumento prima di eseguire la pulizia.

■ CARATTERISTICHE DI INGRESSO

Ingressi a infrarossi Lente Zona di rilevamento. Angolo 90°. **Distanza operativa** ≤ 10 m.

■ CARATTERISTICHE DI ALIMENTAZIONE

Alimentazione Tramite bus.

■ CARATTERISTICHE DUPLINE® Tensione 8,2 V. Tensione massima Dupline® 10 V. Tensione minima Dupline® 5,5 V. Corrente massima Dupline® 5,5 mA.

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Assegnazione indirizzi/programmazione del canale Se viene utilizzato con SH2WEB24 l'assegnazione dell'indirizzo è automatica: il controllore riconosce il modulo tramite il SIN (numero unico di identificazione) che deve essere inserito nel software SH tool. **Grado di protezione** IP 20. **Grado di inquinamento** 3. **Temperatura di funzionamento** da 0° a +50°C. **Temperatura di immagazzinamento** da -20° a +70°C. **Umidità** (senza condensa) da 20 a 80% UR. **Connessione** D+ Segnale. D- GND. **Approvazioni** CE, cULUS.

■ MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

B4X-PIR90-U connesso a SH2WEB24. Se il sensore PIR è conectado a SH2WEB24, el número de pulsos para la detección de presencia y de movimiento, el intervalo de tiempo, la sensibilidad y las funciones LED se programan a través de una interfaz de uso muy sencillo que incorpora la herramienta (véase el manual de la herramienta SH). La velocidad de detección (número de pulsos en un intervalo de tiempo) y la sensibilidad deben definirse como se describe más arriba. **Programmazione LED** Hay dos LED configurables en el B4X-PIR90-U que se pueden programar. **LED bianco** El usuario puede seleccionar una de las siguientes opciones: LED siempre desactivado; LED programado como luz de guía; siempre estará activado; LED activado al detectarse una presencia; LED activado al detectarse un movimiento. Si el LED blanco no está programado, siempre estará apagado. **LED blu** El usuario puede seleccionar una de las siguientes opciones: LED siempre desactivado; LED activado al detectarse una presencia; LED activado al detectarse un movimiento. Si el LED blu no está programado, siempre estará apagado. **Codifica indirizzo** Se il modulo di ingresso viene collegato a SH2WEB24, l'assegnazione di indirizzo non è necessaria in quanto il modulo è dotato di uno specifico numero di identificazione (SIN): l'utente deve solo inserire il SIN nel software SH tool nel momento in cui si crea la configurazione del sistema. Canale utilizzato: 2 canali di ingresso, 1 canale di uscita.

DEUTSCH

Die Betriebsanleitung aufmerksam lesen. Sollte das Gerät nicht gemäß der Herstellerangaben verwendet werden, könnte der vom Gerät vorgesehene Schutz beeinträchtigt werden. Wartung: Sicherstellen, dass der Einbau der ausziehbaren Module sowie die vorgesehenen Anschlüsse richtig ausgeführt wurden, um schlechte Funktion oder Beschädigung des Gerätes zu vermeiden. Das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen; keine Scheuer- oder Lösemittel verwenden. Das Gerät vor der Reinigung abschalten.

■ TECHNISCHE DATEN - EINGANG

Infrarot-Eingänge Linse Zwei Erfassungszonen. Winkel 90°. **Reichweite** ≤ 10 m.

■ TECHNISCHE DATEN - STROMVERSORGUNG

Betriebsspannung Versorgung durch Bus.

■ TECHNISCHE DATEN - DUPLINE®

Spannung 8,2 V. **Maximale Dupline®-Spannung** 10 V. **Minimale Dupline®-Spannung** 5,5 V. **Maximaler Dupline®-Strom** 5,5 mA.

■ ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Adresszuweisung/Kanalprogrammierung Bei Nutzung des SH2WEB24 erfolgt die Adresszuweisung automatisch: Der Controller erkennt das Modul anhand der SIN (Specific Identification Number, eindeutige Identifikationsnummer), die im SHTool eingegeben werden muss. Bei Nutzung des BH8-CTRLX-230 müssen die Kanäle mit dem BGP-COD-BAT programmiert werden. **Schutzgrad** IP 20. **Verschmutzungsgrad** 3. **Betriebstemperatur** 0° bis +50°C. **Lagertemperatur** -20° bis +70°C. **Luftfeuchtigkeit** (nicht kondensierend) 20 bis 80% RH. **Anschluss** D+ Signal. D- Masse. **Zulassungen** CE, cULUS.

Sensitivity Sensibilité Sensibilidad Empfindlichkeit	
I/O 4	Dimension of the detected object Dimension de l'objet détecté Dimensión del objeto detectado Abmessung des erkannten Objekts
N1	96
N2	80
N3	64
N4	48
N5	32
N6	16

Number of pulses Nombre d'impulsions Número de pulsos Impulsanzahl		Time interval Intervalle de temps Intervalo de tiempo Zeitintervall	
I/O 7	Pulses Impulsions Pulsos Impulse	I/O 8	Seconds Secondes Segundos Sekunden
O1	1	P1	0.8
O2	2	P2	1.6
O3	3	P3	2.4
O4	4	P4	3.2
O5	5	P5	4.0
O6	6	P6	4.8
O7	7	P7	5.6
O8	8	P8	6.4

B4X-PIR90-U connected to the BH8-CTRLX-230. Coding/Addressing If the input module is connected to the BH8-CTRLX-230 controller, the user has to program the Dupline® channels using the BGP-COD-BAT. In this case, the sensor will detect movement but not presence. The module has the following channels:

I/O 1: PIR input

I/O 2: Not used

I/O 3: Not used

I/O 4: Sensitivity (If no channels are programmed, the default value is 3 metres).

I/O 5: Blue Led output

I/O 6: White Led output

I/O 7: Movement pulses detection (If no channels are programmed, the default value is 3 pulses).

I/O 8: Time interval (If no channels are programmed, the default value is 2.4 seconds).

Guide light. The white led can be used as guide light, programming the fail safe bit: Fail safe bit = 0, white guide OFF. Fail safe bit = 1, white guide ON. The default value is fail safe bit = 0.

B4X-PIR90-U connecté au BH8-CTRLX-230. Adressage Si le module d'entrée est connecté au générateur maître BH8-CTRLX-230, l'utilisateur doit programmer les adresses Dupline® avec le BGP-COD-BAT. Dans ce cas, le capteur détecte le mouvement mais ne détecte pas la présence.

Le module comprend les adresses suivantes:

E/S 1: Entrée PIR

E/S 2: Non utilisé

E/S 3: Non utilisé

E/S 4: Sensibilité (Si aucune des adresses n'est programmée, la valeur par défaut est de 3 mètres).

E/S 5: Sortie LED bleue

E/S 6: Sortie LED blanche

E/S 7: Détection des impulsions de mouvements (Si aucune des adresses n'est programmée, la valeur par défaut est de 3 impulsions).

E/S 8: Intervalle de temps (Si aucune des adresses n'est programmée, la valeur par défaut est de 2,4 secondes).

Guidage lumineux La LED blanche peut servir de lumière de guidage, en programmant le bit de sécurité par défaut: Bit de sécurité par défaut = 0, lumière blanche de guidage éteinte. Bit de sécurité par défaut = 1, lumière blanche de guidage allumée. La valeur par défaut du bit de sécurité est de 0.

B4X-PIR90-U conectado al BH8-CTRLX-230. Codificación/Direccionamiento Si el módulo de entrada está conectado al controlador BH8-CTRLX-230, el usuario debe programar los canales Dupline® utilizando el BGP-COD-BAT. En este caso, el sensor detectará el movimiento, pero no la presencia.

El módulo tiene los siguientes canales:

I/O 2: Entrada PIR

I/O 2: No utilizado

I/O 3: No utilizado

I/O 4: Sensibilidad (Si no hay canales programados, el valor predeterminado es de 3 metros).

I/O 5: Salida LED azul

I/O 6: Salida LED blanco

I/O 7: Detección de pulsos de movimiento (Si no hay canales programados, el valor predeterminado es de 3 pulsos).

I/O 8: Intervalo de tiempo (Si no hay canales programados, el valor predeterminado es de 2,4 segundos).

Luz de guía El LED blanco se puede utilizar como luz de guía, programando el bit en caso de fallo: Bit en caso de fallo = 0, guía blanca desactivada. Bit en caso de fallo = 1, guía blanca activada. El ajuste de fábrica es bit en caso de fallo=0.

B4X-PIR90-U verbunden mit dem BH8-CTRLX-230. Kodierung/Adressierung Wenn das Eingangsmodul am BH8-CTRLX-230-Controller angeschlossen ist, muss der Anwender die Dupline®-Kanäle mithilfe des BGP-COD-BAT programmieren. In diesem Fall erkennt der Sensor Bewegungen, jedoch nicht die Anwesenheit. Das Modul verfügt über folgende Kanäle:

E/A 1: PIR-Eingang

E/A 2: nicht belegt

E/A 3: nicht belegt

E/A 4: Empfindlichkeit (Wenn keine Kanäle programmiert werden, beträgt der Standardwert 3 Meter).

E/A 5: blauer LED-Ausgang

E/A 6: weißer LED-Ausgang

E/A 7: Erkennung von Bewegungsimpulsen (Wenn keine Kanäle programmiert werden, beträgt der Standardwert 3 Impulse).

E/A 8: Zeitintervall (Wenn keine Kanäle programmiert werden, beträgt der Standardwert 2,4 Sekunden).

Führungsbeleuchtung Die weiße LED kann als Führungsbeleuchtung verwendet werden, indem das Failsafe-Bit programmiert wird: Failsafe-Bit = 0, weiße Führungsbeleuchtung aus. Failsafe-Bit = 1, weiße Führungsbeleuchtung ein. Der Standardwert für das Failsafe-Bit ist 0.


■ MOUNTING

The PIR detector is designed for mounting at a standard switch height (1.1 m). As the B4X-PIR90-U is a passive device, several detectors can be placed in the same room without interfering with each other.

The module should not be installed as follows: a) Outdoors. b) In places exposed either to sunlight or to motor vehicle headlights pointing directly at the sensor. c) In places exposed to direct air flow from a heater or air conditioner. d) In places where rapid temperature changes occur. e) In places exposed to severe vibration. f) Close to glass or other objects which might reflect the infrared radiation.

Note: If the sensor is to detect presence, please be careful to mount it so that the area where presence has to be detected is completely covered by the sensitive area of the sensor. See figures "Horizontal and Vertical sensitive area".

Horizontal sensitive area

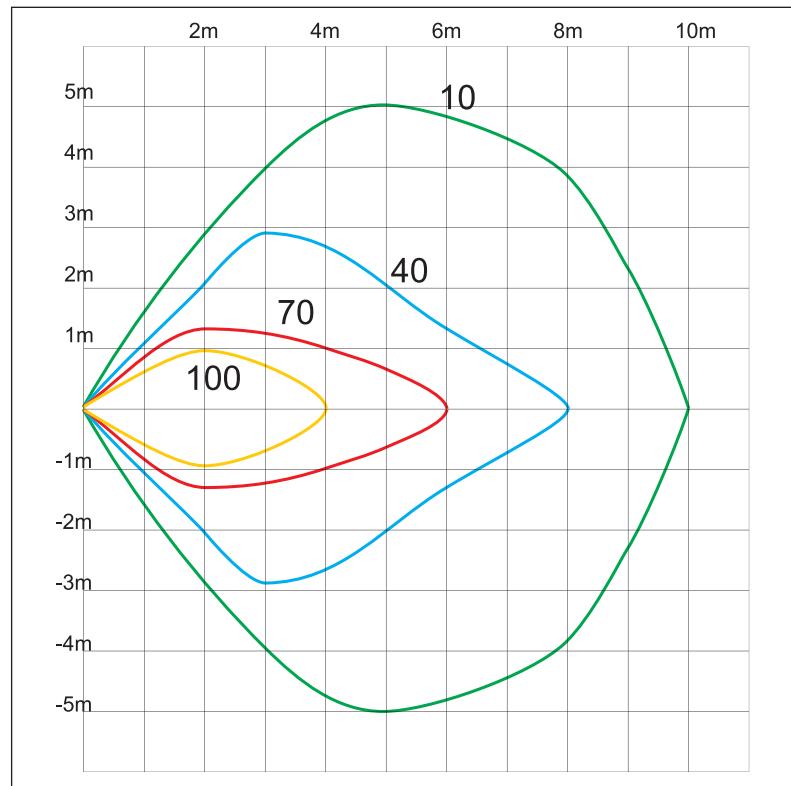

■ MONTAJE

Le capteur PIR est conçu pour montage à la hauteur standard d'un interrupteur (1,1 m). Le B4X-PIR90-U est un capteur passif et on peut en installer plusieurs dans la même salle, sans risque d'interférence. Ne jamais installer le module lors des conditions suivantes: a) En extérieur. b) Dans des lieux directement exposés au soleil ou à des véhicules à moteur dont les phares pointent directement sur le capteur. c) Dans des lieux directement exposés au débit d'air issu d'un réchauffeur ou d'un climatiseur. d) Dans des lieux sujets à des variations rapides de température. e) Dans des lieux exposés à d'importantes vibrations. f) À proximité de vitrages ou autres objets susceptibles de réfléchir le rayonnement infrarouge. **Nota:** Si le système doit détecter la présence, installer impérativement le capteur de sorte que sa zone sensible couvre entièrement la zone de détection de présence. Voir les figures "zone horizontale et verticale sensibles".

■ MONTAJE

El detector PIR está diseñado para su instalación a una altura de pulsador estándar (1,1 m). Dado que el B4X-PIR90-U es un dispositivo pasivo, es posible colocar varios detectores en una misma estancia sin que se produzcan interferencias. El módulo no debe instalarse como sigue: a) En exteriores. b) En lugares expuestos a la luz solar o a faros de vehículos motorizados que apunten directamente al sensor. c) En lugares expuestos a un caudal de aire directo, desde una unidad de aire acondicionado o de calor. d) En lugares en los que se produzcan cambios rápidos en la temperatura. e) En lugares expuestos a vibraciones agudas. f) Cerca de objetos de vidrio u otros objetos que pudieran reflejar la radiación de infrarrojos. **Nota:** Si el sensor debe detectar la presencia, tenga cuidado a la hora de montarlo, de forma que la zona donde deba detectarse la presencia esté completamente cubierta por el área sensible del sensor. Ver las figuras "zona sensible Horizontal y Vertical".


■ MONTAGGIO

Il rilevatore PIR è stato progettato per essere montato ad un'altezza standard (1,1 m). Poiché il B4X-PIR90-U è un dispositivo passivo, diversi B4X-PIR90-U possono essere posizionati nella stessa stanza senza interferire l'uno con l'altro. Questo modulo non deve essere montato nelle seguenti condizioni: A) All'esterno B) In luoghi esposti per lunghi periodi alla luce diretta del sole o a fari di veicoli a motore che puntano direttamente verso il sensore. C) In luoghi esposti in modo diretto a flussi di aria calda o fredda da impianti di riscaldamento o condizionamento. D) In luoghi dove si verificano rapide variazioni di temperatura. E) In luoghi dove sono presenti forti vibrazioni. F) Vicino a vetri o ad altri oggetti che possono riflettere la radiazione infrarossa. **Nota:** Se il sensore deve rilevare una presenza, fare attenzione ad effettuare un montaggio in modo che l'area dove la presenza debba essere rilevata sia completamente coperta dall'area di sensibilità del sensore. Vedere le figure: "Area con sensibilità Verticale" ed "Area con sensibilità Orizzontale".

Approvals: CE, cULus according to UL60950.
UL notes: Max ambient temperature: 40°C.

Homologations: CE, cULus selon UL60950.
Notes UL: Température ambiante maxi: 40°C.

Vertical sensitive area

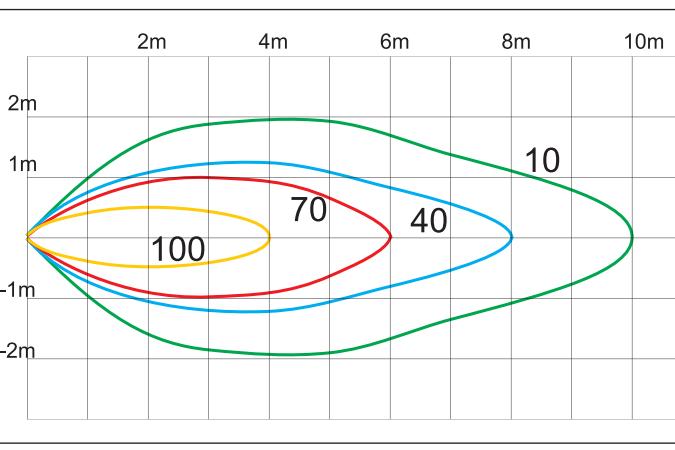

B4X-PIR90-U

Instruction Manual



DANSK


CARLO GAVAZZI
Vedhæft her etiketten
Fast hæt etiketten
Fest her etiketten
Bevestig hier het label

Vedhæft her etiketten
Fast hæt etiketten
Fest her etiketten
Bevestig hier het label

SIN 255.255.255/999.999



Skriv her placeringen
Skriv här för den plats
Skriv her er plasseringen
Schrijf hier de locatie

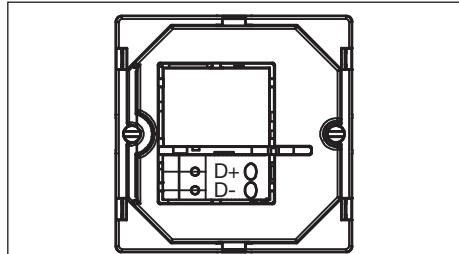

Læs brugervejledningen omhyggeligt. Hvis instrumentet skal anvendes på en måde, der ikke er beskrevet af producenten, kan instrumentets beskyttelsesforanstaltninger være utilstrækkelige. **Vedligeholdelse:** Kontroller, at monteringen af udtrækningsmodulerne og de relevante tilslutninger foretages korrekt for at undgå fejl-funktioner eller beskadigelse af instrumentet. Brug en let fugtet klud til rengøring af instrumentet. Der må ikke anvendes slike- eller oplosningsmidler. Vi anbefaler, at instrumentet frakobles før rengøring.

■ INDGANGSSPECIFIKATIONER

Infrarød indgange Linse Dobbelt detektionszone. Vinkel 90°. Tasteafstand ≤ 10 m.

■ FORSYNINGSSPECIFIKATIONER

Strømforsyning Forsynet via bus.

■ DUPLINE®-SPECIFIKATIONER

Spænding 8,2 V. Maks. Dupline®-spænding 10 V. Min. Dupline®-spænding 5,5 V. Maks. Dupline®-strøm 5,5 mA.

■ GENERELLE SPECIFIKATIONER

Adressetildeling/kanalprogrammering Hvis enheden bruges sammen med SH2WEB24 sker adressetildelingen automatisk. Kontroleren genkender modulet gennem "SIN" (Specific Identification - Nummer) som skal sættes ind i SH-værktøjet. Hvis den bruges sammen med BH8-CTRLX-230, skal kanalerne programmeres ved hjælp af BGP-COD-BAT. **Tæthedgrad** IP 20. **Beskyttelsesgrad** 3. **Driftstemperatur** 0° til +50°C. **Lagertemperatur** -20° til +70°C. **Fugt** (ikke kondenserende) 20 til 80% RH. **Tilslutning** D+ Signal. D- GND. **Godkendelser** CE, cULus.

■ FUNKTIONSBESKRIVELSE

B4X-PIR90-U forbundet til SH2WEB24 Hvis PIR-sensoren skal forbindes til SH2WEB24, programmeres antallet af impulser for tilstedevarsel- og bevægelsesdetektion, intervalperioden, følsomheden samt LED-funktionerne med et meget brugervenligt interface i værktøjet (se manual for SH-værktøjet). Detektionshastigheden (antal impulser i et tidsinterval) og følsomheden skal være defineret som beskrevet ovenfor. **LED-programmering** Der er to konfigurerbare LED'er der kan programmeres på B4X-PIR90-U - en hvid og en blå. **Hvid LED** Brugeren kan vælge én af følgende indstillinger: LED altid slukket; LED programmeret som ledelys: Tændt når den tilknyttede funktion er slukket; LED tænder når der detekteres en tilstedevarsel; LED tænder når der registreres en bevægelse. Hvis den hvide LED ikke er programmeret, er den altid slukket. **Blå LED** Brugeren kan vælge én af følgende indstillinger: LED altid slukket; LED tænder når der detekteres en tilstedevarsel; LED tænder når der registreres en bevægelse. Hvis den blå LED ikke er programmeret, er den altid slukket. **Kodning/ adressering** Hvis indgangsmodulen er forbundet til SH2WEB24-kontrolleren, er adressekode ikke nødvendig da modulet er forsynet med et særligt identifikationsnummer (SIN). Brugeren skal blot indsætte SIN i SH-værktøjet under konfigurationen af systemet. Anvendte kanaler: 2 indgangskanaler, 1 udgangskanal.

SVENSKA

Läs noggrant genom manuallen. Om instrumentet används på ett sätt som inte specificeras av tillverkaren, kan instrumentets angivna säkerhet reduceras. **Underhåll:** försäkra att alla anslutningar är korrekt anslutna för att undvika funktionsfel eller skada på instrumentet. För att hålla instrumentet rent, använd en lätt fuktad trasa; använd inte något slipmedel eller lösningsmedel. Vi rekommenderar att instrumentet kopplas ifrån innan det rengörs.

■ INGÅNGSSPECIFIKATIONER

Infraröd ingångar Lins Dubbla detekteringszoner. Vinkel 90°. Funktionsavstånd ≤ 10 m.

■ STRÖMFÖRSÖRJNING SPECIFIKATIONER

Strömförsljning Strömförsljs via buss.

■ DUPLINE®-SPECIFIKATIONER

Spanning 8,2 V. Max. Dupline®-spänning 10 V. Min. Dupline®-spänning 5,5 V. Max. Dupline®-ström 5,5 mA.

■ ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

Adressstildeling/kanalprogrammering Om den används med SH2WEB24 sker adressstildelingen automatiskt: styrenheten identifierar modulen genom SIN (Specific Identification Number – specifikt identifikationsnummer) som måste läggas in i SH-verktyget. Om den används med BH8-CTRLX-230 måste kanalerna programmeras med BGP-COD-BAT. **Kapslingsgrad** IP 20. **Förureningsgrad** 3. **Driftstemperatur** 0° till +50°C. **Lagringstemperatur** -20° till +70°C. **Fuktighet** (icke-kondenserande) 20 till 80% RH. **Anslutning** D+ Signal. D- GND. **Godkännanden** CE, cULus.

■ FUNKTIONSSÄTT

B4X-PIR90-U ansluten till SH2WEB24 Om PIR-sensoren är ansluten till SH2WEB24 programmas antalet pulser för närvaro- och rörelsedetektion, intervallperioden, känsligheten och LED-funktionerna med ett mycket användarvänligt gränssnitt i verktyget (se SH-verktygets bruksanvisning). Detektionshastigheten (antal pulser inom ett tidsinterval) och känsligheten måste definieras enligt beskrivningen ovan. **LED-programmering** Det finns två konfigurerbara LED'er (en vit och en blå) på B4X-PIR90-U som ska programmeras. **Vit LED** användaren kan välja ett av följande alternativ: LED alltid av; LED programmerad som ledljus: det är alltid PÅ; LED på när närvärko detekteras; LED på när rörelse detekteras. Om den vita LED:n inte är programmerad är den alltid av. **Blå LED** användaren kan välja ett av följande alternativ: LED alltid av; LED på när närvärko detekteras; LED på när rörelse detekteras. Om den blå LED:n inte är programmerad är den alltid av. **Kodning/Adressering** Om ingångsmodulen ansluts till SH2WEB24-styrningen behövs ingen adressering eftersom modulen är försedd med ett specifikt identifikationsnummer (SIN). Användaren behöver endast lägga in SIN-numret i SH-verktyget vid systemkonfigurationen. Används kanal: 2 ingång kanaler, 1 utgång kanal.

NORSK

Les nøye bruksanvisningen. Hvis produktet er brukt på en måte som ikke er angitt av produsenten, kan beskyttelsen av produktet bli svekket. **Vedlikehold:** sørge for at tilkoblingene er korrekt utført for å unngå funksjonsfeil eller skade på produktet. For å holde produktet rent, bruk en lett fuktet klut, ikke bruk skuremidler eller løsemidler. Vi anbefaler å koble fra produktet før rengøring.

Følsomhed Känslighet Følsomhet	
I/O 4	Dimensioner på det detekterede objekt Dimension detekterade objekts Dimensjon av detekteres objektet
N1	96
N2	80
N3	64
N4	48
N5	32
N6	16

Antal impulser Antal pulser Antall pulser		Tidsinterval Tidsintervall Tidsintervall	
I/O 7	Impulser Pulser Pulser	I/O 8	Sekunder Sekunder Sekunder
O1	1	P1	0.8
O2	2	P2	1.6
O3	3	P3	2.4
O4	4	P4	3.2
O5	5	P5	4.0
O6	6	P6	4.8
O7	7	P7	5.6
O8	8	P8	6.4

B4X-PIR90-U forbundet til BH8-CTRLX-230. **Kodning/adressering** Hvis indgangsmodulet forbindes til BH8-CTRLX-230-kontrolleren, skal brugeren programmere Dupline®-kanalerne ved hjælp af BGP-COD-BAT. I dette tilfælde vil sensoren registrere bevægelse men ikke tilstede-værelse. Modulen indeholder følgende kanaler:

- I/O 1: PIR-indgang
- I/O 2: Bruges ikke
- I/O 3: Bruges ikke
- I/O 4: Følsomhed (Hvis ingen af kanalerne er programmeret, er standardværdien tre meter).
- I/O 5: Blå LED-udgang
- I/O 6: Hvid LED-udgang
- I/O 7: Detektion af bevægelsesimpulser (Hvis ingen af kanalerne er programmeret, er standardværdien tre impulser).
- I/O 8: Tidsinterval (Hvis ingen af kanalerne er programmeret, er standardværdien 2,4 sekunder).

Ledelys Ved at programmere den fejlsikre bit kan den hvide LED-indikator bruges som ledelys: Fejlsikker bit = 0. Hvidt ledelys slukket. Fejlsikker bit = 1. Hvidt ledelys tændt. Standardværdien er: fejlsikker bit = 0.

■ MONTERING

PIR-sensoren er designet til montering i standardkontakthøjde (1,1 m). Eftersom B4X-PIR90-U er en passiv enhed, kan man placere flere sensorer i samme rum uden at de forstyrer hinanden. Modulen må ikke installeres som følger: a) Udendørs. b) På steder der er utsat for direkte sollys eller forlygter på motorkøretøjer. b) På steder der er utsat for direkte luftstrøm fra varmeapparat eller klimaanlæg. d) På steder der er utsat for hurtige temperaturskifte. d) På steder der er utsat for kraftige rystelser. f) Tæt på glas eller andet som kan reflektere den infrarøde stråle. **N.B.:** Hvis sensoren skal registrere tilstede-værelse, skal den monteres omhyggeligt sådan at det område hvor tilstede-værelse skal detekteres er fuldstændig dækket af sensorens følsomhedszone. Se figuren "Horizontal and Vertical sensitive area".

B4X-PIR90-U anslutet till BH8-CTRLX-230. **Kodning/adressering** Om ingångsmodulen ansluts till BH8-CTRLX-230-styrenheten måste användaren programmera Dupline®-kanalerna med BGP-COD-BAT. I detta fall kommer sensorn att detektera rörelse men inte närvaro. Modulen har följande kanaler:

- I/O 1: PIR-ingång
- I/O 2: Används inte
- I/O 3: Används inte
- I/O 4: Känslighet (Om inga kanaler programmas är standardvärdet 3 meter).
- I/O 5: Utgång blå LED
- I/O 6: Utgång vit LED
- I/O 7: Detektering av rörelsepulser (Om inga kanaler programmas är standardvärdet 3 pulsar).
- I/O 8: Tidsintervall (Om inga kanaler programmas är standardvärdet 2,4 sekunder).

Ledljus Den vita LED:n kan användas som ledljus genom programmering av den felsäkra biten: Felsäker bit = 0, vitt ledljus av. Felsäker bit = 1, vitt ledljus på. Standardvärdet för felsäker bit = 0.

■ MONTERING

PIR-detektorn är avsedd för montering på en standardhöjd för strömbrytare (1,1 m). Eftersom B4X-PIR90-U är en passiv enhet, kan flera detektorer placeras i samma rum utan att de påverkar varandra. Modulen bör inte installeras nära varandra. Modulen måste inte placeras i samma rum utan att de påverkar varandra. a) Utendørs. b) På steder som enten är utsatt för sollys eller frontlyktene fra kjørerøyen peker direkte mot sensoren. c) På steder utsatt för direkte luftstrøm fra et varme-apparat eller klima-anlegg. d) På steder med raske temperaturendringer. e) På steder utsatt for kraftige vibrasjoner. f) Lukking av vindu eller andre gjenstander som kan reflektere den infrarøde strålingen. **N.B.** Hvis sensoren måste detektera tilstede-værelse, må du være nøyde med å montere den slik at området hvor tilstede-værelse må detekteres er fullstendig dekket av sensorens følsomhetsområde. Se figuren "Horizontal och Vertical sensitive area".

B4X-PIR90-U koblet till BH8-CTRLX-230.

Kodning/adressering

Hvis inngangsmodulen er koblet til BH8-CTRLX-230-controlleren, må brukeren programmere Dupline®-kanaler med BGP-COD-BAT. I dette tilfellet, vil sensoren detektere bevegelse, men ikke tilstede-værelse. Modulen har følgende kanaler:

- I/O 1: PIR-ingång

- I/O 2: Ikke brukt

- I/O 3: Ikke brukt

- I/O 4: Følsomhet (Hvis ingen kanaler er programert, er standardverdien 3 meter).

- I/O 5: Blå LED-utgang

- I/O 6: Hvit LED-utgang

- I/O 7: Bevegelse pulser deteksjon (Hvis ingen kanaler er programert, er standardverdien 3 pulsar).

- I/O 8: Tidsintervall (Hvis ingen kanaler er programert, er standardverdien 2,4 pulsar).

Ledelys


Den hvite LED-en kan brukes som ledelys, programmering av fejlsikker bit:

Fejlsikkert bit = 0, hvitt ledelys av.

Fejlsikkert bit = 1, hvitt ledelys på.

Standardverdien er fejlsikker bit = 0.

Horizontal sensitive area

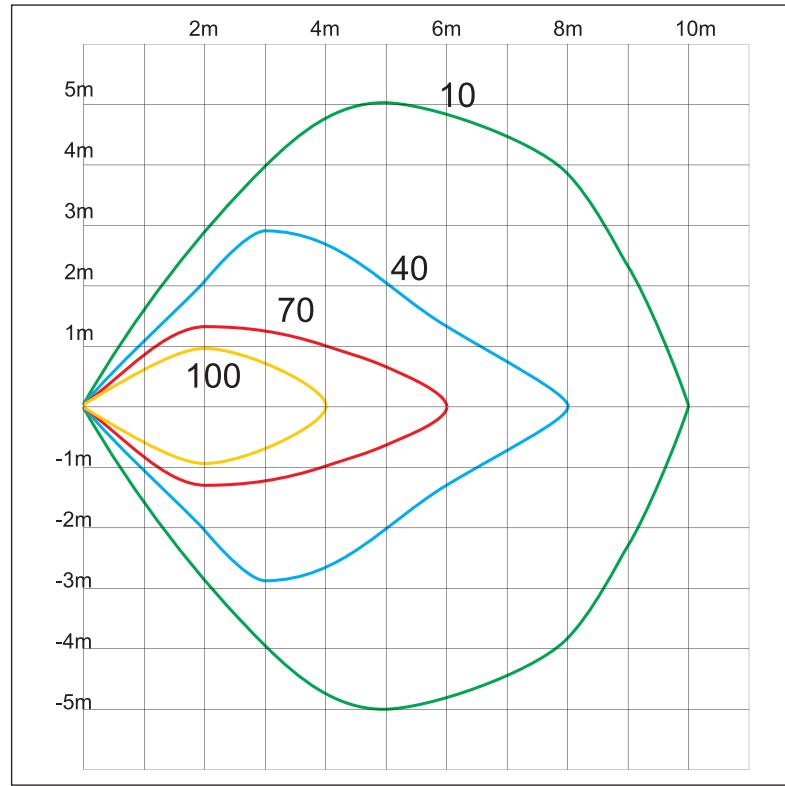

Vertical sensitive area

