


-  MONTAGEANLEITUNG
-  MOUNTING INSTRUCTIONS
-  INSTRUCTIONS DE MONTAGE
-  ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
-  INSTRUCCIONES DE MONTAJE
-  MONTAGEHANDLEIDING
-  INSTRUKCJA MONTAŻU



SIELLA

10176402 / IX 18

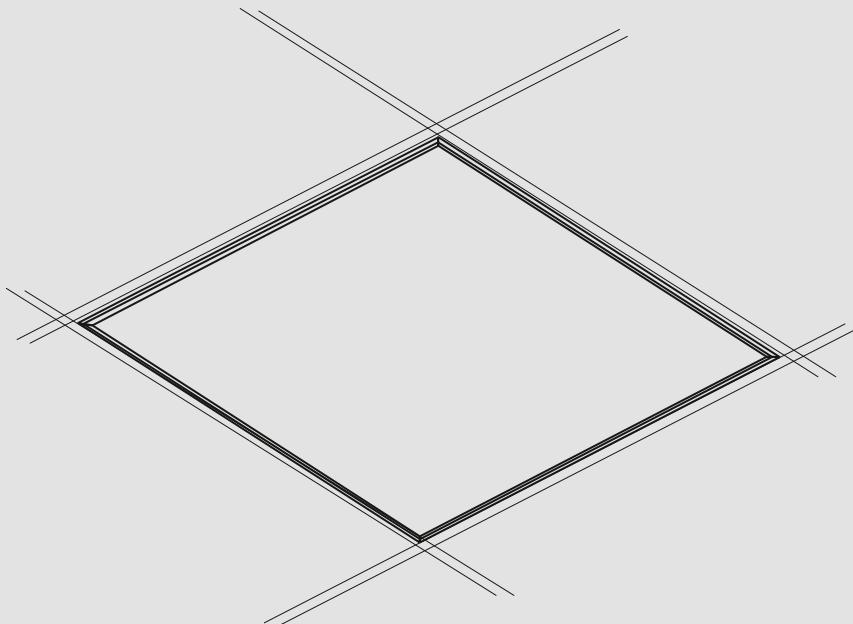

SIELLA G5 ...

TRILUX GmbH & Co. KG

Heidestraße  
D-59759 Arnsberg  
+49 2932 301-0  
info@trilux.de  
www.trilux.com



**Der elektrische Anschluss darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden, das hierfür ausgebildet und befugt ist.**



- Arbeiten Sie niemals bei anliegender Spannung an der Leuchte.
- Bei Störungen oder Ausfall des LED-Moduls tauschen Sie die Leuchte aus. Bitte entsprechend entsorgen/recyceln.



#### VORSICHT – Gefahr eines elektrischen Schlages!

- Bei Störungen oder Ausfall des LED-Moduls wenden Sie sich bitte an TRILUX.
- Öffnen oder schließen Sie nicht die interne Verbindung bei anliegender Spannung. **Gefahr eines technischen Defekts!**
- LED-Modul **Risikogruppe 0**
- Die Stromversorgung der Helligkeitssteuerung muss, sofern vorhanden, SELV-Anforderungen genügen.
- Bei einer beschädigten Anschlussleitung ist diese zu tauschen. Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

#### Wichtige Hinweise zu elektronischen Betriebsgeräten (EVG)

- Eine Neutralleiterunterbrechung im Drehstromkreis führt zu Überspannungsschäden in der Beleuchtungsanlage. Neutralleiter-Trennklemme deshalb nur spannungsfrei öffnen und vor Wiedereinschalten schließen.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur  $t_a$  der Leuchte darf nicht überschritten werden. Überschreitung reduziert die Lebensdauer, im Extremfall droht Frühhausfall.
- Anschlussleitungen für Steuereingänge dimmbarer EVG (1...10 V, DALI etc.) 230 V netzspannungsfest (Basisisolierung) auslegen.



#### BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Die Leuchte **Siella G5...** ist für Innenräume mit einer Umgebungstemperatur von  $t_a$  25 °C bestimmt.
- Die Leuchte **Siella G5...** ist für Netzweiterleitung geeignet.
- Maximal zulässiger Strom an Anschlussklemme < 16 A.



Reinigen Sie die Kunststoffteile mit leichter Seifenlösung, anschließend mit einem Antistatikum\* behandeln.

\* z. B.

PLEXIKLAR von Fa. Heinrich A. Anton, Süderstr.159 A, 20537 Hamburg



**The electrical connection may be set up by suitably trained and qualified, authorised personnel only.**



- Never work when voltage is present on the luminaire.
- In case of malfunction or failure of the LED module replace the luminaire. Please dispose of/recycle accordingly.



#### CAUTION – danger of electric shock!

- In case of malfunctions or failure of the LED module, please contact TRILUX.
- Do not open or close the internal connection with voltage applied. **Danger of technical defect.**
- LED module **risk group 0**
- Power supply for brightness control if available must comply with SELV requirements.
- If a connection cable is damaged it must be replaced. For hazard prevention, a damaged external cable of this luminaire must only be replaced by the manufacturer, its service representative or a comparable technician.

#### Important information about electronic control gear (ECG)

- Interference to the neutral conductor in a three-phase circuit results in overvoltage damage in the lighting installation. Only open the neutral conductor-disconnect terminal when disconnected from power supply and close prior to switching on again.
- The maximum permissible ambient temperature  $t_a$  of the luminaire may not be exceeded. Exceeding this temperature reduces the service life and, in extreme cases, early failure may occur.
- Use connection cables for control inputs of dimmable ECG (1...10 V, DALI, etc.) 230 V rated for mains voltage (basic insulation).



#### INTENDED USE

- The **Siella G5...** luminaire is intended for indoor rooms at an ambient temperature of  $t_a$  25 °C.
- The Siella **Siella G5...** luminaire is suitable for mains through-wiring.
- Maximum allowable current to the terminal < 16 A.



Clean the plastic parts with light soapy solution, then treat with static inhibitor\*.

\* e. g.

PLEXIKLAR von Fa. Heinrich A. Anton, Süderstr.159 A, 20537 Hamburg



**Le raccordement électrique ne peut être effectué que par un personnel compétent, dûment formé et autorisé à effectuer de telles opérations.**



- Ne travaillez jamais sur un luminaire sous tension.
- En cas de perturbations ou défaillances du module LED, échangez le luminaire. Éliminez/recyclez en conséquence.



**ATTENTION : danger d'électrocution !**

- En cas de perturbations ou défaillances du module LED, veuillez vous adresser à TRILUX.
- N'ouvrez ou ne fermez jamais un raccordement interne encore sous tension. **Risque d'une défaillance technique !**
- Module LED, **groupe de risques 0**
- L'alimentation du réglage de la luminosité (si existant) doit satisfaire aux exigences d'une très basse tension de sécurité (SELV).
- Si un câble d'alimentation était endommagé, remplacez-le. Pour éviter tout risque, seul le fabricant, son représentant du service technique ou un spécialiste comparable pourront se charger d'échanger un câble extérieur endommagé de ce luminaire.

**Remarques importantes concernant les ballasts électroniques (EVG)**

- Une interruption du conducteur neutre dans le circuit de courant triphasé entraîne des dommages de surtension dans le système d'éclairage. Donc, ouvrir la borne de coupure du conducteur neutre lorsque l'installation est hors tension et la fermer avant la remise sous tension.
- Ne pas dépasser la température ambiante maximale admissible  $t_a$  pour les luminaires. Un dépassement réduit leur durée de vie et peut, au pire, entraîner une défaillance prématuée.
- Dimensionner les câbles d'alimentation pour les entrées de commande de ballasts électroniques dimmables (1...10 V, DALI etc.) de manière qu'ils supportent une tension de secteur de 230 V (isolation de base).



**UTILISATION CONFORME À L'USAGE PRÉVU**

- Le luminaire **Siella G5...** est conçu pour le montage en intérieur à une température de  $t_a$  25 °C.
- Le luminaire **Siella G5...** équipé pour repiquage.
- Courant maximal admissible < 16 A sur le bornier de raccordement.



Nettoyez les pièces en plastique avec une solution légèrement savonneuse, puis traitez-le avec un produit antistatique\*.

\* p. ex.

PLEXIKLAR von Fa. Heinrich A. Anton, Süderstr.159 A, 20537 Hamburg



**L'allacciamento elettrico deve essere eseguito esclusivamente da personale esperto, addestrato e autorizzato allo scopo.**



- Non eseguire mai i lavori sull'apparecchio se questo è sotto tensione.
- In caso di disturbi o guasto del modulo LED, sostituire l'apparecchio. Si prega di smaltire/reciclare nei termini dovuti.



- ATTENZIONE: pericolo di scarica elettrica!**
- In caso di disturbi o di guasto del modulo LED rivolgersi a TRILUX.
  - A tensione applicata, non aprire né chiudere il collegamento interno.

**Pericolo di difetto tecnico!**

- Modulo LED: **gruppo di rischio 0**
- L'alimentazione elettrica del sistema di regolazione della luminosità, nel caso che sia disponibile, deve soddisfare i requisiti SELV.
- Se danneggiato, il cavo di allacciamento deve essere sostituito. Per evitare pericoli, la sostituzione di un cavo esterno danneggiato di questo apparecchio è consentita esclusivamente al produttore, ad un suo rappresentante di assistenza o ad un tecnico specializzato paragonabile.

**Indicazioni importanti per reattori elettronici (EVG)**

- Un'interruzione del conduttore neutro nel circuito di corrente trifase provoca danni da sovrattensione nel sistema di illuminazione. Aprire perciò il morsetto di separazione solo in assenza di tensione e chiuderlo prima di inserirla di nuovo.
- È vietato superare la temperatura ambiente  $t_a$  massima ammessa per l'apparecchio. Una temperatura superiore riduce la sua durata utile e in caso estremo vi è pericolo di guasto precoce.
- Posare le linee di collegamento per gli ingressi di comando di EVG dimmerabili (1...10 V, DALI ecc.) da 230 V garantendo rigidità dielettrica (isolamento di base).



**UTILIZZO CONFORME A DESTINAZIONE**

- L'apparecchio **Siella G5...** è destinato all'impiego in locali interni con temperatura ambiente  $t_a$  di 25 °C.
- L'apparecchio **Siella G5...** è adatto all'instradamento di rete.
- Massima corrente ammissibile alla morsettiera < 16 A.



Pulire le parti in plastica con una leggera soluzione di sapone, poi trattare con un antistatico\*.

\* ad es.

PLEXIKLAR von Fa. Heinrich A. Anton, Süderstr.159 A, 20537 Hamburg



**La conexión eléctrica debe ser realizada por personal especializado, cualificado y autorizado para ello.**



- No trabaje nunca con la luminaria conectada a la tensión.
- En caso de fallo o avería del módulo LED, debe sustituirse la luminaria. Por favor, eliminar/reciclar de la forma correspondiente.



**ATENCIÓN – ¡Peligro de choque eléctrico!**

- En caso de un fallo técnico o de una avería del módulo LED, póngase en contacto con TRILUX.
- No establecer o interrumpir la conexión interna estando conectada la alimentación eléctrica. **¡Existe riesgo de un defecto técnico!**
- Módulo LED **grupo de riesgo 0**
- La alimentación eléctrica del mando de luminosidad, si existe, debe cumplir con los requisitos SELV.
- En caso de estar dañado el cable de conexión, este debe sustituirse. Para evitar los peligros, un cable exterior dañado de esta luminaria debe ser sustituido de forma obligatoria por parte del fabricante, de su representante de servicio o de un profesional similar.

**Advertencias importantes referentes a los balastos electrónicos (EVG)**

- La interrupción del conductor neutro en el circuito de corriente trifásica provoca daños por sobretensión en la instalación de iluminación. Por consiguiente, el borne desconectador del conductor neutro solamente debe abrirse cuando no lleve tensión y debe cerrarse antes de encender de nuevo la luminaria.
- La temperatura máxima admisible  $t_a$  de la luminaria no debe ser superada. Una temperatura ambiente más alta provoca una reducción de la vida útil y, en caso extremo, puede producirse un fallo prematuro.
- Los cables de alimentación de los balastos electrónicos regulables para las entradas de control (1...10 V, DALI, etc.) 230 V deben llevar un diseño para una tensión de red constante (aislamiento básico).



**USO PREVISTO**

- La luminaria **Siella G5...** es apta para interiores con una temperatura ambiente  **$t_a$  de 25 °C**.
- La luminaria **Siella G5...** es apta para cableado suplementario.
- Corriente máxima admisible en el borne de conexión  $\leq 16$  A.



Utilice una solución jabonosa poco concentrada para limpiar las partes de plástico y, a continuación, trátelos con un antiestático\*.

\* por ej.

PLEXIKLAR von Fa. Heinrich A. Anton, Süderstr.159 A, 20537 Hamburg



**De elektrische aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door deskundig personeel dat hiertoe opgeleid en bevoegd is.**



- Voer nooit werkzaamheden uit aan een armatuur die onder spanning staat.
- In geval van defect of uitval van de ledmodule dient u de armatuur te vervangen. Gelieve op de juiste manier af te danken/te recyclen.



- Gelieve bij storingen of uitval van de ledmodule contact op te nemen met TRILUX.
- Open of sluit de interne verbinding niet terwijl de spanning ingeschakeld is. **Dit kan leiden tot een technisch defect.**
- Ledmodule **risicotklasse 0**
- De voeding van de eventuele lichtsterkteregeling moet voldoen aan de eisen van SELV.
- Bij beschadiging moet de aansluitkabel vervangen worden. Om gevaren te voorkomen, mag bij deze armatuur een beschadigde buitenkabel uitsluitend vervangen worden door de fabrikant, diens vertegenwoordiger of een vergelijkbare vakspecialist.

**Belangrijke instructies voor elektronische voorschakelapparaten (EVSA's)**

- Een onderbreking van de nulleider in de draaistroomkring veroorzaakt schade door overspanning in de verlichtingsinstallatie. De nulklem mag daarom alleen worden geopend als de installatie spanningsvrij is en moet weer worden gesloten alvorens de spanning weer wordt ingeschakeld.
- De maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur ( $t_a$ ) van de armatuur mag niet worden overschreden. Overschrijding van de temperatuur heeft een kortere levensduur van de armatuur tot gevolg en leidt in extreme gevallen zelfs tot een vervroegde uitval.
- De aansluiteidingen voor stuuringangen van dimbare EVSA's (1...10 V, DALI enz.) moeten 230V-netspanningsvast zijn (basisisolatie).



**DOELMATIG GEBRUIK**

- De armatuur **Siella G5...** is bedoeld voor binnenruimten met een omgevingstemperatuur van  **$t_a$  25 °C**.
- De armatuur **Siella G5...** is geschikt voor doorverbinding.
- Maximaal toelaatbare stroom aan aansluitklem  $\leq 16$  A.



Reinig de kunststof delen met mild zeepwater en behandel ze vervolgens met een antistatisch middel\*.  
\* bijv.

PLEXIKLAR von Fa. Heinrich A. Anton, Süderstr.159 A, 20537 Hamburg



**Podłączenie elektryczne może być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany, przeszkolony i upoważniony personel.**



- Nigdy nie pracować przy oprawie pod napięciem.
- Źródło światła tej oprawy nie może być wymieniane ani zastępowane przez użytkownika.



### **OSTROŻNIE – Ryzyko porażenia prądem!**

- W przypadku usterek lub awarii modułu LED prosimy o kontakt z firmą TRILUX.
  - Nie rozwierać ani nie zwierać wewnętrznego połączenia pod napięciem.
- Ryzyko usterki technicznej!**
- Moduł LED z **grupy ryzyka 0**
  - Zasilacz ew. układu sterowania jasnością musi spełniać wymogi SELV.
  - Oprawa może być użytkowana tylko z nieuszkodzonym przewodem podłączeniowym. Jeżeli przewód podłączeniowy jest uszkodzony, należy przed dalszym użytkowaniem zlecić jego wymianę wykwalifikowanemu elektrykowi.

### **Ważne wskazówki dotyczące stateczników elektronicznych**

- Przerwanie przewodu zerowego w obwodzie trójfazowym prowadzi do uszkodzenia instalacji oświetleniowej na skutek przepięcia. Dlatego zacisk rozłączny przewodu zerowego należy rozwierać tylko po odłączeniu od zasilania i zewrzeć go ponownie przed ponownym włączeniem.
- Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej temperatury otoczenia ta oprawy. Przegrzanie skraca trwałość urządzenia, a w ekstremalnych przypadkach grozi przedwczesną awarią.
- Przewody podłączeniowe wejść sterujących ściemniальных stateczników elektronicznych (1...10 V, DALI itp.) muszą być dopuszczone do pracy pod napięciem 230 V (izolacja podstawowa).



### **ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM**

- Oprawa **Siella G5...** przeznaczona jest do pomieszczeń o temperaturze otoczenia  $t_a \leq 25^{\circ}\text{C}$ .
- Oprawa **Siella G5...** nadaje się do zasilania przelotowego.
- Maksymalny dopuszczalny prąd na kostce przylaczeniowej  $\leq 16\text{ A}$ .



Elementy z tworzywa sztucznego czyścić słabym roztworem mydła, a następnie zastosować środek antystatyczny\*.

\* np.

PLEXIKLAR von Fa. Heinrich A. Anton, Süderstr.159 A, 20537 Hamburg



Typ



Siella G5 M73 OTA19/22... ET

SIELLA


$\approx \text{kg}$

2,0

2,0

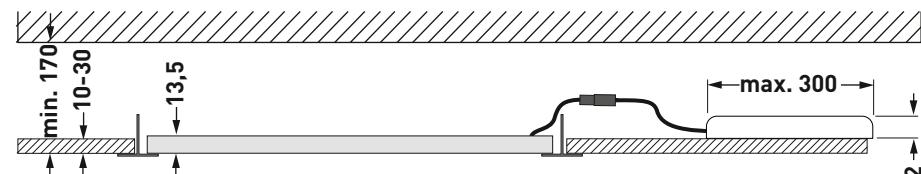


Moduł  
600 x 600 (M73)

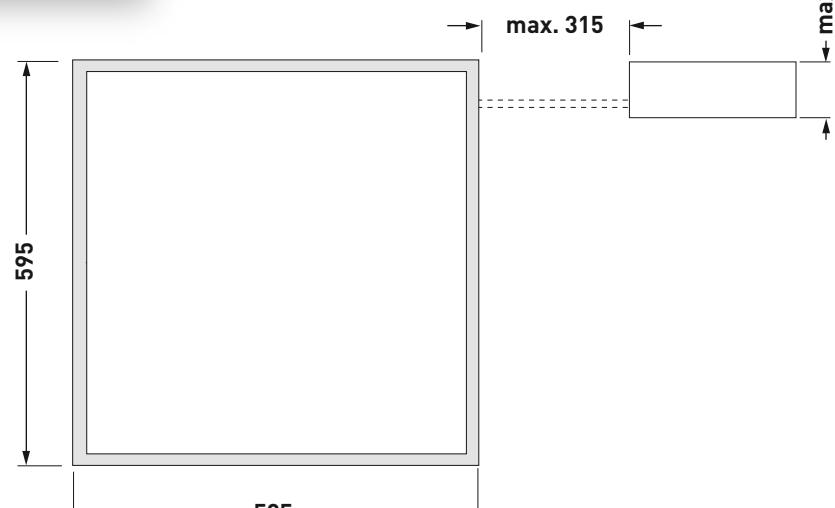




## SIELLA

Typ	$\approx$ kg
Siella G5 M84 OTA19/22... ET	2,3
Siella G5 M84 OTA19/22... ETDD	2,4

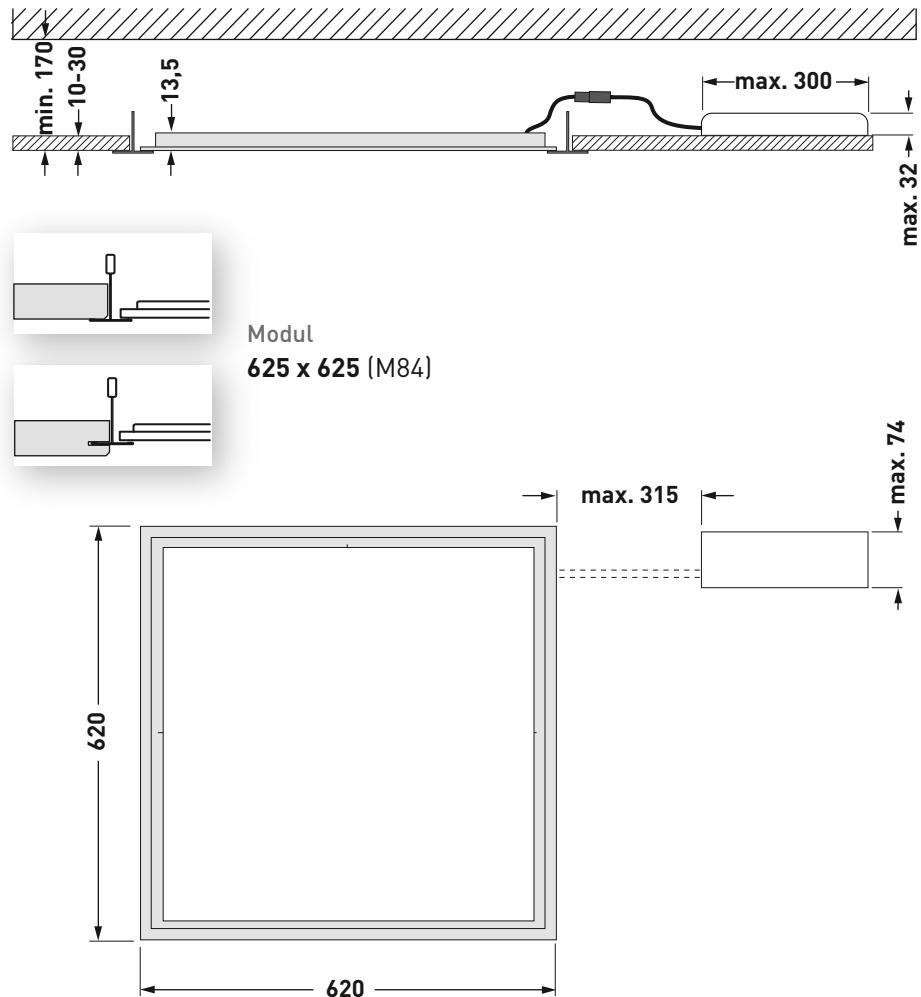


## SIELLA

Typ	$\approx$ kg
Siella G5 M46 OTA19... ET	2,1
Siella G5 M46 OTA19... ETDD	2,3

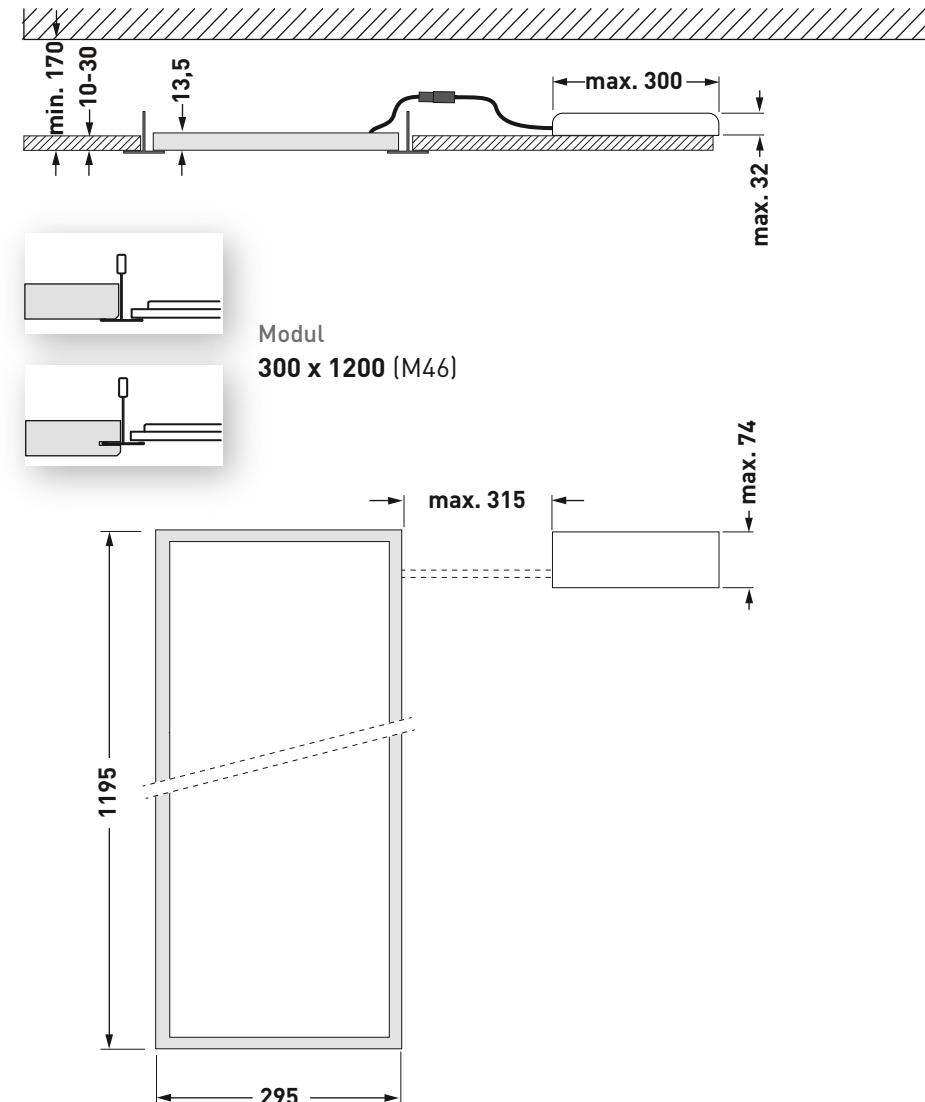


1

- (de) Elektrischer Anschluss
- (en) Electrical connection
- (fr) Raccordement électrique
- (it) Allacciamento elettrico
- (es) Conexión eléctrica
- (nl) Elektrische aansluiting
- (pl) Podłączenie elektryczne

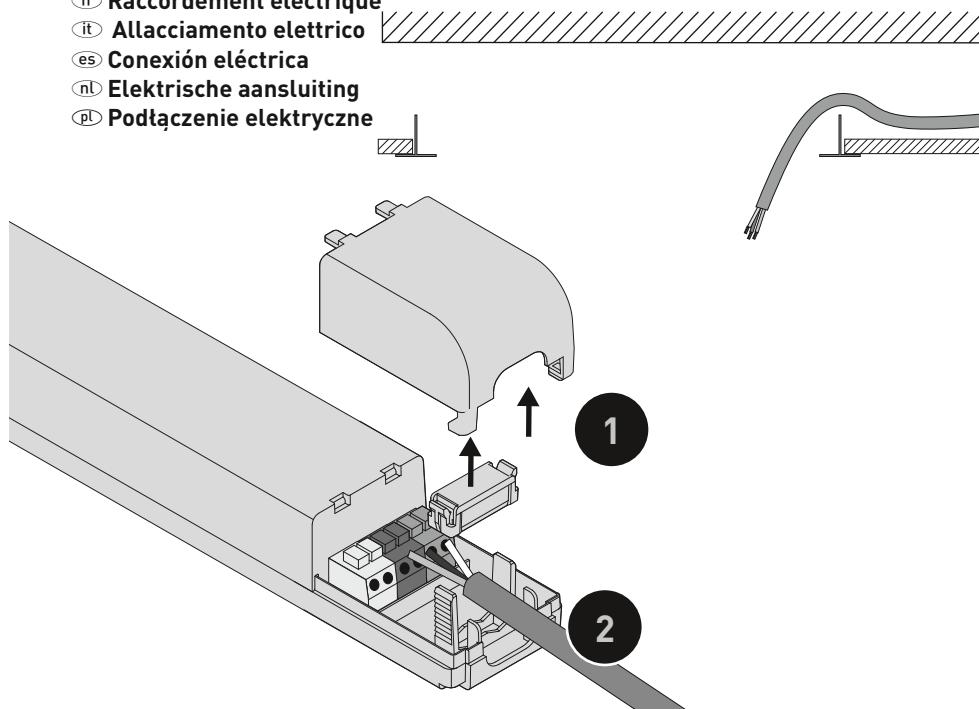

2a

Siella G5 ...ET

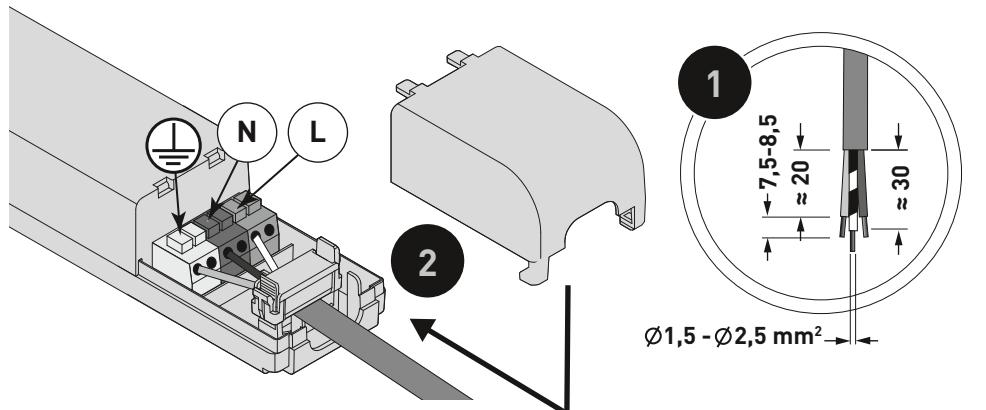

2b

**(de) HINWEIS**

Anschlussleitungen für Steuereingänge dimmbarer EVG (1...10 V, DALI etc.) 230 V netzspannungsfest auslegen.

**(en) NOTE**

Use mains cables for control inputs of dimmable ECG (1...10 V, DALI, etc.) which are rated for 230 V.

**(fr) REMARQUE**

Dimensionner les câbles d'alimentation pour les entrées de commande de ballasts électroniques dimmables (1...10 V, DALI etc.) de manière qu'ils supportent une tension de secteur de 230 V.

**(it) AVVISO**

Posare le linee di collegamento per gli ingressi di comando di EVG dimmerabili (1...10 V, DALI ecc.) a 230 V garantendo la rigidità dielettrica.

**(es) AVISO**


Los cables de alimentación de los balastos electrónicos regulables para las entradas de control (1...10V, DALI, ect.) 230 V deben colocarse con su tensión estable.

**(nl) OPMERKING**

De aansluiteleidingen voor stuuringsgangen van dimbare EVSA's (1...10 V, DALI enz.) moeten 230V-netspanningsvast zijn.


**(pl) WSKAŻÓWKA**

Use mains cables for control inputs of dimmable ECG (1...10 V, DALI, etc.) which are rated for 230 V.

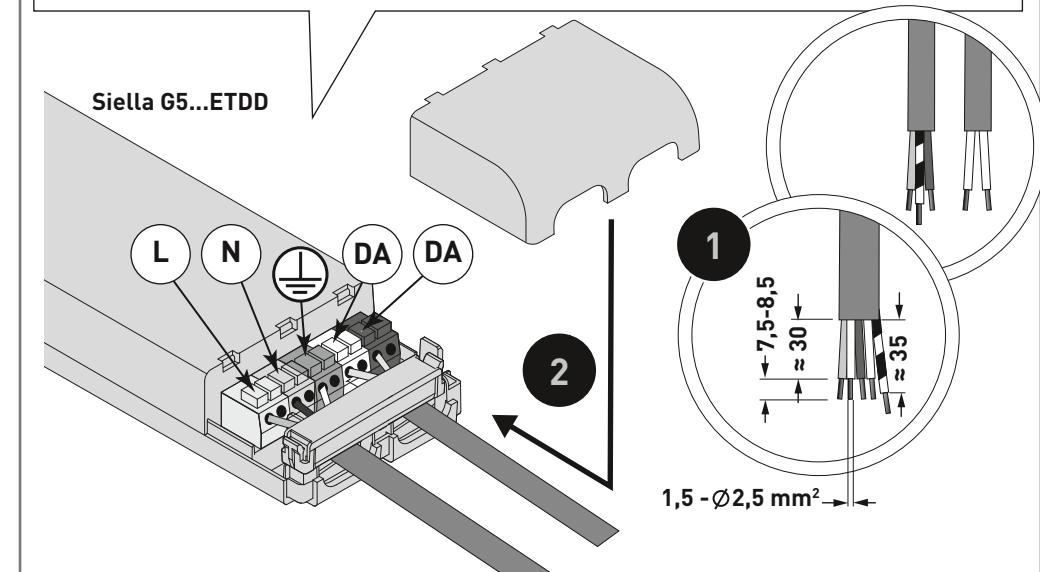

3

- (de) Montage
- (en) Mounting
- (fr) Montage
- (it) Montaggio
- (es) Montaje
- (nl) Montage
- (pl) Montaż

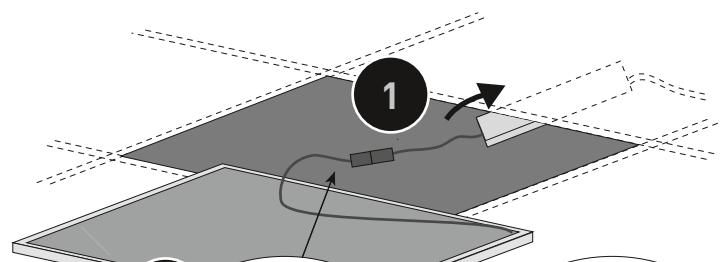

**(de) HINWEIS**

**nur spannungsfrei** verbinden und trennen.

**(en) NOTE**

Only connect and disconnect with **power switched off**.

**(fr) REMARQUE**

Raccordement et coupure uniquement après **mise hors tension**.

**(it) AVVISO**

Collegamento e scollegamento **solo in assenza di tensione**.

**(es) AVISO**

Conectar y desconectar **sólo en estado libre** de tensión.


**(nl) OPMERKING**

Verbinding alleen **spanningsvrij** tot stand brengen en onderbreken.

**(pl) WSKAŻÓWKA**

Podłączanie i odłączanie tylko po odłączeniu napięcia.

4a

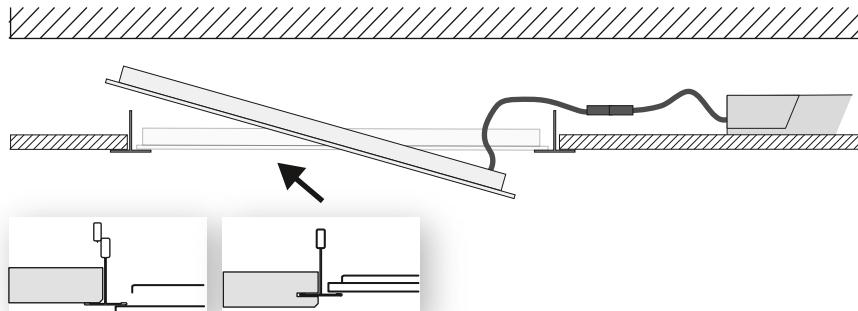

4b

- (de) Zubehör
- (en) Accessories
- (fr) Accessoires
- (it) Accessori
- (es) Accesorios
- (nl) Toebehoren
- (pl) Akcesoria

Typ  
Siella ZBB/3

TOC  
71 696 00



**(de) HINWEIS**

Beachten Sie die Hinweise und Montageschritte der Montageanleitung **Siella ZBB/3 (10178702)**.

**(en) NOTE**

Please observe the notes and mounting steps described in the mounting instructions **Siella ZBB/3 (10178702)**.

**(fr) REMARQUE**

Veuillez respecter les indications et les étapes de montage figurant dans les instructions de montage **Siella ZBB/3 (10178702)**.

**(it) AVVISO**

Osservare le indicazioni e fasi di montaggio delle istruzioni di montaggio **Siella ZBB/3 (10178702)**.

**(es) AVISO**


Tenga en cuenta las indicaciones y los pasos indicados en las instrucciones de montaje **Siella ZBB/3 (10178702)**.

**(nl) OPMERKING**

De aanwijzingen en montagestappen in de montagehandleiding **Siella ZBB/3 (10178702)**.

**(pl) WSKAŻÓWKA**

Należy przestrzegać wskazówek i czynności montażowych opisanych w instrukcji **Siella ZBB/3 (10178702)**.

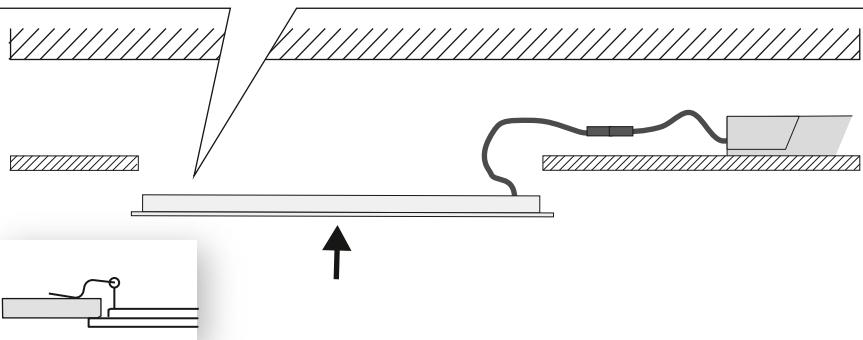



TouchDim dient zur Steuerung einzelner Leuchten. Die Anzahl der Leuchten für eine TouchDim-Steuerung darf **maximal 10 Leuchten** betragen. Die Gesamtkabellänge (Taster bis zur letzten Leuchte) darf **maximal 25 m** betragen.

TRILUX empfiehlt bei der Verwendung von mehreren Leuchten einer DALI-Steuerung oder bei TouchDim-Steuerung einen **DALI-Repeater** einzusetzen. Ansonsten können durch Störeinflüsse im Gebäude Asynchronitäten begünstigt werden.



#### **TouchDim-Funktionsbeschreibung**

Funktion	Operation
Ein-/Ausschalten	Kurzer Tastendruck (>0,04 s, <0,5 s)
Dimmen	Mittellanger Tastendruck (>0,5 s, <10 s) für ein Hoch-/Herunterdimmen
Synchronisation	Langer Tastendruck (>10 s) schaltet alle Treiber synchron auf 37% Lichtstärke. Taster loslassen und erneut drücken, um das Dimmen zu starten. Es erfolgt ein Herunterdimmen.
Memo	Der Treiber speichert alle eingestellten Werte, wenn die Leuchten vom Netz getrennt werden.



TouchDim serves for the controlling of individual luminaires. The number of luminaires for a TouchDim control may not exceed a maximum of 10 luminaires. The total cable length (from the push-button to the last luminaire) may not exceed a maximum of 25 m.

When using multiple luminaires of a DALI control as well as in case of TouchDim control, TRILUX recommends to use a DALI repeater. Otherwise, asynchronicities can be promoted due to interfering factors within the building.



#### **Description of TouchDim function**

Function	Operation
Switching on/off	Short push of the button (>0.04 s, <0.5 s)
Dimming	Medium-long push of the button (>0.5 s, <10 s) for dimming up/down
Synchronisation	Long push of the button (>10 s) switches all drivers synchronously to a luminous intensity of 37%. Let go off the push-button and push it again to start dimming. A dimming down takes place.
Memo	The driver stores all the values set if the luminaire is disconnected from power.



TouchDim sert à commander différents luminaires. Pour une commande TouchDim, le nombre de luminaires ne doit pas dépasser 10. La longueur totale du câble (du BP au dernier luminaire) ne doit pas dépasser 25 m.

TRILUX recommande une commande DALI en cas d'utilisation de plusieurs luminaires et un répéteur DALI en cas d'utilisation d'une commande TouchDim ; afin d'éviter que des interférences parasites du bâtiment ne favorisent des asynchronismes.



#### Description fonctionnelle TouchDim

Fonction	Opération
Allumer/éteindre	Pression brève sur le BP (>0,04 s, <0,5 s)
Gradation	Pression moyenne sur le BP (>0,5 s, <10 s) pour un niveau de gradation + ou - élevé
Synchronisation	Une pression longue sur le BP (>10 s) permet une commutation synchrone de tous les pilotes à une intensité lumineuse de 37 %. Le relâchement du BP et une nouvelle pression lancent la gradation. La gradation est alors réduite.
Mémorisation	Le pilote enregistre toutes les valeurs réglées quand les luminaires sont mis hors tension.



Il comando TouchDim serve a comandare singoli apparecchi. Il numero di apparecchi per un comando TouchDim non deve essere superiore a 10. La massima lunghezza cavo (dal pulsante all'ultimo apparecchio) non deve essere superiore a 25 m.

Se si impiegano più apparecchi, TRILUX consiglia di affidarsi ad un'unità di comando DALI o, nel caso di comando TouchDim, ad un ripetitore DALI. In caso contrario, interferenze all'interno dell'edificio potrebbero favorire difetti di sincronizzazione.



#### Descrizione delle funzioni TouchDim

Funzione	Operazione
Accensione/ Spegnimento Dimmeraggio	Breve pressione su pulsante (>0,04 s, <0,5 s) Pressione medio-lunga su pulsante (>0,5 s, <10 s) per un dimmeraggio ad aumentare / a diminuire
Sincronizzazione	Lunga pressione su pulsante (>10 s) per commutare sincronicamente tutti i driver sul 37% di intensità luminosa. Rilasciare il tasto e premerlo di nuovo per avviare il dimmeraggio. Viene effettuato un dimmeraggio a diminuire.
Memo	Se gli apparecchi vengono staccati dalla rete di alimentazione, il driver salva tutti i valori impostati.



TouchDim sirve para el control de luminarias individuales. El número máximo de luminarias para el control TouchDim es de 10. La longitud máxima total de cables (desde el pulsador hasta la última luminaria) es de 25 m.

En el caso de utilizar más luminarias en un control DALI o en un control TouchDim, TRILUX recomienda usar un repetidor DALI. De lo contrario, las interferencias negativas del edificio podrían provocar asincronicías.



#### Descripción del funcionamiento de TouchDim

Función	Operación
Encender/apagar	Breve pulsación del pulsador (> 0,04 s, < 0,5 s)
Regulación	Pulsación mediana del pulsador (>0,5 s, <10 s) para la regulación a un valor más alto/más bajo
Sincronización	Pulsación larga del pulsador (>10 s) para regular a todos los controladores al 37 % de la intensidad luminosa. Soltar el pulsador y pulsarlo de nuevo para comenzar la regulación. Se regula a un valor más bajo.
Memorización	El controlador guarda todos los valores ajustados al desconectar las luminarias de la red.



TouchDim is bedoeld voor de besturing van afzonderlijke armaturen. Een TouchDim-besturing is geschikt voor maximaal 10 armaturen. De totale kabellengte (toets tot de laatste armatuur) mag maximaal 25 m bedragen.

Voor meerdere armaturen adviseert TRILUX om een DALI-besturing of, bij een TouchDim-besturing, een DALI-repeater te gebruiken. In het andere geval kunnen storingsinvloeden in het gebouw leiden tot asynchroniciteit.



#### TouchDim-functiebeschrijving

Functie	Bediening
In-/uitschakelen	Kort indrukken van de toets (>0,04 sec., <0,5 sec.)
Dimmen	Middellang indrukken van de toets (>0,5 sec., <10 sec.) om op te voeren / te dimmen
Synchronisatie	Lang indrukken van de toets (>10 sec.) om alle drivers synchroon in te stellen op 37 % lichtsterkte. Toets loslaten en opnieuw indrukken om het dimmen te starten. Het licht wordt gedimd.
Memo	De driver slaat alle ingestelde waarden op als de stroomtoevoer naar de armaturen wordt onderbroken.



TouchDim służy do sterowania poszczególnymi oprawami oświetleniowymi. Liczba opraw sterownika TouchDim nie może przekraczać 10. Całkowita długość kabla (od przycisku do ostatniej oprawy) nie może przekraczać 25 m.

W przypadku stosowania kilku opraw sterownika DALI lub w przypadku sterownika TouchDim firma TRILUX zaleca stosowanie wzmacniacza DALI. W przeciwnym razie zakłócenia w budynku mogą prowadzić do asynchroniczności.



#### Opis działania TouchDim

Działanie	Obsługa
Wyłączanie i wyłączanie Ściemnianie	Krótkie naciśnięcie przycisku (>0,04 s, <0,5 s) W celu ściemnienia lub rozjaśnienia nacisnąć przycisk średnio dugo (>0,5 s, <10 s)
Synchronizacja	Długie naciśnięcie przycisku (>10 s) synchronicznie nie przełącza wszystkie sterowniki na intensywność światła 37%. Zwolnić przycisk i nacisnąć ponownie, aby rozpocząć ściemnianie. Nastąpi ściemnianie.
Uwagi	Po odłączeniu opraw od sieci sterownik zapisać w pamięci wszystkie ustawione wartości.



de) Bewahren Sie diese Anleitung auf für zukünftige Wartungsarbeiten oder Demontage.  
Wichtige Informationen zur Energieeffizienz von TRILUX-Leuchten sowie zur Leuchtenwartung und -entsorgung finden Sie im Internet:  
[www.trilux.com/eg245](http://www.trilux.com/eg245)

en) Keep these instructions for future maintenance work or dismantling. For important information on the energy efficiency of TRILUX luminaires and on maintaining and disposing of luminaires, please visit our webpage at:  
[www.trilux.com/ec245](http://www.trilux.com/ec245)

fr) Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour le démontage ou pour les travaux de maintenance ultérieurs.  
Vous avez la possibilité de consulter des informations importantes concernant l'efficacité énergétique des luminaires TRILUX ainsi que l'entretien et l'élimination des luminaires sur le site Internet:  
[www.trilux.com/ec245](http://www.trilux.com/ec245)

it) Conservare le presenti istruzioni per i futuri lavori di manutenzione o per lo smontaggio.  
Per informazioni importanti sull'efficienza energetica degli apparecchi TRILUX e sulla manutenzione e smaltimento degli apparecchi consultate la pagina:  
[www.trilux.com/ec245](http://www.trilux.com/ec245)

es) Conserve estas instrucciones por si tiene que llevar a cabo trabajos de mantenimiento o desmontaje más adelante.  
En [www.trilux.com/ec245](http://www.trilux.com/ec245) encontrará información sobre la eficiencia energética de las luminarias de TRILUX y sobre su mantenimiento y eliminación.

nl) Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor onderhoudswerkzaamheden of demontage in de toekomst.  
Belangrijke informatie over de energie-efficiëntie van TRILUX-armaturen evenals informatie over onderhoud en afvoer van armaturen vindt u terug op het internet:  
[www.trilux.com/ec245](http://www.trilux.com/ec245)

pl) Instrukcję należy przechowywać na potrzeby przyszłych prac konserwacyjnych lub demontażu.  
Ważne informacje dotyczące wydajności energetycznej opraw TRILUX oraz ich konserwacji i utylizacji znaleźć można w internecie pod adresem:  
[www.trilux.com/eg245](http://www.trilux.com/eg245)



TRILUX GmbH & Co. KG

Heidestraße  
D-59759 Arnsberg  
+49 2932 301-0  
[info@trilux.de](mailto:info@trilux.de)  
[www.trilux.com](http://www.trilux.com)