


**DE** MONTAGEANLEITUNG  
**EN** MOUNTING INSTRUCTIONS  
**FR** INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
**IT** ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
**ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
**NL** MONTAGEHANDLEIDING  
**PL** INSTRUKCJA MONTAŻU



## LUCEOS

### LUCEOS D/H ...

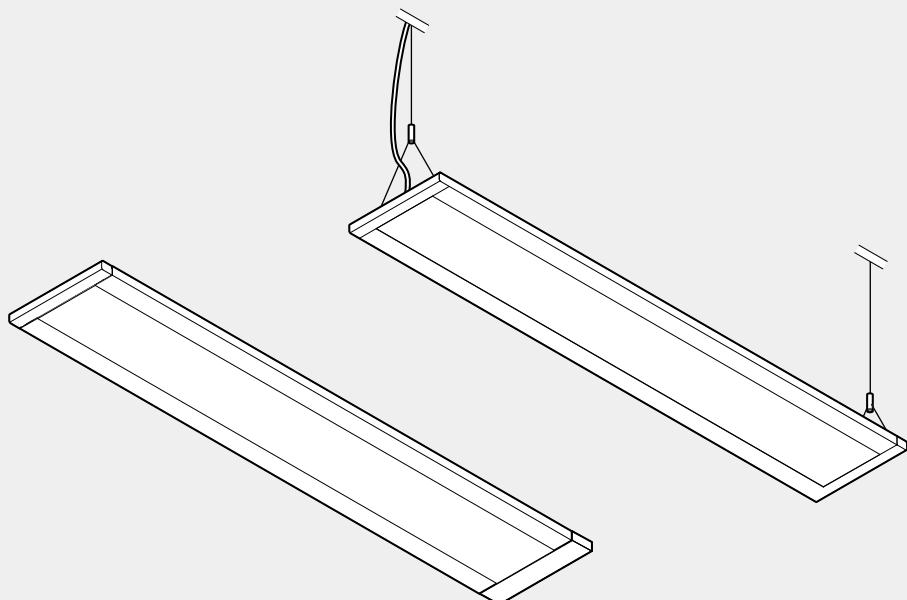



DE

## Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie sorgfältig alle Hinweise und Montageschritte. Bewahren Sie die Anleitung für Wartungs- oder Demontagearbeiten auf.

## Erläuterung der Warnstufen

Beachten und befolgen Sie die Warnhinweise. Nichtbeachten der Warnhinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen!



**WARNUNG!** Kennzeichnet Gefahren, die schwere und/oder tödliche Verletzungen zur Folge haben können.



**VORSICHT!** Kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen oder Gesundheitsgefährdungen führen können.



**WICHTIG.** Kennzeichnet Gefahren, die zu Sachschäden oder Funktionsstörungen führen können.



**TIPP.** Kennzeichnet Informationen, die einen Ratschlag oder nützlichen Hinweis enthalten.

## Erläuterung von Warnhinweisen und anleitenden Piktogrammen



**WARNUNG!** Der elektrische Anschluss muss durch fachkundiges Personal, das ausgebildet und befugt ist, erfolgen.



**WARNUNG!** Die Montage muss durch fachkundiges Personal, das ausgebildet und befugt ist, erfolgen.



**WARNUNG!** Gefahr eines elektrischen Schlags! Arbeiten Sie niemals bei anliegender elektrischer Spannung.



**WARNUNG!** Gefahr eines elektrischen Schlags! Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Service-techniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. Bei Störungen oder Ausfall der Lichtquelle wenden Sie sich bitte an TRILUX.

LUCEOS



**WICHTIG.** Tragen Sie saubere Montagehandschuhe, um Verschmutzungen vorzubeugen.



## Sicherheitshinweise und -kennzeichnungen

### Elektronische Betriebsgeräte (EVG)

Eine Neutralleiterunterbrechung im Drehstromkreis führt zu Überspannungsschäden in der Beleuchtungsanlage. Öffnen Sie die Neutralleiter-Trennklemme nur spannungsfrei und schließen Sie die Neutralleiter-Trennklemme vor Wiedereinschalten. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur  $t_a$  der Leuchte darf nicht überschritten werden. Eine Überschreitung reduziert die Lebensdauer, im Extremfall droht ein Frühausfall der Leuchte. Legen Sie die Anschlussleitungen von DALI-Betriebsgeräten (1-10 V, DALI, etc.) 230 V netzspannungsfest (Basisisolierung) aus.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Bestimmt für Innenräume mit einer maximalen Umgebungstemperatur von:  $t_a \leq 25^\circ\text{C}$

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Geeignet für Netzweiterleitung. Max. Gesamtstrom **10 A bei 1,5 mm<sup>2</sup>**.

Geeignet für Netzweiterleitung. Max. Gesamtstrom **16 A bei 2,5 mm<sup>2</sup>**.

Nicht bestimmt für korrosive Atmosphären (z. B. Schwimmbad, Intensivtierhaltung, Tunnel).

Die Anzahl der Leuchten im Lichtband richtet sich nach dem vorgesetzten Leitungsschutzschalter:

	B10 A	C10 A
LUCEOS ...	15	
LUCEOS ACT ...	6	10
LUCEOS CDP-A ...	12	20

LUCEOS

## Konformität

### Richtlinie 2014/53/EU

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung nach RED-Richtlinie, falls in der Leuchte ein Betriebsgerät mit NFC-Schnittstelle oder eine Funkkomponente verbaut ist:  
Hiermit erklärt TRILUX, dass der Funkanlagenotyp **LUCEOS ...** Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie im Internet: [www.trilux.com/eu-conformity](http://www.trilux.com/eu-conformity)

## Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten



Sammeln und entsorgen Sie Elektro- und Elektronik-Altgeräte am Ende ihrer Lebensdauer immer getrennt. Holen Sie sich im Zweifel Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung bei der örtlichen Kommunalbehörde oder speziellen Entsorgungsfachbetrieben ein. Aktuelle Informationen zur Energieeffizienzklasse der gewählten Produktvariante finden Sie im entsprechenden Datenblatt der Leuchte. Hinweise zum Austausch oder zur Demontage des Leuchtmittels gemäß Verordnung 2019/2020/EU finden Sie unter: [www.trilux.com/EcoDesign](http://www.trilux.com/EcoDesign)

EN

## For your safety

Read all instructions and mounting steps carefully. Keep the instructions for maintenance or disassembly work.

## Explanation of the warning levels

Observe and follow the warnings. Non-observance of the warnings may lead to injuries or material damage!



**WARNING!** Indicates dangers which can result in serious and/or fatal injuries.



**CAUTION!** Indicates dangers which can result in injuries or health hazards.



**NOTICE.** Indicates dangers which can result in material damage or malfunctions.



**TIP.** Indicates information containing advice or a useful note.

## Explanation of warning messages and instructional pictograms



**WARNING!** The electrical connection must be carried out by professional personnel who are trained and authorised.



**WARNING!** The assembly must be carried out by professional personnel who are trained and authorised.



**WARNING!** Risk of electric shock! Never work with electrical voltage applied.



**WARNING!** Risk of electric shock! The light source of this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or a service technician authorised by the manufacturer or a similar qualified person. If the light source malfunctions or fails, please contact TRILUX.



**NOTICE.** Wear clean installation gloves to prevent soiling.

## Safety instructions and safety labels



### Electronic control gear units (ECG)

A neutral conductor interruption in the three-phase circuit leads to overvoltage damage in the lighting system. Only open the neutral conductor isolating terminal in de-energised state, and close the neutral conductor isolating terminal before switching on again. Do not exceed the maximum permissible ambient temperature  $t_a$  of the luminaire. Exceeding this limit reduces the service life and in extreme cases there is a risk of premature failure of the luminaire. Design connection cables for the control inputs of DALI control gear (1-10 V, DALI etc.) to be 230 V mains voltage-proof (basic insulation).



## Intended use

Intended for indoor use with a maximum ambient temperature of:  $t_a$  25 °C

Safety class: I

Protection rating: IP20

Suitable for further wiring. Max. total current 10 A at 1,5 mm<sup>2</sup>.

Suitable for further wiring. Max. total current 16 A at 2,5 mm<sup>2</sup>.

Not intended for corrosive atmospheres (e.g. swimming pool, intensive animal husbandry, tunnel).

The number of luminaires in the continuous line depends on the upstream circuit breaker:

	B10 A	C10 A
LUCEOS ...	15	
LUCEOS ACT ...	6	10
LUCEOS CDP-A ...	12	20

## Conformity

### Directive 2014/53/EU

Simplified EU Declaration of Conformity according to the RED Directive if the luminaire is equipped with a control gear unit with NFC interface or a radio component:

TRILUX hereby declares that the radio system type **LUCEOS ...** complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available on the Internet at: [www.trilux.com/eu-conformity](http://www.trilux.com/eu-conformity)

### Disposal of waste electrical and electronic equipment

Always collect and dispose of old electrical and electronic equipment separately at the end of its service life. In case of doubt, seek information about environmentally-compliant waste disposal from your local district authority or special waste disposal companies. Current information on the energy efficiency

## LUCEOS

class of the selected product version can be found in the corresponding data sheet for the luminaire. Instructions for replacing or removing the light source in accordance with Regulation 2019/2020/EU can be found at: [www.trilux.com/EcoDesign](http://www.trilux.com/EcoDesign)

FR

### Pour votre sécurité

Lisez attentivement toutes les remarques et étapes de montage. Conservez ces instructions pour des travaux d'entretien ou de démontage.

### Explication des niveaux d'avertissement

Respectez et suivez les avertissements. Le non-respect des avertissements peut entraîner des blessures ou des dommages matériels !



**AVERTISSEMENT !** Signale des risques pouvant résulter dans des blessures graves et/ou mortelles.



**ATTENTION !** Signale des risques pouvant entraîner des blessures ou des risques pour la santé.



**IMPORTANT.** Signale des risques pouvant entraîner des dommages matériels ou des dysfonctionnements.



**CONSEIL.** Signale des informations contenant un conseil ou une recommandation utile.

### Explication des avertissements et des pictogrammes d'instruction



**AVERTISSEMENT !** Le raccordement électrique doit être effectué par un personnel qualifié, formé et autorisé.



**AVERTISSEMENT !** Le montage doit être effectué par un personnel qualifié, formé et autorisé.



**AVERTISSEMENT !** Risque d'électrocution ! Ne travaillez jamais sous tension électrique.



**AVERTISSEMENT !** Risque d'électrocution ! Seul le fabricant ou, soit un technicien de service mandaté par ce

## LUCEOS

dernier, soit une personne ayant une qualification équivalente pourra se charger de remplacer la source de lumière de ce luminaire. En cas de perturbations ou défaillances de la source lumineuse, veuillez vous adresser à TRILUX.



**IMPORTANT.** Portez toujours des gants de montage propres afin d'éviter des encrassements.

### Recommandations et marques de sécurité



#### Ballasts électriques (BE)

Une interruption du conducteur neutre dans le circuit de courant triphasé entraîne des dommages de surtension dans l'installation d'éclairage. Ouvrez la borne de coupure du conducteur neutre lorsque l'installation est hors tension et fermez-la avant la remise sous tension. Ne dépassiez jamais la température ambiante maximale admissible du luminaire. Un dépassement réduit la durée de vie et peut, au pire, entraîner une défaillance prémature du luminaire. Dimensionnez les câbles d'alimentation pour les entrées de commande des appareillages DALIs (1 à 10 V, DALI, etc.) afin qu'ils supportent une tension de secteur de 230 V (isolation de base).

### Utilisation conforme à l'usage prévu

Conçu pour des espaces intérieurs à la température ambiante maximale de :  $t_a$  25 °C

Classe électrique : I

Indice de protection : IP20

Convenant à un repiquage secteur. Courant total maximum 10 A pour 1,5 mm<sup>2</sup>.

Convenant à un repiquage secteur. Courant total maximum 16 A pour 2,5 mm<sup>2</sup>.

Non destiné aux atmosphères corrosives (par exemple piscine, élevage intensif, tunnel).

Le nombre des luminaires de ligne continue dépend du disjoncteur de ligne en amont :

	B10 A	C10 A
LUCEOS ...	15	
LUCEOS ACT ...	6	10
LUCEOS CDP-A ...	12	20

## Conformité

### Directive 2014/53/UE

Déclaration de conformité UE simplifiée, selon la directive RED si un appareillage à interface NFC ou un composant radio est intégré au luminaire :

Par la présente, TRILUX déclare que le type d'installation radio **LUCEOS ...** est conforme à la directive 2014/53/UE. Vous trouverez le texte intégral de la déclaration de conformité UE sur l'Internet : [www.trilux.com/eu-conformity](http://www.trilux.com/eu-conformity)

### Élimination de DEEE

À la fin de leur durée de vie, collectez et éliminez toujours les DEEE de manière sélective. Si vous avez des doutes sur une élimination sans danger pour l'environnement, demandez auprès des autorités locales ou d'entreprises de valorisation. Vous trouverez des informations actuelles sur la classe d'efficacité énergétique de la version de produit choisie dans la feuille de données correspondante du luminaire. Vous trouverez des instructions sur l'échange ou le démontage de la lampe selon le règlement (UE) 2019/2020 à l'adresse : [www.trilux.com/EcoDesign](http://www.trilux.com/EcoDesign)

IT

### Per la propria sicurezza

Leggere con attenzione tutti gli avvisi e le descrizioni delle varie fasi della procedura di montaggio. Conservare le istruzioni per poterle consultare al momento di eseguire lavori di manutenzione e smontaggio.



## LUCEOS

### Spiegazione dei livelli di avvertenza

Osservare e attenersi alle avvertenze. Una mancata osservanza delle avvertenze può essere causa di lesioni o danni materiali!



**AVVERTENZA!** Mette in guardia dai pericoli che possono comportare lesioni gravi e/o mortali.



**ATTENZIONE!** Mette in guardia da pericoli che possono essere causa di lesioni o rischi per la salute.



**AVVISO.** Mette in guardia da pericoli che possono essere causa di danni materiali o disturbi di funzionamento.



**SUGGERIMENTO.** Indica informazioni comprenderenti un consiglio o un avviso utile.

### Spiegazione delle avvertenze e dei pitogrammi didattici



**AVVERTENZA!** Il collegamento elettrico deve essere eseguito da personale competente, addestrato e autorizzato.



**AVVERTENZA!** Il montaggio deve essere eseguito da personale competente, addestrato e autorizzato.



**AVVERTENZA!** Pericolo di scarica elettrica! Mai lavorare in presenza di tensione elettrica.



**AVVERTENZA!** Pericolo di scarica elettrica! La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita dal produttore o da un tecnico di assistenza incaricato dallo stesso oppure da una persona in possesso di qualifica paragonabile. In caso di disturbi o guasto della sorgente luminosa si prega di rivolgersi a TRILUX.



**AVVISO.** Durante le operazioni di montaggio usare guanti puliti per prevenire l'accumulo di sporco.

### Istruzioni ed etichette di sicurezza



#### Reattori elettronici

Un'interruzione del conduttore di neutro nel circuito trifase provoca danni da sovratensioni nell'impianto di illumi-

nazione. Aprire il morsetto di sezionamento del conduttore di neutro solo senza tensione e chiuderlo prima del reinserimento. La massima temperatura ambiente ammissibile (ta) dell'apparecchio non deve essere oltrepassata. Questo ridurrebbe altrimenti la durata utile e, nel caso estremo, si rischierebbe un guasto precoce dell'apparecchio. Realizzare i cavi di allacciamento per ingressi di comando di alimentatori DALI (1-10 V, DALI ecc.) in modo che presentino rigidità dielettrica con tensione di rete di 230 V (isolamento base).

### Impiego secondo destinazione

Destinato all'impiego in interni con una temperatura ambiente massimale ( $t_a$ ) di 25 °C

Classe di isolamento: I

Grado di protezione: IP20

Idoneo per instradamento di rete. Massima corrente totale **10 A per 1,5 mm<sup>2</sup>**.

Idoneo per instradamento di rete. Massima corrente totale **16 A per 2,5 mm<sup>2</sup>**.

Non destinato ad atmosfere corrosive (ad esempio piscina, allevamento intensivo di animali, tunnel).

Il numero di apparecchi nella fila continua dipende dall'interruttore automatico inserito a monte:

	B10 A	C10 A
LUCEOS ...	15	
LUCEOS ACT ...	6	10
LUCEOS CDP-A ...	12	20

### Conformità

#### Direttiva 2014/53/UE

Dichiarazione di conformità UE semplificata secondo direttiva RED nel caso che nell'apparecchio sia installato un alimentatore con interfaccia NFC o un componente radio: Con il presente documento, TRILUX dichiara che il tipo di apparecchiatura radio seguente LUCEOS ... è conforme alla direttiva 2014/53/

## LUCEOS

UE. Per il testo completo della dichiarazione di conformità UE si rimanda all'Internet: [www.trilux.com/eu-conformity](http://www.trilux.com/eu-conformity)

### Smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche



Alla fine del loro periodo di durata utile, raccogliere e smaltire i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettroniche sempre in modo differenziato. Nel dubbio, si raccomanda di chiedere informazioni su uno smaltimento conforme alla normativa ambientale presso le autorità municipali del posto o aziende specializzate nello smaltimento di rifiuti. Per informazioni aggiornate sulla classe di efficienza energetica della variante di prodotto scelta si rimanda alla scheda tecnica del rispettivo apparecchio. Indicazioni sulla sostituzione o lo smontaggio della lampada secondo regolamento 2019/2020/UE possono essere consultate su: [www.trilux.com/EcoDesign](http://www.trilux.com/EcoDesign)

## ES

### Para su seguridad

Por favor, lea detenidamente todas las indicaciones y los pasos de montaje. Guarde las instrucciones para los trabajos de mantenimiento y desmontaje.

### Explicación de los niveles de alerta

Por favor, tenga en cuenta y siga las indicaciones de peligro. ¡El incumplimiento de las indicaciones de peligro puede provocar lesiones o daños materiales!



**¡ADVERTENCIA!** Indica peligros que pueden provocar lesiones graves y/o mortales.



**¡ATENCIÓN!** Indica peligros que pueden provocar lesiones y riesgos de salud.



**IMPORTANTE.** Indica peligros que pueden provocar daños materiales o fallos de funcionamiento.



**CONSEJO.** Indica información con un consejo o una pista útil.

### Explicación de las advertencias y los pictogramas de instrucción



**¡ADVERTENCIA!** La conexión eléctrica debe ser realizada por personal profesional, formado y autorizado.



**¡ADVERTENCIA!** El montaje debe ser realizado por personal profesional, formado y autorizado.



**¡ADVERTENCIA!** ¡Riesgo de choque eléctrico! Nunca realice trabajos si esta tiene tensión eléctrica.



**¡ADVERTENCIA!** ¡Riesgo de descarga eléctrica! La fuente de luz de esta luminaria debe ser sustituida por el fabricante, por un técnico de servicio encargado por él o por una persona de cualificación similar. En caso de fallos o averías de la fuente de luz, por favor, póngase en contacto con TRILUX.



**IMPORTANTE.** Póngase guantes de montaje limpios para evitar ensuciamiento.

### Instrucciones y etiquetas de seguridad



#### Balastos electrónicos (EVGs)

Una interrupción del conductor neutro en el circuito de corriente trifásica provoca daños por sobretensión en la instalación de iluminación. Solamente abra el borne desconectador del conductor neutro cuando este esté desconectado de la tensión y cierre el borne desconectador del conductor neutro antes de la reconexión. No debe sobrepasarse la temperatura ambiente máxima admitida ta de la luminaria. Al sobrepasarla, la vida útil se reduce y, en un caso extremo, puede provocarse un fallo prematuro de la luminaria. Los cables de conexión para las entradas de control de los equipamientos eléctricos DALI (EVGs) regulables (1-10 V, DALI, etc.) 230 V deben ser resistentes a la tensión de red (aislamiento básico).



## Uso previsto

Destinado para espacios interiores con una temperatura ambiente máxima:  **$t_a$  de 25 °C**

Clase de protección: **I**

Grado de protección: **IP20**

Apto para el cableado suplementario.  
Corriente total máx. **10 A** con **1,5 mm<sup>2</sup>**.

Apto para el cableado suplementario.  
Corriente total máx. **16 A** con **2,5 mm<sup>2</sup>**.

No está destinado a atmósferas corrosivas (por ejemplo piscina, cría intensiva de animales, túnel).

El número de luminarias en la línea continua depende del interruptor automático preconectado:

	B10 A	C10 A
LUCEOS ...	15	
LUCEOS ACT ...	6	10
LUCEOS CDP-A ...	12	20

## Conformidad

### Directiva 2014/53/CE

Declaración de conformidad CE simplificada según la directiva RED si está integrado en la luminaria un equipamiento eléctrico con interfaz NFC o un componente de radiocontrol: Con la presente, TRILUX declara que el tipo **LUCEOS ...** de equipo radioeléctrico siguiente cumple con la directiva 2014/53/CE. Puede encontrar el texto completo de la declaración de conformidad CE en Internet: [www.trilux.com/eu-conformity](http://www.trilux.com/eu-conformity)

### Eliminación de dispositivos eléctricos y electrónicos antiguos

Recoja y elimine los dispositivos eléctricos y electrónicos antiguos siempre por separado al final de su vida útil. En caso de duda, consulte las autoridades comunales o las empresas especializadas en eliminación de residuos para tener

## LUCEOS

información sobre la eliminación respetuosa con el medio ambiente. En la ficha técnica de la luminaria correspondiente puede encontrar información actualizada sobre la clase de eficiencia energética de la variante de producto seleccionada. Para indicaciones sobre sustitución o desmontaje de la lámpara según el reglamento 2019/2020/EU consulte: [www.trilux.com/EcoDesign](http://www.trilux.com/EcoDesign)

NL

### Voor uw veiligheid

Lees alle aanwijzingen en montagestappen zorgvuldig. Bewaar de handleiding voor latere onderhouds- of demontagewerkzaamheden.

### Verklaring van de waarschuwingsniveaus

Neem de waarschuwingen in acht en volg de instructies. Bij niet-naleving kan letsel of materiële schade het gevolg zijn!



**WAARSCHUWING!** Wijst op gevaren die zware en/of dodelijke letsls tot gevolg kunnen hebben.



**VOORZICHTIG!** Wijst op gevaren die kunnen leiden tot letsls of gezondheidsrisico's.



**BELANGRIJK.** Wijst op gevaren die kunnen leiden tot materiële schade of functionele storingen.



**TIP.** Wijst op informatie die een advies of een nuttige aanwijzing bevat.

### Verklaring van waarschuwingen en instructiepictogrammen



**WAARSCHUWING!** De elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd door bevoegd en opgeleid personeel.



**WAARSCHUWING!** De montage moet worden uitgevoerd door bevoegd en opgeleid personeel.



**WAARSCHUWING!** Gevaar voor een elektrische schok! Werk nooit terwijl deze onder elektrische spanning staat.

## LUCEOS



**WAARSCHUWING!** Gevaar voor een elektrische schok! De lichtbron van deze armatuur moet worden vervangen door de fabrikant, een door de fabrikant gemachtigd servicetechnicus of een persoon met vergelijkbare kwalificaties. Neem contact op met TRILUX in geval van een storing of uitval van de lichtbron.



**BELANGRIJK.** Draag schone montagehandschoenen, om verontreiniging te voorkomen.

### Veiligheidsinstructies en -etiketten



#### Elektronische voorschakelapparaten (EVSA's)

Een onderbreking van de nulleider in de draaistroomkring veroorzaakt schade door overspanning in de verlichtingsinstallatie. Open de nulklem alleen als de kring spanningsvrij is en sluit de nulklem Alvorens de spanning weer in te schakelen. De maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur (ta) van de armatuur mag niet overschreden worden. Overschrijding van de maximumtemperatuur kan de levensduur van de armatuur verkorten en in extreme gevallen zelfs leiden tot vroege uitval. De aansluiteidingen voor stuuringangen van DALI-hulpapparaten (1-10 V, DALI enz.) moeten geschikt zijn voor een netspanning van 230 V (basisisolatie).

### Bedoeld gebruik

Bedoeld voor binnengebruik bij een maximum omgevingstemperatuur van:  **$t_a$  25 °C**

Beschermcategorie: **I**

Beschermklasse: **IP20**

Geschikt voor doorlussen van de voeding.  
Max. totale stroom **10 A** bij **1,5 mm<sup>2</sup>**.

Geschikt voor doorlussen van de voeding.  
Max. totale stroom **16 A** bij **2,5 mm<sup>2</sup>**.

Niet bedoeld voor corrosieve atmosferen (bijv. zwembad, intensieve veehouderij, tunnel).

Hoeveel armaturen er in één lichtlijn kunnen, hangt af van de installatie-automaat waarmee de lichtlijn is verbonden:

	B10 A	C10 A
LUCEOS ...	15	
LUCEOS ACT ...	6	10
LUCEOS CDP-A ...	12	20

## Conformiteit

### Richtlijn 2014/53/EU

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring volgens de RED-richtlijn, als in de armatuur een hulpapparaat met een NFC-interface of een radiocomponent is ingebouwd:

Hiermee verklaart TRILUX dat het volgende type radioapparatuur **LUCEOS ...** in overeenstemming is met de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring vindt u op het internet: [www.trilux.com/eu-conformity](http://www.trilux.com/eu-conformity)

### Afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten moeten altijd gescheiden van het andere afval worden bewaard en afgevoerd. Vraag in geval van twijfel aan de plaatselijke bevoegde openbare dienst of een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf hoe u deze apparaten afdankt met respect voor het milieu. Actuele informatie over de energie-efficiëntieklassen van de geselecteerde productvariant vindt u in het betreffende gegevensblad van de armatuur. Aanwijzingen met betrekking tot de vervanging of demontage van de lichtbron conform Verordening (EU) 2019/2020 vindt u op: [www.trilux.com/EcoDesign](http://www.trilux.com/EcoDesign)

PL

### Zasady bezpieczeństwa



Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i czynności montażowe. Zachować instrukcję na wypadek konserwacji lub demontażu.

#### **Wyjaśnienie poziomów ostrzegania**

Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych. Nieprzestrzeganie wskazówek ostrzegawczych może spowodować obrażenia ciała lub szkody rzeczowe!



**OSTRZEŻENIE!** Oznacza zagrożenia, które mogą prowadzić do poważnych i/lub śmiertelnych obrażeń ciała.



**UWAGA!** Oznacza zagrożenia, które mogą prowadzić do obrażeń ciała lub zagrożenia dla zdrowia.



**WSKAZÓWKA.** Oznacza zagrożenia, które mogą prowadzić do szkód materialnych lub nieprawidłowego działania.



**PORADA.** Oznacza informacje, które zawierają poradę lub przydatną wskazówkę.

#### **Objaśnienie ostrzeżeń i pictogramów instruktażowych**



**OSTRZEŻENIE!** Podłączenie elektryczne musi być wykonane przez kompetentny personel, który został przeszkolony i posiada odpowiednie uprawnienia.



**OSTRZEŻENIE!** Montaż musi być przeprowadzony przez kompetentny personel, który został przeszkolony i posiada odpowiednie uprawnienia.



**OSTRZEŻENIE!** Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Nigdy nie pracować pod napięcie elektryczne.



**OSTRZEŻENIE!** Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Źródło światła tej oprawy może być wymieniane wyłącznie przez producenta, wyznaczonego przez niego technika serwisu lub porównywalnie wykwalifikowaną osobę. W przypadku usterek lub awarii źródła światła prosimy o kontakt z firmą TRILUX.

## LUCEOS



**WSKAZÓWKA.** Aby zapobiec zabrudzeniom, należy nosić czyste rękawice montażowe.

#### **Instrukcje bezpieczeństwa i etykiety bezpieczeństwa**



#### **Stateczników elektronicznych**

Przerwanie przewodu zerowego w obwodzie trójfazowym prowadzi do uszkodzenia instalacji oświetleniowej na skutek przepięcia. Zacisk rozłączny przewodu zerowego należy rozwierać tylko po odłączeniu od zasilania i zewrzeć go ponownie przed ponownym włączeniem. Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej temperatury otoczenia ta oprawy. Przegrzanie skraca trwałość urządzenia, a w ekstremalnych przypadkach grozi przedwczesna awaria oprawy. Przewody podłączeniowe wejść sterujących urządzeń roboczych DALI (1...10 V, DALI itp.) muszą mieć izolację dopuszoną do pracy pod napięciem 230 V (izolacja podstawowa).

#### **Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem**

Przeznaczona do eksploatacji w pomieszczeniach o temperaturze otoczenia maksymalna:  $t_a \leq 25^\circ\text{C}$

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: IP20

Nadaje się do wyprowadzenia zasilania. Maks. prąd całkowity **10 A** przy **1,5 mm<sup>2</sup>**.

Nadaje się do wyprowadzenia zasilania. Maks. prąd całkowity **16 A** przy **2,5 mm<sup>2</sup>**.

Nie jest przeznaczony do stosowania w atmosferach korozyjnych (np. basen, intensywna hodowla zwierząt, tunel)

Liczba opraw oświetleniowych w rzędzie ciągłym zależy od wyłącznika głównego:

	B10 A	C10 A
LUCEOS ...	15	
LUCEOS ACT ...	6	10
LUCEOS CDP-A ...	12	20

## LUCEOS

#### **Zgodność**

#### **Dyrektywą 2014/53/UE**

Uproszczona deklaracja zgodności UE zgodnie z dyrektywą RED, jeżeli oprawa jest wyposażona w zasilacz z interfejsem NFC lub komponentem radiowym:

Firma TRILUX niniejszym oświadcza, że następujący typ instalacji radiowej **LUCEOS ...** jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności znaleźć można w internecie: [www.trilux.com/eu-conformity](http://www.trilux.com/eu-conformity)

#### **Utylizacja użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego**




Po zakończeniu okresu eksploatacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne należy zawsze zbierać i utylizować oddzielnie. W przypadku wątpliwości należy uzyskać informacje na temat przyjaznego dla środowiska usuwania odpadów od władz lokalnych lub firm zajmujących się utylizacją odpadów specjalnych. Aktualne informacje dotyczące klasy wydajności energetycznej wybranego wariantu produktu znaleźć można na odpowiedniej karcie katalogowej oprawy. Wskazówki dotyczące wymiany lub demontażu źródła światła zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2020 znaleźć można pod adresem: [www.trilux.com/EcoDesign](http://www.trilux.com/EcoDesign)






## LUCEOS

Type	≈ kg
LUCEOS D/H1-L CDP … ETDD	3,6
LUCEOS D/H2-L CDP … ETDD	4,1
LUCEOS ACT D/H1-L CDP … ETDD	3,6
LUCEOS ACT D/H2-L CDP … ETDD	4,1
LUCEOS D/H2-L CDP-A … ETDD	4,1

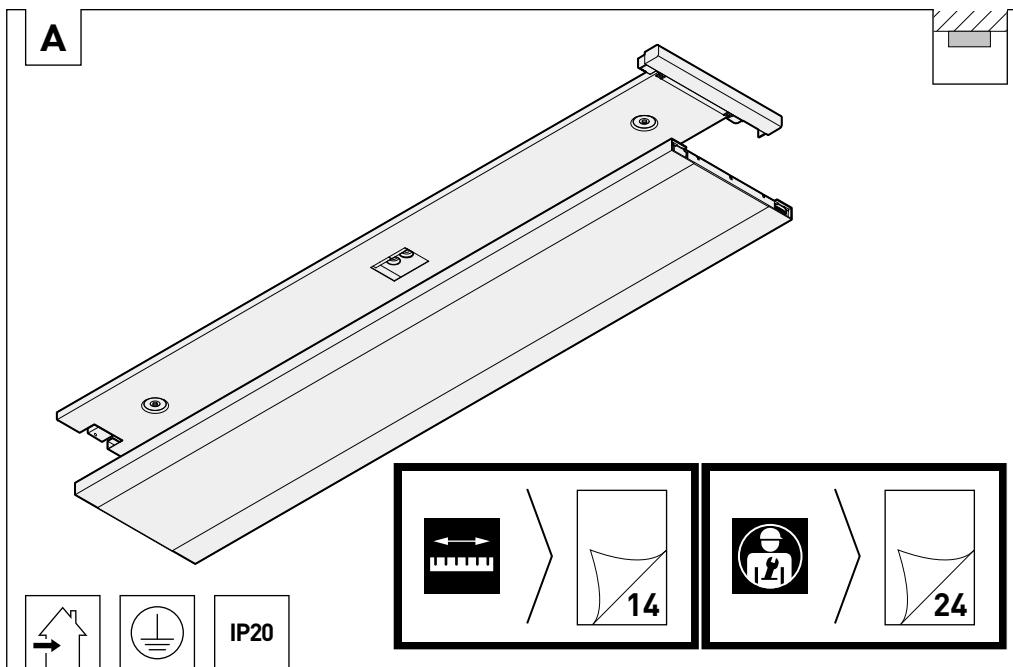

## LUCEOS


Type	≈ kg
LUCEOS D/H1-L CDP … ETDD	3,6
LUCEOS D/H2-L CDP … ETDD	4,1
LUCEOS ACT D/H1-L CDP … ETDD	3,6
LUCEOS ACT D/H2-L CDP … ETDD	4,1
LUCEOS D/H2-L CDP-A … ETDD	4,1

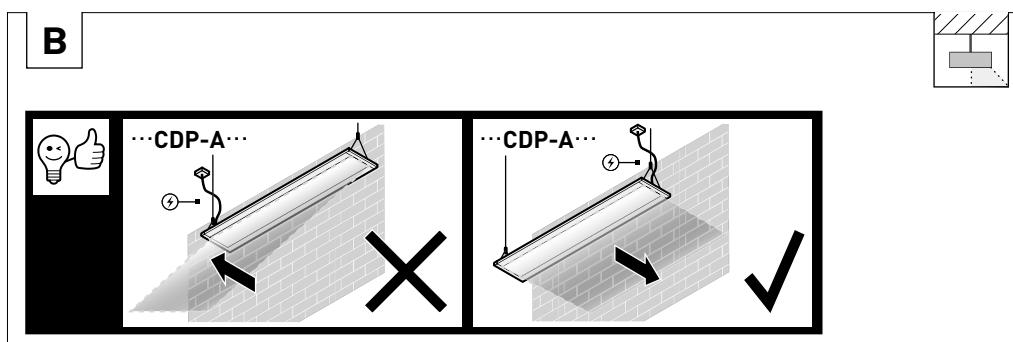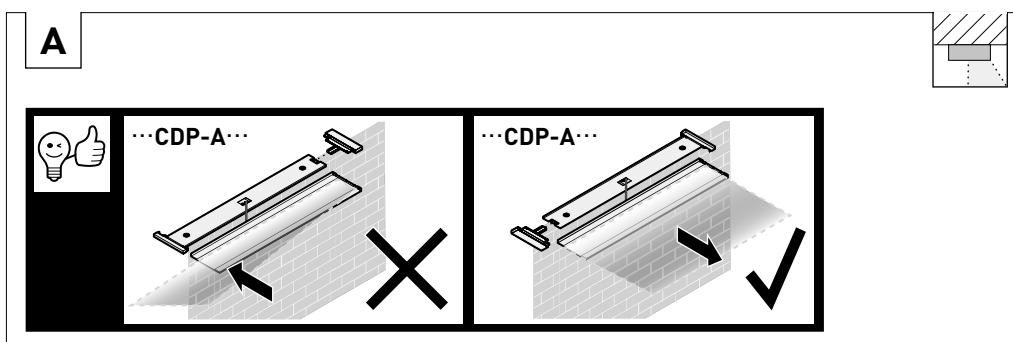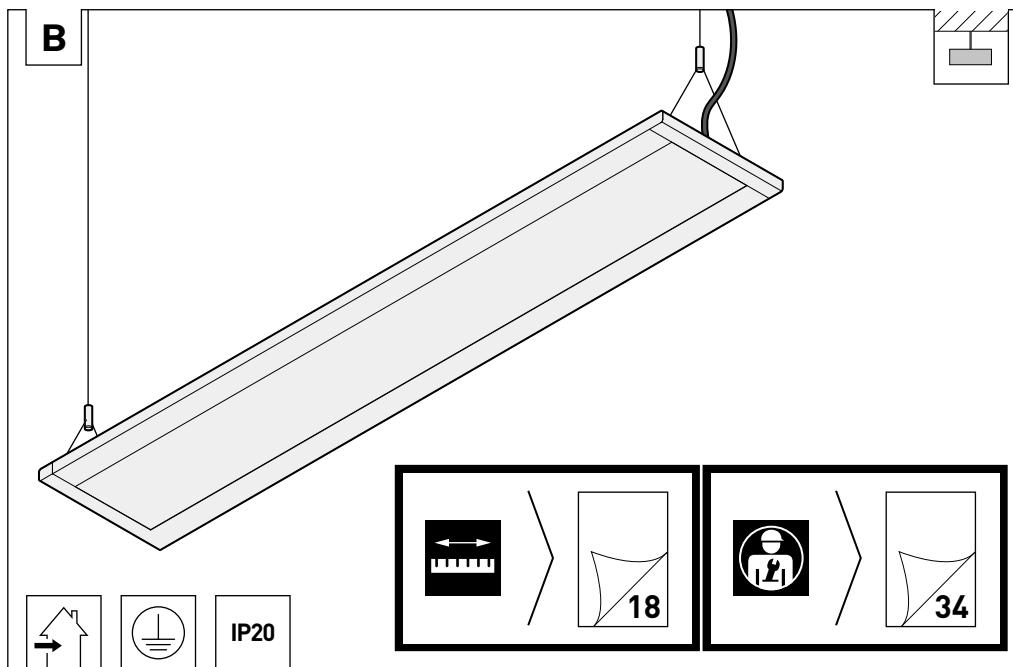




Type

LUCEOS D/H1-L CDP ... ETDD  
LUCEOS D/H2-L CDP ... ETDD  
LUCEOS ACT D/H1-L CDP ... ETDD  
LUCEOS ACT D/H2-L CDP ... ETDD  
LUCEOS D/H2-L CDP-A ... ETDD

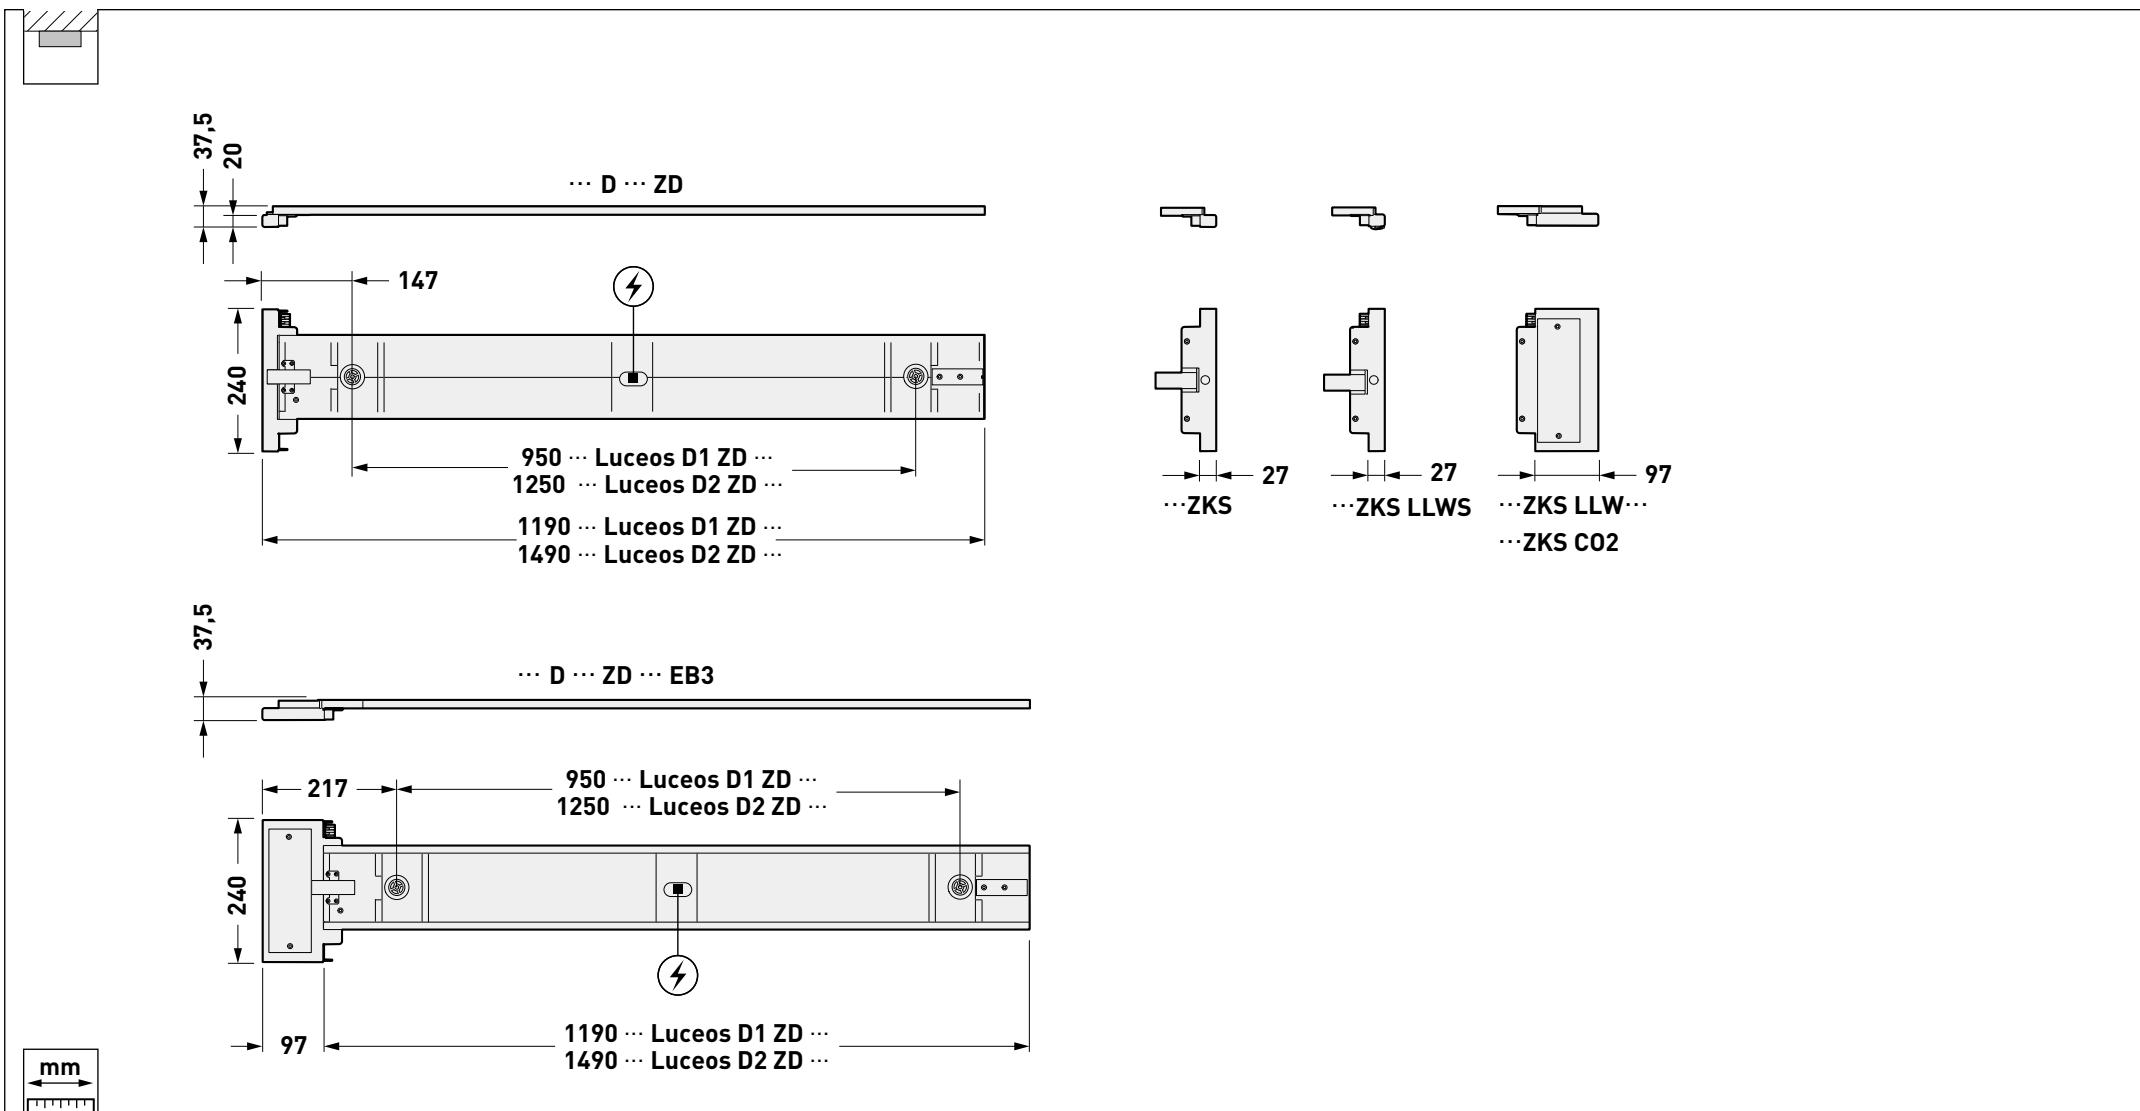


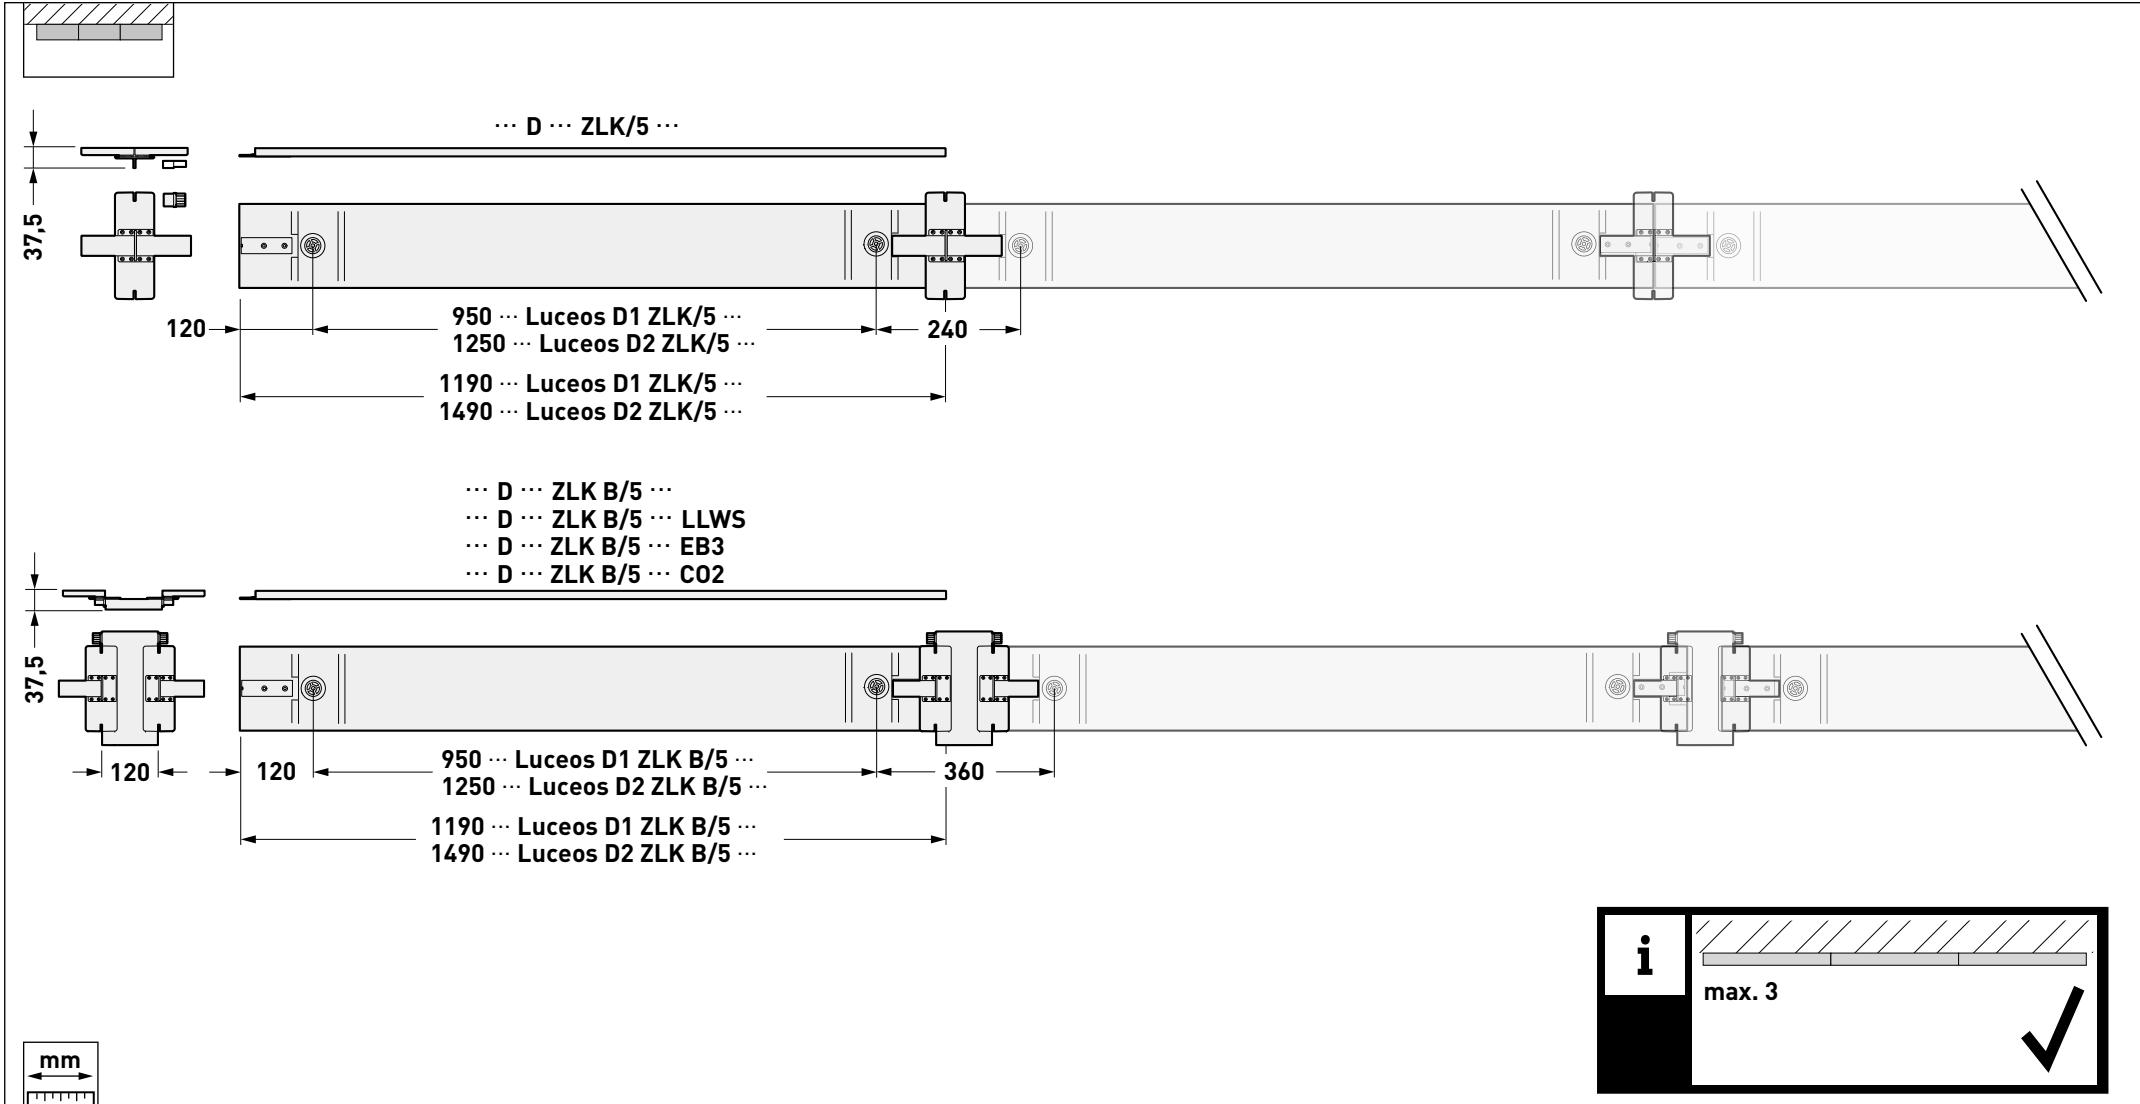



Type



LUCEOS D/H1-L CDP ... ETDD  
LUCEOS D/H2-L CDP ... ETDD  
LUCEOS ACT D/H1-L CDP ... ETDD  
LUCEOS ACT D/H2-L CDP ... ETDD  
LUCEOS D/H2-L CDP-A ... ETDD

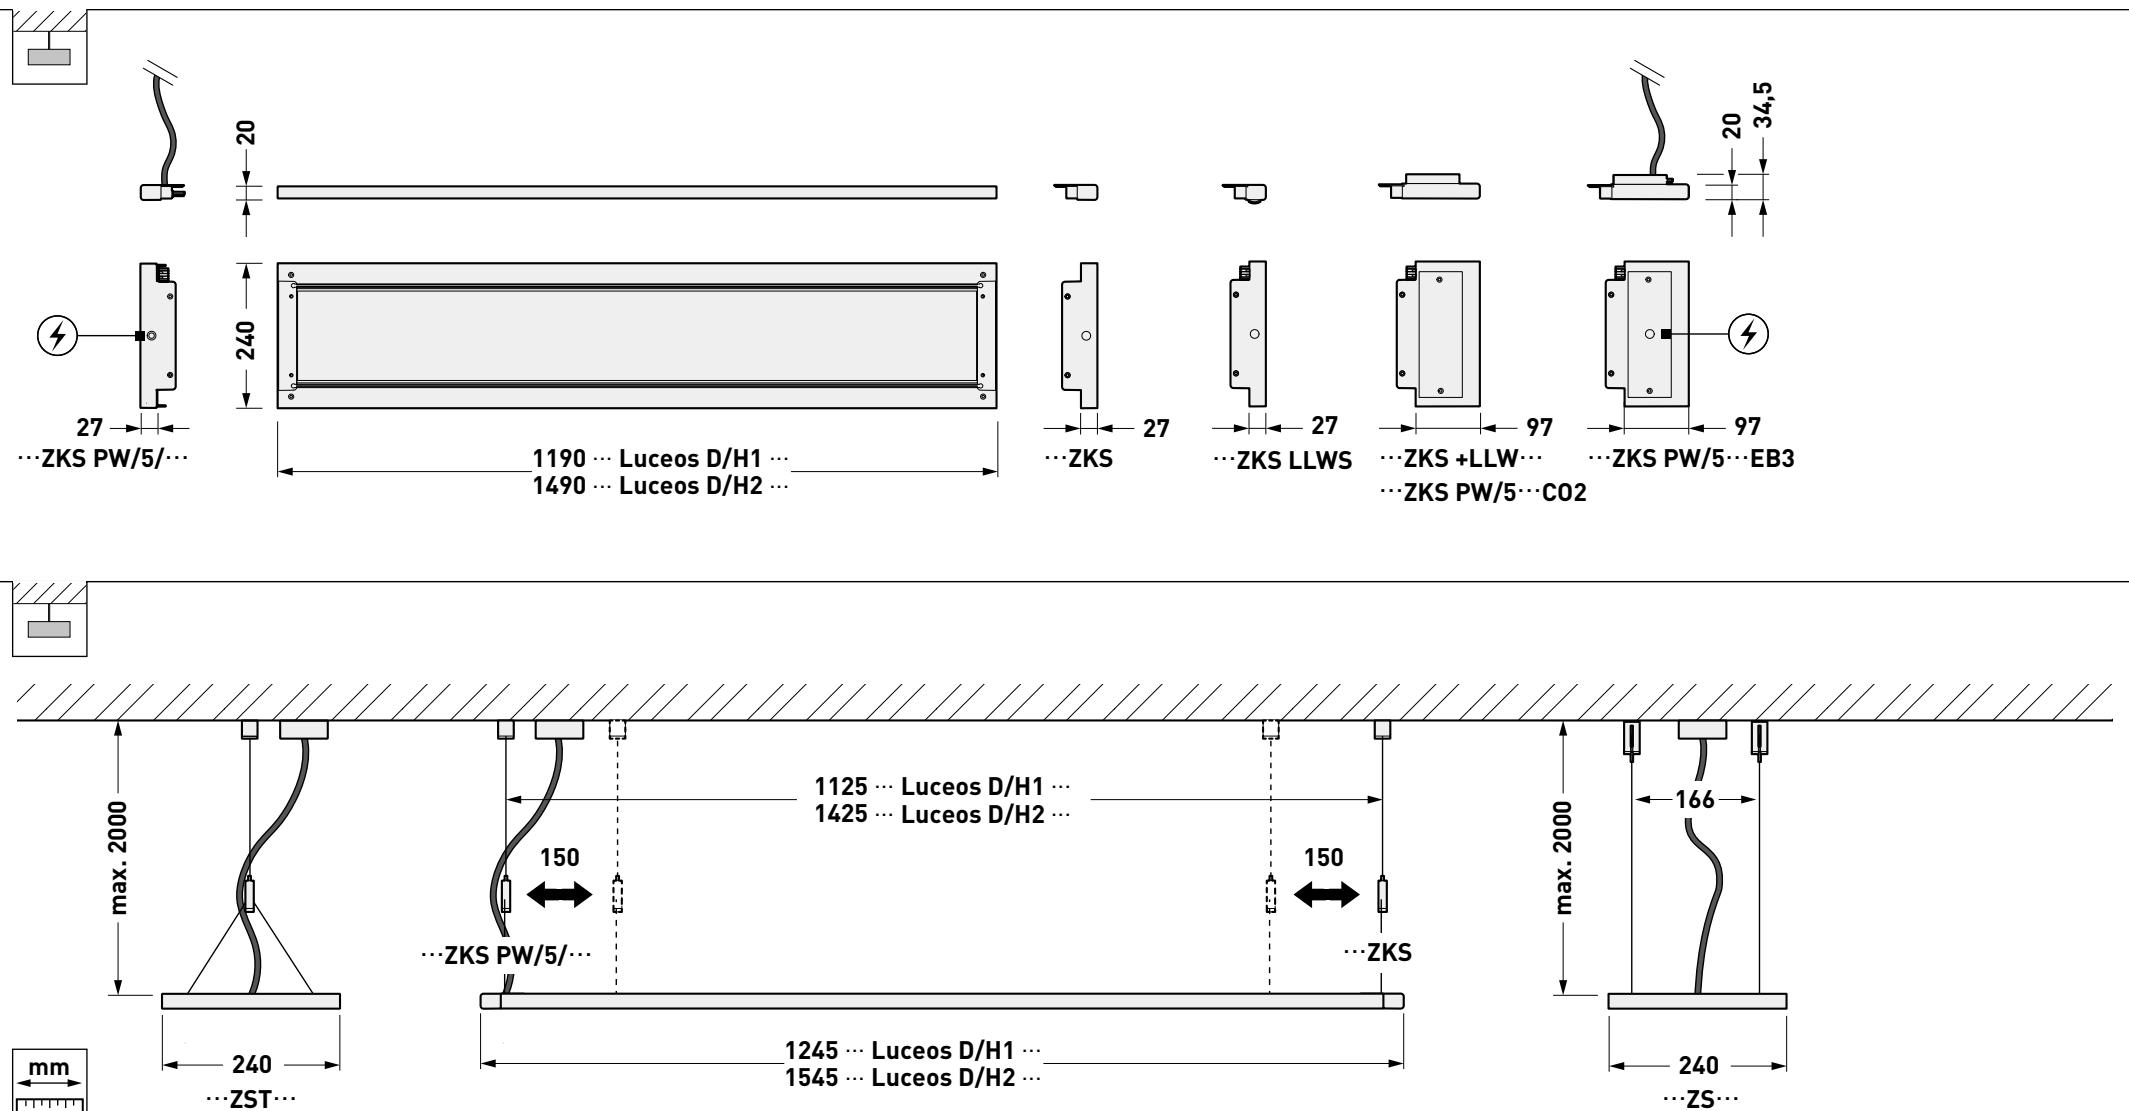



## Type


LUCEOS D/H1-L CDP ... ETDD  
LUCEOS D/H2-L CDP ... ETDD  
LUCEOS ACT D/H1-L CDP ... ETDD  
LUCEOS ACT D/H2-L CDP ... ETDD  
LUCEOS D/H2-L CDP-A ... ETDD

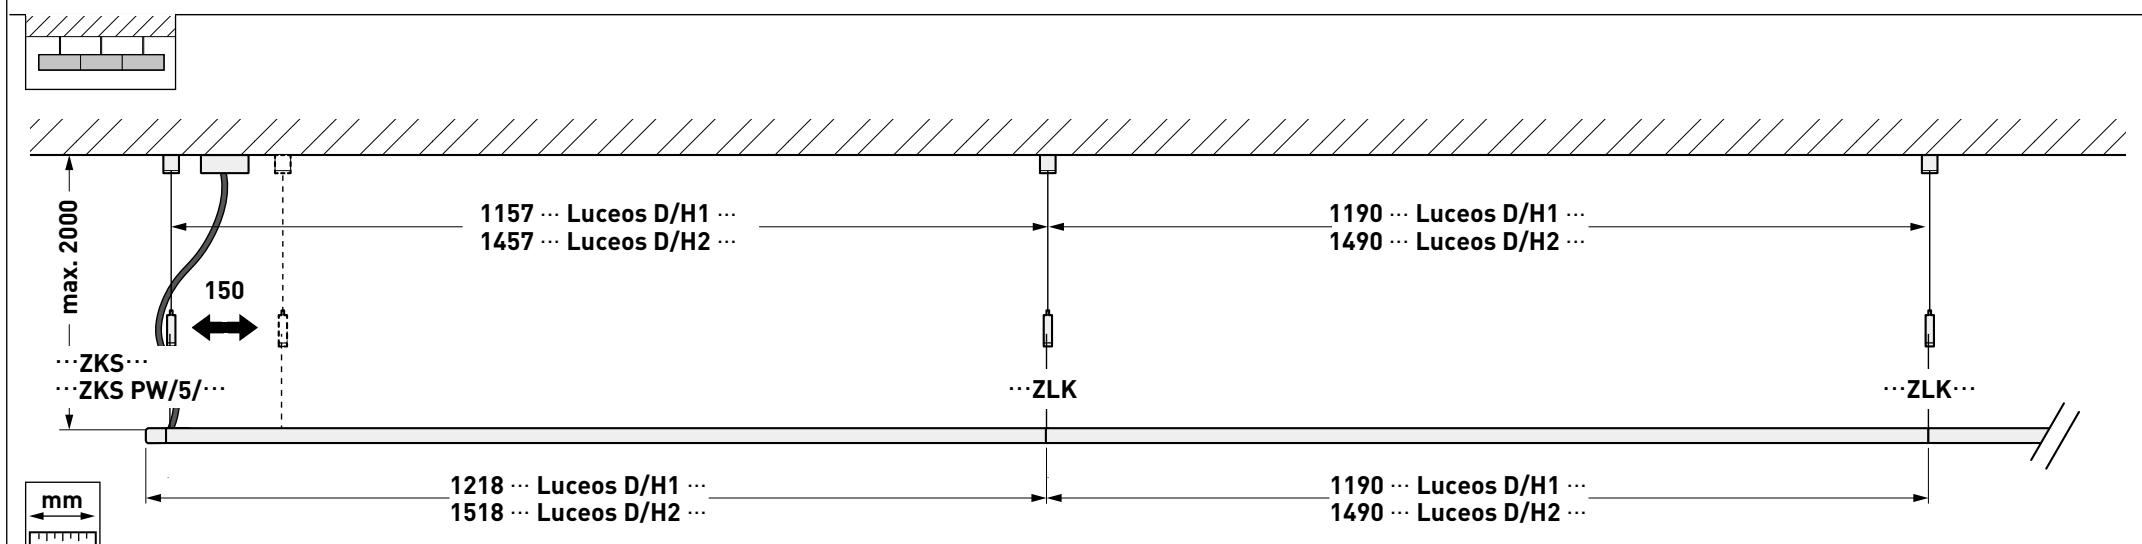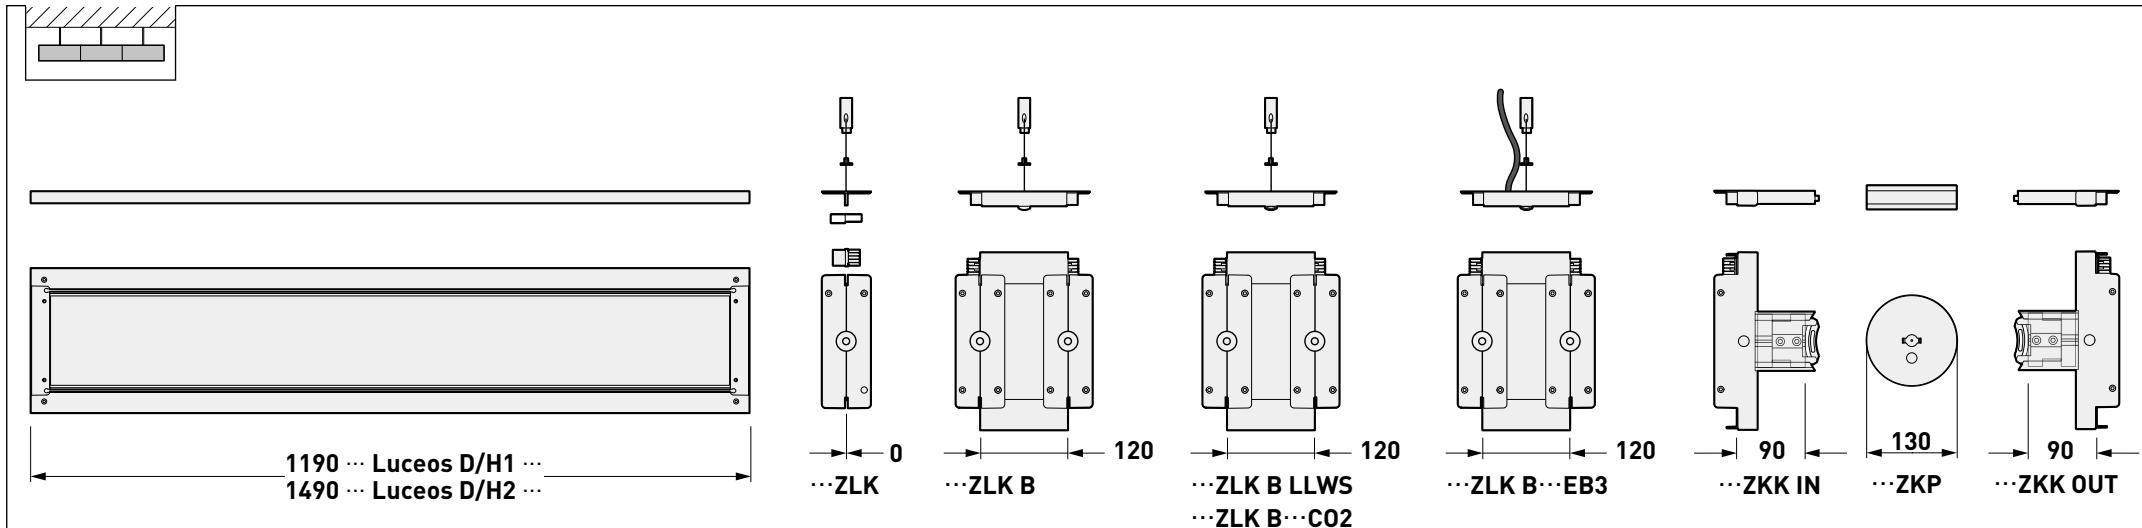



Type

LUCEOS D/H1-L CDP ... ETDD  
LUCEOS D/H2-L CDP ... ETDD  
LUCEOS ACT D/H1-L CDP ... ETDD  
LUCEOS ACT D/H2-L CDP ... ETDD  
LUCEOS D/H2-L CDP-A ... ETDD



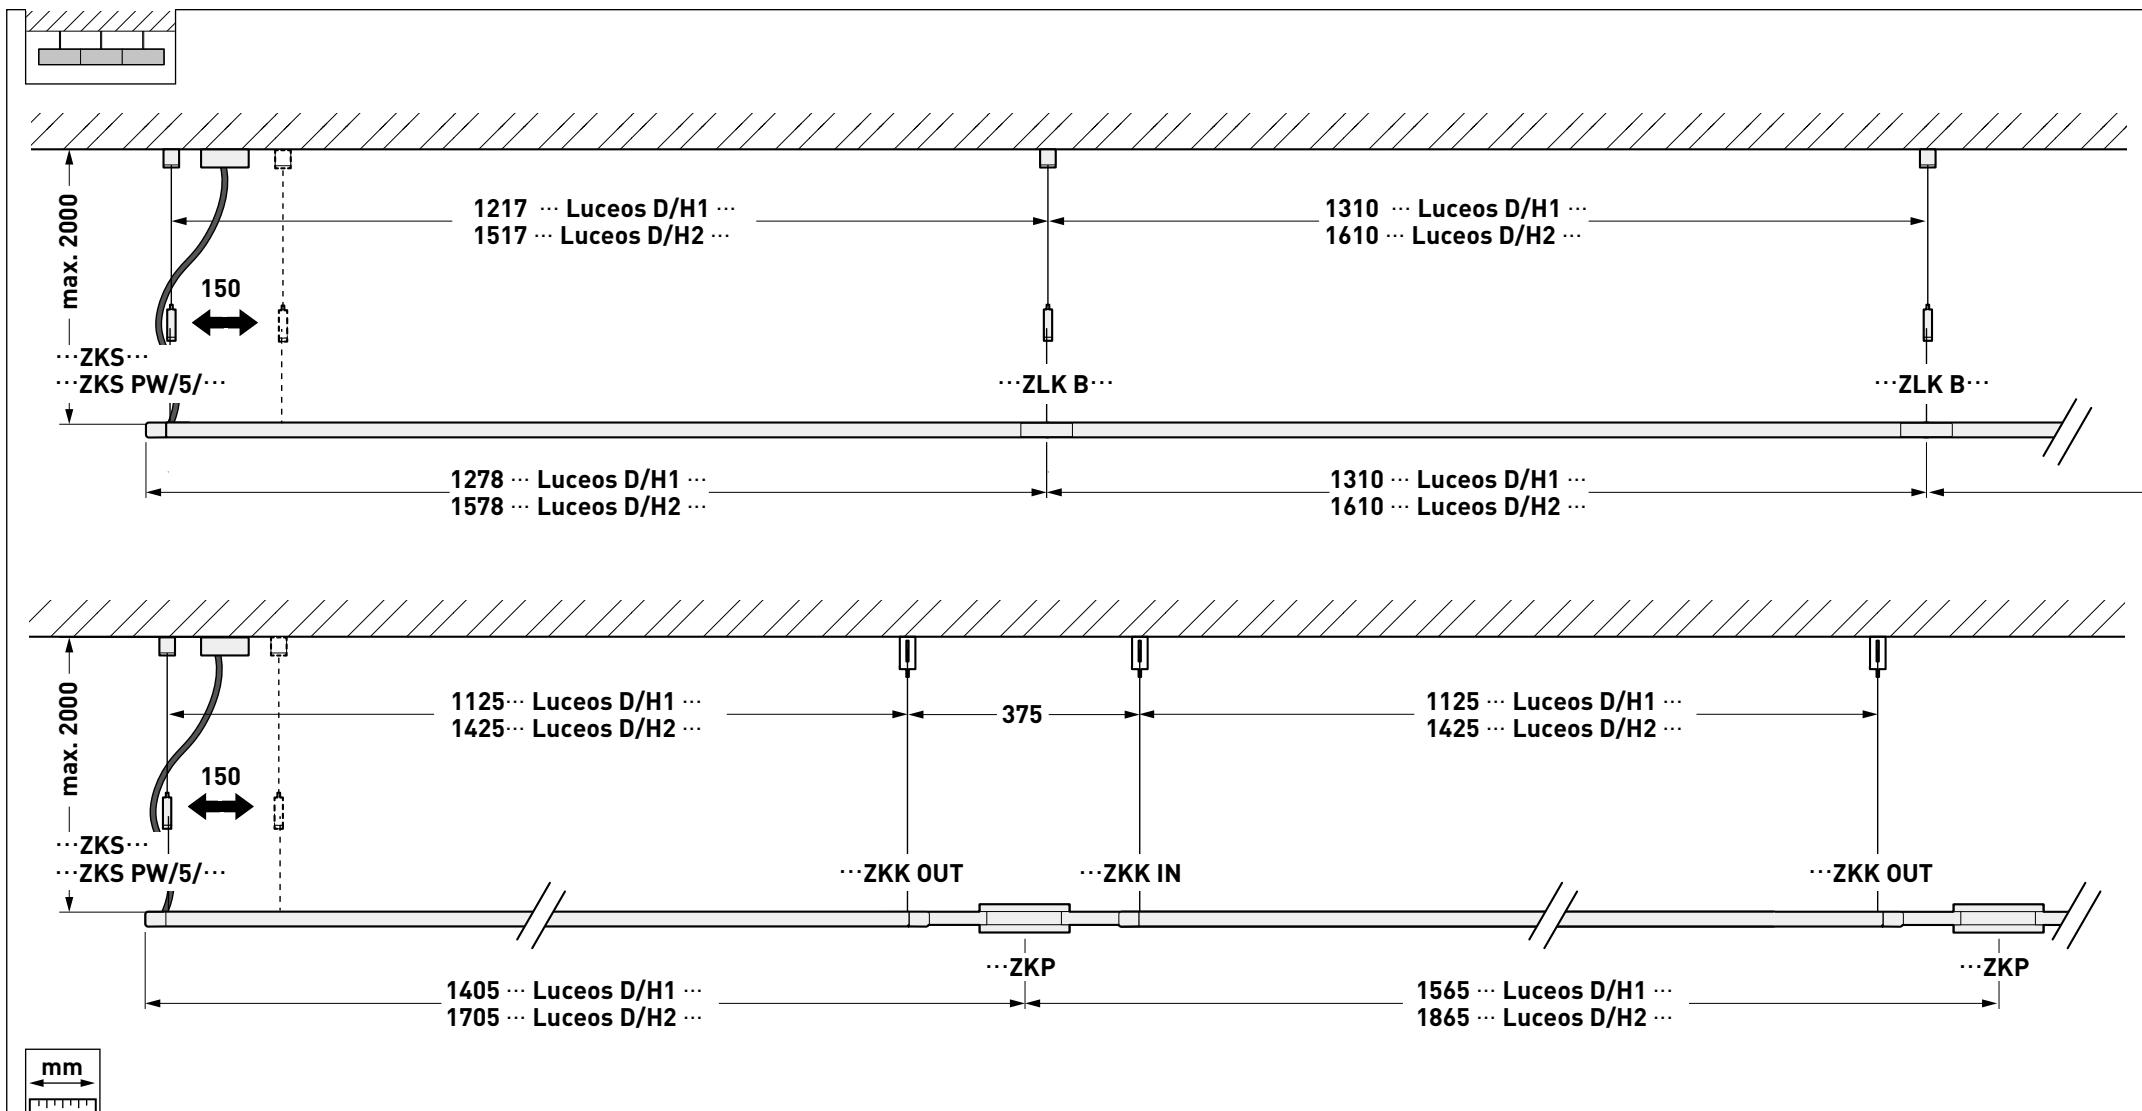




## LUCEOS

01

A

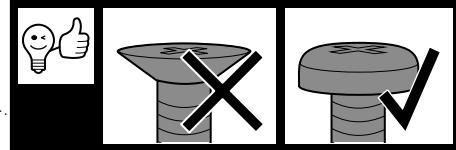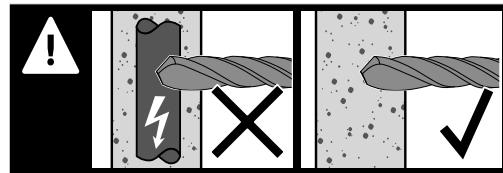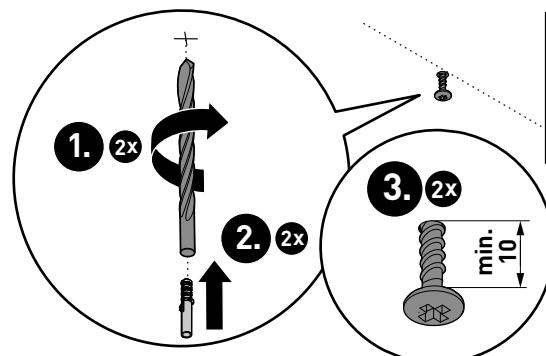

230 V ~

mm


02

A

a



Type	TOC	≈ kg
LUCEOS D1 ZD/01 EB3	76 761 00	2,1
LUCEOS D1 ZD/03 EB3	76 762 00	2,1
LUCEOS D2 ZD/01 EB3	77 543 00	2,5
LUCEOS D2 ZD/03 EB3	77 544 00	2,5

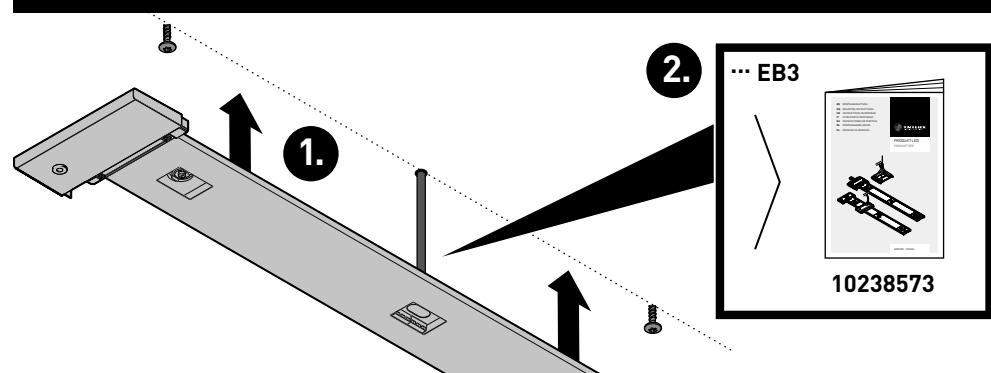


10238573

## LUCEOS


02

A

b




Type	TOC	≈ kg
LUCEOS D1 ZD/01	71 568 00	2,0
LUCEOS D1 ZD/03	71 570 00	2,0
LUCEOS D2 ZD/01	71 569 00	2,4
LUCEOS D2 ZD/03	71 571 00	2,4

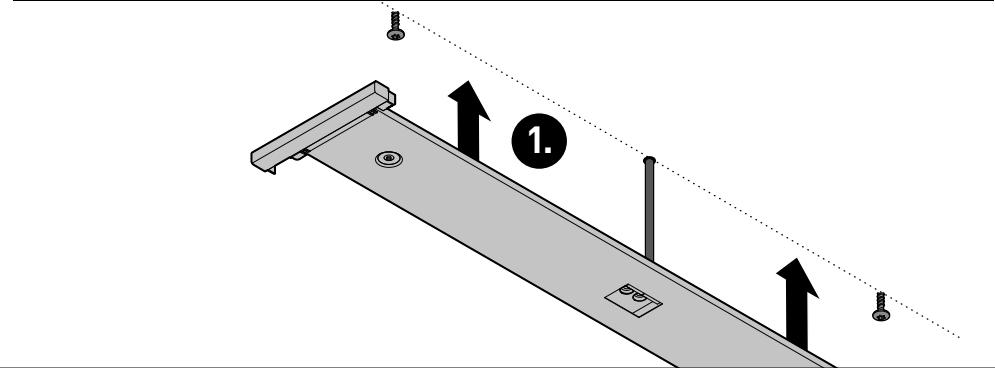

03

A

b

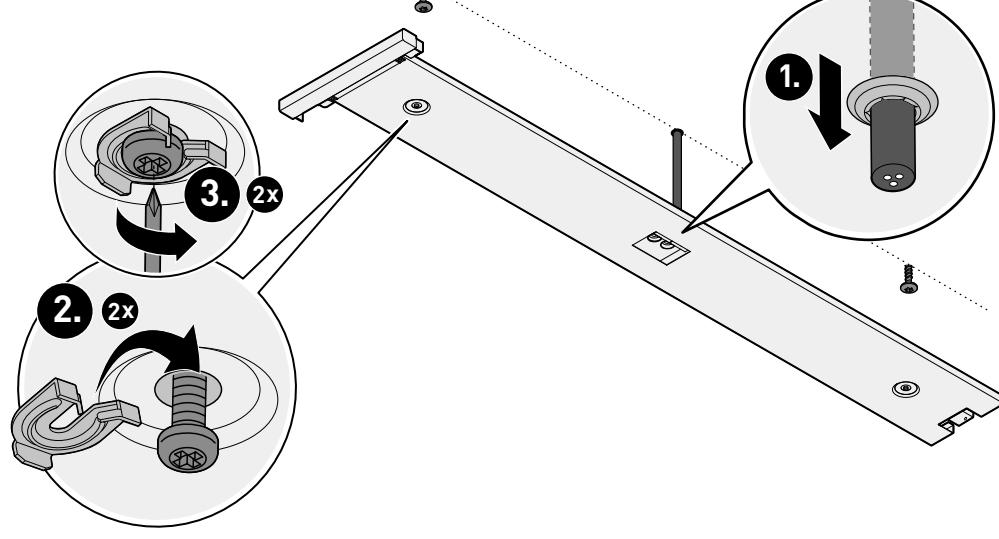




04

A

b

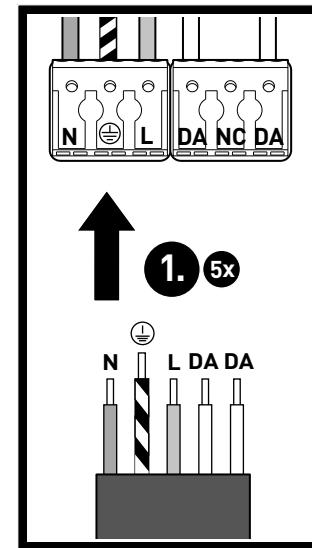

## LUCEOS



## LUCEOS

06

A

c

06

A

c




Type	TOC	≈ kg
LUCEOS D1 ZLK/5/01	71 702 00	1,7
LUCEOS D1 ZLK/5/03	71 707 00	1,7
LUCEOS D2 ZLK/5/01	71 782 00	2,1
LUCEOS D2 ZLK/5/03	71 783 00	2,1

05

A


b

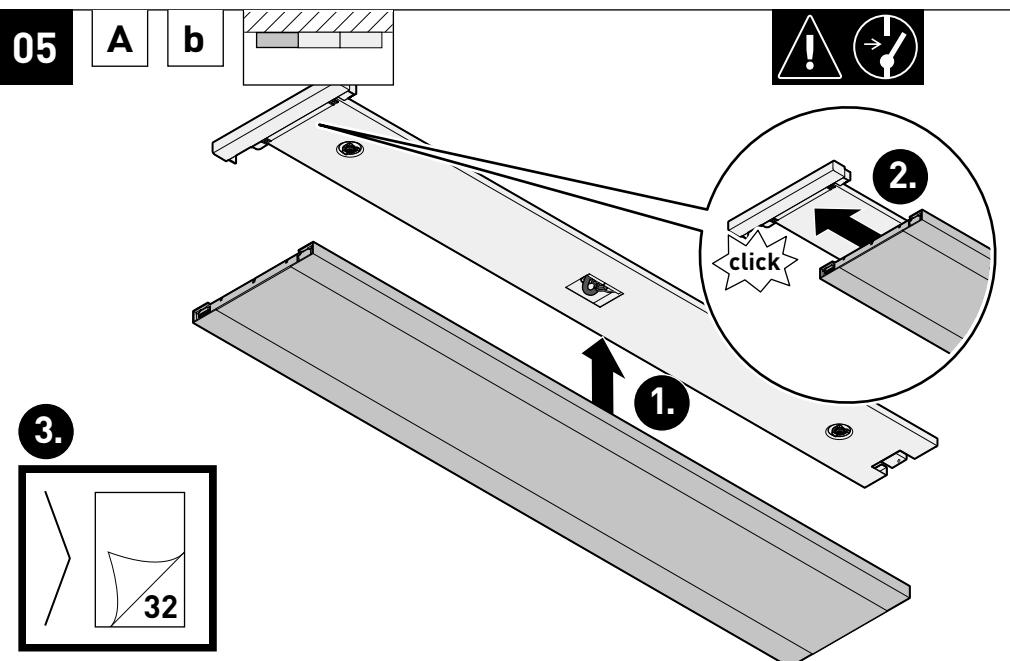

07





A

c

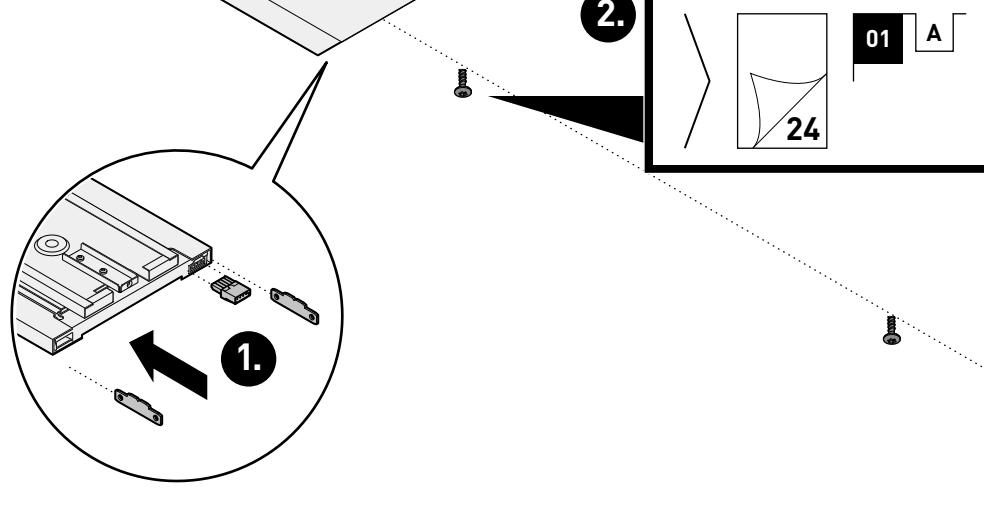



## LUCEOS

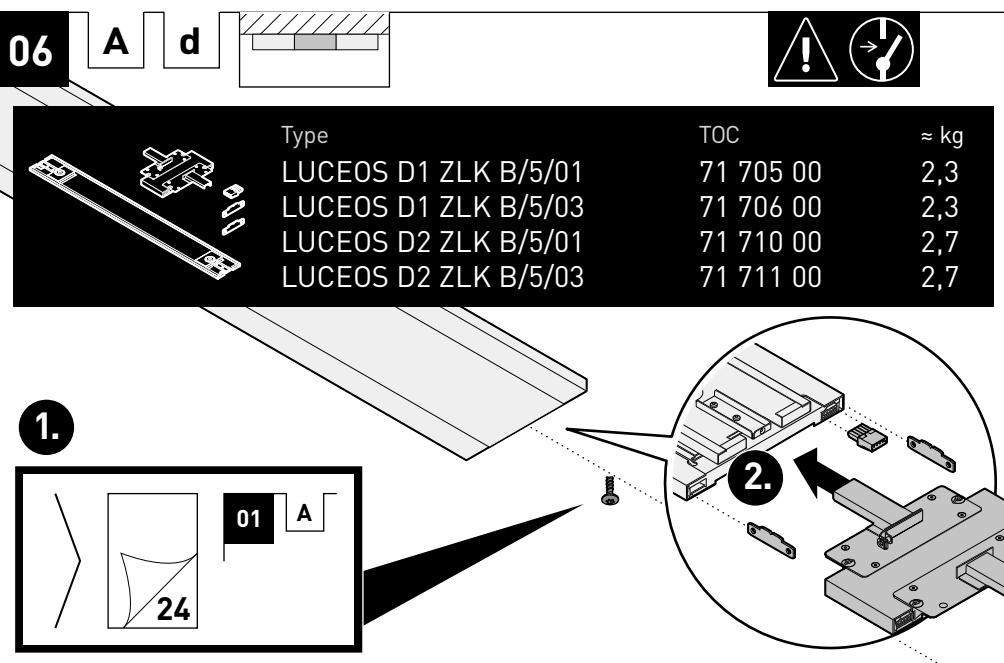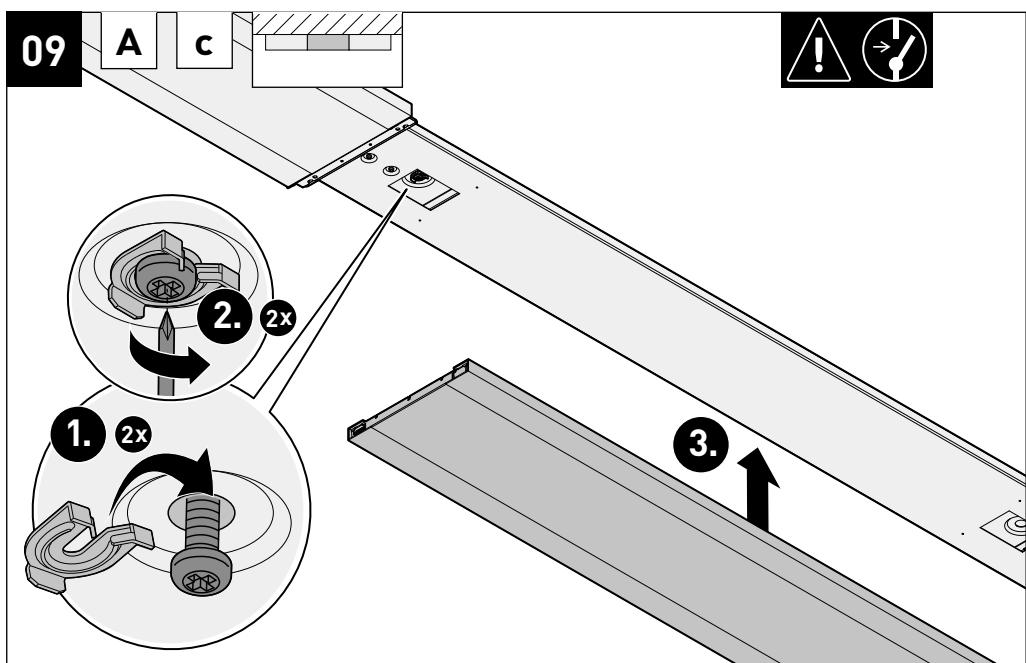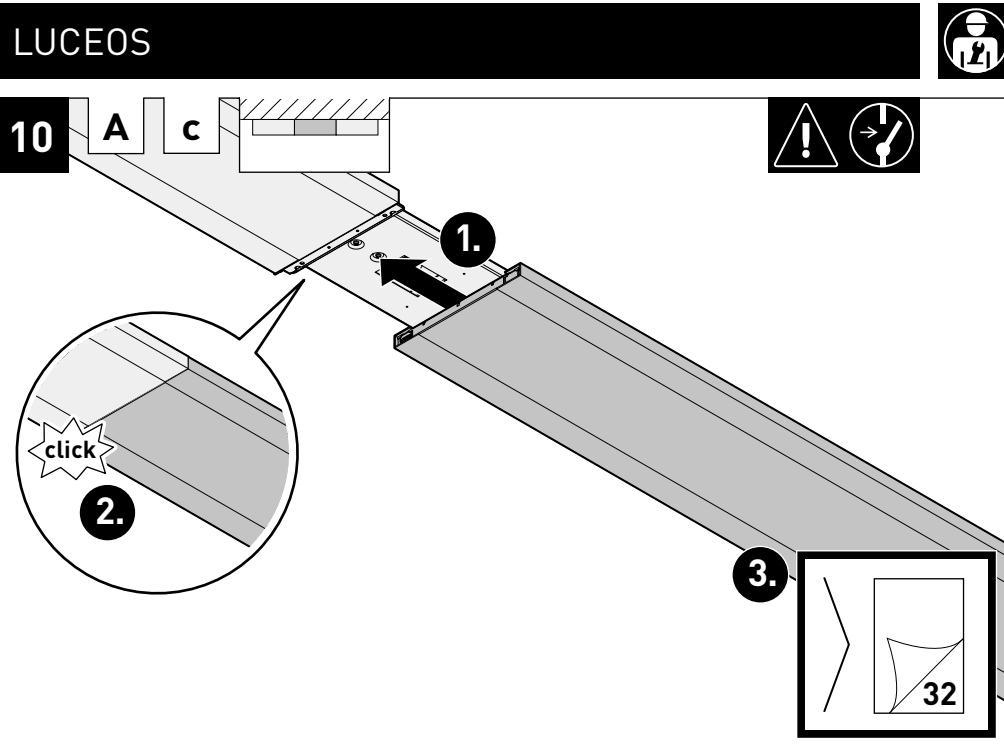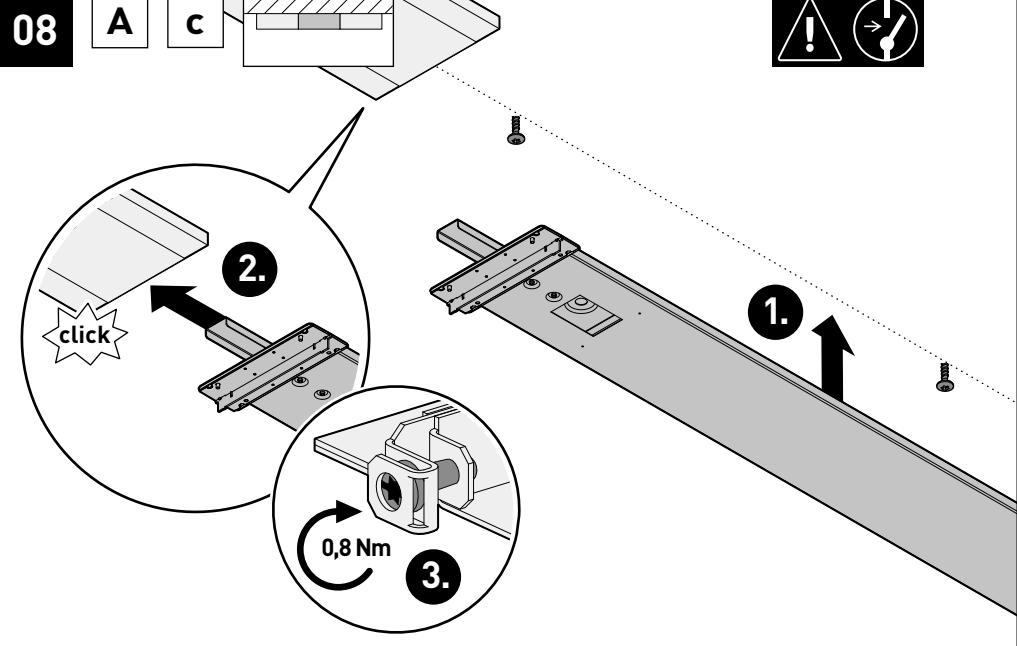




## LUCEOS

07

A


d

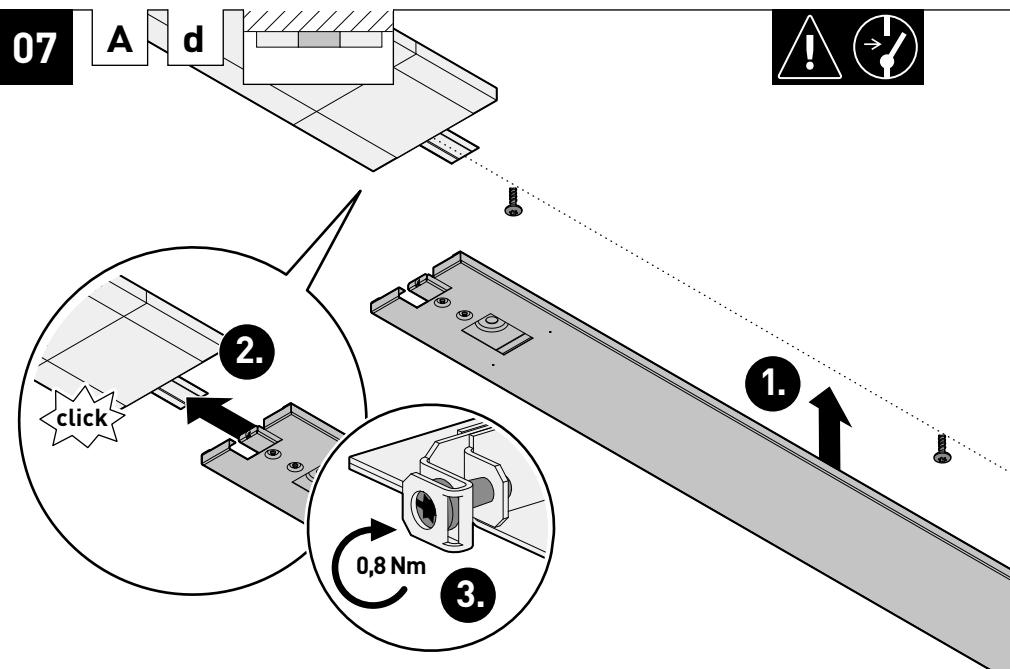

08

A

d

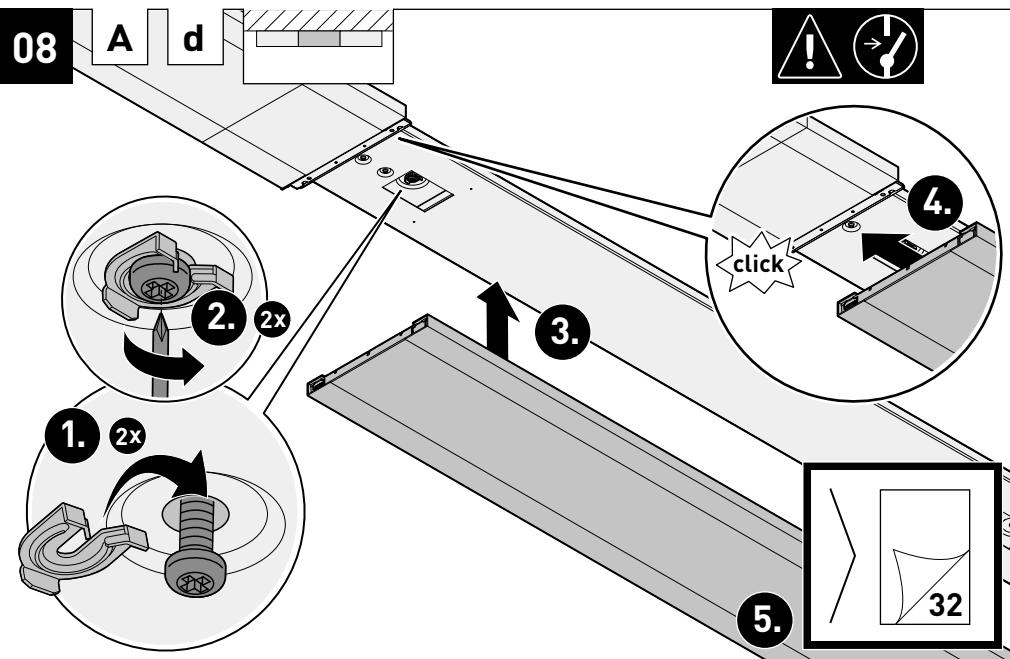


## LUCEOS


06

A


e



Type	TOC	≈ kg
LUCEOS D1 ZLK B/5/01 EB3	76 763 00	2,1
LUCEOS D1 ZLK B/5/03 EB3	76 764 00	2,1
LUCEOS D2 ZLK B/5/01 EB3	76 765 00	2,2
LUCEOS D2 ZLK B/5/03 EB3	76 766 00	2,2
LUCEOS D1 ZLK B/5/01 C02	77 516 00	2,1
LUCEOS D1 ZLK B/5/03 C02	77 517 00	2,1
LUCEOS D2 ZLK B/5/01 C02	77 518 00	2,2
LUCEOS D2 ZLK B/5/03 C02	77 519 00	2,2
LUCEOS D1 ZLK B/5/01 LLWS	71 703 00	2,3
LUCEOS D1 ZLK B/5/03 LLWS	71 704 00	2,3
LUCEOS D2 ZLK B/5/01 LLWS	71 708 00	2,6
LUCEOS D2 ZLK B/5/03 LLWS	71 709 00	2,6



1.

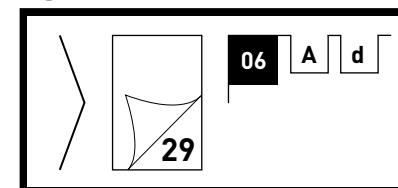




06

A f



Type	TOC	$\approx$ kg
LUCEOS D ZKS 01	71 698 00	0,3
LUCEOS D ZKS 03	71 699 00	0,3
LUCEOS D ZKS 01 LLWS	71 700 00	0,4
LUCEOS D ZKS 03 LLWS	71 701 00	0,4

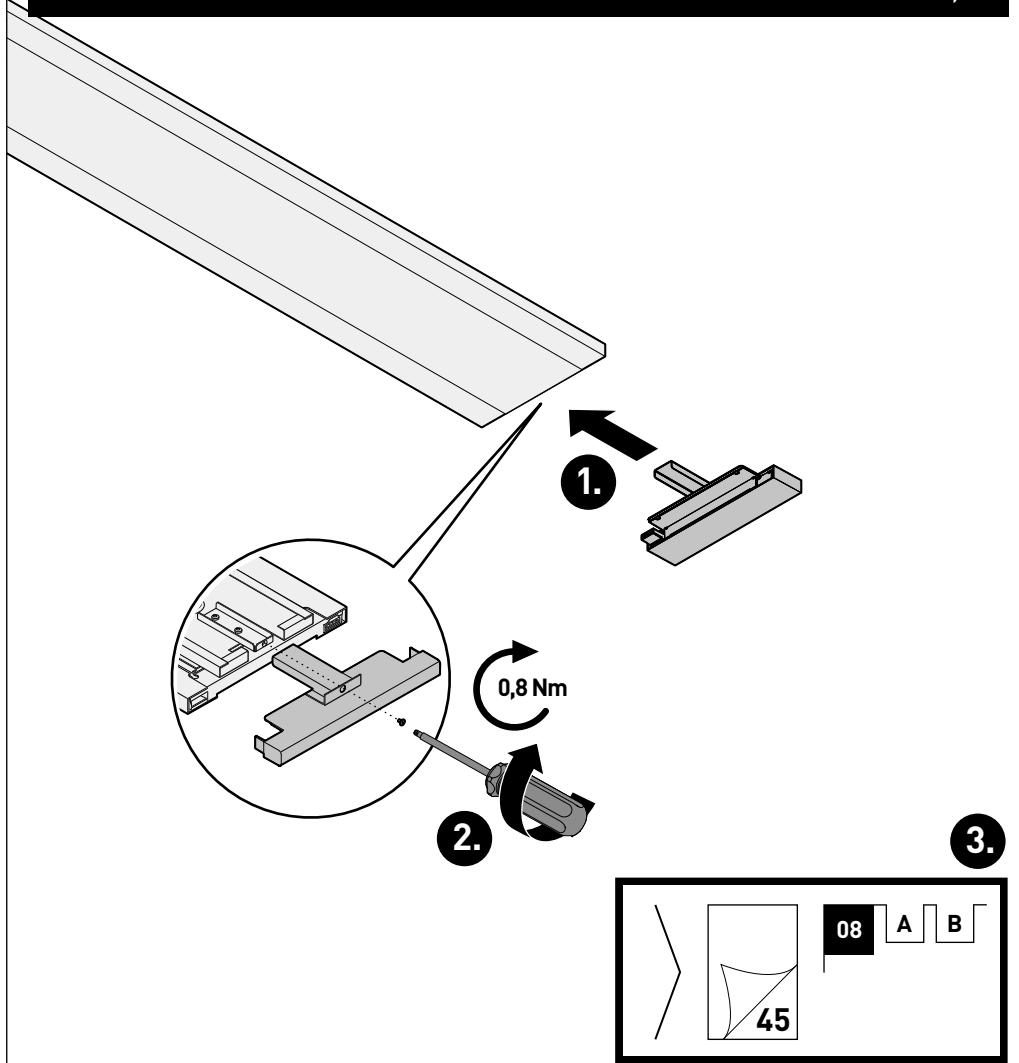


06

A g



Type	TOC	$\approx$ kg
LUCEOS D ZKS 01 LLWM	76 771 00	0,4
LUCEOS D ZKS 03 LLWM	76 772 00	0,4
LUCEOS D ZKS 01 LLWC	76 773 00	0,4
LUCEOS D ZKS 03 LLWC	76 774 00	0,4
LUCEOS D ZKS 01 LLWRM	76 769 00	0,4
LUCEOS D ZKS 03 LLWRM	76 770 00	0,4
LUCEOS D ZKS 01 LLWRR	76 767 00	0,4
LUCEOS D ZKS 03 LLWRR	76 768 00	0,4
LUCEOS D ZKS 01 LLWRC	76 765 00	0,4
LUCEOS D ZKS 03 LLWRC	76 766 00	0,4
LUCEOS D ZKS 01 C02	77 514 00	0,6
LUCEOS D ZKS 03 C02	77 515 00	0,6

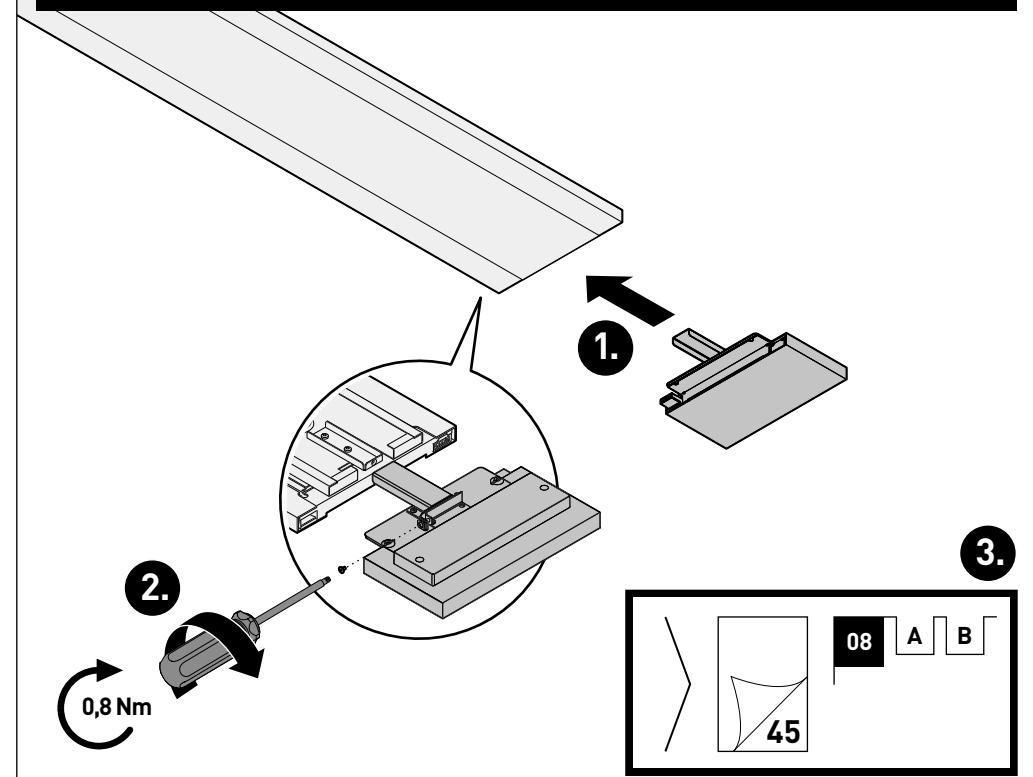





LUCEOS

01

B

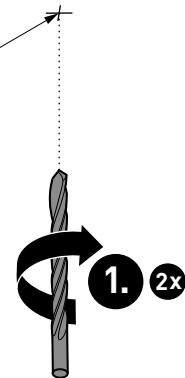

1. 2x

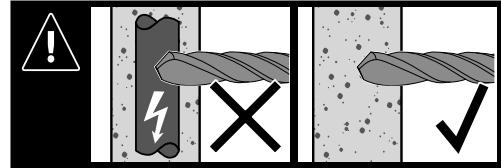



02

B



Type LUCEOS ZST/2000 TOC  
d: 70 197 00

Type LUCEOS ZS/2000 TOC  
d: 70 196 00

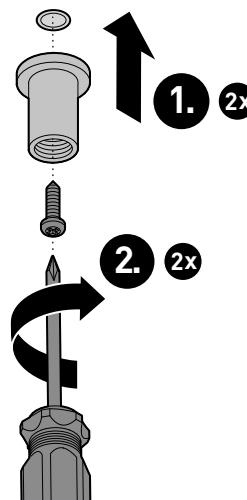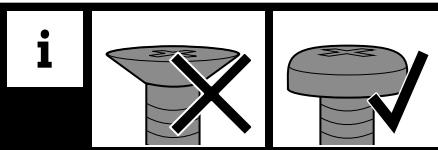


2. 2x


LUCEOS

03

B

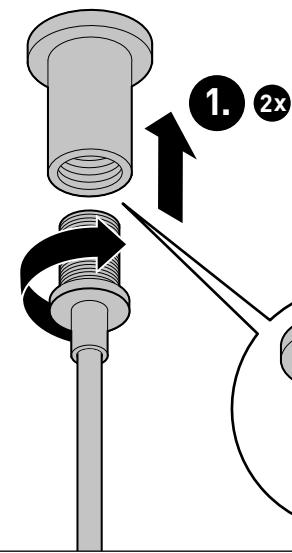


max. 5°

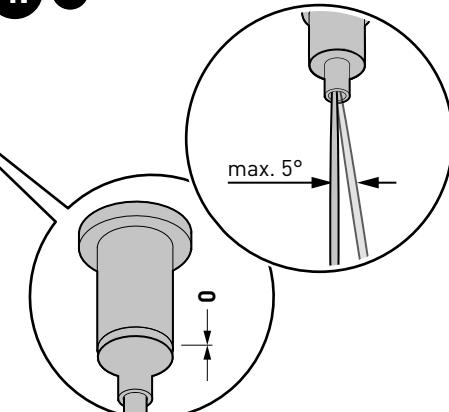

04


B

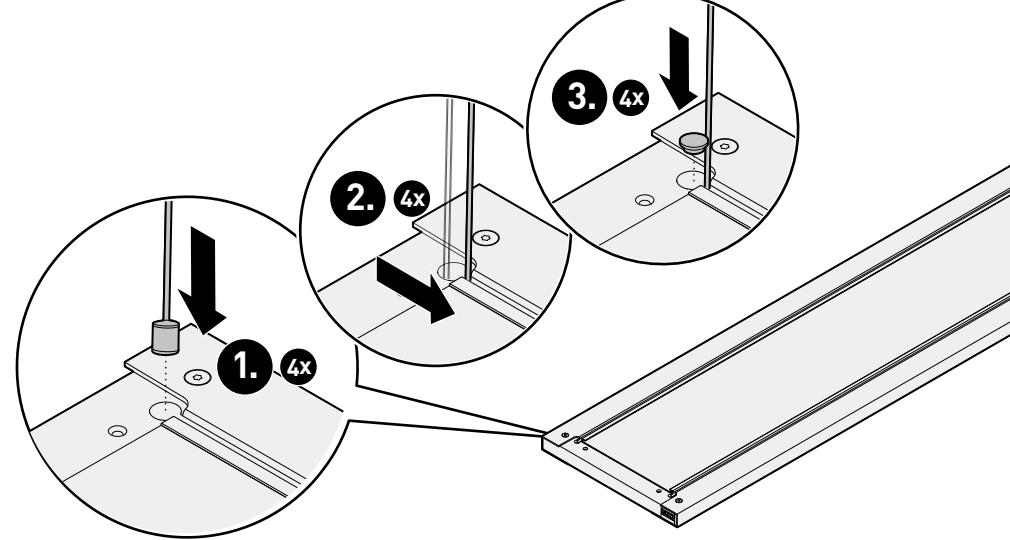



05

B

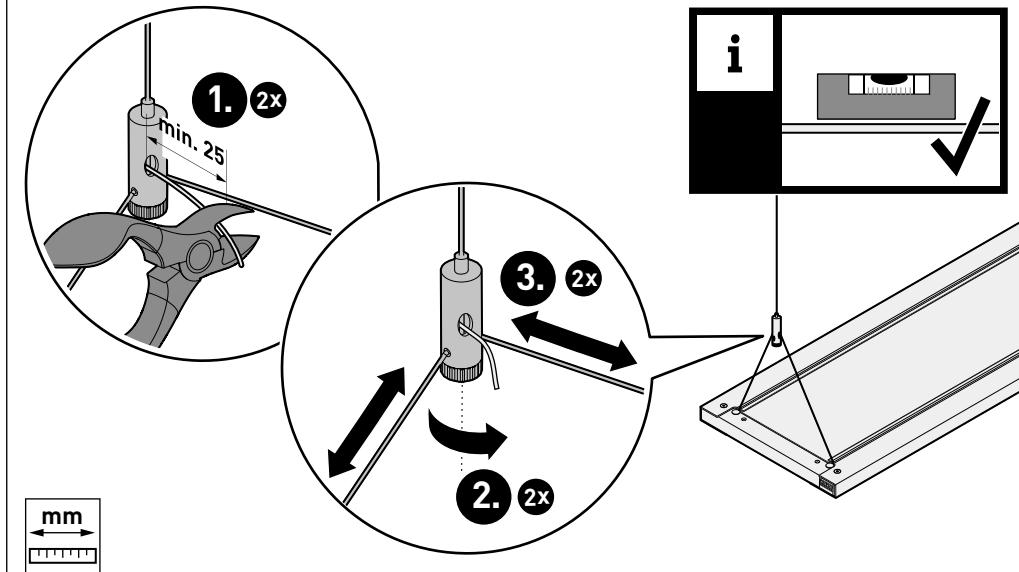

LUCEOS



LUCEOS


i

B



Type



Toc

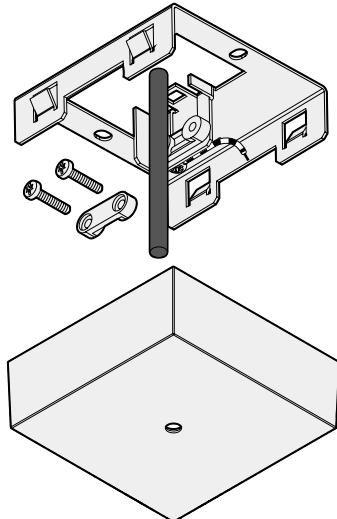ZAE/01  
ZAE/03  
ZAE/0546 917 00  
46 918 00  
78 538 00

06

B

a

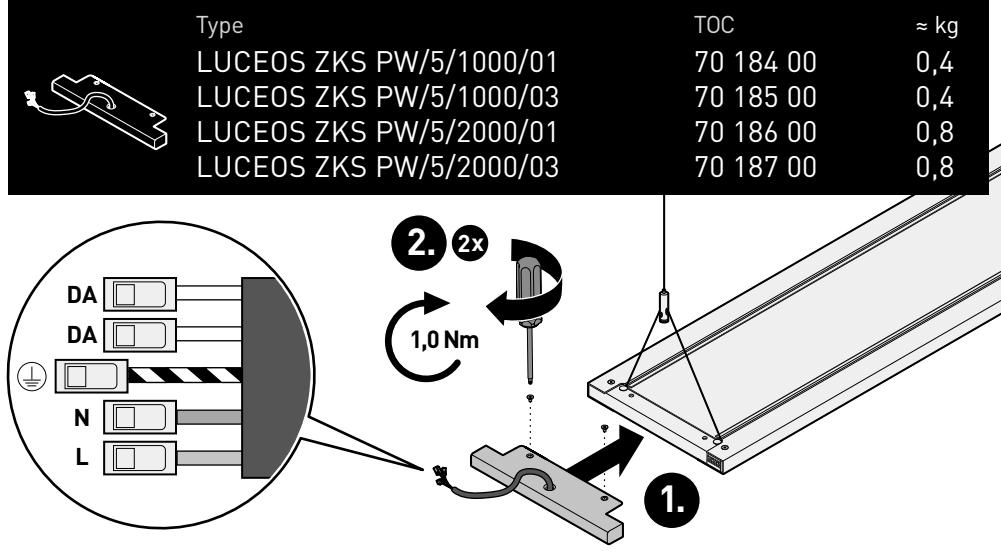


i

B



Type

Toc



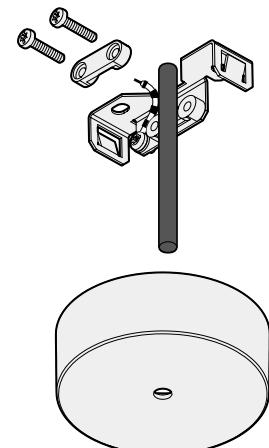
ZAA/01  
ZAA/03  
ZAA/0546 017 00  
46 018 00  
77 978 00



## LUCEOS

i B



Type	Toc
ZAR/01	70 023 00
ZAR/03	70 024 00
ZAR/05	78 539 00

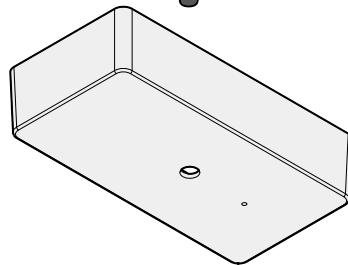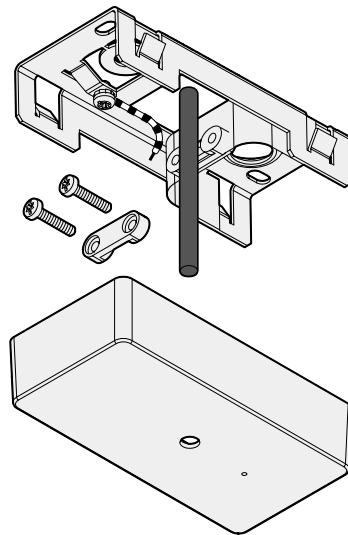

10164640




Type	Toc
ZAR+LLWC/01	70 025 00
ZAR+LLWC/03	70 026 00
ZAR+LLWC/05	78 540 00
ZAR+LLWRC/01	70 110 00
ZAR+LLWRC/03	70 111 00
ZAR+LLWRC/05	78 536 00
ZAR+LLWRR/01	71 913 00
ZAR+LLWRR/03	71 914 00
ZAR+LLWRR/05	78 537 00





## LUCEOS

07 B b

Type	TOC	kg
LUCEOS H ZLK/5/01	70 192 00	0,2
LUCEOS H ZLK/5/03	70 193 00	0,2

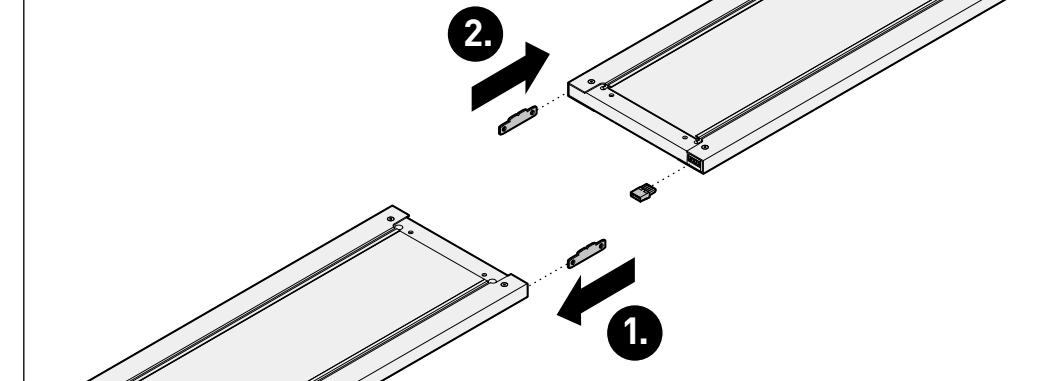



i B



08 B b

08 B b

Type	TOC	kg
LUCEOS H ZLK/5/01	70 192 00	0,2
LUCEOS H ZLK/5/03	70 193 00	0,2

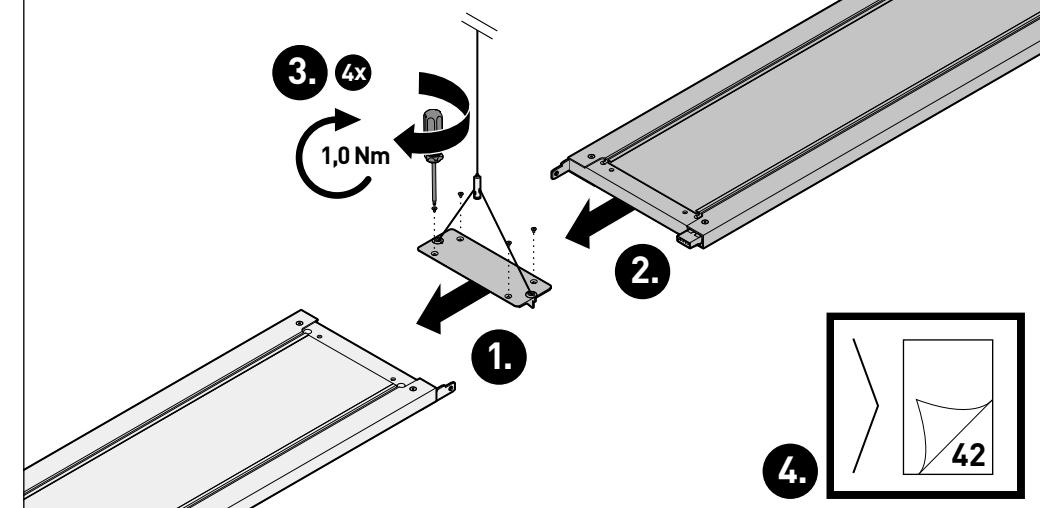


4.





07

B

c




Type	TOC	≈ kg
LUCEOS H ZLK B/5/01	70 934 00	0,8
LUCEOS H ZLK B/5/03	70 935 00	0,8
LUCEOS H ZLK B/5/1000/01 EB3	76 777 00	2,1
LUCEOS H ZLK B/5/1000/03 EB3	76 778 00	2,1
LUCEOS H ZLK B/5/2000/01 EB3	76 964 00	2,2
LUCEOS H ZLK B/5/2000/03 EB3	76 965 00	2,2
LUCEOS H ZLK B/5/01 CO2	77 524 00	1,1
LUCEOS H ZLK B/5/03 CO2	77 525 00	1,1
LUCEOS H ZLK B/5/01 LLWS	70 194 00	0,7
LUCEOS H ZLK B/5/03 LLWS	70 195 00	0,7

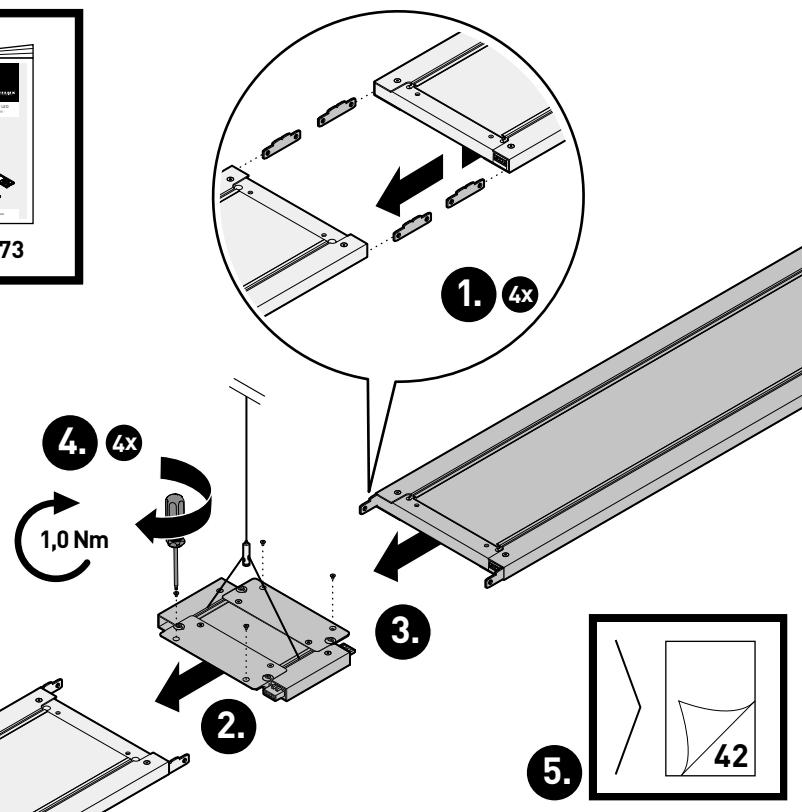



07

B

d



Type	TOC	≈ kg
LUCEOS ZKK IN/5/01	71 564 00	0,4
LUCEOS ZKK IN/5/03	71 566 00	0,4
LUCEOS ZKK OUT/5/01	71 565 00	0,4
LUCEOS ZKK OUT/5/03	71 567 00	0,4
LUCEOS ZKP 01	71 562 00	0,5
LUCEOS ZKP 03	71 563 00	0,5

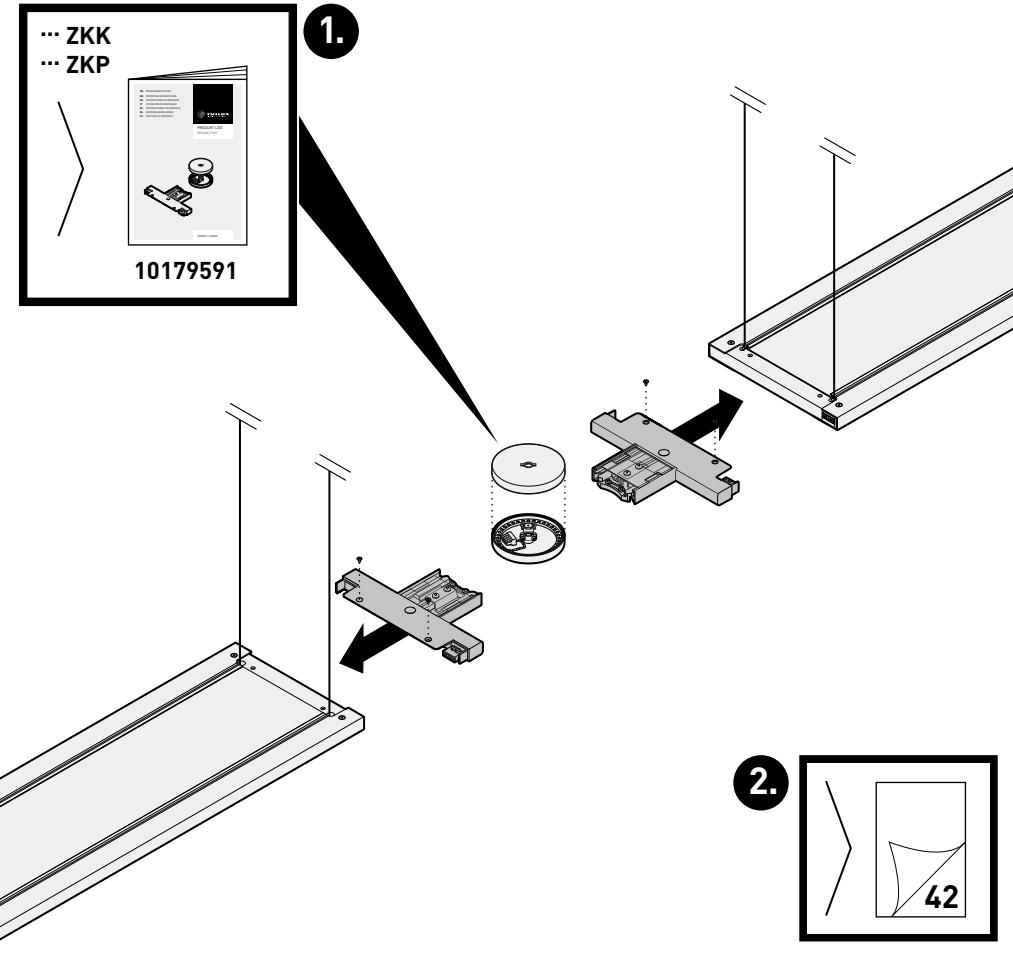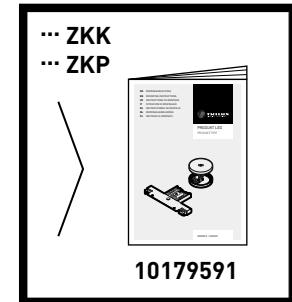






## LUCEOS

07

B | e




Type	TOC	≈ kg
LUCEOS H ZKS 01	70 188 00	1,2
LUCEOS H ZKS 03	70 189 00	1,2
LUCEOS H ZKS 01 LLWS	70 190 00	0,2
LUCEOS H ZKS 03 LLWS	70 191 00	0,2

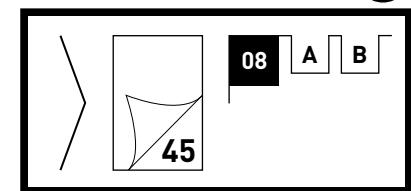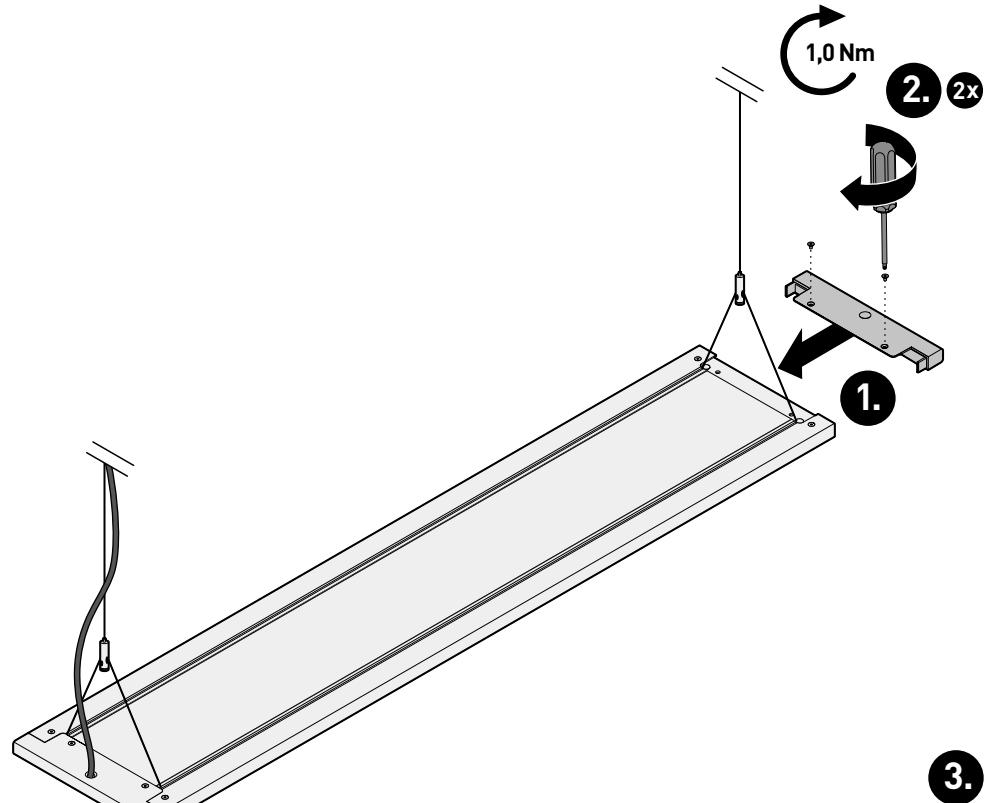



## LUCEOS

07

B | f



Type	TOC	≈ kg
LUCEOS H ZKS 01 LLWM	76 785 00	0,6
LUCEOS H ZKS 03 LLWM	76 786 00	0,6
LUCEOS H ZKS 01 LLWC	76 787 00	0,6
LUCEOS H ZKS 03 LLWC	76 788 00	0,6
LUCEOS H ZKS 01 LLWRR	76 781 00	0,6
LUCEOS H ZKS 03 LLWRR	76 782 00	0,6
LUCEOS H ZKS 01 LLWRM	76 783 00	0,6
LUCEOS H ZKS 03 LLWRM	76 784 00	0,6
LUCEOS H ZKS 01 LLWRC	76 779 00	0,6
LUCEOS H ZKS 03 LLWRC	76 780 00	0,6

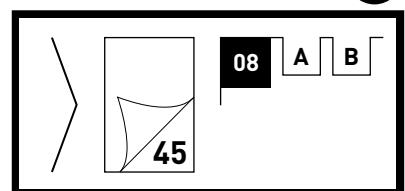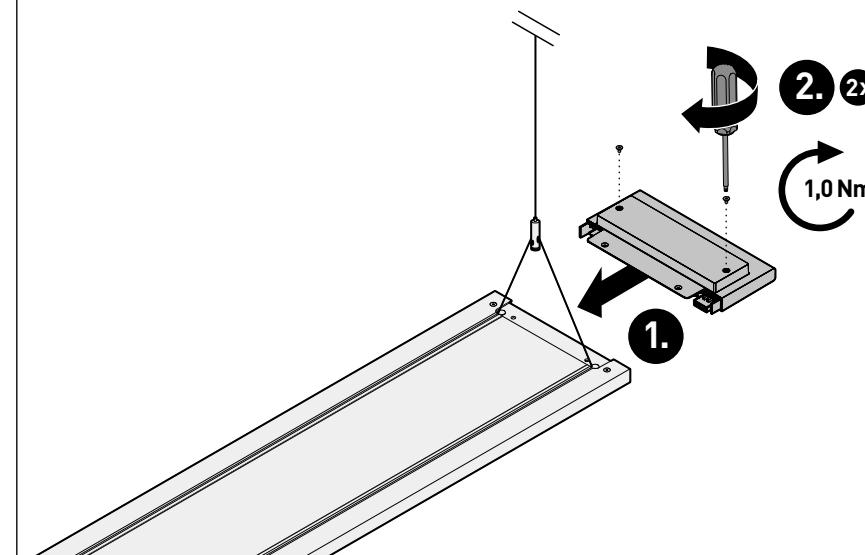






## LUCEOS

07

B | g




Type	TOC	$\approx$ kg
LUCEOS ZKS PW/5/1000/01 EB3	76 775 00	0,8
LUCEOS ZKS PW/5/1000/03 EB3	76 776 00	0,8
LUCEOS ZKS PW/5/2000/01 EB3	76 962 00	0,8
LUCEOS ZKS PW/5/2000/03 EB3	76 963 00	0,8
LUCEOS ZKS PW/5/01 CO2	76 520 00	0,8
LUCEOS ZKS PW/5/03 CO2	76 521 00	0,8

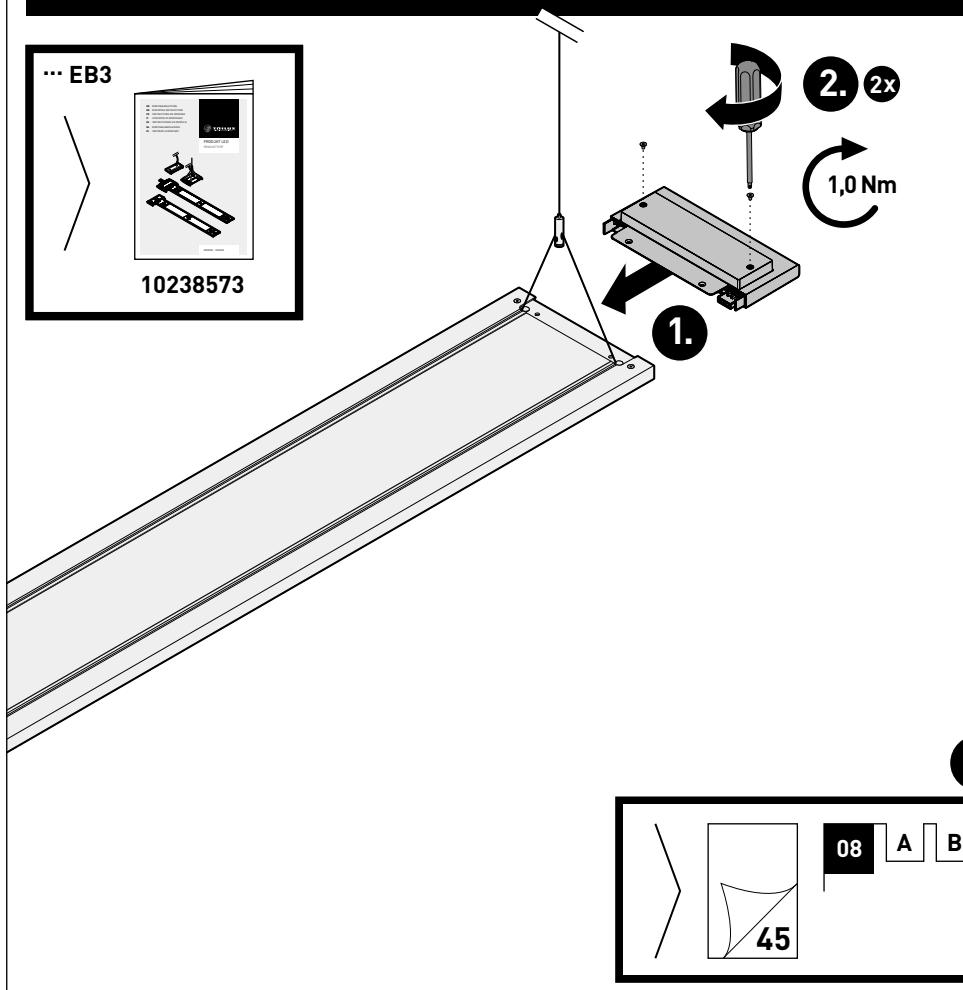

## LUCEOS


08

A | B

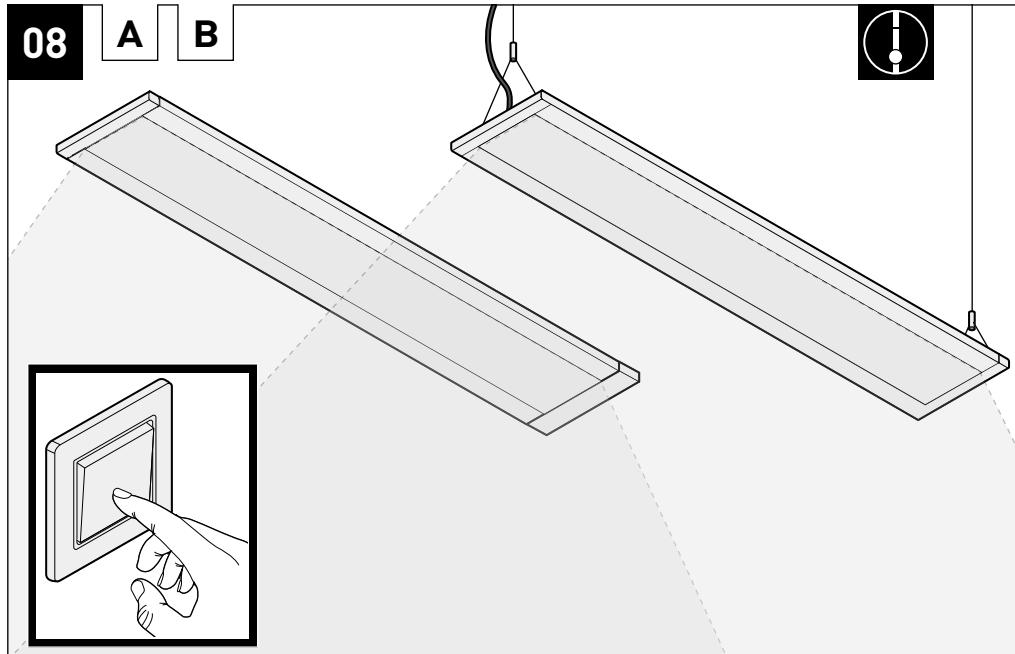


i

A | B

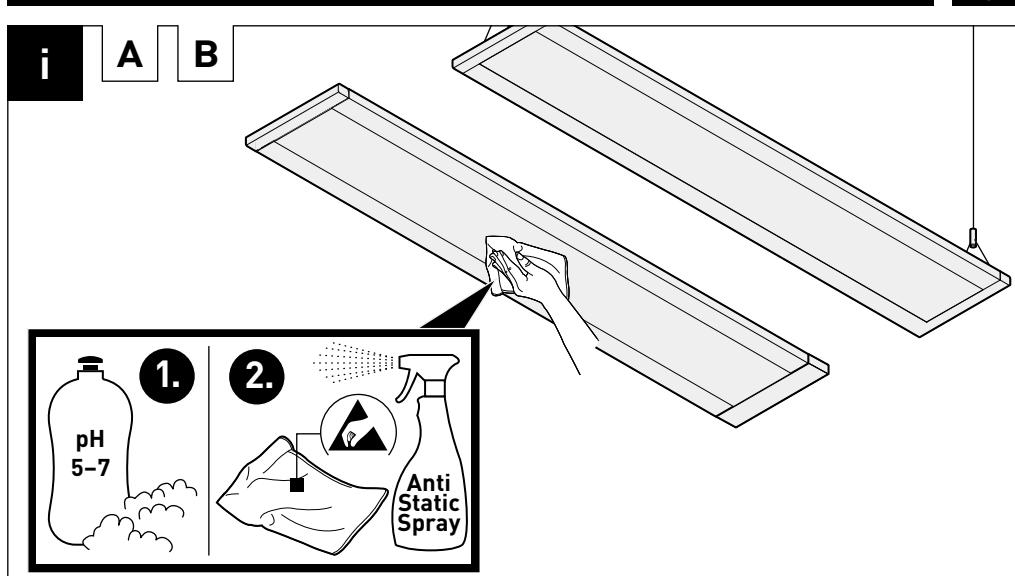



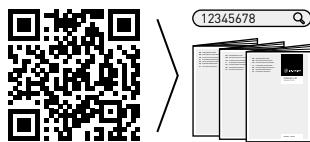

[www.trilux.com/manuals](http://www.trilux.com/manuals)

**TRILUX GmbH & Co. KG**

Heidestraße  
D-59759 Arnsberg  
+49 2932 301-0  
[info@trilux.com](mailto:info@trilux.com)  
[www.trilux.com](http://www.trilux.com)