

CAMPA

les radiateurs d'exception

Route de Soissons

51170 FISMES

Tel : 03.06.48.11.48

Fax : 03.06.48.31.96

Email : sav@campa.fr



CAMPALYS 3.0

Modèles Bas

SAVC9606B

Présentation 1000W

Référence	Indice de fabrication
CYED10HBCCB CYED10HANTH CYED10HGRIS	Indice 00 à 31
BCCB (blanc), ANTH (anthracite), GRIS (gris)	

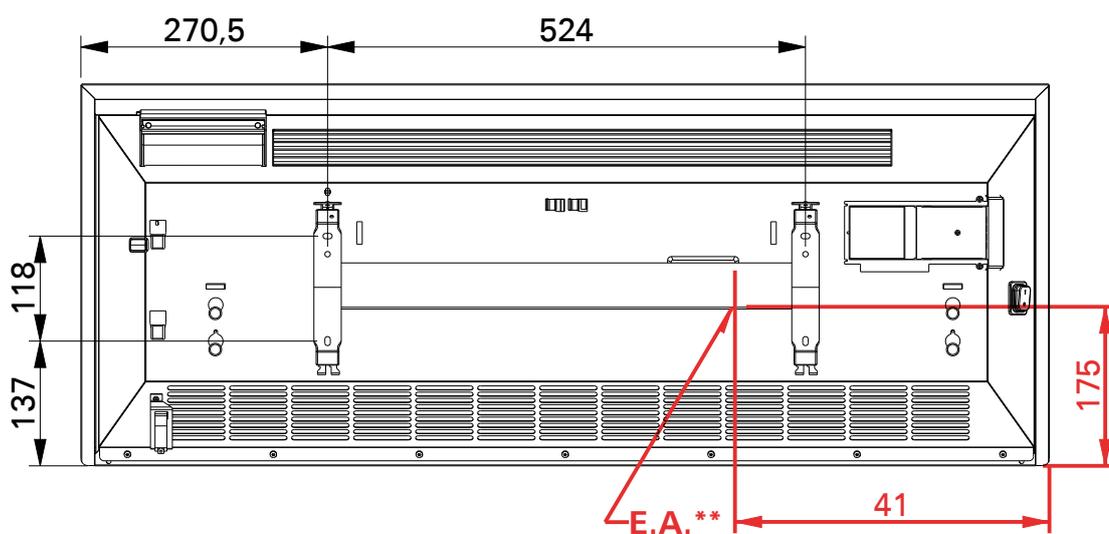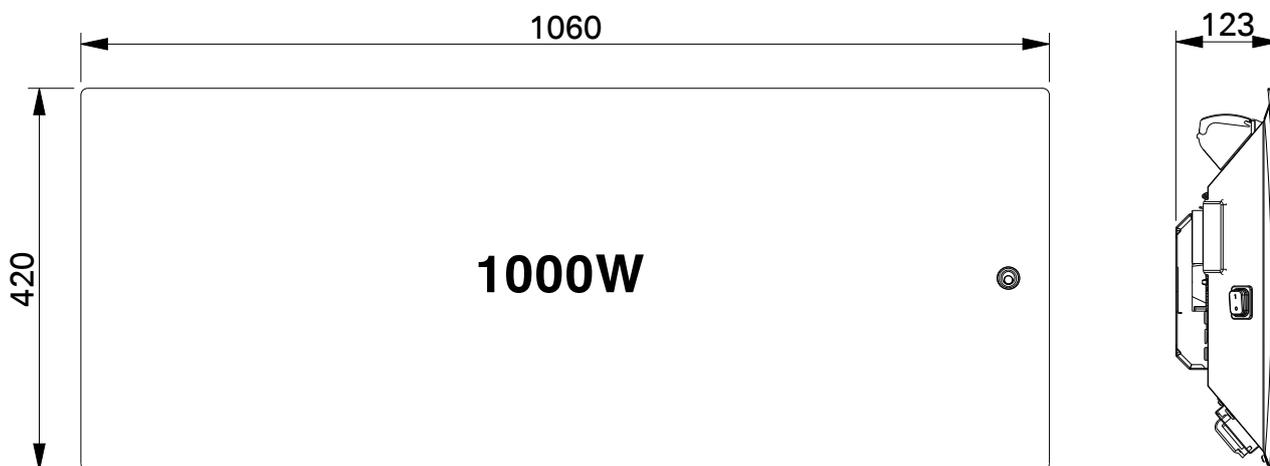

CAMPA

les radiateurs d'exception

Route de Soissons

51170 FISMES

Tel : 03.06.48.11.48

Fax : 03.06.48.31.96


Email : sav@campa.fr

CAMPALYS 3.0

Modèles Bas

SAVC9606B

Vue d'ensemble

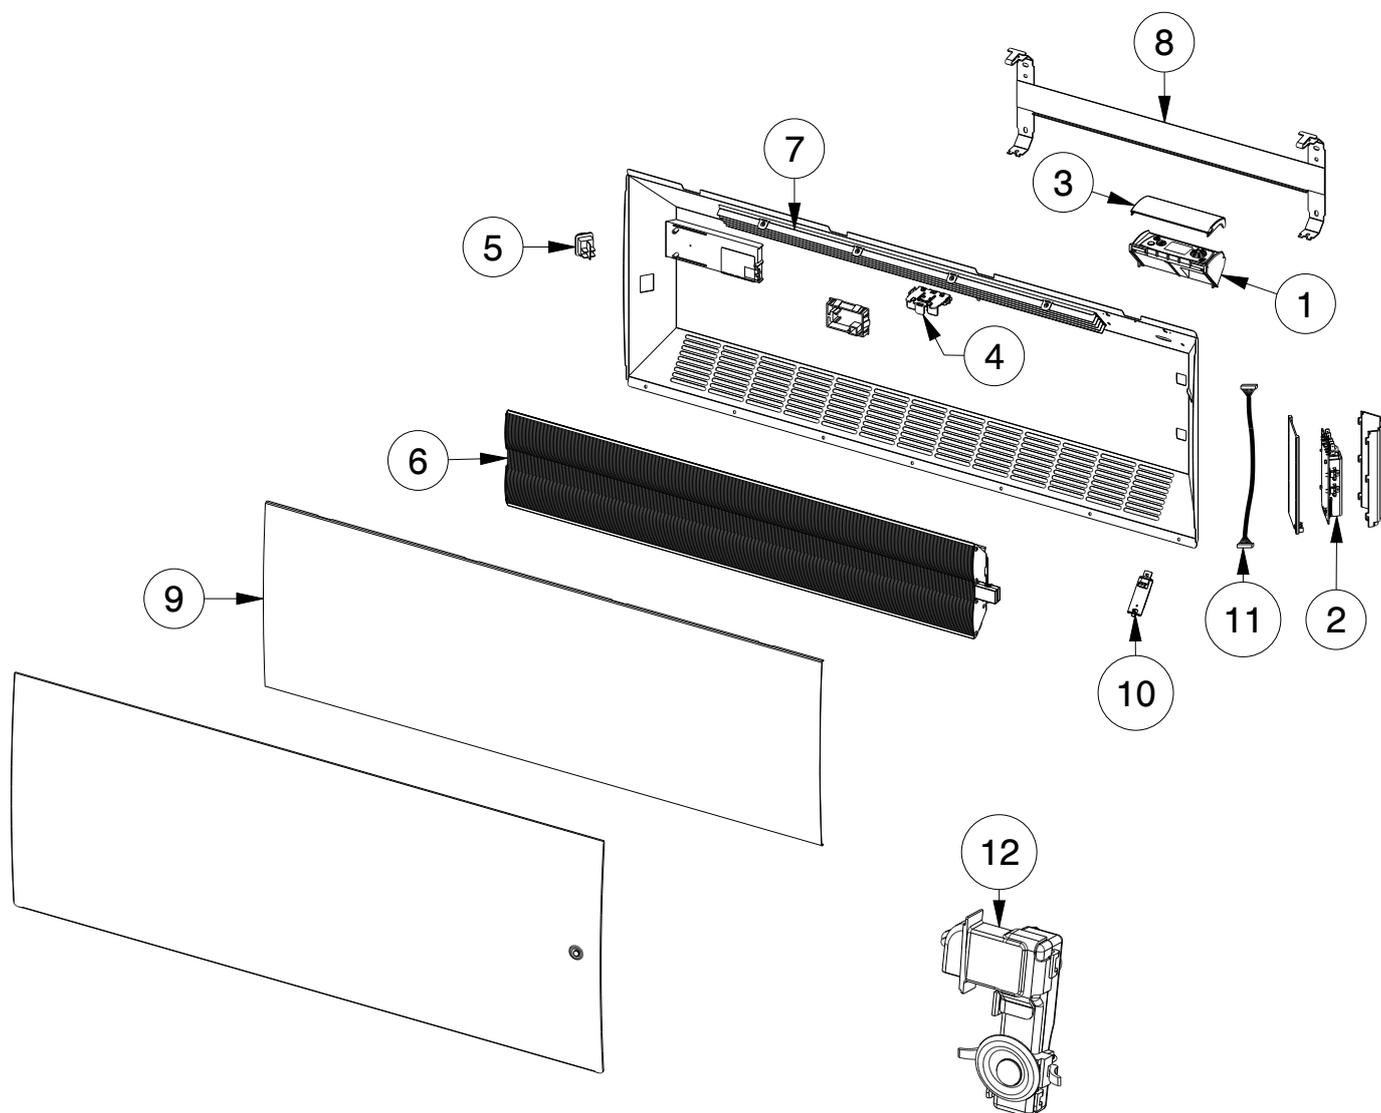

CAMPA

les radiateurs d'exception

Route de Soissons

51170 FISMES


Tel : 03.06.48.11.48


Fax : 03.06.48.31.96

Email : sav@campa.fr

CAMPALYS 3.0**Modèles Bas****SAVC9606B****Pièces détachées**

	Référence	Désignation	Appareil	Indice	
1	S136AA3056FS	BOITIER CDE MR232	BCCB	J15	Indice 00
	S136AA3056FD	BOITIER CDE MR232	ANTH		
	S136AA3056HK	BOITIER CDE MR232	GRIS		
2	S131AA1929G	CARTE BASSE MR 232	COMMUN	K13	
1	S136AA2773FS	BOITIER CDE MR232 V2	BCCB	M15	Indice 01 à 31
	S136AA2773FD	BOITIER CDE MR232 V2	ANTH	M15	
	S136AA2773HK	BOITIER CDE MR232 V2	GRIS	M15	
2	S131AA1959G	CARTE BASSE MR 232 V2	CYEDH	D14	
3	S323CC0480FS	CAPOT MR 232	BCCB	F9	
	S323CC0480FD	CAPOT MR 232	ANTH	F9	
	S323CC0480HK	CAPOT MR 232	GRIS	F9	
4	S132AA0176	SECURITE THERMIQUE	CYEDH	F9	
5	S133AA0159	INTERRUPTEUR BIPOLAIRE BLANC	BCCB	F9	
	S133AA0160	INTERRUPTEUR BIPOLAIRE NOIR	ANTH - GRIS	F9	
6	S102CTS001	RESISTANCE 650W RI 8	CYED10H	A15	
7	S303AAS096XX	GRILLE	CYED10H	I11	
	REEMPLACER XX PAR FS POUR BCCB - HS POUR ANTH - HX POUR GRIS				
8	S303AA6148XX	DOSSERET	CYED10H	E12	
	REEMPLACER XX PAR FS POUR BCCB - HS POUR ANTH - HX POUR GRIS				
9	S101BMB008	ELEMENT CHAUFFANT SURFACIQUE 350W	CYED10H	I15	
10	S136AA0583	SONDE LG 105	CYED10H	F9	
11	S242AA1333	CABLE 13 X 0.22 LG 400	CYED10H	H10	
12	S30FAA1524	ENS. OEIL DETECTION	CYED10H	C10	
	411AAG497	CARTON	CYED10H		

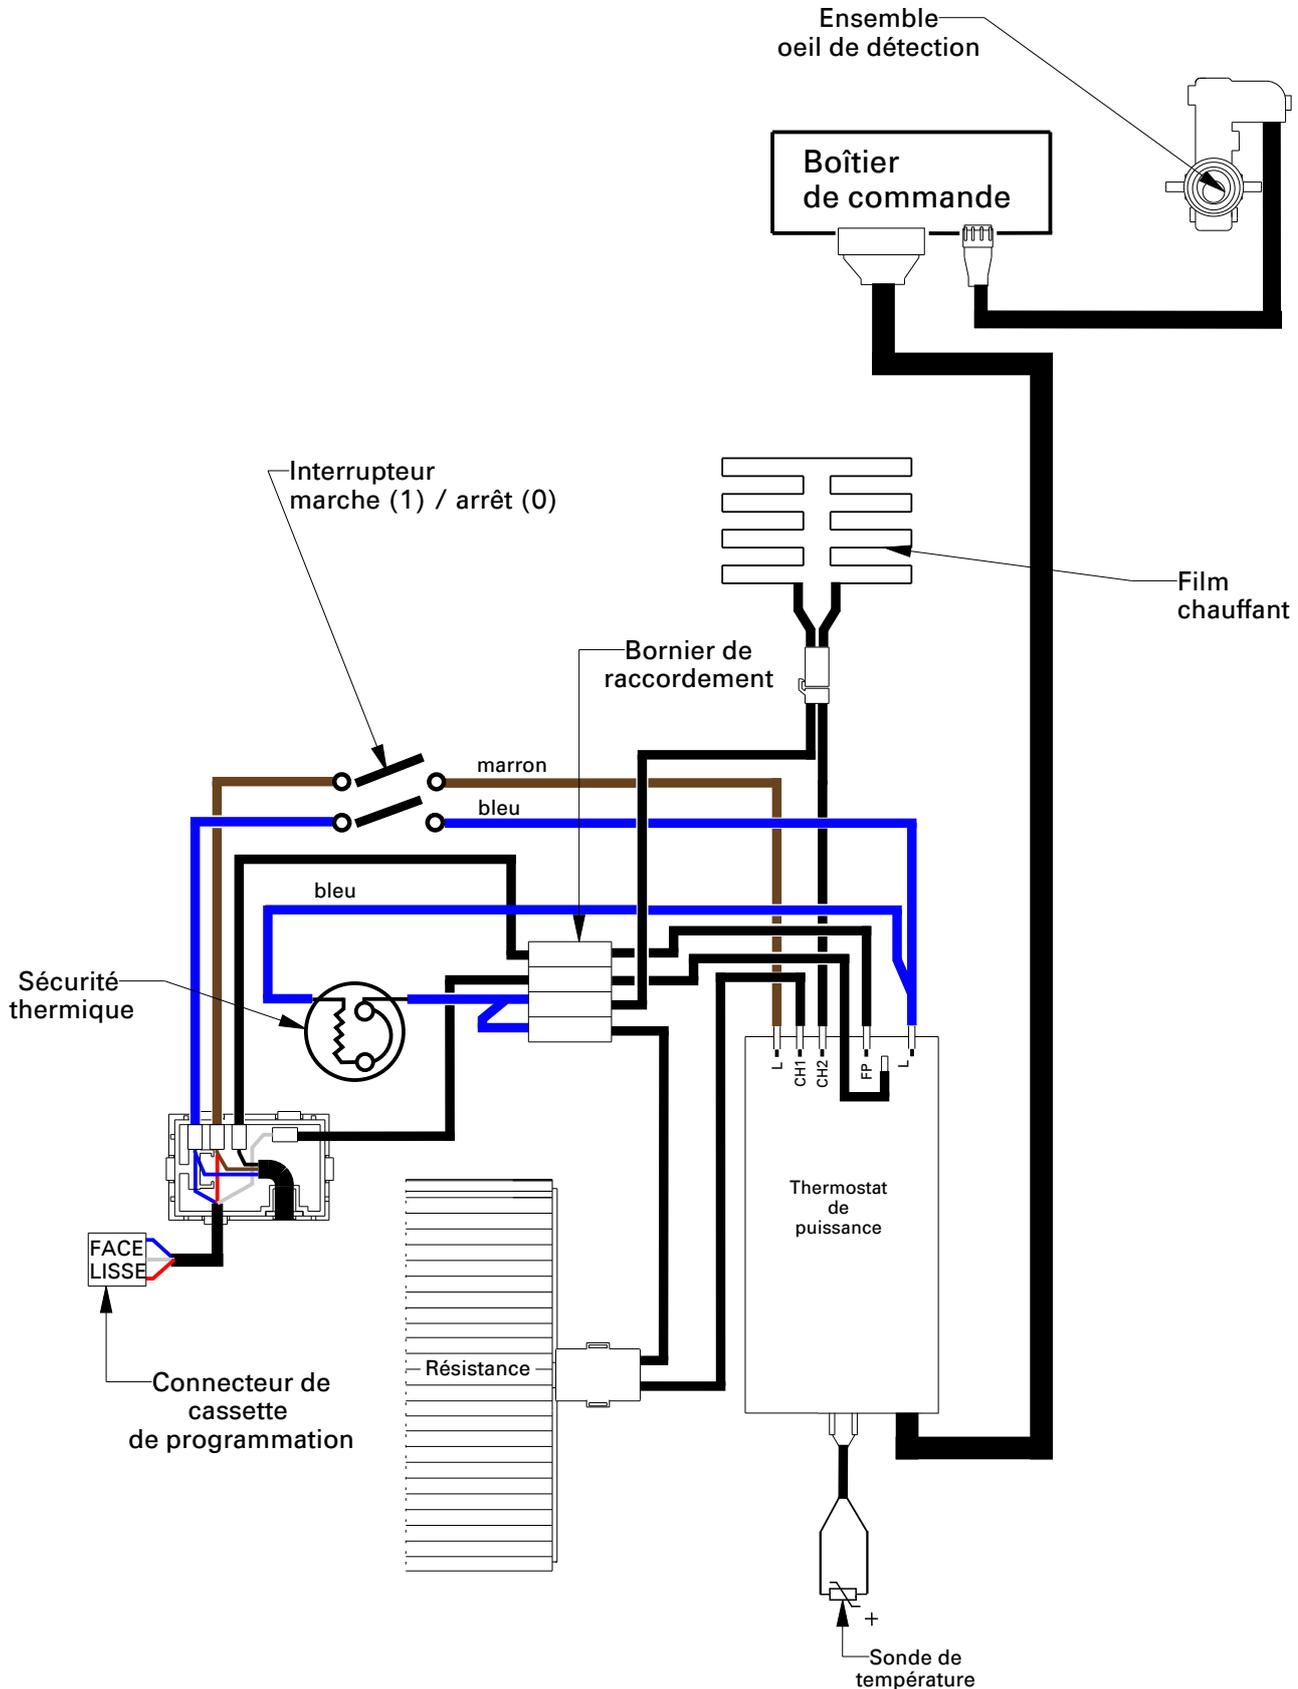

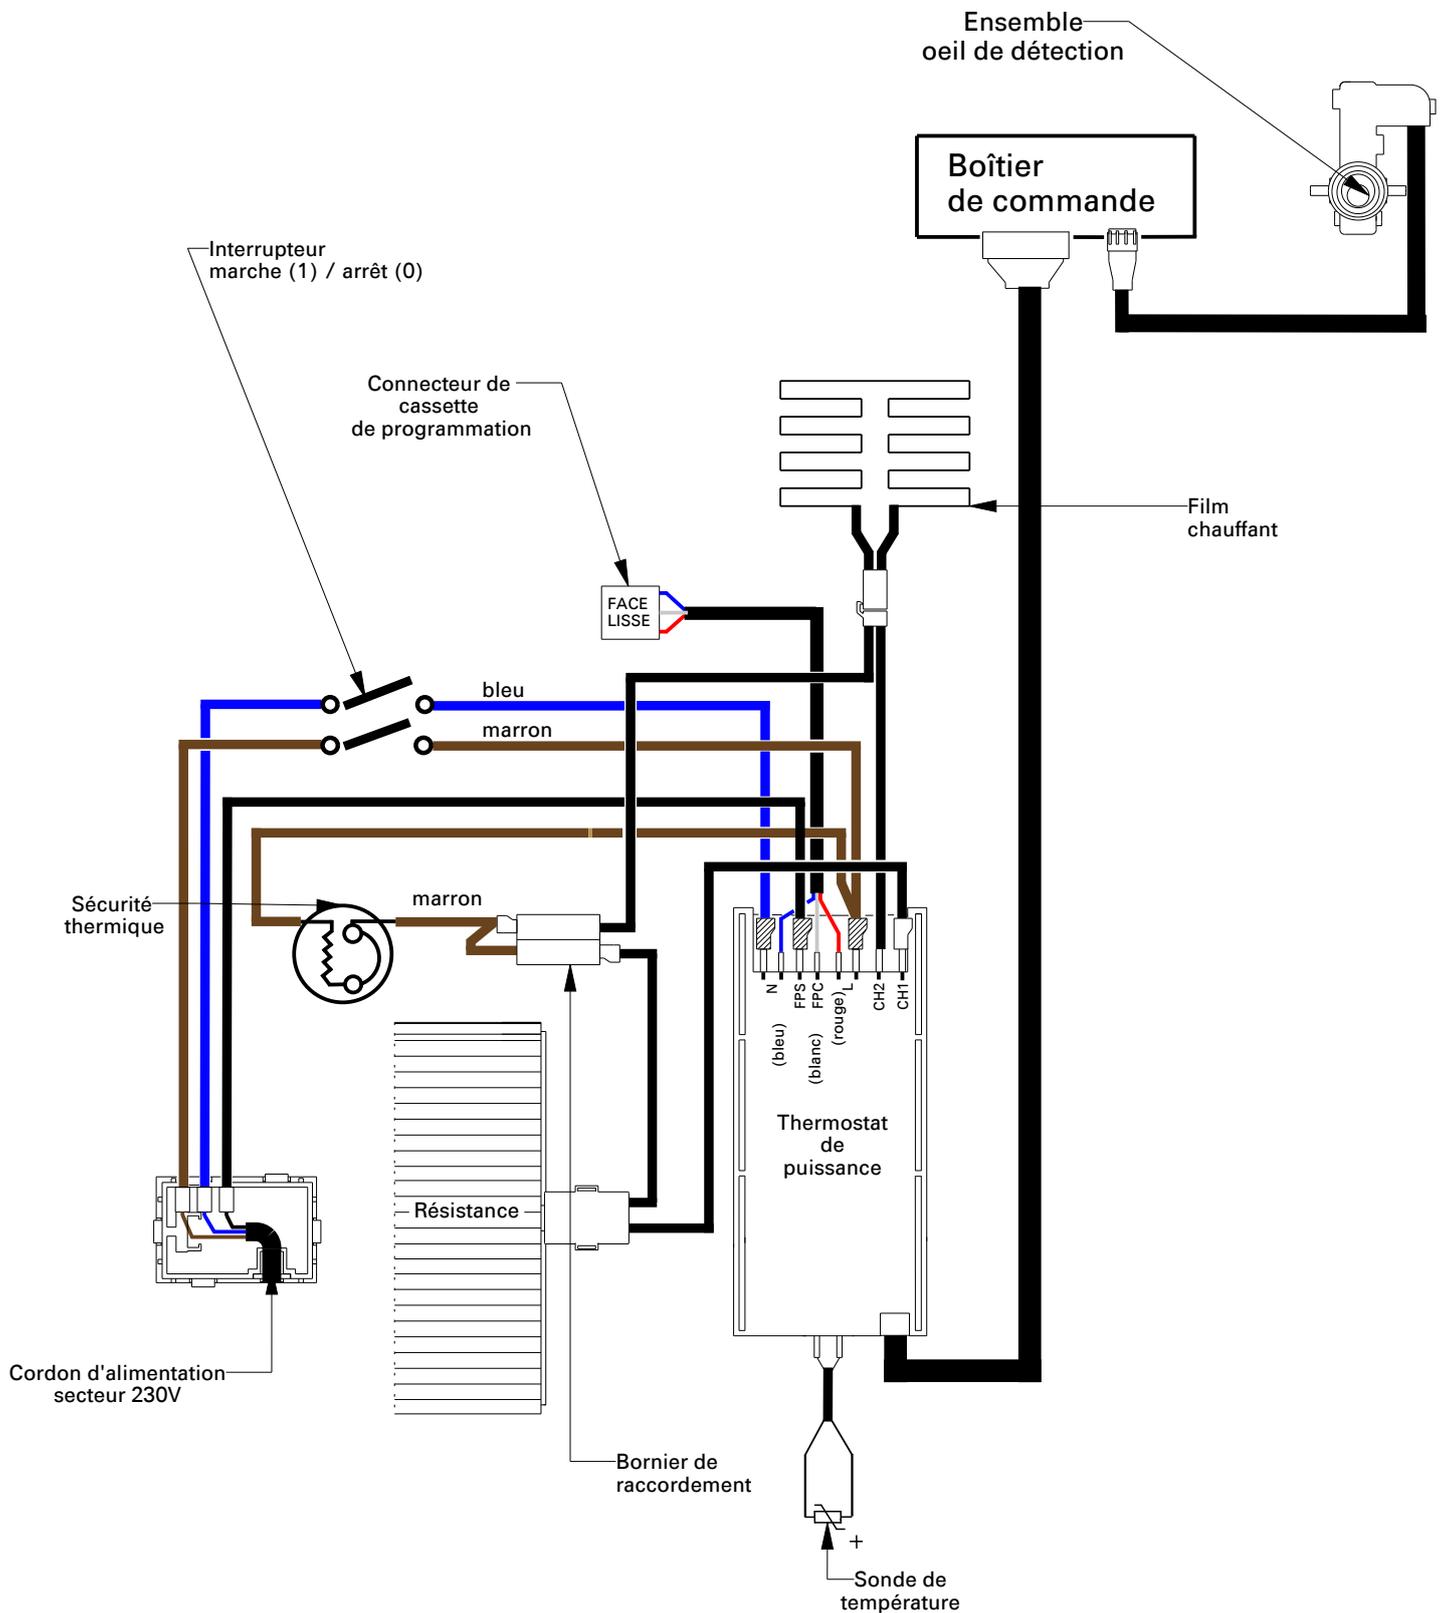

CAMPA

les radiateurs d'exception

Route de Soissons

51170 FISMES

Tel : 03.06.48.11.48

Fax : 03.06.48.31.96

Email : sav@campa.fr

CAMPALYS 3.0**Modèles Bas****SAVC9606B****Modifications**

INDICE	AVIS	MODIFICATIONS	DATE	AUTEUR
B	BE19-169	Modifications des schémas électriques. Ajout des indices de fabrication. Et modifications de la nomenclature	25/09/19	JP
A	BE17-162	Ajout des nomenclature et câblage pour les versions Indice 01	21/11/17	GS
		Création : 1ère diffusion	21/10/15	GS