Normes
NF C33-020
CEI 60695-2-1 (750°C / 30 s)
Spécification Enedis : HN 33-S-83

TT1D... / TT2D... / TTDE... / TTDR...

Domaine d'application : BT

Raccord perforation isolant serrage indépendant P: 10-54 et 1D: (2.5)6-35 dénudé


Description :

Ligne aérienne : Cu ou Al isolé.

Dérivation : Cu ou Al isolé.

Travail sous ou hors tension au contact.

RESEAU Enedis: Pour les raccordements de branchement prendre les raccords à serrage simultané.

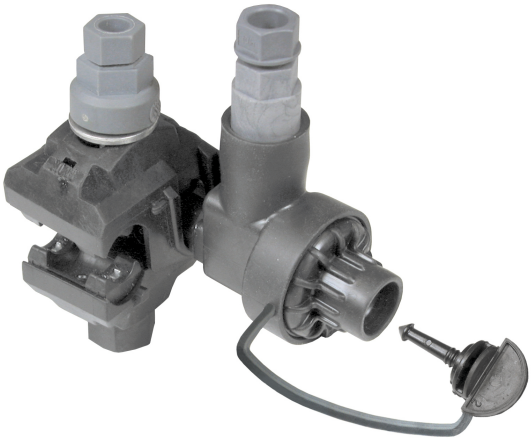

TT1D 82 F2A

Connecteurs étanches à tenue diélectrique 6 kV dans l'eau, ayant une structure isolante de haute résistance mécanique et climatique.

Un ou deux modules étanches de dérivation à perforation d'isolant contrôlés par vis fusibles ou à dénudage suivant modèles, permettant la dérivation vers la droite ou la gauche.

– Modules avec bouchon d'étanchéité pour mise en attente de connexion (sauf modèles **TTDR**)
– Pour certains modèles à dénudage (voir tableau), connexion en charge sous 90 A maxi.

Facilité de pose et sécurité d'utilisation : aucune pièce perdable, visserie galvanisée hors potentiel.

Serrage indépendant sur le réseau principal, contrôlé par vis à tête fusible.

Produit associé :
Clé de maintien **KJ 17 M** : facilite le maintien du connecteur pendant le serrage.



KJ17M



TTDR 88 F2A

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	ConducteurPrincipal		ConducteurDérivé		
			Section Min-Max (mm²)	Section Min-Max (mm²) Enedis	Section Min-Max (mm²)	Section Min-Max (mm²) Enedis	Nombre de ports
TTDE 82 F2A	CB1 / CT25	6737601	10 - 54	16 - 25	(2.5) 6 - 35	16 - 35 M	1

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France

6 kV/1mn 90 A

Normes
NF C33-020
CEI 60695-2-1 (750°C / 30 s)
Spécification Enedis : HN 33-S-83

UID : 16 | TID :998 :: 09/24/2026| SID :11263 :: 08/10/2025 | Issued :09/24/2026 10:54:46 am

Dernière modification : 08/10/2025