




NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Guide à conserver par l'utilisateur

COMMANDE FILAIRE

PAC Air-Air/Climatisation réversible

Commande filaire pour unités intérieures cassettes, gainables, consoles et murales

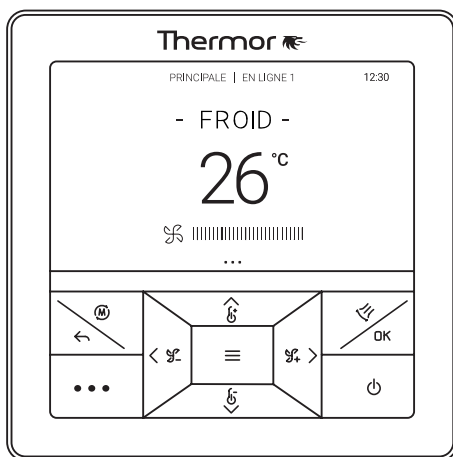

Retrouvez la notice
complète en
version digitale

SOMMAIRE

1. Avertissements et précautions	3
2. Protection de l'environnement	5
3. Accessoires	5
4. Installation	6
4.1. Dimensions de la commande.....	6
4.2. Schéma de câblage	6
4.3. Raccordement de la commande filaire.....	8
5. Paramétrage	9
5.1. Raccordement avec les unités intérieures cassettes.....	9
5.2. Raccordement avec les unités intérieures consoles.....	10
5.3. Raccordement avec les unités intérieures gainables.....	11
5.4. Raccordement avec les unités intérieures murales.....	12
6. Interface de la commande	13
6.1. Description de l'interface principale.....	13
6.2. Mode de fonctionnement	15
6.3. Interface de balayage.....	16
7. Utilisation	17
7.1. Interface menu	17
7.2. Affichage.....	18
7.3. Erreur.....	19
7.4. Programmation.....	20
7.5. Heure.....	23
7.6. Extra.....	24
7.7. ECO.....	26
7.8. Installation.....	27

1. AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Lire en détail les avertissements et précautions avant d'entreprendre tous travaux d'installation.

Généralités

- Avant toute intervention, s'assurer que l'alimentation électrique générale est coupée et consignée.
 - L'utilisation de l'appareil est destinée uniquement à une altitude inférieure à 2000 mètres.
 - Cet appareil ne renferme aucune pièce réparable par l'utilisateur. Le confier à un installateur.
 - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
 - Se débarrasser des matériaux d'emballage comme il se doit. Déchirer les emballages plastiques et les mettre au rebut dans un endroit où des enfants ne risquent pas de jouer avec. Les emballages plastiques non déchirés peuvent être la cause d'étouffement.
-


Installation et raccordements électriques

- L'installation électrique doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur en particulier : norme NF C 15- 100 et ses modificatifs.
-

Installation et raccordements électriques

- Vérifier que le câblage n'est pas sujet à l'usure, à la corrosion, à une pression excessive, aux vibrations, à des bords tranchants ou à tout autre effet néfaste de l'environnement.
-
- Un circuit d'alimentation insuffisant, une mauvaise installation électrique, de mauvais raccordements lors de la connexion des câbles aux borniers ou une isolation insuffisante peuvent causer de sérieux incidents tels que des courts-circuits ou un incendie.
-
- Ne pas connecter les équipements sans l'installation d'une protection électrique en amont.
-
- Après la mise hors tension, toujours attendre 10 minutes avant de toucher aux composants électriques. L'électricité statique présente dans le corps humain peut endommager les composants. Évacuer l'électricité statique de votre corps.
-
- Ne pas toucher les composants électriques avec les mains humides. Un choc électrique peut se produire.
-
- La tension d'alimentation de l'appareil doit correspondre à la tension indiquée sur celui-ci (plaque signalétique).
-
- Toujours utiliser un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.
-
- Ne pas raccorder de câbles à des bornes réservées, inutilisées, et/ou avec la mention non connectée (N.C.).
-
- Remettre en place et fixer tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fils et vérifier que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.
-

2. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole présent sur le produit ou sur l'emballage indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte de déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets au moment de

l'élimination contribuera à conserver les ressources naturelles et à garantir un recyclage respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le lieu de collecte des déchets adressez-vous à un centre de service agréé ou à votre revendeur.




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

3. ACCESSOIRES

	Quantité
Notice d'installation et d'utilisation	x1
Câble d'interconnexion (15m)	x1
Vis de fixation	x2
Capuchon	x3


4. INSTALLATION

4.1. Dimensions de la commande

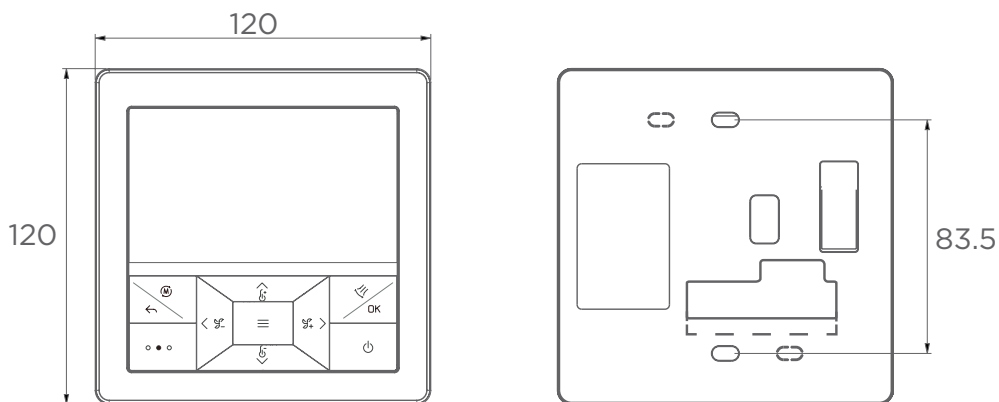


4.2. Schéma de câblage

Cassettes, consoles & gainables

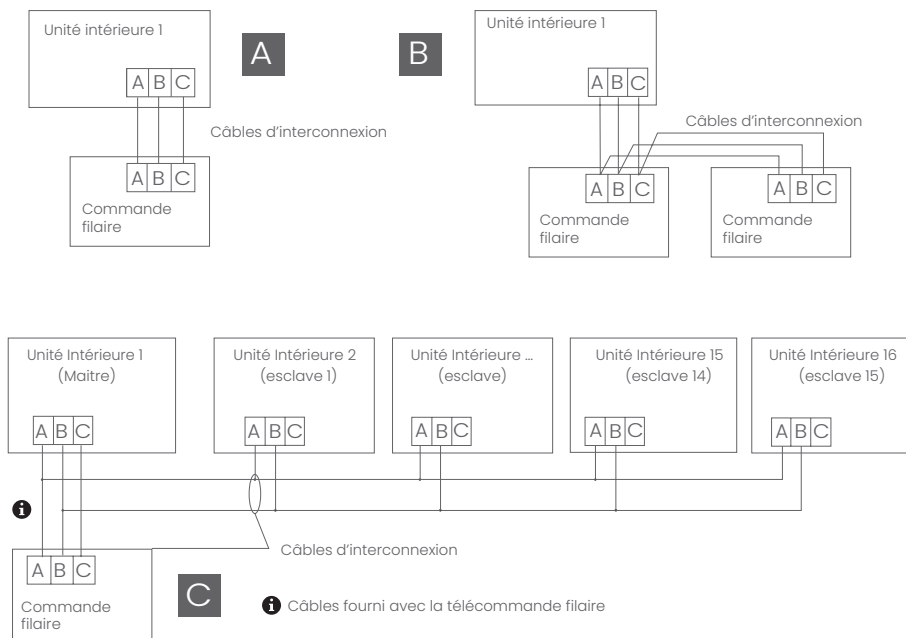


4.3. Raccordement de la commande filaire

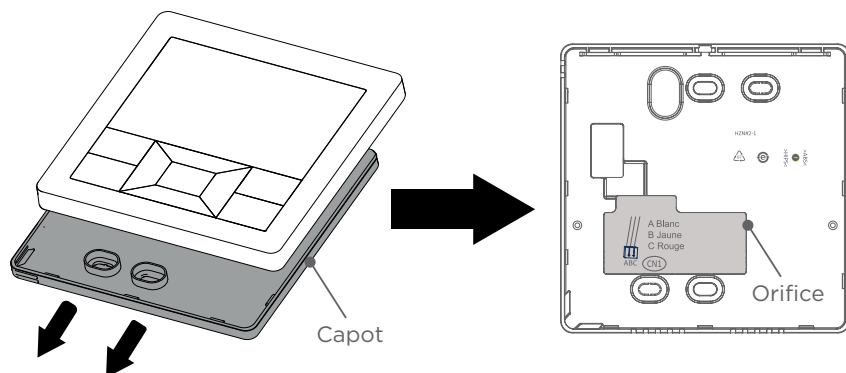

1. Déposer le capot de protection de la commande.
2. Passer le câble de communication par l'orifice sur le capot puis le connecter au port CN1 de la commande.
3. Remettre le capot de protection sur la commande filaire.

5. PARAMÉTRAGE


5.1. Raccordement avec les unités intérieures cassettes

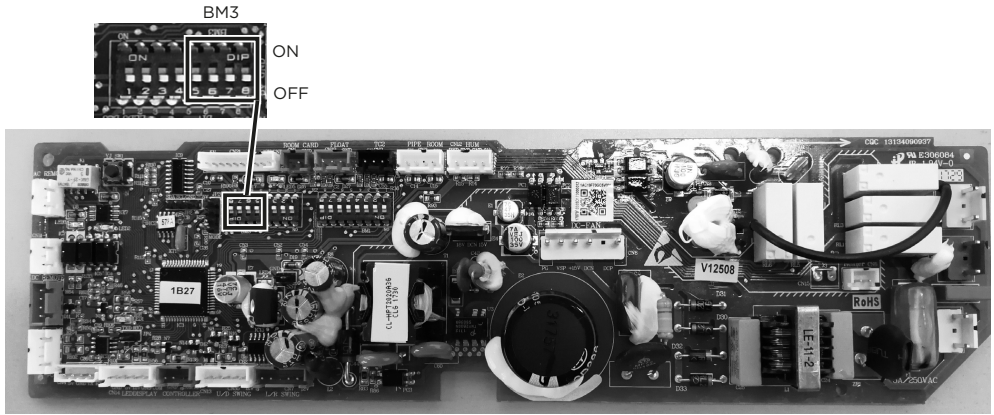

Régler les micro-interrupteurs BM3 de la carte électronique de chaque unité intérieure connectée suivant le tableau ci-dessous :

Micro interrupteur	BM3-5	BM3-6	BM3-7	BM3-8
Unité intérieure cassette maître	OFF	OFF	OFF	OFF
Unité intérieure cassette esclave 1	OFF	OFF	OFF	ON
Unité intérieure cassette esclave 2	OFF	OFF	ON	OFF
Unité intérieure cassette esclave 3	OFF	OFF	ON	ON
Unité intérieure cassette esclave 4	OFF	ON	OFF	OFF
Unité intérieure cassette esclave 5	OFF	ON	OFF	ON
Unité intérieure cassette esclave 6	OFF	ON	ON	OFF
Unité intérieure cassette esclave 7	OFF	ON	ON	ON
Unité intérieure cassette esclave 8	ON	OFF	OFF	OFF
Unité intérieure cassette esclave 9	ON	OFF	OFF	ON
Unité intérieure cassette esclave 10	ON	OFF	ON	OFF
Unité intérieure cassette esclave 11	ON	OFF	ON	ON
Unité intérieure cassette esclave 12	ON	ON	OFF	OFF
Unité intérieure cassette esclave 13	ON	ON	OFF	ON
Unité intérieure cassette esclave 14	ON	ON	ON	OFF
Unité intérieure cassette esclave 15	ON	ON	ON	ON


5.2. Raccordement avec les unités intérieures consoles

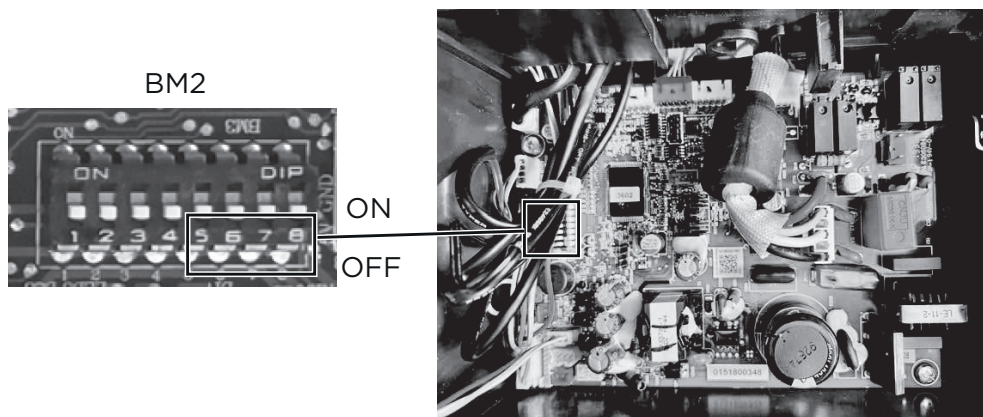

Régler les micro-interrupteurs BM2 de la carte électronique de chaque unité intérieure connectée suivant le tableau ci-dessous :

Micro interrupteur	BM2-5	BM2-6	BM2-7	BM2-8
Unité intérieure console maître	OFF	OFF	OFF	OFF
Unité intérieure console esclave 1	OFF	OFF	OFF	ON
Unité intérieure console esclave 2	OFF	OFF	ON	OFF
Unité intérieure console esclave 3	OFF	ON	ON	ON
Unité intérieure console esclave 4	OFF	ON	OFF	OFF
Unité intérieure console esclave 5	OFF	ON	OFF	ON
Unité intérieure console esclave 6	OFF	ON	ON	OFF
Unité intérieure console esclave 7	OFF	ON	ON	ON
Unité intérieure console esclave 8	ON	OFF	OFF	OFF
Unité intérieure console esclave 9	ON	OFF	OFF	ON
Unité intérieure console esclave 10	ON	OFF	ON	OFF
Unité intérieure console esclave 11	ON	OFF	ON	ON
Unité intérieure console esclave 12	ON	ON	OFF	OFF
Unité intérieure console esclave 13	ON	ON	OFF	ON
Unité intérieure console esclave 14	ON	ON	ON	OFF
Unité intérieure console esclave 15	ON	ON	ON	ON

5.3. Raccordement avec les unités intérieures gainables

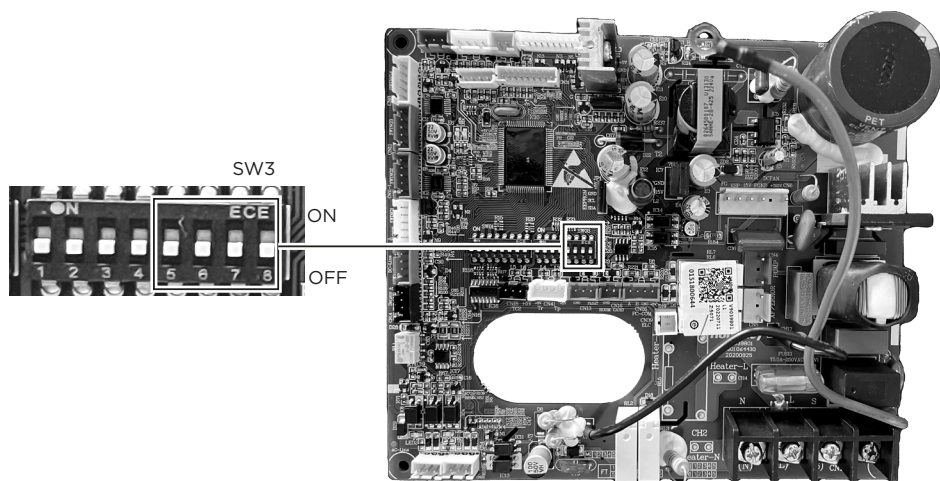

Régler les micro-interrupteurs SW3 de la carte électronique de chaque unité intérieure connectée suivant le tableau ci-dessous :


Micro interrupteur	SW3-5	SW3-6	SW3-7	SW3-8
Unité intérieure gainable maître	OFF	OFF	OFF	OFF
Unité intérieure gainable esclave 1	OFF	OFF	OFF	ON
Unité intérieure gainable esclave 2	OFF	OFF	ON	OFF
Unité intérieure gainable esclave 3	OFF	OFF	ON	ON
Unité intérieure gainable esclave 4	OFF	ON	OFF	OFF
Unité intérieure gainable esclave 5	OFF	ON	OFF	ON
Unité intérieure gainable esclave 6	OFF	ON	ON	OFF
Unité intérieure gainable esclave 7	OFF	ON	ON	ON
Unité intérieure gainable esclave 8	ON	OFF	OFF	OFF
Unité intérieure gainable esclave 9	ON	OFF	OFF	ON
Unité intérieure gainable esclave 10	ON	OFF	ON	OFF
Unité intérieure gainable esclave 11	ON	OFF	ON	ON
Unité intérieure gainable esclave 12	ON	ON	OFF	OFF
Unité intérieure gainable esclave 13	ON	ON	OFF	ON
Unité intérieure gainable esclave 14	ON	ON	ON	OFF
Unité intérieure gainable esclave 15	ON	ON	ON	ON

5.4. Raccordement avec les unités intérieures murales



Vérifier le bon fonctionnement de l'interface WK-B.
2 clignotements indique un problème de communication entre la commande filaire et l'interface WK-B.

Carte de l'interface WK-B pour commande filaire



- LED 1 (rouge) : indique l'alimentation
- LED 2 (verte) : indique la communication
- LED 3 (rouge) : indique les anomalies
- LED 4 (verte) : l'interface est opérationnelle

Dans des conditions de fonctionnement normales :


- les LEDs 1 et 2 clignotent en continu. Elles ne sont pas visibles avec le couvercle fermé.
- la LED 3 reste éteinte. 1 clignotement indique un problème de communication entre l'unité intérieure et l'interface WK-B.
- la LED 4 reste allumée.






Régler les micro-interrupteurs SW1 de la carte électronique de chaque interface WK-B suivant le tableau ci-dessous :





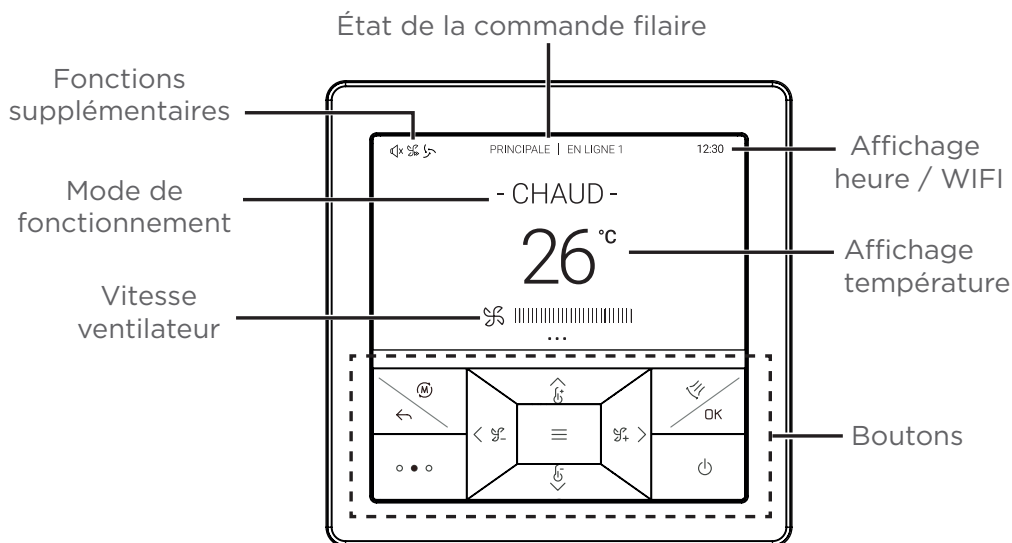



Micro interrupteur	1	2	3	4
Interface WK-B maître	OFF	OFF	OFF	OFF
Interface WK-B esclave 1	OFF	OFF	OFF	ON
Interface WK-B esclave 2	OFF	ON	OFF	OFF
Interface WK-B esclave 3	OFF	OFF	ON	ON
Interface WK-B esclave 4	OFF	ON	OFF	OFF
Interface WK-B esclave 5	OFF	ON	OFF	ON
Interface WK-B esclave 6	OFF	ON	ON	OFF
Interface WK-B esclave 7	OFF	ON	ON	ON
Interface WK-B esclave 8	ON	OFF	OFF	OFF
Interface WK-B esclave 9	ON	OFF	OFF	ON
Interface WK-B esclave 10	ON	OFF	ON	OFF
Interface WK-B esclave 11	ON	OFF	ON	ON
Interface WK-B esclave 12	ON	ON	OFF	OFF
Interface WK-B esclave 13	ON	ON	OFF	ON
Interface WK-B esclave 14	ON	ON	ON	OFF
Interface WK-B esclave 15	ON	ON	ON	ON




6. INTERFACE DE LA COMMANDE




6.1. Description de l'interface principale



Boutons	Description
	Bouton «marche/arrêt».
	Bouton de «menu» dans l'interface principale. Bouton de «réglage» dans d'autres interfaces.
	Bouton de «mode» dans l'interface principale. Bouton de «retour» dans d'autres interfaces.
	Bouton «page suivante».
	Bouton de «balayage» dans l'interface principale, Bouton «OK» dans d'autres interfaces.

Boutons	Description
	Bouton «gauche/droite».
	Bouton de «réglage de vitesse» du ventilateur dans l'interface principale.
	Bouton de réglage «gauche/droite» dans l'interface de balayage.
	Boutons de commutation «gauche et droite» ou de «réglage de valeur» dans d'autres interfaces.
	Bouton «haut/bas».
	Bouton de «réglage de température» dans l'interface principale,
	Bouton de «réglage (haut/bas)» dans l'interface de balayage.
	Bouton de commutation «haut/bas» ou de «réglage de valeur» dans d'autres interfaces.


Information	Description
Mode de fonctionnement	Permet l'affichage du mode de fonctionnement actuel : <ul style="list-style-type: none"> - Auto; - Climatisation; - Déshumidification; - Chauffage; - Ventilation.
État de la commande filaire	Permet de connaître le statut de la commande filaire : <ul style="list-style-type: none"> - «Principale»; signifie que c'est une commande principale; - «Suiiveuse»; signifie que la commande esclave ne peut contrôler qu'une partie des fonctions; - «En ligne 16»; le nombre d'unités intérieures connectées à la commande filaire.
Affichage température	La température de consigne peut être ajustée à l'aide du bouton haut/bas. Si la fonction ECO ( page 26) : <ul style="list-style-type: none"> - n'est pas activée, la plage de température de consigne est de 16°C à 30°C, ou la plage d'ajustement sera limitée. - est activée, la température minimale par défaut du mode climatisation/déshumidification est de 23°C, La température maximale par défaut du mode chauffage est de 26°C. Le pas de réglage est de 0,5°C. <p>Appuyer sur le bouton  pour passer à l'interface d'affichage de la température ambiante et visualiser la valeur. L'affichage peut être activée/désactivée via les paramètres d'affichage ( page 18).</p>

Information	Description
Vitesse du ventilateur	Permet d'afficher le niveau de la vitesse de ventilation. La vitesse peut être réglé via les paramètres de base  page 28.
Affichage heure	Zone d'affichage de l'horloge, le format de la date peut être modifié par la fonction de réglage de l'heure  page 23.
Affichage WIFI	Zone d'affichage d'activation du WIFI.
Fonctions supplémentaires	Lorsque la fonction est activée, l'icône correspondante sera affichée sur l'interface principale  page 24


6.2. Mode de fonctionnement

Appuyer sur le bouton  pour naviguer parmi les 5 modes disponibles.



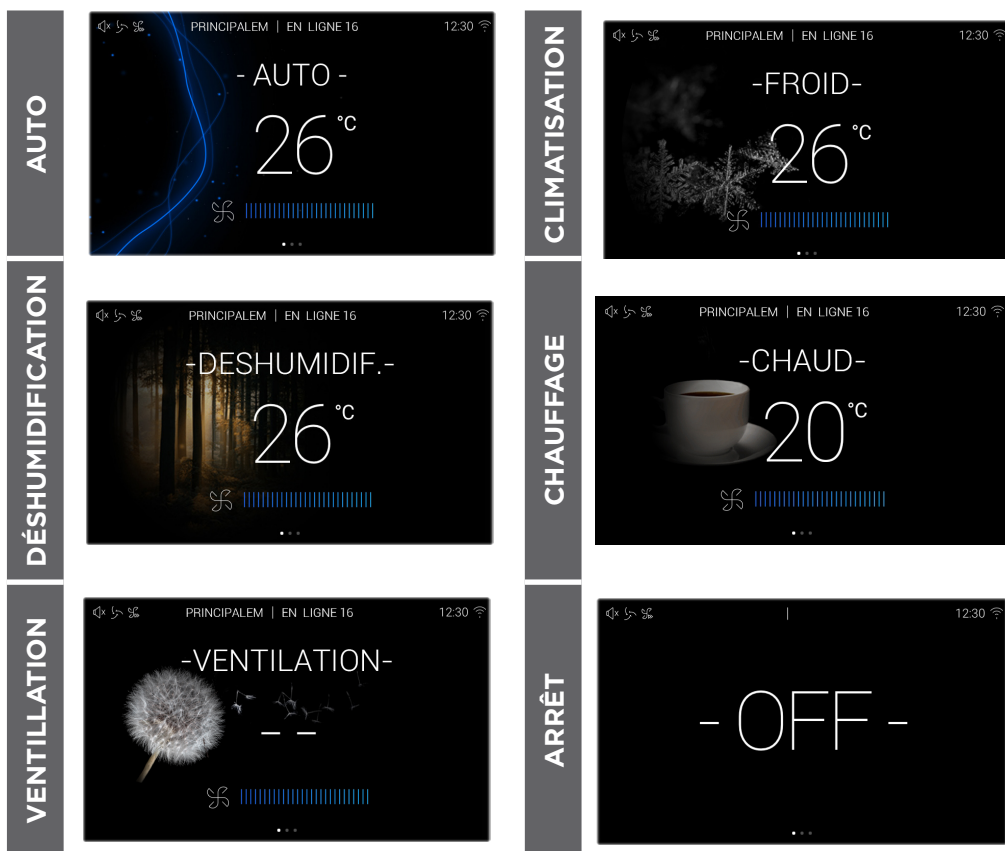







Cycle : Auto->Climatisation->Déshumidification->Chauffage->Ventilation->Arrêt



6.3. Interface de balayage

Accéder au réglage du balayage en appuyant sur le bouton  .

Les informations par défaut du type de balayage sont déterminées en fonction du modèle de l'unité intérieure.















Icône	Fonction	Description
	Haut/bas	Permet l'ajustement haut et bas du flux d'air à l'aide des boutons   .
	Gauche/droit	Permet l'ajustement gauche et droit du flux d'air à l'aide des boutons   .
	Cassette 4 voies	Permet l'ajustement du balayage du flux d'air de la cassette 4 voies. Ajuster le volet en appuyant sur le bouton  . Le volet clignote, puis ajuster son angle avec le bouton   .

7. UTILISATION

7.1. Interface menu

Dans l'interface principale, vous pouvez y accéder en appuyant sur le bouton 





Le menu contient les fonctions suivantes :

Icône	Fonction	Description
	Affichage	Permet de paramétrer les options d'affichage de l'écran (luminosité, langues, unité température....)  page 18.
	Programmation	Cette fonction permet de programmer une séquence de fonctionnement de l'unité (temps, mode de fonctionnement, intervalle de température)  page 20
	Erreur	Permet de consulter les codes erreur émis par les unités  page 19.
	Heure	Cette fonction permet le paramétrage de la date et de l'heure sur la commande  page 23.
	Extra	Cette fonction permet d'accéder aux fonctionnalités supplémentaires (mode silence, turbo, santé)  page 24
	ECO	Cette fonction permet de réduire la consommation d'énergie tout en maintenant un niveau de confort acceptable  page 26.
	Installation	Cette fonction permet d'accéder aux réglages de base et spéciaux des unités  page 27.

Choisir l'icône correspondante en appuyant sur les boutons   puis accéder à la fonction en appuyant sur le bouton .

7.2. Affichage






Fonction	Description
Verrouillage auto	Cette fonction permet de régler le temps de verrouillage de la commande. Il existe 5 options de durée de verrouillage écran. Le temps indique la durée pendant laquelle la lumière de l'écran reste allumée après qu'aucune opération n'ait été effectuée. «OFF» signifie que la lumière de l'écran ne sera pas éteinte.
Economiseur d'écran	Cette fonction permet d'activer/désactiver l'économiseur d'écran (diurne et nocturne).
Luminosité	Cette fonction permet de contrôler l'intensité de la lumière de l'écran.
Langues	Cette fonction permet de changer la langue d'affichage de l'interface (Français disponible). Utiliser les boutons   pour modifier la langue. Utiliser le bouton  pour sauvegarder, sinon les réglages d'origine seront conservés.
Temp.unité	Permet de changer l'unité de la température dans l'interface d'affichage (Celsius ou Fahrenheit).
Programmation	Permet le réglage de programmation pré-définie ou personnalisée  page 20.
Affichage temp.	Si cette fonction est activée, la température intérieure sera affichée sur l'interface d'affichage de la température ambiante.

Fonction	Description
Affichage HUM.	Permet d'afficher le pourcentage d'humidité, si présence d'un capteur humidité (non disponible dans la gamme Thermor).



7.3. Erreur





Cette fonction permet d'afficher les codes erreur de chaque unité. La fonction peut afficher jusqu'à **32 codes erreur maximum**.

Choisir un code erreur à l'aide des boutons   puis choisir les unités en appuyant sur le bouton  .

Pour effacer les informations sur l'historique des erreurs de :

- **l'unité en cours**, appuyer simultanément sur les boutons   pendant 5 secondes.

- **toutes les unités en ligne**, appuyer simultanément sur les boutons   pendant 5 secondes.

7.4. Programmation

Les options de programmation comprennent la programmation **pré-définie** et **personnalisée**. Cela peut être choisi via les paramètres d'affichage.



L'option par défaut est la programmation personnalisée.

● Programmation pré-définie

MATIÈRE & HEURE		LUN. ~ VEN.		SAM. & DIM.	
		Chaud / °C	Froid / °C	Chaud / °C	Froid / °C
RÉVEIL	06:00	26	26	26	26
départ	08:30	26	OFF	26	26
RETOUR	18:30	26	26	26	26
NUIT	23:30	26	26	26	26

← : RETOUR ▼ HAUT & BAS ▲ ≡ : ÉDITER

La programmation pré-définie n'est efficace qu'en mode climatisation ou chauffage. Les événements se règlent sur une plage de 24 heures. La température peut être réglée de 16° à 30°C, l'appareil peut également être éteint (affichage «OFF»).

1. Tout d'abord, choisir un événement à l'aide des boutons , ensuite entrer dans les paramètres de la ligne en appuyant sur le bouton .
2. Choisir les paramètres à l'aide des boutons puis utiliser les boutons ajuster les valeurs. Lorsque le curseur se trouve dans la zone de réglage de la température, vous pouvez l'activer en appuyant sur le bouton .
3. Après l'ajustement, appuyer sur le bouton pour quitter les réglages.

MATIÈRE	HEURE	MIN.	LUN. ~ VEN.		SAM. & DIM.	
			CHAUD	FROID	CHAUD	FROID
RÉVEIL	16	36	25	OFF	25	OFF

OK: ON/OFF

● Programmation personnalisée


Lorsque vous choisissez la programmation personnalisée, celle-ci affiche l'interface suivante :









1. Faire apparaître l'interface suivante en appuyant sur le bouton  .

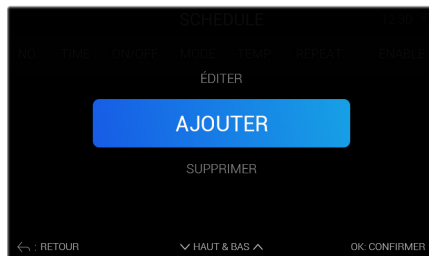2. Faire apparaître l'interface suivante en appuyant sur « Ajouter ».


L'interface ci-dessous apparaît.



3. Les boutons   sont utilisés pour choisir les paramètres du programme, les boutons   pour choisir les valeurs des paramètres et le bouton  pour sauvegarder les réglages.

4. Quand l'utilisateur ne presse pas  pour sauvegarder, une fenêtre apparaîtra pour indiquer s'il est nécessaire de sauvegarder.
5. Lorsque «OK» est choisi pour la valeur du paramètre «Répéter», les semaines suivantes entrent en vigueur.

L'affichage ci-contre apparait.

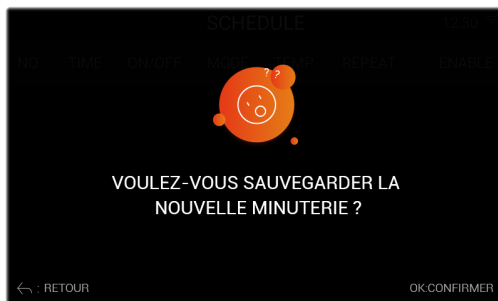


PROGRAMMATION							12:30	
NO.	HEURE	ON/OFF	MODE	TEMP.	REPETER	ACTIVER		
01	06:30	ON	FROID	26	CHAQUE JOUR	YES		
02	08:30	ON	FROID	24	CHAQUE JOUR	YES		
03	16:30	OFF	--	--	JOURNEE	YES		
04	06:30	ON	FROID	26	1,3,5	NO		
03	16:30	OFF	--	--	JOURNEE	YES		

← : RETOUR ▾ HAUT & BAS ▸ ≡ : DEFINIR


6. Si l'heure que vous avez configurée sur la minuterie est en conflit avec l'heure d'activation existante, l'interface donne une indication pour vous demander de la modifier. De même, l'heure de désactivation de la minuterie doit être différente de celle d'activation.

En résumé, si le dernier réglage est en conflit avec le précédent, une boîte de dialogue s'affiche, celle-ci comprend les interfaces suivantes :


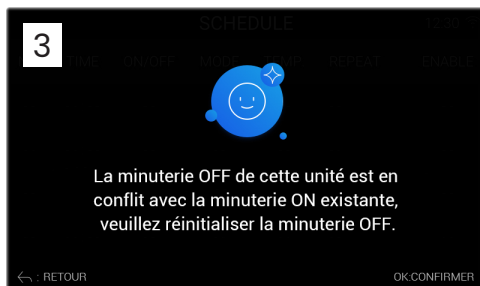





7. Si vous souhaitez supprimer le programme, sélectionner :
- **«supprimer»** pour effacer le programme.
 - **«supprimer tout»** pour effacer l'ensemble des programmes.
- Le message ci-dessous apparaît.

8. Appuyer sur le bouton  pour confirmer la suppression.

Le message ci-dessous apparaît

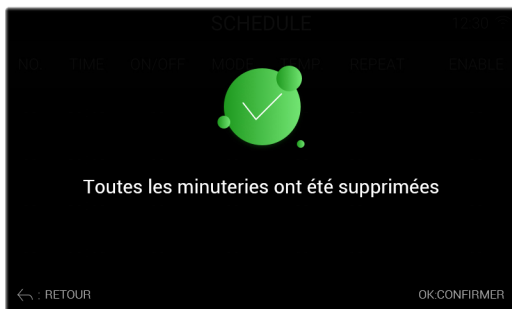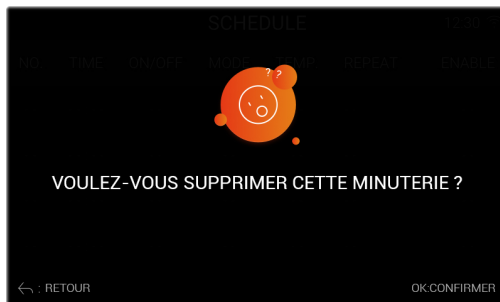

9. Appuyer sur le bouton  pour terminer la procédure.




7.5. Heure

Accéder à l'interface de réglage de l'horloge à partir de l'interface de menu.

Utiliser les boutons   pour changer les paramètres, les boutons   pour changer les valeurs, puis le bouton  pour sauvegarder.






7.6. Extra


Dans le menu, choisir «Extra» à l'aide des boutons   puis appuyer sur  pour accéder au menu des fonctions supplémentaires.

● Liste des fonctions

Icône	Fonction
	Mode Silence
	Turbo
	Pilotage d'une unité de ventilation externe (non disponible)
	Santé (PURIFY)
	Verrouillage  page 26
	Dégivrage forcé (non disponible pour les unités murales)
	Retard de la pompe à eau (non disponible)
	Nettoyage automatique (non disponible pour les unités murales)
	10°C Chauffage - mode hors gel (disponible uniquement en mode chauffage)
	Chauffage électrique (non disponible)
	Déshumidification à basse température
	Health airflow - brassage d'air intense
	Health airflow up - brassage d'air intense vers le haut
	Health airflow down- brassage d'air intense vers le bas
	LED sur la façade
	Détection de mouvement (non disponible)

Icône	Fonction
	Détection de mouvement - suivi (non disponible)
	Détection de mouvement -évitement (non disponible)
	Silence (unité extérieure)


● Communication avec la commande principale

Après que la commande secondaire ait reçu la consigne de la commande principale l'icône  sera affichée. À ce moment, tous les boutons à l'exception des boutons Marche/Arrêt, réglage du ventilateur et de la température sont invalides.


Après réception de la commande de verrouillage, l'icône  sera affichée. À ce moment, tous les boutons sont invalides.

En mode centralisé ou verrouillé, le rétroéclairage des boutons est toujours en fonctionnement. Rallumer l'écran en appuyant sur l'un des boutons.




● Refroidissement/chauffage forcé

Après que la commande soit en état de fonctionnement **climatisation et éteint**, vous pouvez activer la fonction de refroidissement forcé en appuyant longuement sur le bouton  pendant 10 secondes. La commande se rallume et «**LL**» clignote dans la zone centrale pour indiquer que la fonction est activée.




La procédure est identique pour le chauffage forcé mais en état de fonctionnement **chauffage et éteint**, La commande se rallume et «**HH**» clignote dans la zone centrale pour indiquer que la fonction est activée.

Tous les boutons sont invalides à l'exception du bouton , en appuyant sur ce dernier vous **quittez** la fonction.



● Wi-Fi (uniquement sur certains modèles.)

Appuyer sur le bouton  pendant 10 secondes pour accéder à la fonction de configuration Wi-Fi et l'icône  clignotera. Vous pouvez alors utiliser votre smartphone pour configurer la fonction . Une fois la liaison réussie, l'icône  restera affichée.

● Nettoyage du filtre

Si le filtre de purification d'air est encrassé l'icône  sera affichée sur l'interface principale. Vous pouvez annuler son affichage en appuyant sur les boutons   pendant 5 secondes.

● Verrouillage

Régler ou annuler cette fonction en appuyant simultanément sur les boutons   pendant 5 secondes dans l'interface principale.

7.7. ECO



La fonction ECO est réglée par défaut sur **OFF**.

Température par défaut :

La température maximale par défaut est de 26°C en mode **Chauffage**.


La température minimale est de 23°C en mode **Climatisation/Déshumidification**.

Choisir les items à l'aide des Boutons   et ajuster la valeur en appuyant sur les boutons  





Après avoir réglée la fonction ECO, l'ajustement de la température sera limité.


Si le dépassement de limite est réglé, la température peut être ajustée en dehors de la plage ECO dans le temps autorisé. Lorsque le temps autorisé est réglé à 0, cela signifie qu'aucun dépassement de limite ne peut se produire.



7.8. Installation

Lorsque le curseur est dans les paramètres d'installation, appuyez sur  pour faire apparaître l'interface de sélection du mot de passe.

Le mot de passe est « **841226** ».

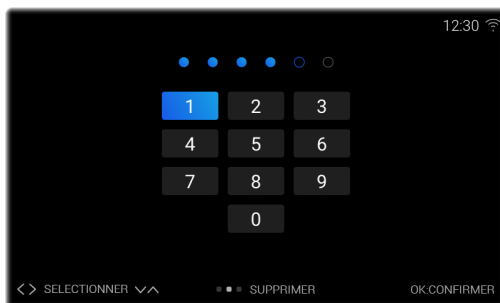
Utiliser Les boutons   et   pour entrer le mot de passe









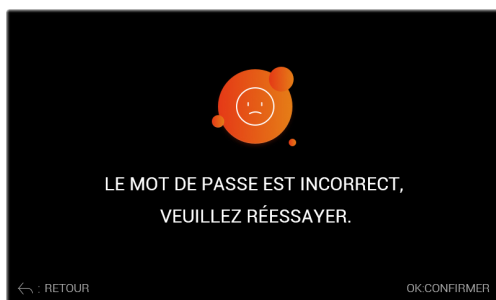



Puis confirmer ce dernier en appuyant sur le bouton , si il est erroné appuyer sur le bouton  pour corriger.

Si vous saisissez un mot de passe erroné, l'interface ci-contre apparait.






Saisir correctement le mot de passe pour accéder à l'interface des paramètres d'installation.




Icône	Fonction	Description
	Paramètres d'adresse	Permet le paramétrage de l'adresse de l'unité  page 28.
	Paramètres de base	Permet le paramétrage des fonctions de base sur une ou toutes les unités  page 28.
	Paramètres spéciaux	Permet le paramétrage des fonctions spéciales (grade esp, zone géographique, fonctionnement nominale..)  page 29.
	Réglage des paramètres	Permet le réglages des paramètres de fonctionnement de chaque unité  page 30.
	Détails	Permet de consulter les informations de l'unité  page 30.

● Paramètres d'adresse


Utiliser les boutons :

-   pour choisir les items;
-   pour changer les valeurs;
-  pour changer d'unité.

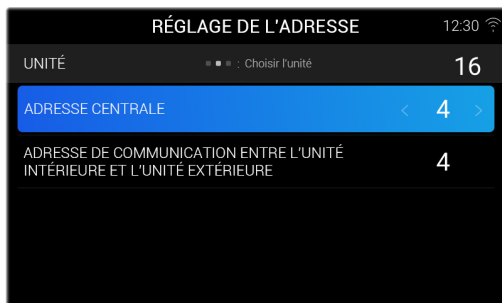



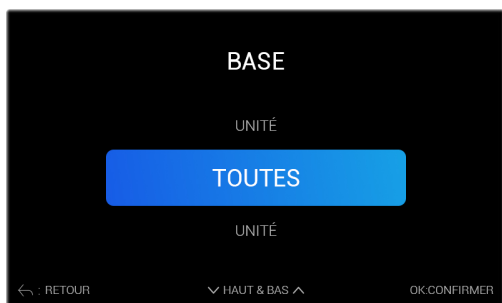

● Paramètres de base

Utiliser les boutons   pour choisir l'option «toutes» ou «unité» puis appuyer sur  pour confirmer.



Toutes :






Utiliser les boutons :

-   pour choisir les items.
-   pour changer les valeurs



Unité :






Utiliser les boutons :

-   pour choisir les items.
-   pour changer les valeurs
-  pour changer d'unité

BASE-UNITÉ		12:30
UNITÉ	• • • Choisir l'unité	16
CAPACITÉ		0.5 _{HP}
HAUTEUR D'INSTALLATION		HAUT
TEMPS DE FILTRATION	ON / OFF	ON
	CYCLE DE RAPPEL	45 _{Day}
VENTILATEUR NORMAL	HAUT < ON >	
	VENTILATEUR AUTO	ON
	VENTILATEUR SILENCIEUX	ON
	Brise	ON
	HAUTE VITESSE VENTILATION	ON
	SUPER VENTILATION	ON
TEMP. AMBIANTE COMPENSATION EN CHAUFFAGE		- 3.5 °C
TEMP. AMBIANTE EN REFROIDISSEMENT		- 3.5 °C
MODE AUTOMATIQUE TDIFF		- 03 °C
HAUTE VITESSE FIXE		ON
ABAISSEMENT VITESSE DE UN VENTILATEUR		ON
VENTILATEUR MOYEN SI RÉGLÉ HAUT EN CHALEUR		ON
ROOM CARD VALIDE/INVALIDE		ON

● Paramètres spéciaux






Utiliser les boutons :

-   pour choisir les items.
-   pour changer les valeurs
-  pour changer d'unité.

RÉGLAGE SPÉCIAL		12:30
UNITÉ	• • • Choisir l'unité	16
GRADE ESP	< 4 >	
PAYS		EUROPE
FONCTIONNEMENT NOMINAL		A
OUVERTURE/FERMETURE TOTALE DETENDEUR		ON

Réglage des paramètres

Utiliser les boutons :




-   pour choisir les items.
-   pour changer les valeurs
-  pour changer d'unité.



PARAMÈTRE		12:30
UNITÉ	• • • : Choisir l'unité	
anti train air froid	GROUP 02	
Degré de surchauffe cible	02	
Température cible de chauffage	- 02	
Ouverture standard EEV température extérieure supérieure à la température de consigne	- 02	
Ouverture standard EEV température extérieure inférieure à la température de consigne	- 02	
Ouverture minimale EEV lorsque le chauffage est activé	- 02	
Température de fonctionnement du chauffage auxiliaire	03	
Ouverture standard EEV lorsque la thermo. est allumée	- 02	
Ouverture standard EEV lorsque la thermo. est éteinte	- 02	
Ouverture EEV pendant le retour d'huile	- 02	
Ouverture EEV pendant le retour d'huile lorsque la thermo. est éteinte	- 02	

Détails

Les informations sur les paramètres correspondants seront affichées dans cette fonction.

Utiliser Les boutons   pour choisir les items, le bouton  pour changer d'unité.

Certaines informations grisées ne peuvent être consultées.



DETAILS		12:30
UNITÉ	• • • : Choisir l'unité	
ADRESSE INTÉRIEURE	0-1-1-2	
ADRESSE CENTRALE	3	
SOMME DE CONTRÔLE DU PROGRAMME INTÉRIEUR	3 °C	
CHECKSUM EEPROM INTÉRIEUR	OFF5	
TEMP. DE LA PIECE	20 °C	
HUM. DE LA PIECE	46 %	
TEMP. LIGNE GAZ	20 °C	
TEMP. LIGNE LIQUIDE	20 °C	
TEMPS DE FONCTIONNEMENT CONTINU	0000:00:00	
	 EFFACER LES DONNÉES	
TEMPS DE FONCTIONNEMENT TOTAL	0000:00:00	
	 EFFACER LES DONNÉES	

● **Fonctions disponibles entre la commande principale et secondaire**

Principale	Secondaire
Toutes les fonctions sont disponibles	(1) Seules les fonctions suivantes peuvent être exécutées: <ul style="list-style-type: none">- Marche/Arrêt;- Mode de fonctionnement;- Vitesse du ventilateur;- Réglage de la température;- Balayage;- Économie d'énergie;- Heure. (2) Consultation des paramètres et consultation des défauts.

Conditions de garantie

DOCUMENT À CONSERVER PAR L'UTILISATEUR
Présenter le certificat uniquement en cas de réclamation

Garantie utilisateur

- Conformément aux dispositions légales en vigueur, les utilisateurs bénéficient en tout état de cause de la garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code Civil) et de la garantie légale de conformité pour les biens de consommation due par le dernier vendeur (articles L217-1 et suivants du Code de la Consommation).

Garantie clients professionnels Thermor

- Nos appareils sont garantis contre tout défaut de fabrication dans les conditions définies dans nos CGV et pour les durées suivantes : 2 ans.
- La garantie comprend l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par notre

Service Après-Vente, à l'exclusion de tous frais annexes qu'il s'agisse de main-d'œuvre, déplacement, perte de jouissance ou d'exploitation ou de toutes indemnités à titre de dommages et intérêts.

Généralités

- Les détériorations provenant d'une installation non conforme, d'un réseau d'alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50160, d'un usage anormal ou du non-respect des prescriptions de ladite notice ne sont pas couvertes par la garantie.
- Présenter le certificat uniquement en cas de réclamation auprès du distributeur ou de votre installateur, en y joignant votre facture d'achat.

THERMOR-Services
17, rue Croix Fauchet, BP 46
45141 Saint Jean de la Ruelle cedex

TYPE DE L'APPAREIL* : _____

N° DE SÉRIE* : _____

NOM ET ADRESSE DE L'UTILISATEUR : _____

* Ces renseignements se trouvent sur la plaque signalétique située sur le côté de l'appareil.

CACHET DE L'INSTALLATEUR :