

**⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Never operate energized switch with door open.
- Turn off switch before removing or installing fuses or making load side connections.
- Always use a properly rated voltage sensing device at all line and load fuse clips to confirm switch is off.
- Turn off power supplying switch before doing any other work on or inside switch.
- Ensure the handle and shaft are not turned beyond the ON or OFF positions.
- The shaft must be maintained in the proper length, orientation and axial location.

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO**

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA y NOM-029-STPS.
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Nunca haga funcionar el desconectador energizado con la puerta abierta.
- Desconecte el desconectador antes de retirar o instalar los fusibles o realizar las conexiones del lado de carga.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado en todos los clips para fusibles en los lados de línea y carga para confirmar la desenergización del desconectador.
- Desenergice el desconectador antes de realizar cualquier otro trabajo dentro o fuera de él.
- Asegúrese de que la palanca y el eje no se giren más allá de las posiciones ON y OFF.
- El eje debe mantenerse en la longitud, orientación y ubicación axial correcta.

**El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**


**RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC**

- Portez un équipement de protection personnelle (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Ne faites jamais fonctionner le sectionneur sous tension avec la porte ouverte.
- Mettez le sectionneur hors tension avant d'enlever ou d'installer des fusibles ou de faire des raccordements sur le côté charge.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée sur tous les porte-fusibles du côté ligne et charge pour s'assurer que le sectionneur soit hors tension.
- Coupez l'alimentation du sectionneur avant d'y faire tout autre travail.
- Assurez-vous que la manette et l'arbre ne soient pas tournés au-delà des positions de marche (ON) et d'arrêt (OFF).
- Maintenez l'arbre à la longueur, l'orientation et l'emplacement axial appropriés.

**Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.**

**Switches / Desconectores / Interrupteurs :**

GS1DDU3 / GS1DU3 30 A  
GS2GU3N / GS2GLU3N 60 A



**Handles / Palancas / Manettes :**


GS2AH110 GS2AH410  
GS2AH120 GS2AH420

Dual dimensions in./mm  
Dimensiones: pulg/mm  
Dimensions doubles: po/mm

**GS1DDU3 / GS1DU3 30 A**


**Front operation  
Control por el frente  
Commande frontale**

GS2AE8: L max. = 12.59 in. / 320 mm  
GS2AE81: L max. = 15.74 in. / 400 mm

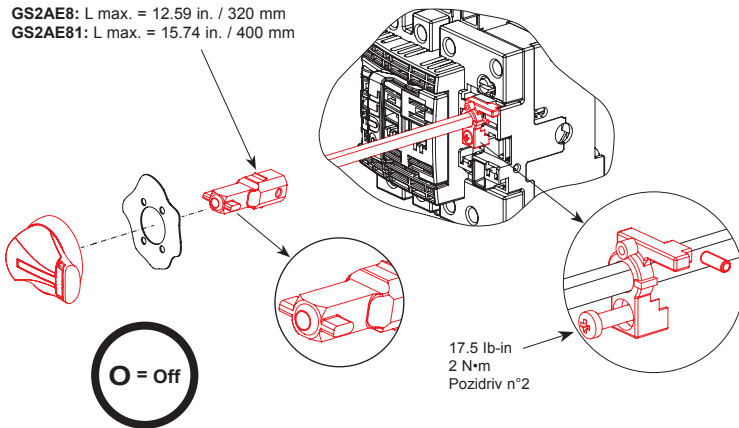

**Shaft length  
Longitud del eje  
Longueur de l'arbre**


Hex key (2 mm)  
Llave hexagonal (2 mm)  
Clé hexagonale (2 mm)  
13 lb-in  
1.5 N·m

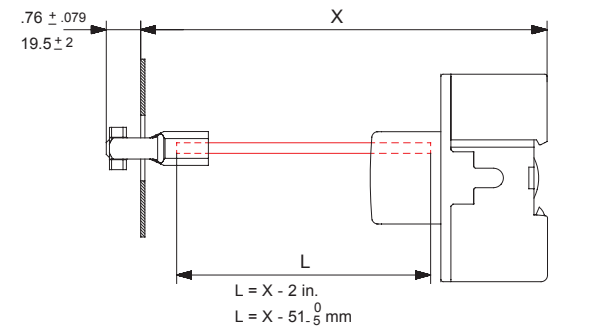

**GS2GU3N / GS2GLU3N 60 A**


**Front operation  
Control por el frente  
Commande frontale**

GS2AE2: L max. = 12.59 in. / 320 mm  
GS2AE21: L max. = 15.74 in. / 400 mm  
GS2AE23: L max. = 19.68 in. / 500 mm (a)

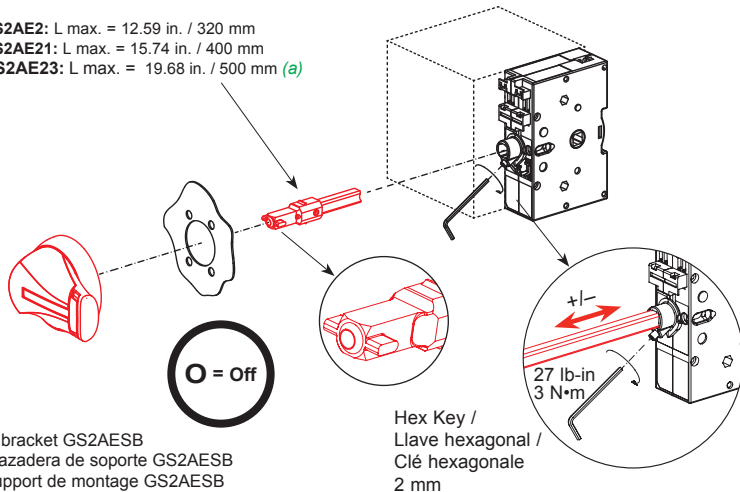

**Shaft length  
Longitud del eje  
Longueur de l'arbre**

L = X - 1.71 in.  
L = X - 43.5 mm  
min. 0.78 in. / 20 mm  
max. 1.18 in. / 30 mm

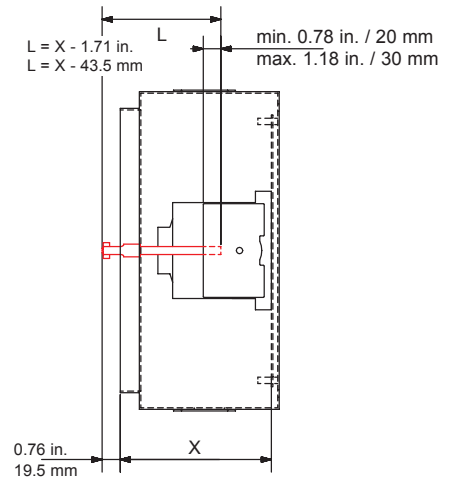

**GS2AE8, GS2AE81**  
or / o / ou  
**GS2AE2, GS2AE21, GS2AE23 (a)**

17.5 lb-in  
2 N·m  
Pozidriv n°2

**Click!**

**O = Off**

**Click!**

17.5 lb-in  
2 N·m  
Pozidriv n°2

0.76 ±0.079 in.  
19.5 ±2 mm

**Door drilling**  
Perforación de la puerta  
Perçage de la porte

**Padlocking position**  
Bloqueo de posición con candados  
Position de cadenassage

90°

ON OFF

(a) Use support bracket GS2AESB  
Utilice la abrazadera de soporte GS2AESB  
Utiliser un support de montage GS2AESB

**Cover Removal**  
Desmontaje de la cubierta  
Retrait du couvercle

**Handle padlocking**  
Bloqueo de palanca con candados  
Cadenassage de la manette

**O = Off**

max. Ø 0.31 in. / Ø 8 mm  
min. Ø 0.19 in. / Ø 5 mm

**▲ DANGER / PELIGRO / DANGER**

<p><b>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disconnect all power before servicing.</li> <li>• Be sure enclosure is closed securely before operating device.</li> <li>• Testing of live equipment should only be performed by qualified service personnel in accordance with local regulations.</li> </ul> <p><b>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</b></p>	<p><b>PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desenergice el equipo antes de prestarle servicios de mantenimiento.</li> <li>• Asegúrese de que el gabinete esté bien cerrado antes de hacer funcionar el dispositivo.</li> <li>• Las pruebas al equipo vivo sólo deben ser realizadas por personal calificado en conformidad con los reglamentos locales.</li> </ul> <p><b>El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.</b></p>	<p><b>RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coupez l'alimentation à cet appareil avant d'effectuer l'entretien.</li> <li>• Assurez-vous que le coffret soit bien fermé avant de faire fonctionner le dispositif.</li> <li>• L'essai d'appareils sous tension ne doit être effectué que par du personnel de maintenance qualifié conformément aux règlements locaux.</li> </ul> <p><b>Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.</b></p>
--	---	--

**Defeating the interlock when in the ON position**  
Cómo anular el enclavamiento en la posición de cerrado (I/ON)  
Neutralisation de l'interverrouillage lorsqu'en position de marche (ON)

**I = On**

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

All trademarks are the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies.

**Schneider Electric USA, Inc.**  
800 Federal Street  
Andover, MA 01810 USA  
888-778-2733  
www.schneider-electric.us

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Todas las marcas comerciales son propiedad de Schneider Electric SE, sus filiales y compañías afiliadas.

Importado en México por:  
**Schneider Electric México, S.A. de C.V.**  
Av. Ejercito Nacional No. 904  
Col. Palmas, Polanco 11560 México, D.F.  
55-5804-5000  
www.schneider-electric.com.mx

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Toutes les marques commerciales sont la propriété de Schneider Electric SE, ses filiales et compagnies affiliées.

**Schneider Electric Canada, Inc.**  
5985 McLaughlin Road  
Mississauga, ON L5R 1B8 Canada  
800-565-6699  
www.schneider-electric.ca