


# Unité intelligente de distribution de l'alimentation—AP9565


## Description

AP9565 de APC est une unité intelligente de distribution de l'alimentation (PDU) de 16 A qui fournit une alimentation de 100 à 240 volts pour les équipements en rack.

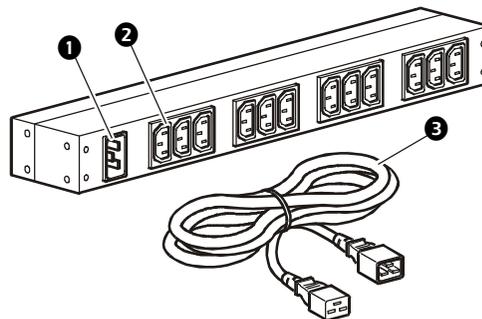

- ❶ Prise d'alimentation IEC 320 C20
- ❷ 12 prises IEC 320 C13
- ❸ IEC 320 C19 avec cordon d'alimentation IEC 320 C20

## Montage avec supports

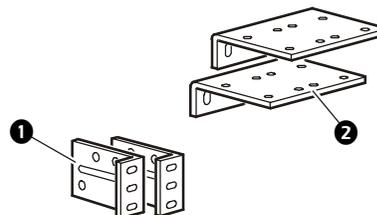

- ❶ Supports de montage horizontal
- ❷ Supports de montage vertical



Remarque

Chaque PDU est livrée avec deux jeux différents de supports de montage (un jeu pour le montage horizontal et un autre jeu pour le montage vertical). Choisissez l'orientation de montage et fixez les supports correspondants à la PDU.

# Sécurité et mise à la terre

---

Lisez les informations suivantes avant d'installer ou d'utiliser votre Unité intelligente de distribution de l'alimentation en rack (PDU) APC :

- Déployez cette unité intelligente PDU uniquement à l'intérieur.
- N'installez pas cette unité intelligente PDU dans un endroit trop humide ou trop chaud.
- N'installez jamais de câbles, de matériel ou d'unités intelligentes PDU pendant un orage.
- Branchez cette unité intelligente PDU uniquement à une prise secteur à trois conducteurs et reliée à la masse. La prise secteur doit être connectée à un circuit de dérivation ou de protection du réseau électrique (fusible ou disjoncteur) approprié. Toute connexion à une prise secteur peut provoquer une décharge électrique.
- Utilisez uniquement les supports fournis pour le montage.
- Ne travaillez pas seul dans un environnement présentant un quelconque danger.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation, la prise et la fiche électrique sont en bonne condition.
- Débranchez la PDU de la prise secteur avant d'installer ou de relier un équipement pour limiter les risques de décharge électrique lorsque vous ne pouvez pas vérifier la mise à la terre. Rebranchez la PDU lorsque toutes les connexions sont terminées.
- Utilisez un connecteur terre avec l'équipement. Ce type de connecteur conduit le courant de fuite des dispositifs de chargement (équipement informatique). Veillez à ne pas dépasser un courant de fuite total de 3,5 mA.



Risque de décharge électrique. Utilisez uniquement le matériel fourni pour fixer les supports de montage.


# Installation

---


## Montage horizontal

Pour monter horizontalement la PDU en rack dans une armoire ou tout autre rack EIA-310 standard 19 pouces :

1. Fixez les supports de montage horizontal à la PDU.

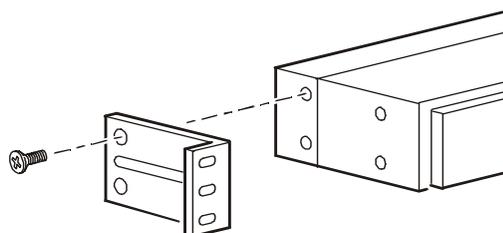


2. Installez la PDU à l'aide du matériel inclus avec votre rack ou votre armoire. La PDU occupe une unité de hauteur (U).

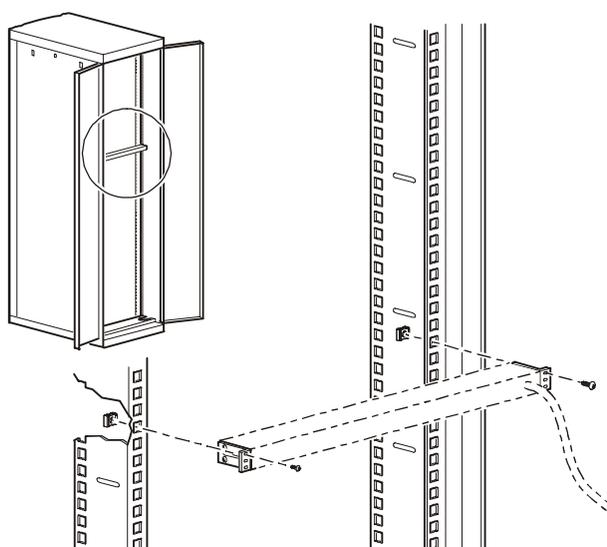


## Montage vertical

Pour monter verticalement la PDU en rack dans une armoire ou tout autre rack EIA-310 standard :

1. Fixez les supports de montage vertical à la PDU.

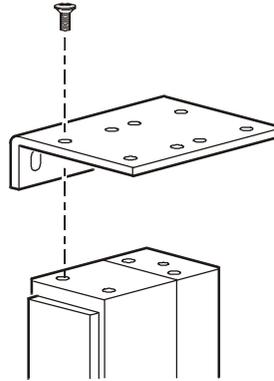

2. Installez la PDU sur un rail de montage vertical dans l'armoire ou le rack.

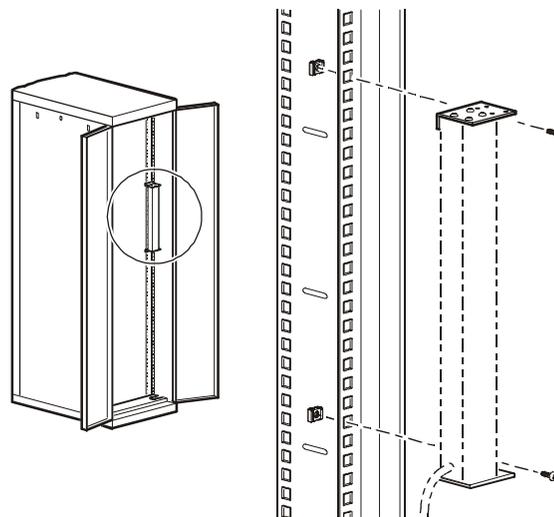

# Spécifications

## AP9565

<b>Electriques</b>	
Tension en entrée nominale	100–240 V
Fréquence en entrée	50/60 Hz
Connecteur d'entrée	Prise IEC C20 (-320)
Connecteurs de sortie	12 Prises IEC-320-C13
Consommation électrique maximale	16 A à 100–240 V (UL) 12 A à 100–240 V (UL) 16 A à 220–240 V (VDE)
<b>Physiques</b>	
Taille [h×l×p]	1.75×17.60×2,25 pouces (4.45×44,70×5,72 cm)
Dimensions du colis [h×l×p]	2.75×18.25×9 pouces (7.00×46,35×22,86 cm)
Poids	2,04 kg (4,4 livres)
Poids (avec emballage)	3,63 kg (8 livres)
<b>Environnementales</b>	
Altitude (au-dessus du niveau de la mer)	
En fonctionnement	0–10 000 pieds (0–3 000 m)
Hors fonctionnement	0–50 000 pieds (0–15 000 m)
Température	
En fonctionnement	0 à 45 °C (32 à 115 °F)
Hors fonctionnement	-25 à 65 °C (-13 à 149 °F)
Humidité	
En fonctionnement	0–95 % HR sans condensation
Hors fonctionnement	0–95 % HR sans condensation
<b>Certifications</b>	
Normes de sécurité	UL, cUL, VDE, CE

# Garantie et Services

---

## Garantie limitée

APC garantit que l'unité PDU est exempte de défauts tant de matière que de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'acquisition. Sous cette garantie, la responsabilité d'APC est limitée à la réparation ou au remplacement, à sa discrétion, des seuls produits défectueux. Cette garantie n'est pas applicable à un équipement endommagé par accident, négligence ou mauvaise utilisation, ou à un équipement adapté ou modifié de quelque manière que ce soit. Cette garantie s'applique uniquement à l'acquéreur d'origine.

## Limitations de garantie

**En dehors des conditions stipulées par la présente, APC ne concède aucune garantie, expresse ou implicite, y compris toute garantie de commerciabilité et d'adéquation à un usage particulier.** Certaines juridictions n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion de garanties implicites ; par conséquent, les limitations ou exclusions susdites peuvent ne pas s'appliquer à l'acquéreur.

**En dehors des conditions stipulées plus haut, en aucun cas APC ne sera tenu responsable pour tout dommage direct, indirect, particulier, accidentel ou conséquent suite à l'utilisation de ce produit, même si APC a été prévenu de l'éventualité de tels dommages.**

Précisément, APC n'est pas responsable des coûts associés, tels que la réduction des bénéfices, la perte d'équipement, de l'usage d'équipement, de logiciels, de données, les coûts liés au remplacement, aux réclamations de tiers ou autres. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez bénéficier d'autres droits en fonction de votre juridiction.

## Obtention d'un service

Pour obtenir une assistance en cas de problème avec votre PDU :

1. Notez le numéro de série et la date d'acquisition. Le numéro de série figure au-dessous de la PDU.
2. Contactez notre service d'Assistance clients dont le numéro de téléphone figure au dos de ce manuel. Un technicien essaiera de vous aider à résoudre le problème par téléphone.
3. Si vous devez renvoyer le produit, le technicien vous donnera un numéro de Retour de produits défectueux (RMA). Si la garantie est expirée, les frais de réparation ou de remplacement sont à votre charge.
4. Emballez l'unité avec soin. La garantie ne couvre pas les dommages dus au transport. Joignez une lettre indiquant votre nom, adresse, numéro RMA, un numéro de téléphone où vous joindre pendant la journée, une copie de votre facture et, si nécessaire, un chèque pour le règlement.
5. Notez clairement le numéro RMA sur le carton d'emballage.
6. Retournez l'unité en port payé avec assurance à l'adresse indiquée par le technicien du service d'assistance clients.

# Politique en matière d'appareils de survie

---

## Politique générale

American Power Conversion (APC) ne recommande pas l'utilisation de ses produits dans les cas suivants :

- Toute situation d'utilisation d'un appareil de survie où une panne ou un dysfonctionnement du produit APC peut entraîner l'arrêt de l'appareil de survie ou sérieusement affecter sa sécurité ou son efficacité.
- Soins hospitaliers.

En connaissance de cause, APC ne vendra pas ses produits s'ils sont destinés à de telles applications, sauf si APC reçoit par écrit l'assurance que (a) les risques de blessure ou de dommage ont été réduits au minimum, (b) le client assume tous les risques et (c) la responsabilité d'American Power Conversion est suffisamment limitée dans ces circonstances.

## Exemples d'appareils de survie

Le terme *appareil de survie* désigne, entre autres, les analyseurs d'oxygène néonatal, stimulateurs nerveux (utilisés en anesthésie, soins palliatifs ou autre), appareils de transfusion automatique, pompes à sang, défibrillateurs, détecteurs d'arythmie et alarmes, stimulateurs cardiaques, systèmes d'hémodialyse, systèmes de dialyse péritonéale, incubateurs ventilateur néonatal, ventilateurs pour adultes et enfants, ventilateurs utilisés en anesthésie, pompes à infusion et tout autre appareil désigné comme « critique » par la U.S. FDA (Food and Drug Administration des Etats-Unis).

Une installation électrique et une protection contre le courant de fuite pour hôpitaux peuvent être commandées en option avec de nombreux systèmes d'onduleurs APC. APC ne déclare pas que ces unités intelligentes comportant de telles modifications sont certifiées ou homologuées par APC ou toute autre organisation pour une utilisation dans un environnement hospitalier. Par conséquent, ces unités intelligentes ne sont pas conformes aux exigences d'utilisation pour les soins directs des patients.

## Assistance clients internationale d'APC

L'assistance clients pour ce produit et tout autre produit APC est disponible gratuitement de l'une des manières suivantes :

- Visitez le site Web APC pour consulter les réponses aux questions fréquemment posées (FAQ), pour accéder aux documents de la base de connaissance APC et soumettre vos demandes d'assistance.
  - **www.apc.com** (Siège social)  
Suivez les liens des pages Web APC menant au pays de votre choix, chacun fournissant des informations relatives à l'assistance clients.
  - **www.apc.com/support/**  
Assistance globale incluant des FAQ, une base de connaissance et une assistance via Internet.
- Contactez un centre d'assistance clients APC par téléphone ou en envoyant un courrier électronique.
  - Centres régionaux :

APC (Siège social) Etats-Unis, Canada	(1)(800)800-4272 (numéro vert)
Amérique latine	(1)(401)789-5735 (Etats-Unis)
Europe, Moyen-Orient et Afrique	(353)(91)702020 (Irlande)
Japon	(0) 3 5434-2021

- Centres locaux, relatifs à un pays : connectez-vous à **www.apc.com/support/contact** pour plus d'informations.

Contactez le représentant APC ou tout autre revendeur chez qui vous avez acheté le produit APC pour obtenir des informations relatives à l'assistance clients.

Contenu entier : Copyright © 2004 American Power Conversion. Tous droits réservés. La reproduction en tout ou partie sans permission est interdite. APC, le logo APC, et NetShelter sont des marques commerciales d'American Power Conversion Corporation qui peuvent être enregistrées dans certaines juridictions. Tous les autres noms de produits et de sociétés, les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont utilisés uniquement à titre d'information.

