

**LCIE N° : NF012\_1381/M1**

Titulaire :  
*License Holder:*

**SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS**  
31 rue Pierre Mendès France, Eybens  
38050 GRENOBLE Cedex 9  
FRANCE

Site de fabrication :  
*Factory:*

**SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA SA** (N°0962AP)  
Camino Barranquet 57  
46133 MELIANA VALENCIA  
ESPAGNE

Produit :  
*Product:*

**Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel sans dispositif de protection contre les surintensités incorporé pour usages domestiques et analogues (ID)**  
*Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's)*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*



Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

Gamme / *Series* : Resi9 XE ID  
Références/*References* : Voir Annexe / *See Annex*

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

/

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

EN 61008-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12: 2017  
EN 61008-2-1:1994 +A11:1998

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

STR n° 030/ES0128-M1  
*Test report n°* GS119/17, GS59/17 to GS65/17, GS34/18, GS35/18, GS36/18

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

La licence / *License* NF012\_1381 du/of 06/12/2017. Ajout de référence(s)  
produit/addition of product references

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 15/10/2018

Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

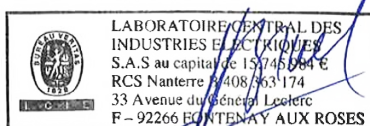

**Jean-François BRUEL**  
Responsable Certification/Certification Officer

## Annexe de la licence / Annex of license NF012\_1381/M1

### RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Gamme / Series : Resi9 XE ID

Référence commerciale Trade reference	Courant assigné Rated current	I $\Delta$ n	Type	Taille / Size
R9ERC225	25 A	30 mA	AC	/
R9ERC240	40 A	30 mA	AC	/
R9ERA240	40 A	30 mA	A	/
R9ERS240	40 A	30 mA	A-SI	/
R9ERB263	63 A	30 mA	A	54mm
R9ERD263	63 A	30 mA	AC	54mm
R9ERA263	63 A	30 mA	A	36mm
R9ERC263	63 A	30 mA	AC	36mm

Indépendant de la tension d'alimentation / Independent of line voltage	oui / yes
Tension assignée / Rated voltage Ue : (V)	2P : 230 V
Courant assigné / Rated current In : (A)	25 A, 40 A, 63 A
Fréquence assignée / Rated frequency : (Hz)	50 Hz
Courant différentiel de fonctionnement assigné / Rated residual operating current I $\Delta$ n : (mA)	30 mA
Type :	Voir tableau ci-dessus/ See above table
Temporisation :	Sans / without
Nature du courant / Nature of supply :	~
Nombre de pôles / number of poles :	2
Tension d'isolement assignée / Rated insulation voltage Ui : (V)	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs / Rated impulse withstand voltage Uimp : (V)	4000 V
Température d'utilisation / Utilisation range temperature : (°C)	Type AC : -5°C à +40°C Type A, A-SI : -25°C à +40°C
Pouvoir de fermeture et de coupure assigné / Rated making and breaking capacity Im : (A)	25 A, 40 A : 500 A 63 A : 630 A
Pouvoir de fermeture et de coupure différentiel assigné / Rated residual making and breaking capacity I $\Delta$ m : (A)	25 A, 40 A : 500 A 63 A : 630 A
Courant conditionnel de court-circuit assigné / Rated conditional short-circuit current Inc : (A)	3000 A
Courant différentiel conditionnel de court-circuit assigné / Rated conditional residual short-circuit current I $\Delta$ c : (A)	3000 A
Dispositif de protection contre les court-circuits / short-circuit protection devices	25 A, 40 A : Fusible 50A gG 63 A : Fusible 100A gG
Distance de grille (essais de court-circuit) / Grid distance (short-circuit tests) :	35 mm
Type de protection contre les influences externes / Protection against external influences :	Fermé/enclosed
Degré de protection / Protection degree :	IP20
Groupe de matériau / Material group :	II
Méthode de montage / Method of mounting :	en tableau (distribution) – sur rail Panel board (Distribution board) – on rails
Mode de connexions électriques / Method of electrical connection	
non associé au dispositif de fixation mécanique / not associated with the mechanical-mounting	
Type de bornes / Type of terminals :	À trous/pillar terminal
Diamètre des vis des bornes / Nominal diameter of thread : (mm)	6,5 mm
Mode de commande/Operating means	Manette/lever